



bucher
Coaching Systems

Manual de BCS

Manual de usuario de Bucher Coaching Systems

Versión del software: 6.25.5

Versión del manual: V029 · Revisión española: 16 de septiembre de 2026

Público objetivo:

Usuarios, entrenadores, terapeutas

Editorial:

Bucher GmbH,

Schloßstraße 30, 73572 Heuchlingen, Alemania

Contacto y asistencia:

Preguntas relacionadas con el contenido de la aplicación:

Póngase en contacto con su socio de servicio de BCS.

Para preguntas técnicas y averías:

Póngase en contacto con Bucher GmbH.

Correo electrónico: support@buchergmbh.de

WEB:

www.buchergmbh.de

www.bucher-vita-coach.de

Chatea en el BCS

Tabla de contenido

1. Información sobre Bucher GmbH y BCS	7
1.1 Prefacio	7
1.2 Historia de su creación	7
1.3 Filosofía y grupos objetivo	7
1.4 Modelo de licencia y concepto de instalación	7
2 Fundamentos Clave del BCS.....	8
2.1 Instalación y configuración	9
2.1.1 Requisitos de instalación:	9
2.1.2 La descarga (Descarga del software)	9
2.1.3 La instalación	11
2.1.4 Activación del software	13
2.1.5 En caso de problemas	15
2.1.6 Funciones especiales al usar el navegador Microsoft Edge	15
2.1.4 Inicio del programa e inicio de sesión	16
2.1.8 La ventana de bienvenida de un vistazo	17
2.2 Gestión de clientes	19
2.2.1 Propósito.....	19
2.2.2 Requisitos previos.....	19
Abrir la gestión de clientes	19
2.2.4 Creación de un nuevo cliente.....	20
2.2.5 Edición de clientes existentes	20
2.2.6 Eliminación de clientes	21
2.2.7 Búsqueda, clasificación y exportación	21
2.2.8 Uso de las funciones de protección de datos	22
2.2.9 Notas	22
2.3 Navegación general y lógica de funcionamiento	23
2.3.1 Propósito.....	23
2.3.2 Requisitos previos.....	23
2.3.3 Transición de la ventana de bienvenida a las áreas principales	23
2.3.4 Navegación dentro de las ventanas principales	23
2.3.5 Uso de menús contextuales y botones de acceso rápido	24
2.3.6 Símbolos y botones uniformes.....	24
2.3.7 Cambio entre productos.....	24
2.3.8 Uso de múltiples idiomas de la interfaz	25
2.3.9 Notas	25
2.4 Copia de seguridad y recuperación de datos	26
2.4.1 Propósito.....	26
2.4.2 Requisitos previos.....	26
2.4.3 Copia de seguridad automática de datos al salir	26
2.4.4 Activación manual de una copia de seguridad completa	27
2.4.5 Comprobar la copia de seguridad automática	27
2.4.6 Definir un destino de la copia de seguridad razonable	27
2.4.7 Crear una copia de seguridad completa	27
2.4.8 Recuperación de emergencia	28
2.4.9 Preguntas frecuentes	28
2.4.10 Protección con contraseña para archivos PDF	28

2.4.11 Transferencia de datos desde la versión anterior de BCS 5	29
2.5 Chat, seminarios y soporte.....	30
2.5.1 Propósito.....	30
2.5.2 Requisitos previos.....	30
2.5.3 Abre el chat y elige un nombre.	30
2.5.4 Envío de mensajes	30
2.5.5 Acceso a seminarios y seminarios en línea	30
2.5.6 Utilice la sección "Noticias".....	31
2.5.7 Contactar con el soporte	31
2.5.8 Notas	31
2.6 Mantenimiento remoto	32
2.6.1 Propósito.....	32
2.6.2 Requisitos previos.....	32
2.6.3 Instrucciones paso a paso	32
2.7 Distinción entre duración de la transmisión y velocidad de transmisión	33
2.7.1 Dos referencias temporales independientes	33
2.7.2 Seleccione la velocidad de transmisión adecuada	33
2.7.3 Configuración de la duración de la transmisión.....	34
2.7.4 Regla breve y ejemplo.....	34
3 Capítulos específicos de los productos.....	35
3.1 Bucher Vita Coach	35
3.1.1 Introducción y características especiales	35
3.1.2 Primeros pasos (registro, interfaz, creación de clientes)	41
3.1.3 Realizar análisis de resonancia (escaneo)	51
3.1.4 Evaluar y priorizar los resultados.....	57
3.1.5 Planificación de paquetes de coaching y horarios de sesiones.....	62
3.1.6 Imprimir el paquete/resultados o guardarlo como PDF.....	66
3.1.7 Transferencia de paquetes al campo de información.....	67
3.1.8 Transmisión colectiva.....	71
3.1.9 Exportación de paquetes.....	75
3.1.10 Evaluación de los resultados del escaneo mediante inteligencia artificial.....	76
3.1.11 Eliminación de paquetes	76
3.2 Bucher Aura Coach.....	78
3.2.1 Descripción general	78
3.2.2 Requisitos previos.....	79
3.2.3 Selección de clientes	80
3.2.4 Configuración de categorías para el cliente	80
3.2.5 Realizar un escaneo de aura	81
3.2.6 Visualización y comprensión de los resultados	83
3.2.7 Armonización y transmisión.....	87
3.2.8 Uso del modo automático	88
3.3 Corpus Analyser	95
3.3.1 Descripción general y uso previsto	95
3.3.2 Requisitos previos, instalación y configuración	95
3.3.3 Configuración básica del Corpus Analyser.....	97
3.3.4 Fundamentos técnicos.....	98
3.3.5 Preparación de los clientes.....	99
3.3.6 Preparar escaneo	101
3.3.7 Uso de la técnica de escaneo de evolución.....	103

3.3.8 Realizar escaneo	105
3.3.9 Evaluación de escaneos de evolución	106
3.3.10 Visualización y selección de los resultados del escaneo	107
3.3.11 Clasificar y analizar los resultados desde una perspectiva profesional.	110
3.3.12 Armonización y transmisión	111
3.3.13 Creación de informes y evaluación de IA en Corpus Analyser	114
3.3.14 Creación, intercambio y uso de filtros de enfoque	117
3.3.15 Gestión de escaneos y resultados	118
3.3.16 Errores comunes y soluciones	119
3.3.17 Preguntas frecuentes sobre el Corpus Analyser	120
3.4 Bucher TAO Medical.....	121
3.4.1 Descripción general y uso previsto	121
3.4.2 Modelo de trabajo técnico	122
3.4.3 Requisitos previos y configuración básica	123
3.4.4 Preparación de datos del cliente y enfoque.....	124
3.4.5 Realizar escaneo TAO	125
3.4.6 Comprensión del resultado del I Ching.....	126
3.4.7 Uso de la lista de puntos de acupuntura	127
3.4.8 Significados y áreas de información complementaria.....	128
3.4.9 Uso de imágenes fractales y vídeos fractales	129
3.4.10 Envío y aplicación energética	129
3.4.11 Informes y evaluaciones de IA.....	131
3.4.12 Uso del modo automático TAO opcional	132
3.4.13 Gestión, exportación y copia de seguridad de escaneos	133
3.4.14 Preguntas frecuentes y solución de problemas	133
3.5 Bucher Bioresonanz Triselect FE.....	135
3.5.1 Descripción general y uso previsto	135
3.5.2 Modelo de trabajo energético.....	136
3.5.3 Requisitos previos y configuración básica	136
3.5.4 Preparación del cliente y enfoque	138
3.5.5 Realizar escaneo Triselect	139
3.5.6 Comprender los resultados y utilizarlos para el diálogo con el cliente.....	140
3.5.7 Uso de programas de indicación	141
3.5.8 Transmisión y regulación energética.....	143
3.5.9 Informes y evaluaciones de IA.....	144
3.5.10 Uso del modo automático Triselect opcional	145
3.5.11 Gestión y copia de seguridad de escaneos	146
3.5.12 Errores comunes y soluciones	147
3.5.13 Preguntas frecuentes sobre Bucher Bioresonanz Triselect FE.....	147
3.6 Bucher Stress Balance	149
3.6.1 Descripción general y uso previsto	149
3.6.2 Principio de funcionamiento y simbolismo	149
3.6.3 Requisitos previos y preparación.....	150
3.6.4 Configuración del Stress Balance.....	151
3.6.5 Realizar la aplicación manual de Stress Balance.....	152
3.6.6 Clasificación de los indicadores de estrés y retroalimentación	154
3.6.7 Uso del modo automático	155
3.6.8 Creación y generación de un informe	156
3.6.9 Stress Balance en otros procesos del BCS	157
3.6.10 Uso responsable	157
3.6.11 Errores comunes y soluciones	158

3.6.12 Preguntas frecuentes sobre Bucher Stress Balance	158
4 Módulos complementarios para diversos productos.....	160
4.1 Evaluación con IA: Trabajar con inteligencia artificial en BCS.....	160
4.1.1 Descripción general	160
4.1.2 Finalidad de la evaluación con IA	160
4.1.3 Protección de datos y principio básico	160
4.1.4 Requisitos previos.....	161
4.1.5 Registro significativo de diagnósticos y síntomas	161
4.1.6 Recrear la evaluación de IA basándose en información adicional.....	162
4.1.7 Prompts estándar en BCS.....	162
4.1.8 ¿Qué prompts son adecuados para cada propósito?	163
4.1.9 Proceso de evaluación con IA	163
4.1.10 Comprobación y edición de las respuestas de la IA	165
4.1.11 Uso de prompts personalizados	166
4.1.12 Activar y nombrar un prompt personalizado	166
4.1.13 Marcadores de posición en prompts personalizados	169
4.1.14 Uso de prompts personalizados en el área "Enviar/Informes"	169
4.1.15 Guardar y cargar conjuntos de prompts personalizados en el servidor Bucher	170
4.1.16 Guardar el conjunto de prompts en el servidor Bucher	171
4.1.17 Poner el conjunto de prompts a disposición de otros usuarios	173
4.1.18 Cargar un conjunto de prompts	173
4.1.19 Visibilidad de los conjuntos de prompts	174
4.1.20 Información sobre protección de datos para conjuntos de prompts	174
4.1.21 Errores comunes y soluciones para conjuntos de prompts	175
4.1.22 Preguntas frecuentes sobre conjuntos de prompts.....	176
4.1.23 Impresión y salida PDF	176
4.1.24 Directrices para el uso responsable	178
4.1.25 Errores comunes y soluciones	178
4.1.26 Preguntas frecuentes	179
4.2 Función fractal de Bucher	180
4.2.1 Descripción general	180
4.2.2 Propósito de la función fractal	180
4.2.3 Diferencia entre imagen fractal y vídeo fractal.....	180
4.2.4 Requisitos previos.....	180
4.2.5 Creación de una imagen fractal	181
4.2.6 Uso de la imagen fractal con el cliente	181
4.2.7 Creación de un vídeo fractal	181
4.2.8 Uso de vídeo fractal con el cliente	186
4.2.9 Interpretación por IA de una imagen fractal	187
4.2.10 Preguntas frecuentes	187
4.3 Bucher Interblend	188
4.3.1 Descripción general	188
4.3.2 Finalidad de Interblend.....	188
4.3.3 Punto de entrada.....	188
4.3.4 Requisitos previos.....	189
4.3.5 Abrir la ventana de Interblend	189
4.3.6 Estructura de la ventana de Interblend	189
4.3.7 Escuchar y seleccionar pistas musicales	190
4.3.8 Creación de archivos Interblend	191
4.3.9 Uso de la música Interblend creada	191

4.3.10	Uso de música Interblend para un vídeo fractal	192
4.3.11	Instrucciones para transmitir a los clientes	192
4.3.12	Directrices para el uso responsable	192
4.3.13	Errores comunes y soluciones	193
4.3.14	Preguntas frecuentes	193
4.4	Selección de color en línea mediante escaneo	195
4.4.1	Descripción general	195
4.4.2	Requisitos previos.....	195
4.4.3	Descripción general del proceso	195
4.4.4	Crear una solicitud en la gestión de clientes	196
4.4.5	Implementación por parte del cliente	197
4.4.6	Recuperación de selecciones completadas en BCS	198
4.4.7	Uso de la selección de color en línea para el escaneo de un producto	199
4.4.8	Clasificación responsable de la información de selección.....	199
4.4.9	Protección de datos y asignación cuidadosa	200
4.4.10	Errores comunes y soluciones	200
4.4.11	Preguntas frecuentes	201
5	Glosario de términos importantes.....	202
5.1	Descripción general	202
5.1.1	Términos de la A a la Z	202
6	Contacto y soporte.....	209

1. Información sobre Bucher GmbH y BCS

1.1 Prefacio

La plataforma Bucher Coaching Systems (BCS) es el resultado de más de 30 años de experiencia en el desarrollo de soluciones de software para medicina complementaria y coaching. Nuestro objetivo es brindar a terapeutas, coaches y consultores una herramienta potente, flexible y fácil de usar que les brinde el apoyo óptimo en su trabajo diario.

Todas las denominaciones personales que aparecen en este manual se aplican a todos los géneros.

1.2 Historia de su creación

Desde la fundación de Bucher GmbH en 1994, hemos trabajado continuamente en el desarrollo de nuestros productos. La plataforma BCS integra ahora una amplia gama de productos especializados bajo una base técnica común. Gracias a la estrecha colaboración con nuestros usuarios y a la integración de sus comentarios, hemos podido mejorar constantemente el software y adaptarlo a las necesidades prácticas.

1.3 Filosofía y grupos objetivo

Nuestra filosofía consiste en integrar todos los productos en una única plataforma centralizada. Un modelo de licenciamiento flexible permite acceder a los módulos y funciones adicionales necesarios. Esto permite a nuestros clientes beneficiarse de una interfaz de usuario uniforme, estructuras de datos compartidas (por ejemplo, gestión de clientes) y máxima escalabilidad.

La familia de productos BCS está dirigida a:

- Entrenadores y consultores
- Profesionales y terapeutas alternativos
- Consultorios, institutos y empresas que utilizan métodos holísticos

1.4 Modelo de licencia y concepto de instalación

El software BCS siempre se instala como un paquete completo (ya sea la versión de 32 o 64 bits). El sistema de gestión de licencias activa los productos y módulos adicionales adquiridos. Se pueden activar nuevos productos o módulos en cualquier momento importando un archivo de licencia, sin necesidad de reinstalar. Este enfoque facilita el mantenimiento, permite una rápida expansión y garantiza una documentación coherente.

2 Fundamentos Clave del BCS

Este capítulo describe todas las funciones y áreas aplicables a todos los productos de la plataforma Bucher Coaching Systems (BCS). Estos fundamentos constituyen la base para trabajar con todos los productos y se gestionan de forma centralizada.



Produktstruktur und enthaltene Module
BCS Core · Focus Editions · BCS Premium

PROFESSIONELLES EINSTIEGSPAKET

BCS Core

Breite Analysegrundlage mit integrierten Auswertungswerkzeugen.

ZENTRALES MODUL



Vollversion

INTEGRIERTE ZUSATZFUNKTIONEN

● Bucher Fraktal

● Interblend

● KI-Auswertung

● CA Sensor

EINORDNUNG

Empfohlen für Anwender, die ein breites, erweiterbares System für unterschiedliche Kliententhemen benötigen.

SPEZIALISIERTE PRODUKTPAKETE

BCS Focus Editions

Wählen Sie einen klar definierten Anwendungsbereich.

 **Aura Coach**

Aura Coach Focus Edition

- Aura Coach Grundprogramm
- Aura-Automatik-Modus
- Eine frei wählbare Start-Kategorie
- CA Sensor

Human · Fauna · Horse · Business · Place

 **TAO Medical**

TAO Medical Focus Edition

- Bucher TAO Medical
- TAO-Automatik-Modus
- HETU and Luoshu
- CA Sensor

Meridiane · TCM · I Ging

 **Bioresonance Triselect**

Bioresonance Triselect FE

- Bioresonance Triselect
- Bioresonanz-Automatik-Modus
- Zusatzprogramme
- CA Sensor

Testung · Frequenzen · Harmonisierung

 **corpus analyser**

Corpus Analyser Focus Edition

- Corpus Analyser
- KI-gestützte Auswertung
- CA Sensor

Körperbezogene energetische Analyse

KOMPLETTES PROFESSIONELLES SYSTEM

BCS Premium

Die wichtigsten BCS-Systeme und zentralen Optionen in einem Komplettpaket.

ENTHALTENE SYSTEME


Vollversion


Alle Kategorien
+ Automatik-Modus


Alle Optionen


Automatik-Modus
+ Zusatzprogramme


Corpus Analyser

Bucher Stress Balance

INTEGRIERTE OPTIONEN UND LEISTUNGEN

Fraktal · Interblend · KI-Auswertung
CA-Sensor · 10 Jahre Software-Pflege

Focus Editions sind Spezialpakete. Fraktal, Interblend und KI werden als integrierte Funktionen dargestellt, nicht als eigene Produktgruppen.

Quelle: BCS-Strategie-Arbeitsmappe

2.1 Instalación y configuración

2.1.1 Requisitos de instalación:

- Necesitas un ordenador con Windows 11. No se pueden usar otros sistemas operativos como macOS o Linux. Como último recurso, puede usar un ordenador con Windows 10; sin embargo, Microsoft dejará de ofrecer soporte para este sistema operativo.
- Lo ideal es que el ordenador no tenga más de 3 años, de lo contrario la velocidad de funcionamiento podría ser lenta.
- La resolución de la pantalla debe ser HD o, mejor aún, Full HD (cuanto menor sea la resolución, más tendrá que desplazarte para verlo todo).
- El procesador debería tener un rendimiento como mínimo equivalente al de un "Intel i3", idealmente un i5 o un i7.
- La memoria RAM debería ser de 8 GB o, idealmente, de 16 GB.
- El disco duro debe tener una capacidad mínima de 512 GB y ser una unidad SSD. También es posible que tenga 256 GB, pero en ese caso podría tener problemas de espacio después de unos años.
- El ordenador debe estar conectado a una conexión a internet estable (cable LAN o Wi-Fi) durante la instalación y activación. Posteriormente, el programa también funcionará sin conexión. Es posible trabajar localmente con los datos existentes sin conexión a internet. Se requiere conexión a internet para las funciones en línea y el envío de correos electrónicos.

2.1.2 La descarga (Descarga del software)

Para descargar el software, haga clic en el siguiente enlace:


https://buchergmbh.de/public/bcs_setup.exe

(Alternativamente, también puede visitar el sitio web de Bucher GmbH, www.buchergmbh.de, e iniciar sesión en "Acceso de cliente". Utilice el nombre de usuario y la contraseña que aparecen en los datos de la licencia que le envió Bucher GmbH. Allí, haga clic en "Bucher Coaching Systems" en la sección "Descargas" y descargue la última versión).

Si al hacer clic en el enlace anterior no se abre una ventana del navegador, copie este enlace en la ventana de su navegador (en la parte superior de la barra de direcciones URL).

Cuando se abra Google Chrome, proceda de la siguiente manera:


Encontrará un pequeño icono en la esquina superior derecha de su navegador que indica el progreso de la descarga. Cuando el círculo azul esté completo, la descarga habrá finalizado. Si utiliza Firefox, el proceso es idéntico al de Google Chrome. Los iconos pueden ser diferentes, pero son similares. Si utiliza Microsoft Edge, deberá completar un paso adicional, que se describe al final de este texto.

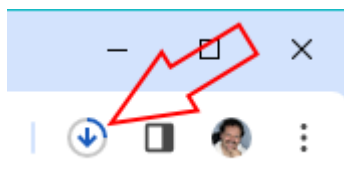

Este símbolo cambia una vez que la descarga se completa y entonces tiene este aspecto:




Haga clic en este icono para ver las descargas. El archivo de instalación del programa debería aparecer en la parte superior:

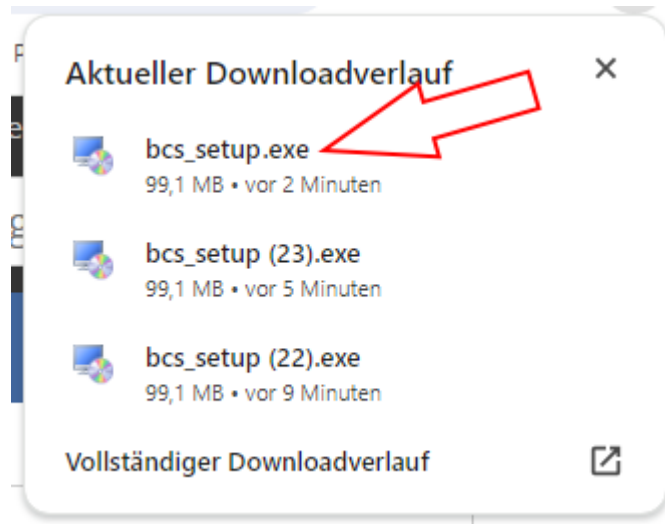

Haga clic en esta entrada.

Aparecerá un mensaje de advertencia de Windows, en el que deberá hacer clic en "Más información".

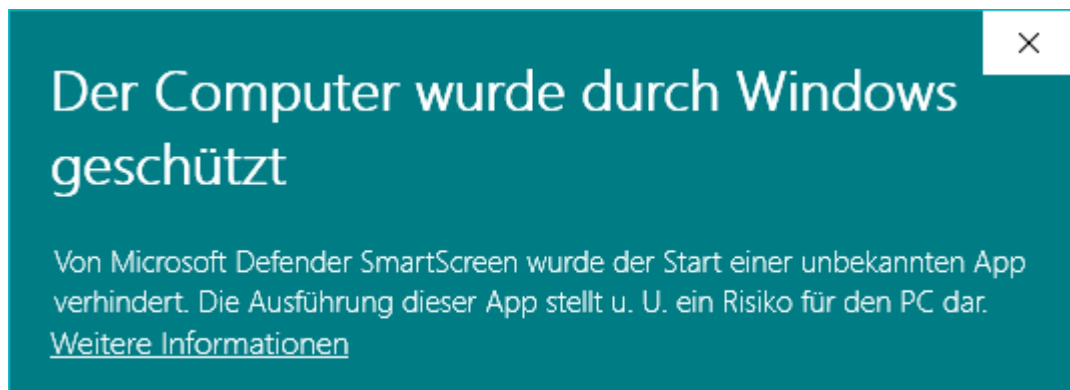

A continuación, debe hacer clic en "Ejecutar de todos modos":




(Este mensaje aparece siempre que se inicia un programa recién descargado).

A continuación, aparecerá un mensaje de advertencia sobre la instalación del archivo de configuración. Debe hacer clic en "Sí" cuando se le pregunte: "¿Desea permitir...?".


2.1.3 La instalación

Ahora aparecerá el programa de instalación y le pedirá que seleccione el idioma de instalación (esto no tiene nada que ver con el idioma que se configura posteriormente en el programa).

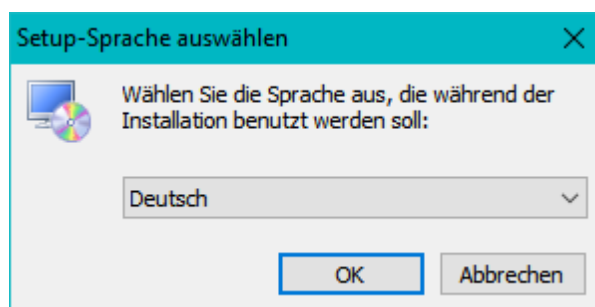


Confirme el idioma con "Aceptar".

La siguiente ventana tarda un instante en aparecer:

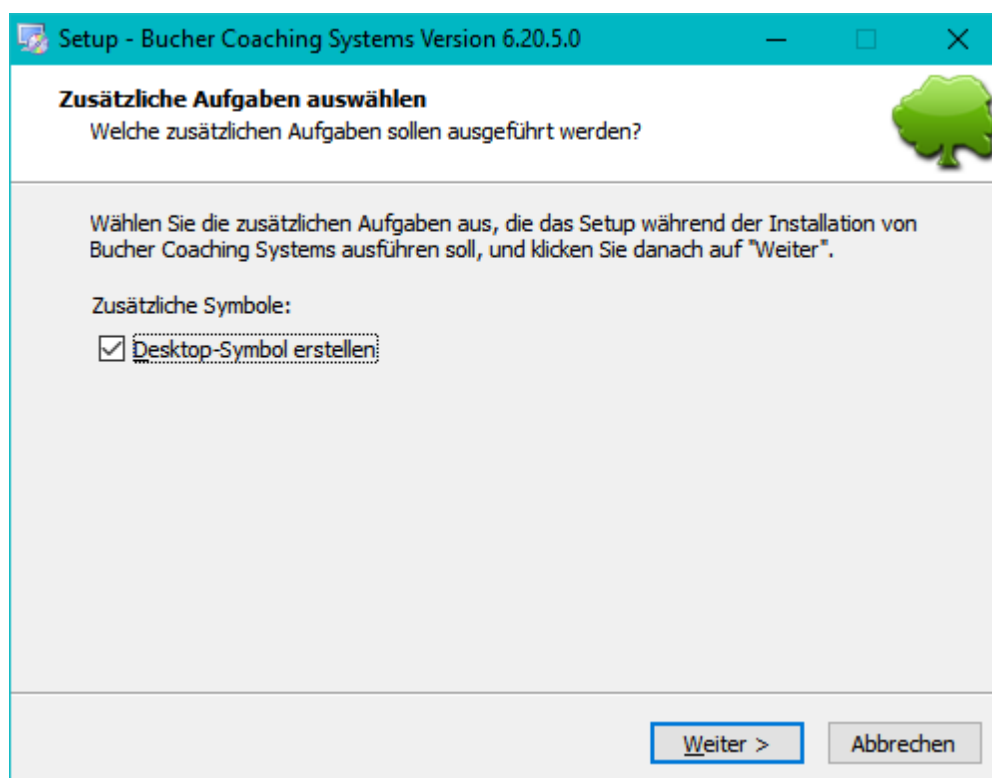


Haga clic aquí y, si es necesario, haga clic también en "Siguiente" en las ventanas siguientes hasta que aparezca el botón "Instalar".

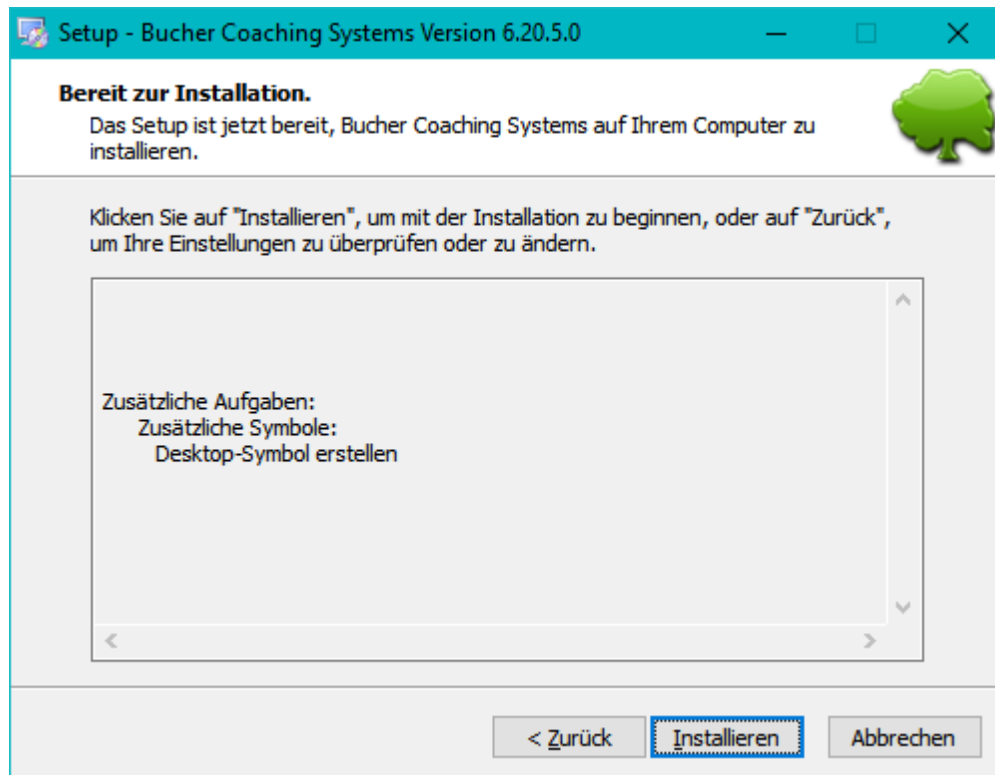


Haga clic en "Instalar" ahora.

El programa necesita un momento para instalar todos los archivos en su ordenador:

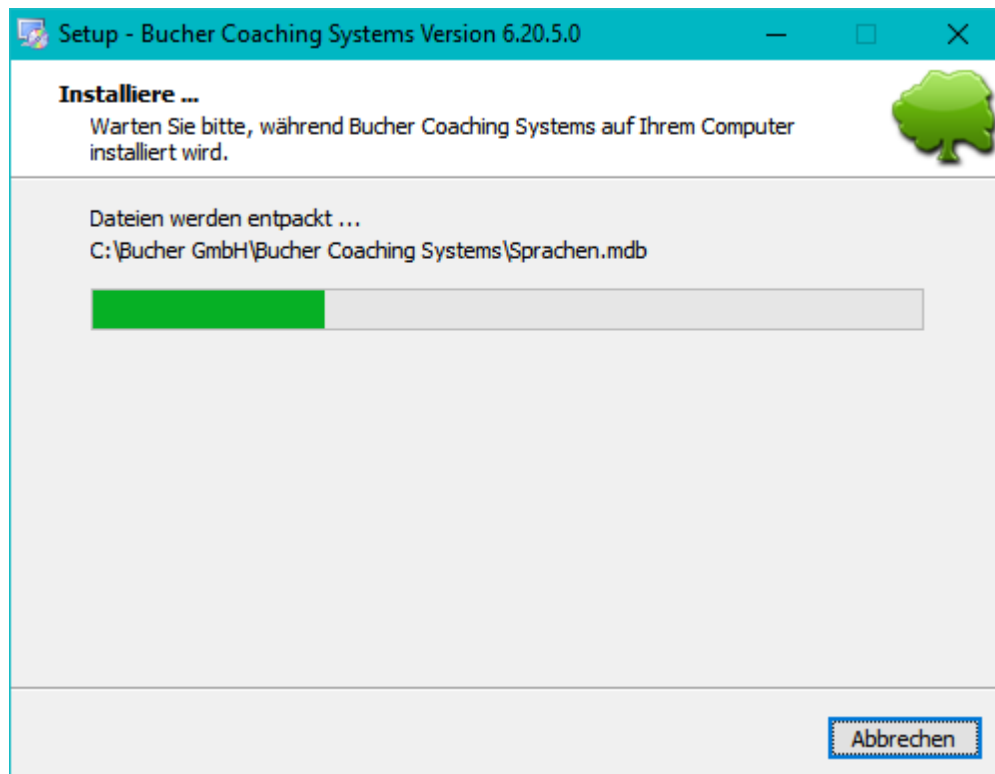

Una vez finalizada la instalación, aparecerá la siguiente imagen:

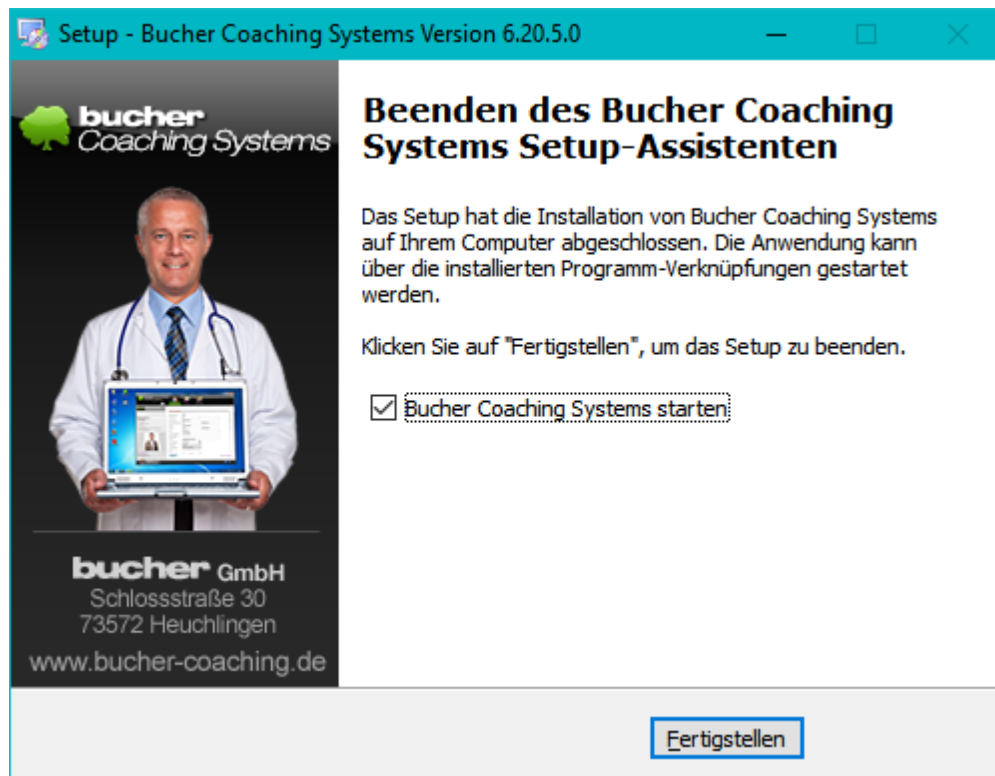


Haga clic en "Finalizar" para completar la configuración. El programa se iniciará automáticamente a menos que haya desmarcado la casilla.

El programa siempre comienza con una autocomprobación.

2.1.4 Activación del software

(Transferencia de la licencia a su ordenador)

La ventana "Activar producto" aparece al iniciar el programa por primera vez.

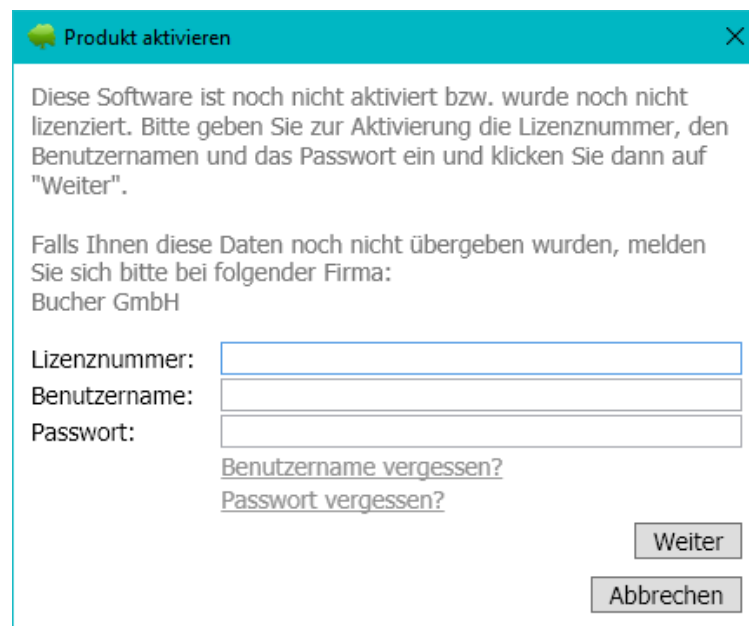

Allí se deben ingresar los siguientes tres datos:


El **número de licencia**

El **nombre de usuario** de la licencia

La **contraseña** de la licencia


Tras introducir estos datos, haga clic en "Siguiente".

Se abrirá la siguiente ventana.

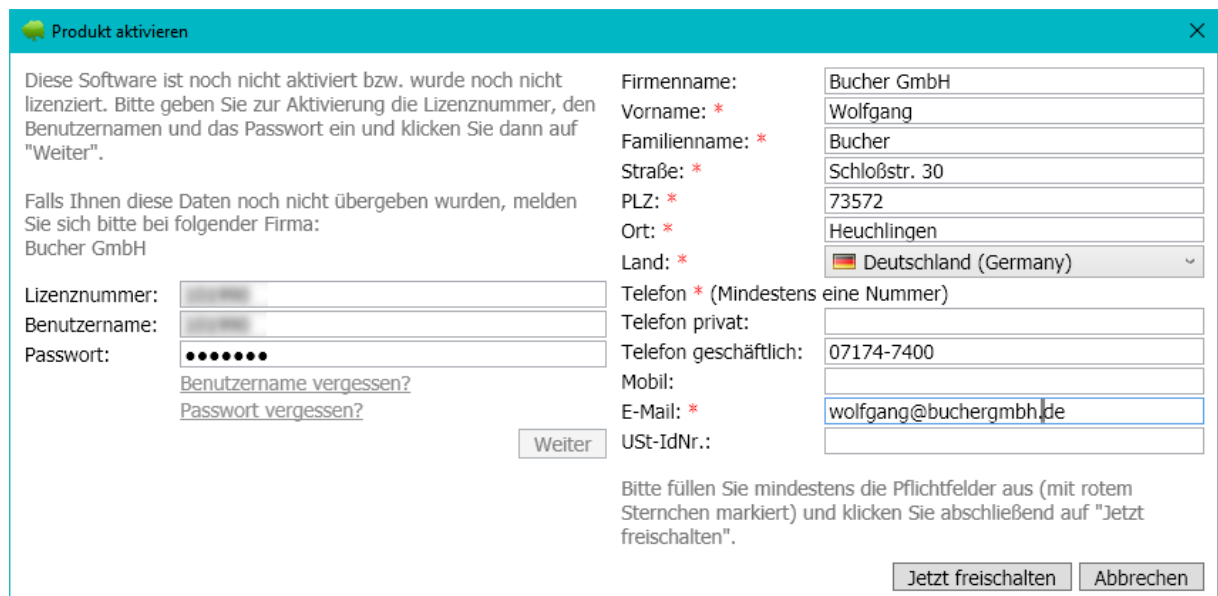

Por favor, rellene todos los campos marcados con un asterisco rojo. Es obligatorio proporcionar al menos un número de teléfono (normalmente no le llamamos, salvo en caso de emergencia).

Una vez que haya completado todos los campos obligatorios, debe hacer clic en "Activar ahora". Esto activará la licencia. Aparecerá el siguiente mensaje:

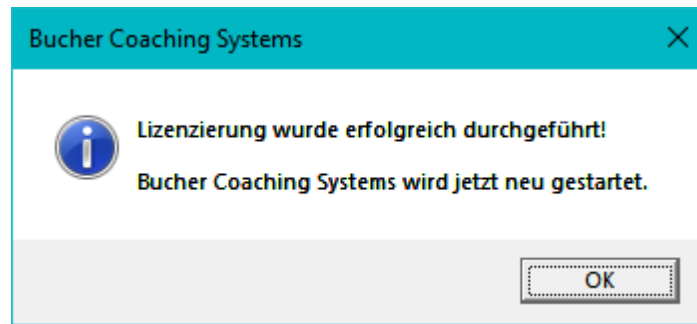

Tras hacer clic en "Aceptar", el programa se inicia con todas las funciones.

En el futuro, podrá hacer clic en el icono del árbol en el escritorio para iniciar el programa.




2.1.5 En caso de problemas


En caso de que la licencia falle o surja algún problema, póngase en contacto con Bucher GmbH llamando al +49 7174 7400. La línea directa está disponible de lunes a viernes de 11:00 a 16:00. También puede enviar un correo electrónico a wolfgang@buchergmbh.de

2.1.6 Funciones especiales al usar el navegador Microsoft Edge

Si utiliza el navegador Edge, deberá realizar un paso adicional durante el proceso de descarga. Aquí también, el archivo aparece en la esquina superior derecha, junto al icono de descarga.

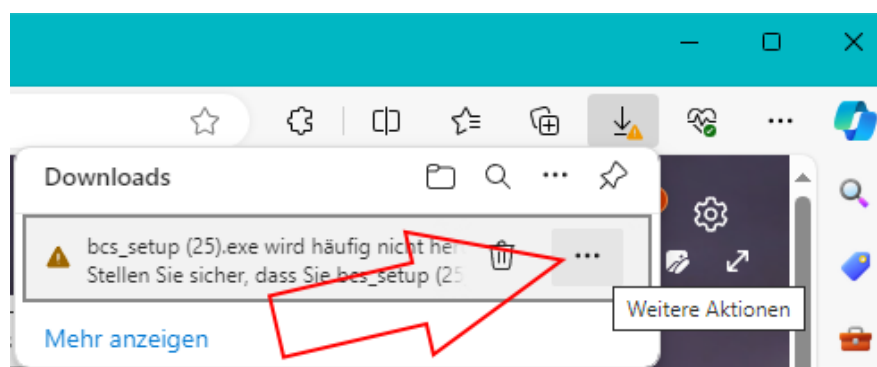


Debe hacer clic en los tres puntos que aparecen ahí. Sin embargo, estos solo se muestran al pasar el ratón por encima de ese punto. Luego, haga clic en esos tres puntos.

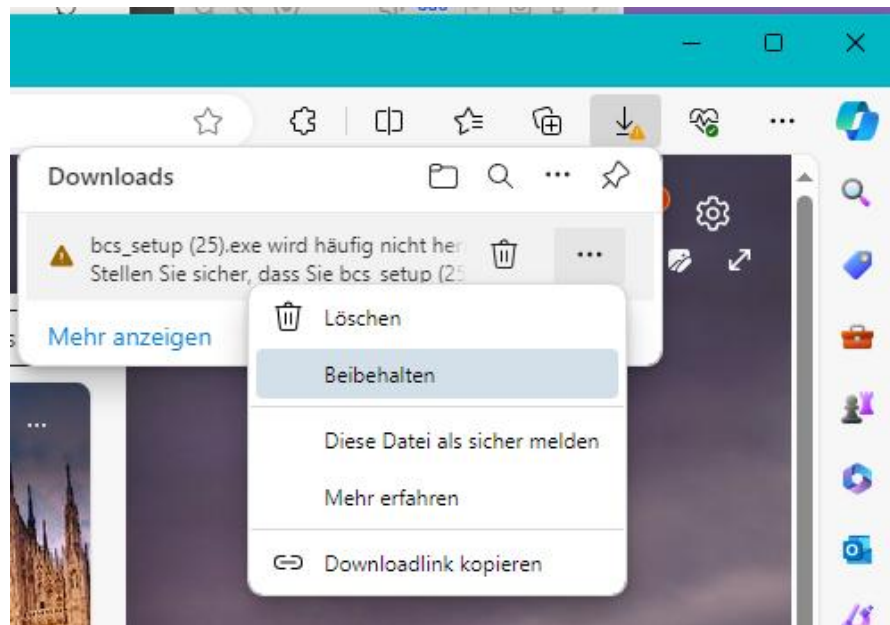

En el menú contextual, haga clic en "Conservar". Se abrirá una ventana pequeña. Haga clic en "Mostrar más" y luego en "Conservar de todos modos". Solo entonces se descargará completamente el archivo bcs_setup.exe y estará disponible para abrirse después de un breve lapso.

Así es como se ve:

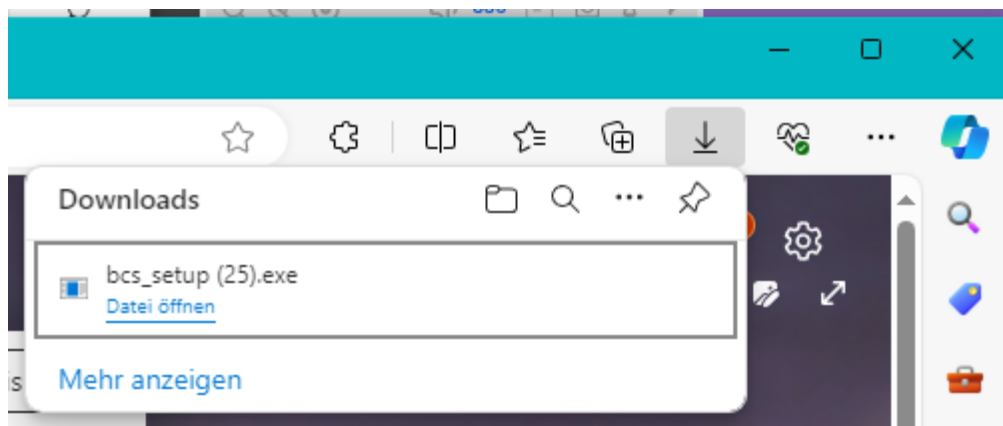

Haga clic en "Abrir archivo" allí.

Ahora puede continuar con la instalación como se describe anteriormente.

2.1.4 Inicio del programa e inicio de sesión

Tras la instalación, encontrará el icono de Bucher Coaching Systems en su escritorio, entre otros lugares.



Haga doble clic en el icono para iniciar el programa.

- Al iniciar la aplicación por primera vez, es posible que se le solicite que introduzca los datos de su licencia (consulte la sección 2.1 “Instalación y configuración”).
- Tras la activación correcta, se abre la **ventana de bienvenida** como punto de entrada principal.

El icono de BCS-Broadcast permite ver las emisiones actuales.

El icono de la herramienta de reparación de Bucher permite reparar las bases de datos si el programa muestra mensajes de error al iniciarse.

2.1.8 La ventana de bienvenida de un vistazo



La **ventana de bienvenida** es el centro de control del software. Aquí encontrará:

- **Información del sistema** (en la parte superior del marco de la ventana):
 - Número de versión
 - Versión de bits (32 o 64 bits)
 - Número de licencia y número de servicio
 - Nombre del producto y nombre de la ventana
- Botón redondo "Funciones adicionales":
 - El botón redondo "Funciones adicionales" situado en la esquina superior izquierda de la ventana permite acceder a la configuración, las opciones de privacidad y otras funciones. El texto del botón dice "Funciones adicionales y de ayuda".
- Botones principales (arriba):
 - **Cientes:** Crear, seleccionar, editar y eliminar clientes.
 - **Bucher Vita Coach**
 - **Escanear:** Realizar escaneos
 - **Enviar/Informes:** Ver, enviar y exportar los resultados del escaneo.

Descripción general del programa (lado izquierdo de la ventana):

- Muestra la información más importante sobre el software, la licencia y los datos.

Función de chat (en el centro, en la parte inferior):

- Comunícate con otros usuarios o directamente con Bucher GmbH.
- Puede elegir su propio nombre de chat y enviar mensajes a todos o específicamente a "Bucher directo".

Seminarios presenciales/Seminarios en línea:

- La oferta actual de seminarios se muestra en el lado derecho de la pantalla, y puede registrarse directamente.

Noticias:

- Debajo de la información sobre los seminarios encontrará noticias y novedades de Bucher GmbH.

Mantenimiento remoto:

- Si necesita ayuda, puede iniciar una sesión de mantenimiento remoto segura mediante el botón "UltraViewer" (abajo a la izquierda).

Cambio de producto:

- Si ha adquirido licencias para varios productos, puede alternar entre ellos mediante el botón redondo situado en la esquina inferior izquierda.

Usuario y tamaño de la ventana:

- Visualización del usuario actual, ajuste del tamaño de la ventana, acceso a la información del producto y control de hardware adicional (por ejemplo, luz de color).

Lógica de navegación y funcionamiento


- El funcionamiento se realiza mediante botones y símbolos claramente identificados.
- Los menús contextuales y las sugerencias emergentes le ayudan a orientarte.
- Los botones principales (áreas principales: datos del cliente, escaneo, paquetes/envío/informes, bases de datos, si corresponde) siempre están disponibles en la parte superior de las ventanas principales del software. Esto permite alternar directamente entre los espacios de trabajo centrales.
- En algunas ventanas de detalles (por ejemplo, en configuraciones especiales o cuadros de diálogo de edición), estos botones principales no son visibles. En estos casos, puede volver a la ventana principal usando el botón "Atrás".

Nota:

La interfaz de usuario tiene un diseño uniforme para todos los productos de la plataforma BCS. Las características específicas de cada producto se describen en los capítulos correspondientes.

Los datos de clientes y el trabajo diario con datos existentes se gestionan localmente en su equipo. Tras activar y configurar BCS, puede usar las funciones locales sin internet. Las descargas de bases de datos, la transmisión colectiva, los conjuntos de prompts, la selección de color en línea y el correo electrónico requieren conexión y transmiten los datos necesarios.

2.2 Gestión de clientes

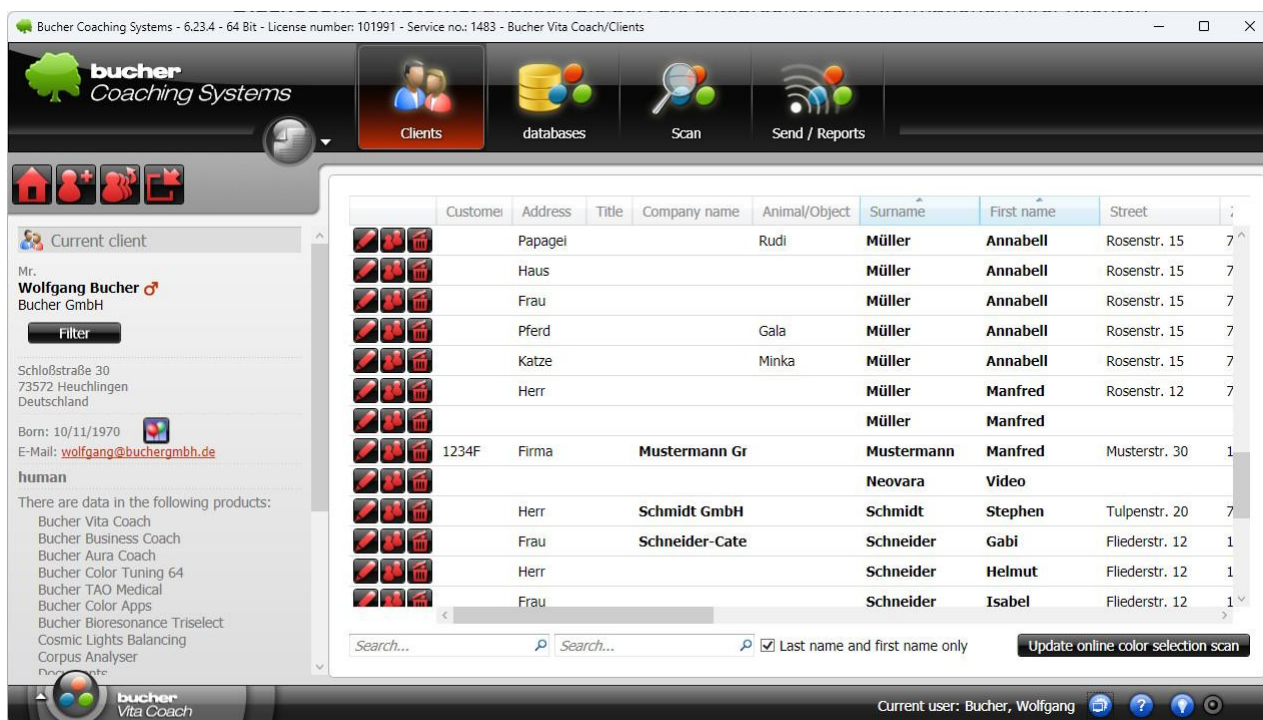

2.2.1 Propósito

La gestión de clientes está disponible en todos los productos de BCS y sirve para registrar y mantener de forma centralizada todos los datos relevantes de los clientes, poniéndolos a disposición para análisis y escaneos. Constituye la base común de todos los productos de la plataforma Bucher Coaching Systems y le brinda soporte en su trabajo con todos ellos.

2.2.2 Requisitos previos

- BCS está instalado y licenciado (véase el capítulo 1.4).
- Has iniciado sesión en el sistema y tiene los permisos necesarios para procesar los datos de los clientes.
- Al menos un producto cuenta con licencia y funciona con datos de clientes (por ejemplo, Bucher Vita Coach, Corpus Analyser, Bucher Aura Coach, etc.).

Abrir la gestión de clientes

Puede acceder a la gestión de clientes directamente a través de la ventana de bienvenida (botón "Clientes") o desde una de las ventanas principales mediante el botón principal correspondiente.



2.2.4 Creación de un nuevo cliente

Haga clic en el botón para crear un nuevo cliente (a la izquierda en la ventana del cliente, el segundo icono, un "hombrecito" con un signo más).



Introduzca los datos en las siguientes pestañas:

- **Datos personales:** Introduzca aquí toda la información básica, como nombre, dirección, datos de contacto y fecha de nacimiento.
- **Configuración del cliente:** Opciones de configuración que dependen del producto utilizado para el cliente seleccionado.
- **Imagen del cliente:** Añada una foto del cliente, ya sea tomando una foto nueva, importando un archivo o copiándola desde el portapapeles. Una imagen reciente facilita la identificación y el reconocimiento del cliente.
- **Pirámide de Remedios:** Solo es necesaria si utilizas Pirámides de Remedios.
- **Observaciones:** Utilice este registro para anotar observaciones, instrucciones o acuerdos individuales con fines de documentación.
- **Documentos:** Almacene aquí datos como informes de laboratorio, fotos, archivos de Office o cualquier otro archivo (solo se puede usar si tiene licencia para "Documentos").
- **Diagnósticos/Síntomas:** Registre aquí la información relevante sobre sus clientes para su posterior evaluación por inteligencia artificial.

2.2.5 Edición de clientes existentes

Para editar los datos de un cliente existente, haga clic en el botón de edición situado a la izquierda de la fila del cliente correspondiente.



Bucher Coaching Systems - 6.23.4 - 64 Bit - License number: 101991 - Service no.: 1483 - Bucher Vita Coach/Clients

bucher Coaching Systems

Clients databases Scan Send / Reports

Current client

Mr. **Wolfgang Bucher**
Bucher GmbH

Filter

Schloßstraße 30
73572 Heuchlingen
Deutschland

Born: 10/11/1970

E-Mail: wolfgang@buchergmbh.de

human

There are data in the following products:

- Bucher Vita Coach
- Bucher Business Coach
- Bucher Aura Coach
- Bucher Color Tuning 64
- Bucher TAO Medical
- Bucher Color Apps
- Bucher Bioresonance Triselect
- Cosmic Lights Balancing
- Corpus Analyser
- Documents

Edit client

Personal data Client settings clients' image Remedy Pyramid Notes Documents Diagnoses/Symptoms

Customer number: Client123

Address/Title: Mr.

Company name: Bucher GmbH

Surname/First name: Bucher Wolfgang

Street: Schloßstraße 30

Zip code/Place: 73572 Heuchlingen

Country: Deutschland

Phone (privat/business): +49 7174 7400

Mobile/Fax:

E-Mail: wolfgang@buchergmbh.de

Date of birth/Time: 10/11/1970 5:50:13 PM species: human

55 years old, born on a Sunday

Zodiac sign: Libra

Chinese astrological sign: Dog (Metal) 狗金

Gender/Account holder: Male

Language/IBAN: Select a language

Marital status/BIC: No information

Occupation:

Height/Weight: 182 cm 92.0 kg BMI: 27.8

Bank details

Save Close

Current user: Bucher, Wolfgang

Gestionar la especie para cada cliente (por ejemplo, humano, perro, gato, caballo, planta, objeto): esto facilita la organización y las evaluaciones posteriores.

Los cambios se aplicarán al hacer clic en el botón "Guardar" situado en la esquina inferior derecha.

2.2.6 Eliminación de clientes

Los datos de clientes innecesarios se pueden eliminar de la lista de clientes. Tenga en cuenta que los datos de clientes eliminados no se pueden recuperar fácilmente.



2.2.7 Búsqueda, clasificación y exportación

Utilice los campos de búsqueda en la ventana del cliente, en la parte inferior izquierda, para encontrar clientes por apellido (y opcionalmente por nombre).

Search... Search... ☒ Last name and first name only

Ordena la lista según diversos criterios (por ejemplo, ubicación, apellido).

Surname	First name
Müller	Annabell

Exporte los datos del cliente como un archivo de Excel para documentación o copia de seguridad.



2.2.8 Uso de las funciones de protección de datos

La función de filtro permite restringir la visualización a un único cliente para proteger los datos de otras personas, algo especialmente importante cuando los clientes están mirando la pantalla.



El filtro no se restablece al reiniciar el programa; permanece activo hasta que lo desactives. Un filtro activado tiene un brillo rojo alrededor del botón del filtro.



2.2.9 Notas

- El sistema de gestión de clientes no es un sistema de gestión de pacientes médicos en el sentido legal. Su única función es organizar su trabajo de radiónica y coaching.
- Recomendamos crear uno o más clientes de demostración para realizar pruebas. Esto le permitirá probar funciones y procesos sin riesgo.
- Puede exportar los datos de los clientes en cualquier momento (por ejemplo, a Excel) y realizar copias de seguridad periódicas para evitar la pérdida de datos.
- Seleccionar la especie adecuada es especialmente importante para las evaluaciones posteriores y la organización de los datos de los clientes.
- Utilice de forma consciente las pestañas adicionales: una foto reciente facilita el reconocimiento, y la pestaña "Comentarios" es ideal para notas de reuniones o instrucciones individuales.
- El sistema le avisa de los cumpleaños próximos o actuales de sus clientes. En este caso, el botón correspondiente aparecerá resaltado en amarillo o rojo.



2.3 Navegación general y lógica de funcionamiento

2.3.1 Propósito

Esta sección describe la lógica de funcionamiento básica de BCS, que es la misma en todos los productos. El objetivo es ayudarle a familiarizarse rápidamente con la plataforma, tanto si trabaja con Vita Coach como con cualquier otro producto. Aprenderás a cambiar entre ventanas, acceder a las áreas principales y encontrar las funciones más comunes.

2.3.2 Requisitos previos

- BCS está instalado, licenciado e iniciado (véase la sección 2.1.4).
- Has iniciado sesión correctamente y ahora está viendo la ventana de bienvenida o la ventana principal.

2.3.3 Transición de la ventana de bienvenida a las áreas principales

Utilice los botones principales grandes (por ejemplo, "**Cientes**", "**Escanear**", "**Enviar/Informes**" y, si corresponde, "**Bases de datos**") para cambiar al espacio de trabajo deseado.




El botón de cambio de producto (abajo a la izquierda) le permite ver en cualquier momento qué producto está utilizando y qué licencia está activa.




2.3.4 Navegación dentro de las ventanas principales

- Muchas ventanas principales tienen una barra en la parte superior con **botones principales** que permiten acceder directamente a otras áreas centrales sin tener que volver a la ventana de bienvenida.
- En las ventanas de detalles (por ejemplo, configuración, cuadros de diálogo especiales), esta barra no siempre está visible. Utilice el botón "**Atrás**" para volver a la ventana principal.




2.3.5 Uso de menús contextuales y botones de acceso rápido

- **Al hacer clic con el botón** derecho en listas, tablas o entradas, a menudo se abre un menú contextual (por ejemplo, "Editar", "Eliminar", "Exportar").

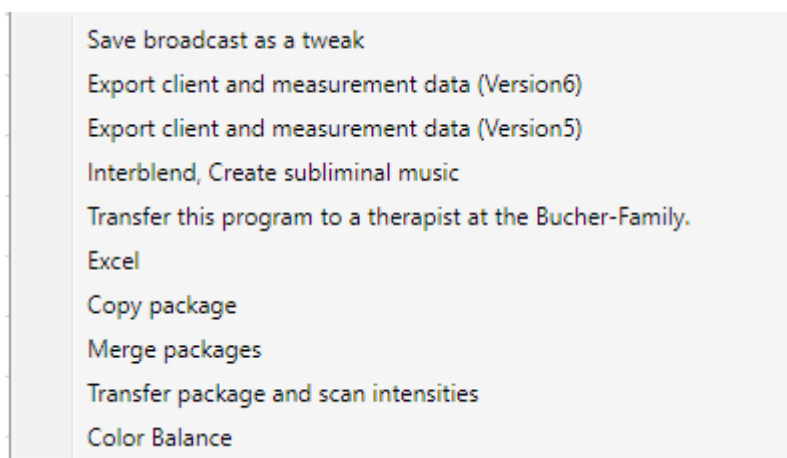

- Las sugerencias emergentes (breves indicaciones que aparecen al pasar el ratón por encima) explican los símbolos y los botones.

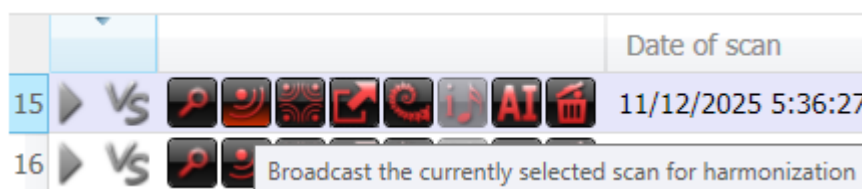

2.3.6 Símbolos y botones uniformes

- BCS utiliza los símbolos más consistentes posibles para las acciones recurrentes:
 - **Utilice el símbolo de más** o la palabra "Nuevo" para crear nuevos registros de datos.
 - **Haga clic en el icono del lápiz** o en "Editar" para modificar las entradas.
 - **Haga clic en el icono de la papelera** o en "Eliminar" para borrar.
 - **Haga clic en el icono del disquete** o en "Guardar" para guardar los cambios.
- El nombre exacto puede variar ligeramente según la ventana, pero el significado sigue siendo el mismo.

2.3.7 Cambio entre productos

- Abra la ventana de bienvenida u otra ventana principal si aún no está visible.
- Utilice el botón **"Cambiar producto"** (un botón redondo situado en la parte inferior izquierda).
- Seleccione el producto deseado de la lista que se muestra (por ejemplo, "Bucher Vita Coach", "Bucher Aura Coach", "Corpus Analyser", etc.). La interfaz y las funciones disponibles se adaptarán al producto seleccionado.
- Cambiar de producto **no modifica** la información de su licencia, sino únicamente el producto que se ejecuta en primer plano. Todos los productos se ejecutan en la misma instalación compartida de BCS.
- Si el producto deseado no aparece en la lista, es posible que aún no esté autorizado. En ese caso, póngase en contacto con Bucher GmbH.

2.3.8 Uso de múltiples idiomas de la interfaz


Al adquirir la licencia de BCS, puede activar varios idiomas de la interfaz. Informe al servicio de asistencia qué lenguajes necesita. Podrá cambiar de lenguaje directamente dentro del programa; posteriormente, podrá añadir otros lenguajes.

Si no se ofrece el idioma deseado, revise la configuración de su licencia y cuenta o póngase en contacto con el servicio de asistencia.

2.3.9 Notas

- La interfaz de usuario es intencionadamente **coherente en todos los productos**. Si está familiarizado con un producto, le resultará más fácil usar los demás.
- Utilice las sugerencias emergentes y los menús contextuales para descubrir funciones sin tener que leer cada elemento del menú en detalle.
- Al capacitar a nuevos empleados, conviene ofrecer una breve introducción utilizando la ventana de bienvenida y los botones principales antes de entrar en detalles específicos del producto.

2.4 Copia de seguridad y recuperación de datos

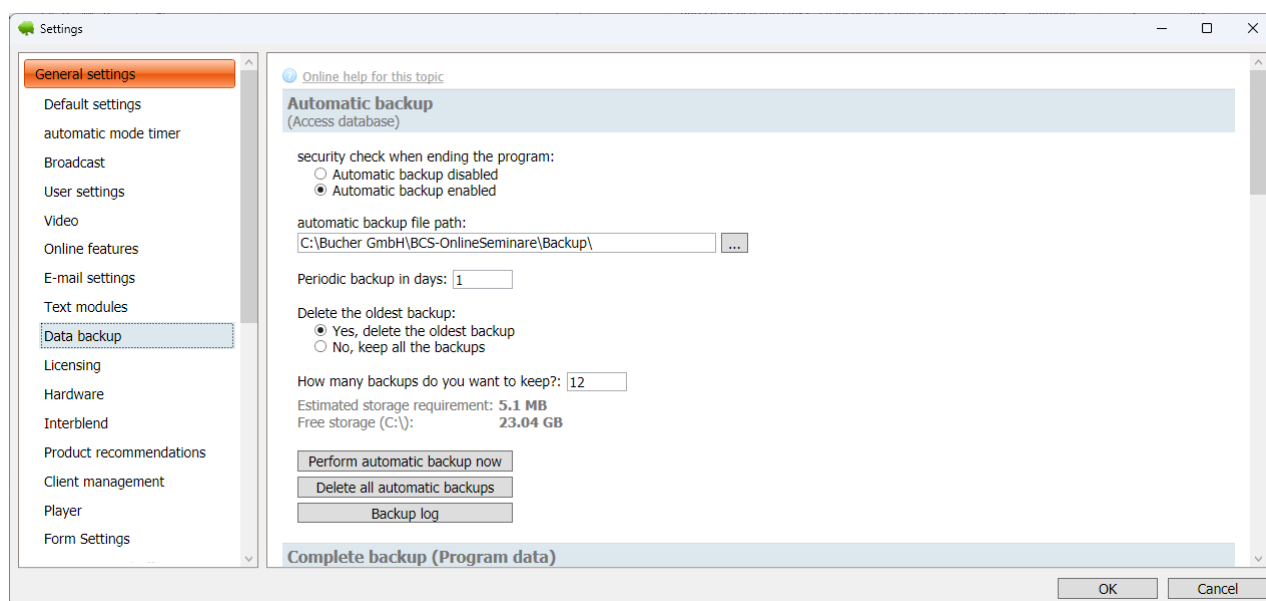

2.4.1 Propósito

Con las funciones de copia de seguridad y recuperación de datos, protege los datos de sus clientes y programas contra pérdidas (por ejemplo, debido a fallos de hardware o errores del usuario). Puede crear copias de seguridad, almacenarlas externamente y restaurarlas cuando sea necesario.

2.4.2 Requisitos previos

- BCS está instalado y licenciado.
- Usted tiene permisos de escritura en la unidad donde se almacenarán los archivos de copia de seguridad (por ejemplo, disco duro externo, memoria USB, unidad de red).
- Lo ideal es que tenga derechos de administrador en BCS o en el sistema Windows.
- Puede encontrar todas las opciones de configuración para organizar la copia de seguridad de datos en "Configuración" / "Copia de seguridad de datos".

2.4.3 Copia de seguridad automática de datos al salir

BCS está configurado de forma predeterminada para realizar copias de seguridad automáticas de las bases de datos al salir.

- Ámbito de aplicación: Bases de datos (excluyendo imágenes vinculadas).
- Ritmo: automático al salir de BCS.
- Conservación: Se guardan 12 copias de seguridad.
- Principio de rotación: la copia de seguridad más antigua se elimina en cuanto se añade una nueva.

Nota: Esta copia de seguridad automática es una protección básica para el día a día. No sustituye a las copias de seguridad completas periódicas.

2.4.4 Activación manual de una copia de seguridad completa

La copia de seguridad completa debe iniciarse manualmente en "Configuración" / "Copia de seguridad de datos". También realiza una copia de seguridad de todas las imágenes vinculadas dentro del programa.

- **Ámbito de aplicación:** Bases de datos e imágenes vinculadas.
- **Uso:** antes de actualizaciones, antes de cambios importantes, antes de limpiezas, para archivos importantes del cliente.

Importante: Si trabaja con imágenes de clientes y otras imágenes vinculadas, realizar una copia de seguridad completa es fundamental para garantizar la fiabilidad de estos archivos.

2.4.5 Comprobar la copia de seguridad automática

1. Abra la configuración en BCS.
Resultado: Ahora se muestran las áreas de configuración.
2. Acceda a la sección Copia de seguridad de datos.
Resultado: Ahora puede ver las opciones de copia de seguridad y restauración.
3. Compruebe si está activada la copia de seguridad automática al cerrar el programa.
Resultado: Puede verificar que las bases de datos se guardan al salir.
4. Compruebe el número de copias de seguridad.
Resultado: Se han configurado 12 copias de seguridad y el más antiguo se reemplaza automáticamente.

[Captura de pantalla: Ajustes > Copia de seguridad de datos. Finalidad: Mostrar la ubicación y las opciones básicas.]

2.4.6 Definir un destino de la copia de seguridad razonable

Si es posible, especifique una unidad externa o una unidad de red como destino de la copia de seguridad.

Resultado: Las copias de seguridad estarán disponibles incluso si falla el disco duro del sistema.

Precaución: Si las copias de seguridad se encuentran en el mismo disco duro que los datos actuales, a menudo también se ven afectadas en caso de fallo del disco duro.

2.4.7 Crear una copia de seguridad completa

1. Abra Configuración > Copia de seguridad de datos.
Resultado: Se encuentra en la sección de copia de seguridad.
2. Inicie una copia de seguridad completa (ejecución manual de la copia de seguridad).
Resultado: BCS crea una copia de seguridad completa que incluye las imágenes vinculadas.
3. A continuación, compruebe si el archivo de copia de seguridad existe en la ubicación de destino.
Resultado: La copia de seguridad completa se creó correctamente.

Consejo práctico

Cree una copia de seguridad completa antes de cada actualización de BCS y antes de cada actualización importante de Windows. También se recomienda realizar una copia de seguridad completa mensual.

Esta copia de seguridad completa también es ideal para cambiar de ordenador. Todos sus datos, incluidas las fotos, se guardarán en un único archivo ZIP. Puede copiar este archivo a su nuevo

ordenador y restaurarlo allí mediante la función de restauración. Si tiene previsto cambiar de ordenador, póngase en contacto con su socio de servicio de BCS.

2.4.8 Recuperación de emergencia

Si necesita restaurar datos desde una copia de seguridad, póngase en contacto con su socio de servicio de BCS. Durante estos procesos pueden surgir muchos problemas y el riesgo de pérdida de datos es elevado.

2.4.9 Preguntas frecuentes

¿Necesito iniciar la copia de seguridad automática por separado?

No. Se ejecuta automáticamente por defecto cuando se cierra BCS y conserva 12 copias de seguridad.

¿Cuándo debo crear una copia de seguridad completa?

Mensualmente (aparece un mensaje correspondiente cada 30 días), antes de las actualizaciones y antes de los cambios importantes.

¿Qué sucede si se crean más de 12 copias de seguridad automáticas?

BCS elimina automáticamente la copia de seguridad más antigua y conserva las 12 más recientes.

2.4.10 Protección con contraseña para archivos PDF

La protección mediante contraseña es un módulo opcional. Esta función solo está disponible tras su activación. Protege los archivos PDF que contienen datos de clientes al guardarlos y enviarlos por correo electrónico.

2.4.10.1 Configuración de la protección con contraseña

Abra Configuración > General > Protección con contraseña para PDF. Si es necesario, active el cifrado para los archivos PDF guardados o para los archivos adjuntos PDF al enviar correos electrónicos.

2.4.10.2 Selección de contraseña: Recomendación para la práctica diaria

Para la mayoría de las consultas, se recomienda la opción "La misma contraseña para todos". Se define una contraseña compartida que el programa puede generar automáticamente si es necesario, o bien se puede usar una contraseña muy sencilla como "sol de la mañana", "flor de la consulta" o "mi centro". Esto evita que cada cliente reciba una contraseña diferente y previene las frecuentes consultas sobre contraseñas olvidadas, que luego requieren una búsqueda en los registros de los clientes, un proceso que consume mucho tiempo.

Las contraseñas individuales generadas por el programa solo son útiles si se requiere mayor seguridad en un caso específico y si usted está dispuesto a gestionar conscientemente las contraseñas adicionales. Nunca comparta contraseñas junto con el PDF en el mismo correo electrónico; utilice un método aparte acordado previamente.

2.4.10.3 Contraseña de usuario y cambios de contraseña

En la misma ventana, se puede configurar o generar una contraseña de usuario adicional (contraseña maestra) específicamente para el usuario de BCS. Esto significa que los archivos PDF se pueden abrir no solo con **una** contraseña, sino con la contraseña del cliente y la del usuario. Esta función es particularmente útil cuando cada paciente tiene su propia contraseña. A menudo, basta con echar un vistazo rápido a un PDF generado y, a continuación, se puede usar la contraseña maestra en lugar de tener que buscar la del cliente. De esta forma, siempre se pueden abrir todos

los documentos con la contraseña maestra, mientras que los clientes solo pueden abrir el mismo documento con sus propias contraseñas individuales.

Solo cambie una contraseña compartida si está previsto e informe a los clientes afectados con la debida antelación. Los archivos PDF ya enviados conservarán su contraseña anterior; por lo tanto, documente el cambio claramente.

2.4.11 Transferencia de datos desde la versión anterior de BCS 5

El proceso central de migración de datos se utiliza para transferir datos desde una instalación anterior de BCS con la versión 5. Es distinto de las exportaciones individuales de archivos CSV, paquetes o bases de datos: importa directamente los datos de programa seleccionados desde la ruta de datos de la versión 5 anterior.

2.4.11.1 Antes de la transferencia de datos con la copia de seguridad completa

Cree una copia de seguridad completa de los datos (una «copia de seguridad completa (datos del programa)») en el sistema antiguo. Guarde el archivo ZIP creado en un dispositivo de almacenamiento. Instale BCS en un nuevo ordenador. Utilice el archivo ZIP para realizar una «restauración completa (datos del programa)». Advertencia: Esto sobrescribirá todos los datos del nuevo ordenador. Por lo tanto, solo realice esta restauración si el sistema está completamente limpio.

Por motivos de seguridad, necesitará una contraseña para restaurar sus datos, ya que una restauración accidental podría eliminar todos los clientes y análisis. Puede obtener esta contraseña de Bucher GmbH o de su socio comercial.

2.5 Chat, seminarios y soporte

2.5.1 Propósito


Puede mantenerte en contacto con otros usuarios y con Bucher GmbH a través del chat, el área de seminarios y las funciones de soporte. Puede hacer preguntas, compartir experiencias, inscribirte en seminarios en línea y acceder a la información más reciente. Estas funciones e información se encuentran en la ventana de bienvenida.

2.5.2 Requisitos previos

- El sistema BCS está instalado y en funcionamiento.
- Normalmente se requiere una **conexión a Internet activa** para el chat, la inscripción a seminarios y la asistencia remota.
- Ha iniciado sesión con un nombre de chat adecuado; puede utilizar un seudónimo.

2.5.3 Abre el chat y elige un nombre.

- En la ventana de bienvenida se muestra la sección «Chat».
- Elija un **nombre de usuario para el chat** con el que se mostrarán sus mensajes.

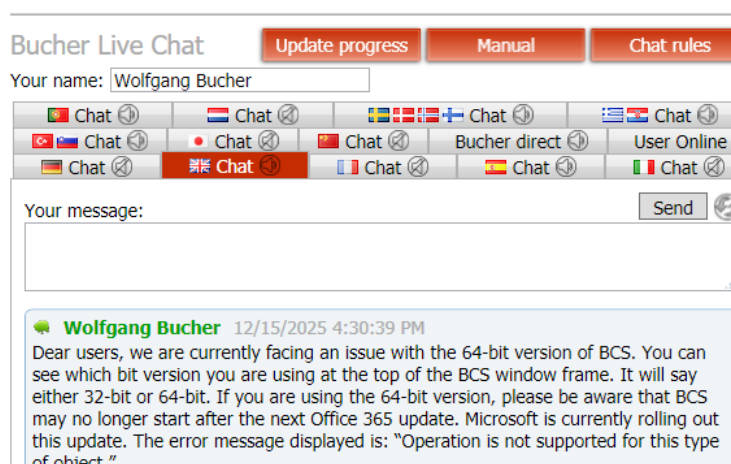

2.5.4 Envío de mensajes

- Elija si su mensaje debe enviarse a **todos los usuarios** o específicamente a "**Bucher direct**" (**Soporte**).
- Escriba su mensaje en el campo de texto del idioma correspondiente y envíalo.
- Las respuestas aparecen en el historial de mensajes. Si lo necesita, puede desplazarse hacia arriba para ver los mensajes más antiguos.

2.5.5 Acceso a seminarios y seminarios en línea

- En la ventana de bienvenida, abra la sección "**Seminarios/Seminarios en línea**".
- Explore las ofertas mostradas.
- Seleccione un seminario para ver los detalles (fecha, contenido, requisitos de participación).
- Siga los pasos indicados para **registrarse** (por ejemplo, haciendo clic o a través de un enlace al sitio web).

2.5.6 Utilice la sección "Noticias"

- Abra la sección "**Noticias**" en la ventana de bienvenida.
- Lea las notas sobre:
 - nuevas versiones de software,
 - mejoras funcionales,
 - Anuncios organizativos importantes (por ejemplo, cambios en el horario de atención al cliente).

2.5.7 Contactar con el soporte

- Utilice lo siguiente según sus necesidades:
 - **Chat** (preguntas breves)
 - **Correo** support@buchergmbh.de (para consultas detalladas, adjunte capturas de pantalla)
 - **Teléfono** (si tiene preguntas urgentes, póngase en contacto con el servicio de asistencia telefónica de su socio de sistema).
- Por favor, tenga a mano lo siguiente cuando solicite asistencia:
 - Su número de licencia,
 - la variante del producto utilizada
 - una breve descripción del problema (incluidos los mensajes de error)
 - UltraViewer iniciado, con su ID y contraseña disponibles. Consulte el capítulo 2.6.

2.5.8 Notas

- La función de chat es especialmente adecuada para **preguntas breves o intercambios con otros usuarios**. Los temas de formación más complejos se prestan mejor a los seminarios.
- Consulte la sección de "**Noticias**" **periódicamente** para estar al tanto de las nuevas versiones y actualizaciones.
- **No envíe datos confidenciales de los clientes** (por ejemplo, nombres completos con información médica) por chat o correo electrónico a menos que se haya acordado explícitamente.

2.6 Mantenimiento remoto

2.6.1 Propósito

La función de mantenimiento remoto le permite recibir asistencia técnica de Bucher GmbH rápidamente, sin necesidad de que nadie esté presente físicamente. La función de cambio de producto le permite alternar fácilmente entre productos con licencia sin tener que reinstalar el software.

2.6.2 Requisitos previos

- Se requiere conexión a internet activa para el mantenimiento remoto.
- Póngase en contacto con el servicio de asistencia por teléfono o por escrito para que un miembro del personal esté preparado para atender su solicitud de mantenimiento remoto.

2.6.3 Instrucciones paso a paso

Iniciar mantenimiento remoto

- En la ventana de bienvenida, haga clic en el botón **"Mantenimiento remoto"** (por ejemplo, "UltraViewer").
- Inicie el programa de mantenimiento remoto proporcionado. Si aún no está instalado, puede descargarlo e instalarlo desde www.ultraviewer.net.
- Lea el ID que se muestra y la contraseña temporal.

Envíe los datos de acceso al soporte técnico.

- Llame al servicio de asistencia o utilice el canal de comunicación previamente acordado.
- Por favor, facilite el ID y la contraseña temporal del software de mantenimiento remoto.
- Por favor, permanezca frente a su ordenador durante la sesión para que pueda responder a cualquier pregunta.

Finalizar el mantenimiento remoto

- Una vez finalizada la asistencia, cierre el software de mantenimiento remoto.
- La contraseña temporal dejará de ser válida; el acceso no autorizado ya no será posible.

Instalación remota en diferentes idiomas

- Si el equipo de soporte y los usuarios no comparten un idioma común, se puede brindar orientación por escrito, por ejemplo, a través de WhatsApp o Telegram. Es más fácil traducir de forma fiable instrucciones breves e individuales que una llamada telefónica larga.
- Transmita únicamente el ID de mantenimiento remoto y la contraseña temporal a través del canal de comunicación previamente acordado y solo después de haber verificado la identidad del técnico de soporte. No envíe ningún dato del cliente ni información médica.
- Manténgase localizable durante la sesión, prevea pausas para la traducción y cierre el software de mantenimiento remoto inmediatamente después de finalizar.

Notas

- Solo permita el acceso remoto si está seguro de que la persona que accede al sistema es realmente un empleado de Bucher GmbH o alguien autorizado por usted.
- Durante la asistencia remota, el personal de soporte puede ver todo el contenido de su pantalla. Antes de comenzar, cierre los demás programas que contengan información confidencial.

2.7 Distinción entre duración de la transmisión y velocidad de transmisión

2.7.1 Dos referencias temporales independientes

El programa distingue entre dos ajustes de tiempo: la duración de la transmisión determina el período durante el cual la información debe actuar en el campo del cliente; la velocidad de transmisión determina cuánto tarda el proceso de transferencia en el equipo. Son ajustes distintos y no deben confundirse.

Los niveles de selección Rapid Transfer, Rápida/Corta, Media y Lenta/Larga forman parte de la velocidad de transmisión. En algunas ventanas de configuración o programas, estos valores en segundos pueden aparecer bajo el término anterior de "duración de la transmisión". Técnicamente, sin embargo, controlan la duración del proceso de transmisión actual.

El periodo de transmisión real comienza una vez completada la transferencia. Salvo que se especifique lo contrario en las opciones de transmisión, este efecto energético dura cuatro semanas por defecto. Permanece igual independientemente de si la transmisión anterior fue rápida, media o lenta.

2.7.2 Seleccione la velocidad de transmisión adecuada

2.7.2.1 Rapid Transfer

Utilice Rapid Transfer cuando el cliente no esté presente o cuando la información se esté transfiriendo a un soporte de información. Rapid Transfer aprovecha la máxima velocidad posible del equipo y mantiene el proceso de transmisión lo más breve posible. Con un cliente presente, esta etapa suele ser demasiado corta para una aplicación controlada.

2.7.2.2 Rápido o corto

Utilice las opciones Rápido o Corto para una transmisión breve e inmediata, por ejemplo, si el cliente no se encuentra en las instalaciones y no desea o no dispone de Rapid Transfer. En aplicaciones presenciales, puede seleccionar este nivel si solo se prevé una sesión de soporte breve.

2.7.2.3 Medio

Este método es adecuado como configuración estándar cuando el cliente está presente y participa activamente en el proceso de transmisión. El mayor tiempo de pantalla o aplicación le brinda al cliente la oportunidad de interactuar con el proceso.

2.7.2.4 Lento o largo

Utilice Lento o Largo si un cliente presente solicita específicamente una sesión más prolongada y guiada con calma. Una transmisión más larga no es necesariamente más potente ni de mayor calidad; simplemente extiende el proceso de transmisión directamente perceptible.

2.7.2.5 Tiempo real

El producto Bucher Bioresonanz Triselect también ofrece funcionalidad en tiempo real. Esta etapa utiliza la secuencia temporal especificada para el modelo de producto correspondiente y es especialmente adecuada para su uso supervisado con un cliente presente.

2.7.3 Configuración de la duración de la transmisión

Como regla general, mantenga la duración de la transmisión en el período preestablecido de cuatro semanas. Solo se deben elegir y documentar períodos más cortos o más largos de forma deliberada para que coincidan con el período de monitoreo planificado. Otras opciones de transmisión, como la intensidad, el intervalo, el ciclo de transmisión o el hardware seleccionado, deben revisarse por separado.

2.7.4 Regla breve y ejemplo

Regla breve: La velocidad de transmisión se refiere a segundos o minutos en la computadora; la duración de la transmisión se refiere a la duración energética después de que finaliza la transmisión y generalmente se define en días o semanas.

Ejemplo: Con un cliente ausente, la transferencia mediante Rapid Transfer se completa en poco tiempo. Según el modelo de funcionamiento de BCS, la información introducida permanece vigente durante cuatro semanas por defecto. Si se selecciona Medio o Lento para un cliente presente, solo el proceso de transmisión inicial tarda más; la duración del efecto energético posterior también se mantiene en cuatro semanas.

3 Capítulos específicos de los productos

3.1 Bucher Vita Coach



3.1.1 Introducción y características especiales

3.1.1.1 Descripción general

El Bucher Vita Coach es un producto clave dentro de Bucher Coaching Systems (BCS). Esta sección explica la finalidad del Vita Coach, cómo comprender el principio básico de "escaneo" y "envío", y las funciones especiales del sistema (por ejemplo, trabajo remoto, escaneos en línea, soportes de información). Las instrucciones prácticas de funcionamiento se encuentran en las secciones 3.1.2 a 3.1.11.

3.1.1.2 Propósito

El Bucher Vita Coach ayuda a terapeutas, coaches y consultores a identificar y priorizar sistemáticamente los problemas energéticos y emocionales, y a definir los siguientes pasos de forma comprensible. Se centra en apoyar los procesos y proporcionar orientación en el desarrollo del caso (por ejemplo, temas, conexiones, prioridades, flujo de la sesión).

Importante: El uso de este software no sustituye el diagnóstico ni el tratamiento médico. Utilice los resultados como guía complementaria y adapte siempre su enfoque y responsabilidades a su rol profesional y al contexto específico.

3.1.1.3 Principio básico: Bases de datos, escaneo y envío

El Vita Coach trabaja esencialmente en cuatro áreas:

1. Clientes
 - La configuración y selección de nuevos clientes ya se trataron en el Capítulo 2.2.
2. "Bases de datos"
 - Las bases de datos de radiónica proporcionadas por Bucher GmbH pueden importarse desde internet. (Vita-Databases)
 - En un área de base de datos independiente, los usuarios pueden crear y mantener sus propias bases de datos (Mis bases de datos).
3. "Escanear"
 - Un escaneo es una consulta energética basada en bases de datos radiónicas seleccionadas.
 - Antes de escanear, seleccione las bases de datos adecuadas (por ejemplo, áreas temáticas, sistemas, áreas emocionales).
 - Los resultados se muestran como entradas con valores de relevancia. Estos valores se utilizan para la priorización. Los resultados escaneados se almacenan en un "paquete de radiónica".
4. "Enviar/Informes"
 - En la sección "Enviar/Informes", donde se almacenan los "Paquetes de radiónica", puede evaluar los resultados del escaneo, crear informes y transmitir información de regulación (según la licencia y el método de trabajo).

- Vita Coach separa deliberadamente el análisis (escaneo) de la implementación (envío/informe) para que puedas trabajar de forma estructurada y documentar los resultados de manera comprensible.

Nota:

Los botones "Bases de datos", "Escanear" y "Enviar/Informes" son puntos de acceso clave. El botón "Bases de datos" suele ser visible únicamente en Vita Coach, ya que es allí donde se gestionan las bases de datos de radiónica.

3.1.1.4 Integración de BCS: fundamentos únicos, utilizados en todos los productos

El Vita Coach utiliza los principios compartidos de BCS. Esto significa:

- Los clientes se crean de forma centralizada y también están disponibles en otros productos (dependiendo de la licencia) (véase el capítulo 2.2).
- La copia de seguridad y la recuperación de datos se realizan de forma centralizada (véase el capítulo 2.4).
- La lógica de funcionamiento, la navegación y el cambio de producto son lo más uniformes posible en BCS (véase el capítulo 2.3).

Consejo práctico:

Mantenga los datos de los clientes y el historial de sesiones centralizados de forma consistente en BCS. Esto evita la duplicación de datos y garantiza la coherencia en los informes de los análisis posteriores.

3.1.1.5 Trabajar con bases de datos


En la base de datos de radiónica existen dos estructuras principales:

1. «Bases de datos Vita»

Esta sección muestra todas las bases de datos que Bucher GmbH ofrece como descargas adicionales gratuitas. Estas bases de datos son de solo lectura y los usuarios no pueden modificarlas.

2. "Mis bases de datos"

Esta es el área donde los usuarios pueden crear y mantener sus propias bases de datos.

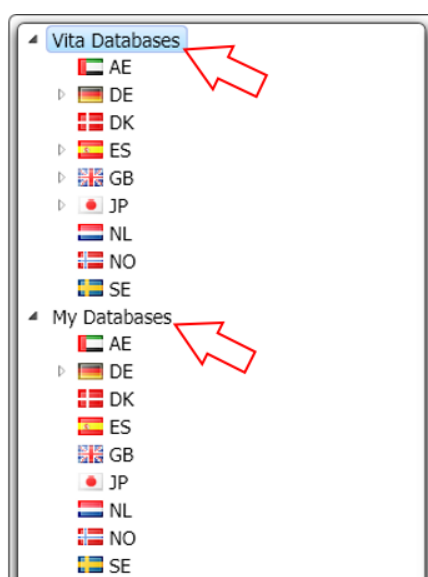

Nota:


Aunque las bases de datos de Bucher GmbH son de solo lectura en **Vita Databases**, los usuarios pueden modificarlas o añadirles contenido simplemente copiando la base de datos deseada dentro de Vita Databases y pegándola en **Mis bases de datos**. Posteriormente, podrán realizar cualquier cambio en esta copia.

El programa está disponible actualmente en 20 idiomas. Por consiguiente, las bases de datos incluyen banderas de países, bajo las cuales se pueden encontrar las entradas correspondientes en el idioma adecuado.


My Databases

-  AE
-  BR
-  CN
-  CO
- ▷  DE
-  DK
- ▷  ES
-  FI
-  FR
-  GB
-  GR
-  HR
-  IT
-  JP
-  NL
-  NO
-  PT
-  SE
-  SI
-  TR

Por lo general, nuestros usuarios solo tienen activado un idioma para mantener todo organizado. Si desean otros idiomas, podemos activarlos sin costo alguno.

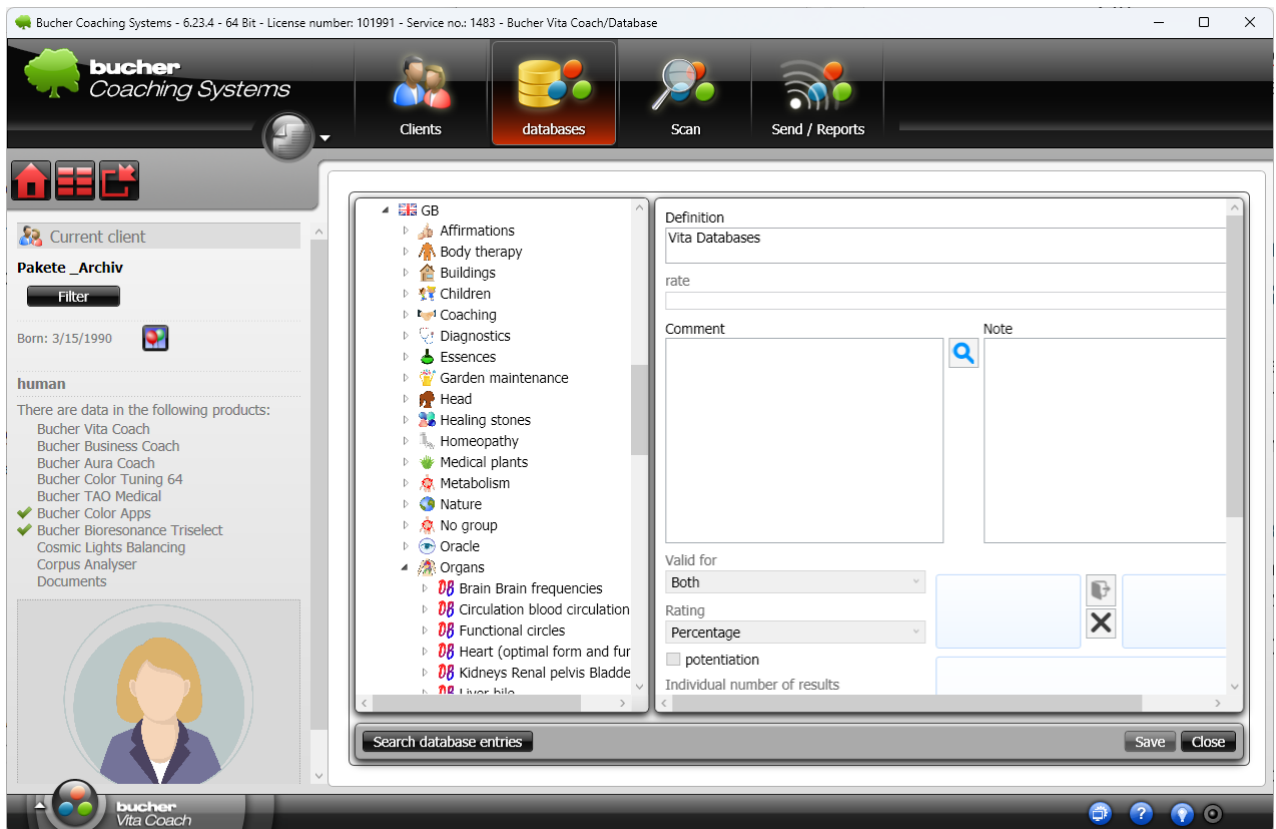


Muchas de las funciones para editar la base de datos se pueden visualizar y ejecutar haciendo clic con el botón derecho en una entrada de la base de datos.

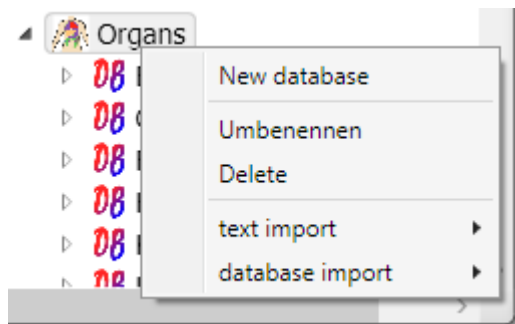

3.1.1.6 Lógica y priorización de paquetes

Los resultados del escaneo suelen organizarse en "paquetes". Los paquetes permiten agrupar las entradas (por ejemplo, por tema, sesión o fase de tratamiento) y procesarlas según su prioridad. Un paquete puede contener, por ejemplo, entradas escaneadas o seleccionadas de diversas bases de datos.

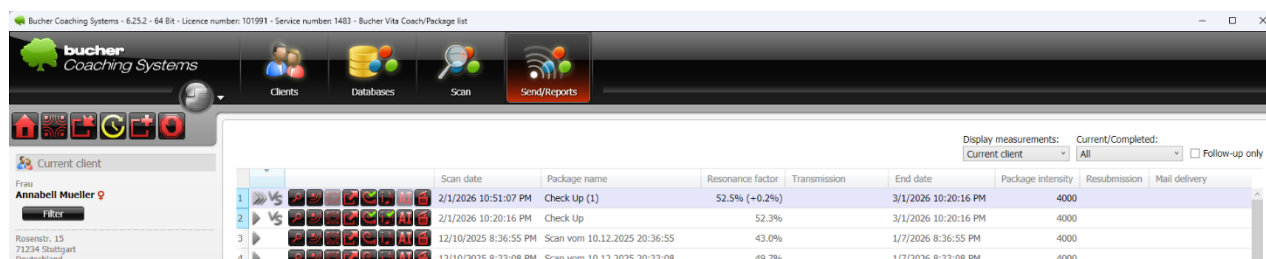

The screenshot shows the Bucher Coaching Systems software interface. On the left, there's a sidebar with the client's name 'Annabell Mueller' and address 'Rosenstr. 15, 71234 Stuttgart, Deutschland'. The main area displays a table of packages with columns: Scan date, Package name, Resonance factor, Transmission, End date, Package intensity, Resubmission, and Mail delivery. The table contains four rows of data.

	Scan date	Package name	Resonance factor	Transmission	End date	Package intensity	Resubmission	Mail delivery
1	2/1/2026 10:51:07 PM	Check Up (1)	52.5% (+0.2%)		3/1/2026 10:20:16 PM	4000		
2	2/1/2026 10:20:16 PM	Check Up		52.3%	3/1/2026 10:20:16 PM	4000		
3	12/10/2025 8:36:55 PM	Scan vom 10.12.2025 20:36:55		43.0%	1/7/2026 8:36:55 PM	4000		
4	12/10/2025 8:33:08 PM	Scan vom 10.12.2025 20:33:08		49.7%	1/7/2026 8:33:08 PM	4000		

Términos típicos en Vita Coach:

- Nombre del paquete: nombre de libre elección para su identificación (por ejemplo, "Sesión 1", "Sueño", "Restauración intestinal").
- Tipo de paquete: Enfoque en la causa / Enfoque en la resolución de los síntomas
- Factor de resonancia: Valor promedio de todos los valores de intensidad en el paquete.
- Intensidad del paquete: Fuerza o intensidad de transmisión para la implementación, dependiendo del método de trabajo y el contenido.

Nota:

Una estructura de paquetes clara facilita el seguimiento del progreso y la documentación. Determine si los paquetes deben gestionarse de forma más orientada a temas (p. ej., Sueño) o a sesiones (p. ej., Sesión 1). Asigne a cada paquete un nombre que refleje su tema.

3.1.1.7 Trabajo remoto (telesomática) y aplicaciones en línea

Un aspecto clave de la aplicación es el trabajo remoto. Según el procedimiento, se pueden utilizar muestras (por ejemplo, cabello, saliva) como base. Además, existe la opción de realizar escaneos en línea y transmitir datos, lo que permite a los clientes participar de forma remota y en tiempo real.

Nota:

Siempre aclare la protección de datos, el consentimiento y los marcos organizativos antes de trabajar a distancia o utilizar aplicaciones en línea. Evite transmitir datos confidenciales de clientes a través de canales no seguros.

3.1.1.8 Muestras de animales durante el escaneo y el envío posterior

Para animales, se puede utilizar una muestra para escaneo, por ejemplo, pelo o saliva en un hisopo. Coloque la muestra en el frasco provisto. Evite el contacto directo con material potencialmente contaminado y, si es necesario, utilice un recipiente limpio, cerrado y desechable, o envuelva la muestra en papel o una bolsa de plástico resellable y solo entonces coloque la muestra envuelta en el frasco.

El sensor CA conectado descansa en su bandeja durante el escaneo. Colóquelo de manera que la luz incida sobre el cristal.

Retire la muestra después de escanearla. Si luego necesita preparar un soporte de información, coloque el objeto deseado en el vaso y comience la transmisión.

Higiene: Limpie o reemplace todos los utensilios que se hayan tocado después de su uso y cumpla con las normas de higiene aplicables a su práctica.

3.1.1.9 “Modulación” de soportes de información

Según el método utilizado, los soportes de información (por ejemplo, glóbulos, suplementos dietéticos o tarjetas magnéticas) pueden imprimirse con información de regulación. Estos soportes de información pueden integrarse en el proceso como un elemento complementario.

Importante: Utilice los soportes de información únicamente dentro de su contexto profesional.

Documente qué utilizó, en qué formato y con qué propósito.



3.1.1.10 Flujo de trabajo breve (clasificación, no como instrucciones)

1. Seleccione o cree un cliente. Resultado: El cliente correcto está activo.
2. Seleccione las bases de datos adecuadas (o cargue el conjunto). Resultado: El escaneo ya está preparado para el contenido.
3. Realizar escaneo. Resultado: Una lista de resultados priorizados está disponible como un paquete en "Enviar/Informes".
4. Revise y nombre los resultados en "Enviar/Informes". Resultado: Los temas están organizados y son comprensibles.
5. En "Enviar/Informes", evalúe, documente y envíe o transfiera según sea necesario. Resultado: Se registran el informe, el progreso y los próximos pasos.

3.1.1.11 Preguntas frecuentes / Solución de problemas (3.1.1)

¿Por qué solo veo "Bases de datos" en Bucher Vita Coach?

Porque la gestión de bases de datos es una función principal de Vita Coach. Otros productos utilizan fuentes de datos diferentes y, por lo general, no muestran esta sección.

¿Es Vita Coach un dispositivo médico?

Vita Coach está diseñado como una herramienta de coaching complementaria y no como un dispositivo médico. No reemplaza el diagnóstico ni el tratamiento médico.

¿Puedo trabajar a distancia con Vita Coach?

Sí, el trabajo a distancia (telesomática) es un caso de uso habitual. Siempre aclare de antemano el consentimiento, la protección de datos y los procedimientos organizativos.

¿Para qué se utilizan los "paquetes"?

Los paquetes recopilan toda la información (mediante escaneo o adición manual) que necesita para resolver un problema específico. Ayudan a agrupar resultados, establecer prioridades y documentar claramente el progreso de la sesión. Los paquetes se pueden transferir directamente al campo del

cliente o modular en soportes de información que los clientes pueden usar durante la terapia. Los soportes de información pueden ser, por ejemplo:

- Tarjetas magnéticas
- Glóbulos sin impregnar
- Piedras curativas (cristal de roca / cuarzo rosa...)
- etc.

¿Cuál es la diferencia entre "Escanear" y "Enviar/Informar"?

- "Escanear" se utiliza para análisis y priorización.
- La opción "Enviar/Informes" se utiliza para la evaluación, la documentación y la transmisión a los clientes.

3.1.2 Primeros pasos (registro, interfaz, creación de clientes)

3.1.2.1 Descripción general

En esta sección, configurará el **Bucher Vita Coach** para su uso diario. Aprenderá cómo...

1. seleccionar el producto adecuado
2. Importar o actualizar las bases de datos de radiónica,
3. Cree clientes y márquelos de forma segura como "clientes actuales".

3.1.2.2 Requisitos previos

- El sistema BCS está instalado y activado.
- Está viendo la ventana de bienvenida.
- Se dispone de una conexión a internet para la importación **inicial** de bases de datos desde el servidor Bucher.

Nota:

El trabajo (escaneos, evaluaciones, datos del cliente) generalmente se realiza localmente en su PC.

Es posible que se requiera acceso a Internet para importar bases de datos.

Tras instalar BCS, no hay bases de datos disponibles. Es necesario importarlás previamente.

3.1.2.3 Instrucciones paso a paso para importar bases de datos


Paso 1: Seleccione Bucher Vita Coach como producto.

1. Abra la **ventana de bienvenida** (si no está visible) utilizando el icono del árbol en el escritorio.
2. Haga clic en "Cambiar producto" (botón redondo en la esquina inferior izquierda) si "Bucher Vita Coach" no aparece ya en la lista.



3. Seleccione “Bucher Vita Coach”.

Resultado: Vita Coach está activo en la ventana de bienvenida. El botón "Bases de datos" es visible.

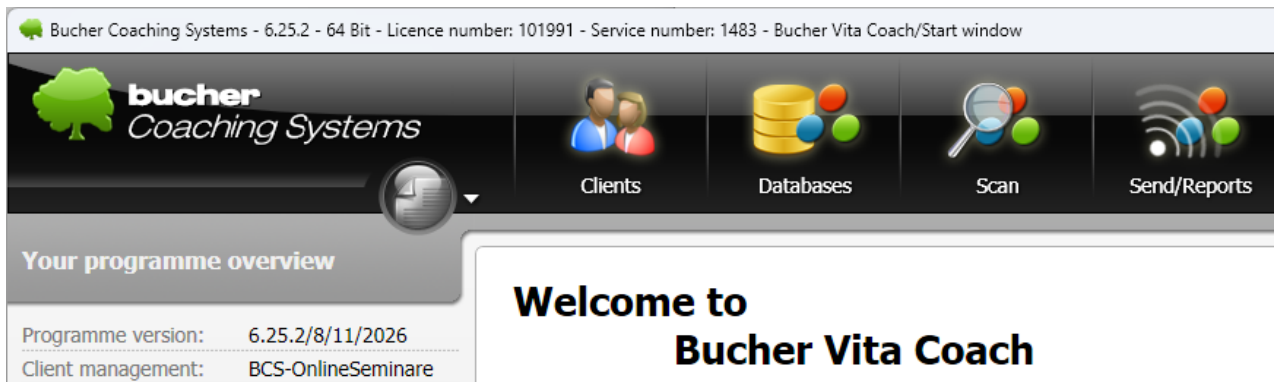

Paso 2: Importar bases de datos (primer inicio)


1. En la ventana de bienvenida, haga clic en "Bases de datos".
2. Haga clic en el icono de importación en la esquina superior izquierda y seleccione "Importar bases de datos de internet" en el menú contextual.



Se abrirá la ventana "Administrador de bases de datos". Todas las bases de datos que aún no están disponibles en Bucher Vita Coach aparecen en rojo. Utilice la casilla de verificación de la primera columna para seleccionar si desea importar una base de datos.

3. Haga clic en "Importar" en la esquina inferior derecha para importar las bases de datos seleccionadas. La importación puede tardar un tiempo. Primero, importa todas las bases de datos. Posteriormente, puede eliminar las bases de datos innecesarias del árbol de bases de datos.

Resultado: Las bases de datos aparecen en la estructura de árbol de la izquierda (por ejemplo, por idioma y grupos).

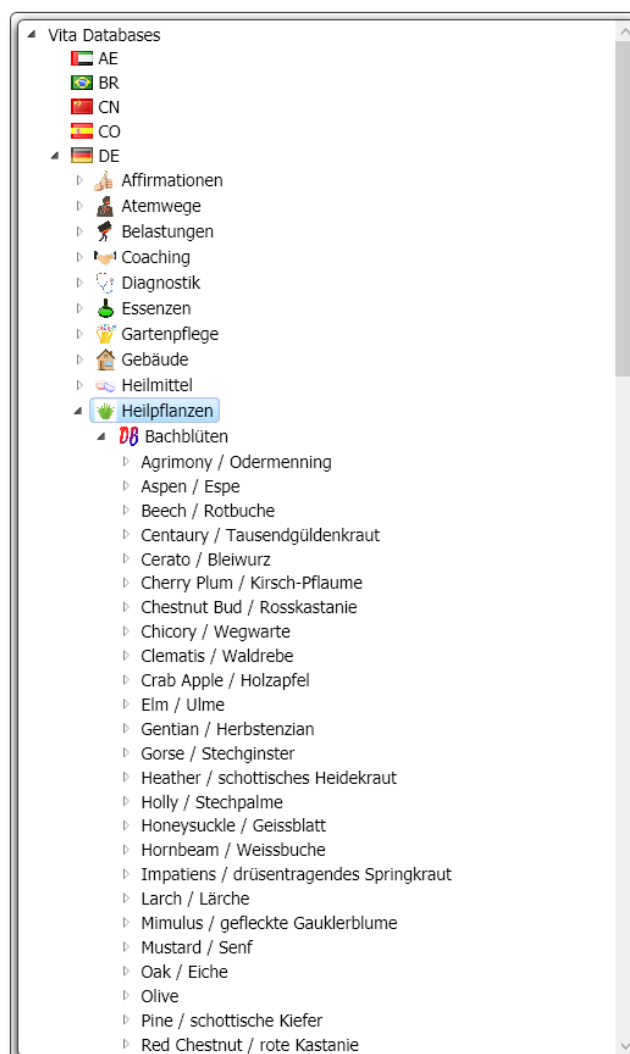

Nota:

Tras una instalación nueva de BCS, inicialmente no hay bases de datos presentes. No es posible realizar escaneos sin importar las bases de datos.

Paso 3: Actualizar las bases de datos (si ya existen).

1. Abrir "Bases de datos".
2. Abra el "Administrador de bases de datos" como se describe anteriormente en el paso 2, punto 2.
3. Preste atención al código de colores en la lista de importaciones:
 - **Rojo:** aún no se ha importado
 - **Verde:** ya importado
 - **Verde oscuro:** importado, pero hay una versión anterior (actualización disponible).

- Importe las bases de datos marcadas en verde oscuro si desea actualizarlas, y las bases de datos marcadas en rojo si desea añadirlas a Bucher Vita Coach por primera vez.

Resultado: Se reemplazan las versiones antiguas de la base de datos y se descargan las que faltan. Esto garantiza que las bases de datos estén actualizadas.

Database Manager							Language: English (English)	
	Group	Title Description	Height	Images	Entries	Uploaded on	Creator	
☒	Affirmations	Affirmation cards for children	108 KB	3	48	5/4/2024	englisch anonym	
☒	Affirmations	Affirmations for Children and Adolescents	122 KB	3	743	5/4/2024	englisch anonym	
☒	Affirmations	Buddhist Wisdom	283 KB	3	206	5/4/2024	englisch anonym	
☒	Affirmations	Dahlike Health Cards	212 KB	0	49	5/4/2024	englisch anonym	
☒	Affirmations	Financial freedom	95 KB	3	21	5/4/2024	englisch anonym	
☒	Affirmations	Heart Cards by Kurt Tepperwein	264 KB	0	76	5/4/2024	englisch anonym	
☒	Affirmations	Help from the Bible	291 KB	0	31	5/4/2024	englisch anonym	
☒	Affirmations	Louise Hay	139 KB	0	193	5/4/2024	englisch anonym	
☒	Affirmations	Louise Hay - new version	53 KB	0	417	5/4/2024	englisch anonym	
☒	Affirmations	Magic words	117 KB	0	446	5/4/2024	englisch anonym	
☒	Affirmations	Magic Words of Happiness (Dalai Lama)	341 KB	0	60	5/4/2024	englisch anonym	
☒	Affirmations	Magic Words of Healing (Rüdiger Dahlke)	277 KB	0	31	5/4/2024	englisch anonym	
☒	Affirmations	Quantum healing	176 KB	0	8	5/4/2024	englisch anonym	
☐	Affirmations	Subliminals	110 KB	0	405	5/4/2024	englisch anonym	
☒	Affirmations	Tepperwein	101 KB	0	421	5/4/2024	englisch anonym	
☒	Body therapy	Acupressure	63 KB	0	45	5/4/2024	englisch anonym	
☒	Body therapy	Acupuncture	142 KB	0	1328	5/4/2024	englisch anonym	
☐	Body therapy	Chakra mudra	94 KB	0	56	5/4/2024	englisch anonym	
☒	Body therapy	Cranio Sacral Therapy	175 KB	0	624	5/4/2024	englisch anonym	
☒	Body therapy	Finger Yoga (Mudras)	94 KB	0	68	5/4/2024	englisch anonym	
☒	Body therapy	Foot reflexology massage	132 KB	0	138	5/4/2024	englisch anonym	

Administrador de bases de datos: Seleccionar e importar bases de datos

- Ya se encuentra en el registro de datos personales. Introduzca la información requerida (normalmente: nombre, dirección, fecha de nacimiento, sexo y, posiblemente, otros campos).

 Edit client

Personal	Password protection	Client settings	Client image	Remedy Pyramid	Comments	Documents	Diagnoses/Symptoms
----------	---------------------	-----------------	--------------	----------------	----------	-----------	--------------------

Customer number:

Title/Title:

Company name:

Surname/First name:

Street:

Postcode/Town:

Country:

Tel. (private/business):

Mobile/Fax:

Email:

Date of birth/Time: Species:

22 years old, born on a Wednesday
 Star sign: Virgo 
 Chinese zodiac sign: Goat (Water) 羊 水

Bank details

Gender/Account holder:

Language/IBAN:

Marital status/BIC:

- Seleccione la especie correspondiente, por ejemplo, «Humano», «Caballo», «Perro», «Gato», «Otro animal», «Planta» u «Otro». Si no se trata de un ser humano, utilice el campo «Nombre del animal/objeto» para indicarlo. Los campos de dirección, incluyendo el nombre y apellido del propietario, contendrán su información.
- Si está disponible, suba una **imagen del cliente en la pestaña "Imagen del cliente"**.

 Edit client

Personal	Password protection	Client settings	Client image	Remedy Pyramid	Comments	Documents	Diagnoses/Symptoms
----------	---------------------	-----------------	--------------	----------------	----------	-----------	--------------------



- Si es necesario, añada "Observaciones" (por ejemplo, inquietudes, condiciones marco, acuerdos).
- Para una evaluación posterior mediante IA, también es útil completar los campos de entrada "Diagnósticos/Síntomas".

7. Haga clic en "Guardar" en la esquina inferior derecha.

Resultado: El cliente se crea, se añade a la lista de clientes y automáticamente se convierte en el "cliente actual" (visible en la parte superior izquierda de la pantalla).


Consejo práctico:

Una foto reciente del cliente facilita su reconocimiento en situaciones cotidianas. Utilice la sección "Comentarios" para anotar información que desee recordar rápidamente en futuras citas.

Paso 3: Asegúrese de que el cliente correcto esté activo.

1. Compruebe a la izquierda, debajo de "Cliente actual", si se muestra el cliente correcto.

Resultado: Este cliente es el **cliente seleccionado actualmente**. Todos los pasos posteriores (escaneo, evaluación, envío/informes) se refieren a este cliente.

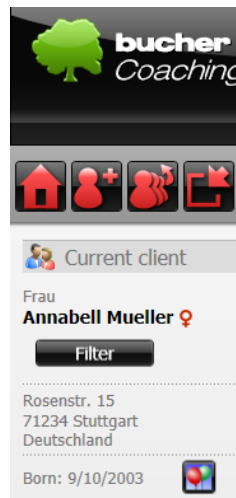

Paso 4: Utilice filtros de privacidad

(opcional, pero recomendado si el cliente puede ver la pantalla).

1. Seleccione el cliente.

2. Haga clic en "Filtrar".

Resultado: Solo se muestra este cliente. El botón "Filtrar" indica claramente (mediante un efecto rojo) que el filtro está activo.



Precaución:

Si el filtro permanece activo, parecerá que todos los demás clientes han "desaparecido". Esto no supone una pérdida de datos. Al hacer clic de nuevo en el botón del filtro, se mostrarán todos los clientes nuevamente.

Nota:

Al realizar cambios, recuerde guardar. Si cierra la ventana sin guardar, se le preguntará si desea guardar los datos modificados. Si responde "No", perderá los cambios.

3.1.2.5 Otras funciones en la gestión de clientes

Además de crear y editar registros, la ventana del cliente incluye otras funciones que ahorran tiempo y evitan errores al trabajar con grandes cantidades de datos. Las funciones visibles pueden depender de la licencia y la versión del programa.

Verifique los clientes activos y la protección de datos.

Al hacer clic en una fila, esa persona se convierte en el cliente actual. Antes de cada escaneo, exportación y transmisión, verifique el nombre en la sección "Cliente actual". Todos los pasos posteriores se basan en esta selección.

Si un cliente puede ver la pantalla, active el filtro. Solo el cliente seleccionado será visible. Un botón de filtro resaltado en rojo indica que el filtro está activo; al hacer clic de nuevo, se mostrarán todos los registros.

Editar, copiar y eliminar registros de datos

Abra el registro de datos usando el icono de edición en la fila correspondiente (el icono de la izquierda). Guarde explícitamente los cambios antes de cerrar la ventana.



La función de copiar (el icono central) permite usar un registro existente como base para un nuevo cliente, por ejemplo, para familias o varios animales que pertenecen al mismo propietario. Posteriormente, revise y modifique todos los campos personales para asegurarse de que no se copie accidentalmente ningún dato de la persona original.

Puede eliminar un cliente usando el icono de la derecha. Solo elimínalo después de revisarlo cuidadosamente. Al eliminar un cliente, también se eliminarán los paquetes asociados y los resultados de los análisis de todos los demás productos con licencia. Crea una copia de seguridad de sus datos con antelación si pudieras necesitarlos más adelante.

Ordenar y buscar

Haga clic en el encabezado de una columna para ordenar la lista por ese campo. Un pequeño triángulo indica la dirección de ordenación. Al ordenar por apellido, el nombre también se tiene en cuenta como criterio adicional.

	Online colour selection scan	Customer number	Title	Title	Company name	Animal/Object	Surname	First name
	●●●●●●●●		Haus				Müller	Annabell

Primero, introduce las primeras letras del apellido en el campo de búsqueda. La lista mostrará automáticamente el primer resultado coincidente. Si es necesario, puede refinar la búsqueda incluyendo el nombre.

Search...		Search...		☒ Surname and first name only
--	--	--	--	---

Foto del cliente, notas y datos de contacto.

En la pestaña "Imagen del cliente", según la configuración, puede tomar una foto con la cámara web, importarla desde un archivo o pegarla desde el portapapeles. La imagen se puede recortar, rotar o eliminar. Solo utiliza imágenes con el consentimiento explícito del cliente y no uses fotos de redes sociales sin permiso.


En la sección "Observaciones", puede guardar notas organizativas y resúmenes de conversaciones. Ingrese allí únicamente la información necesaria para brindar la atención.

La función de copiar datos de dirección transfiere la información de contacto al portapapeles de Windows. Antes de pegarla en otros programas, compruebe si la transferencia está permitida por la ley de protección de datos y si el documento de destino está protegido.

3.1.2.6 Ventana de base de datos en detalle

El sistema de gestión de bases de datos tiene una estructura jerárquica: Área → Idioma → Grupo → Base de datos → Entrada de base de datos. Puede abrir o cerrar niveles subordinados mediante el pequeño triángulo que aparece junto a cada elemento.

«Bases de datos Vita» contiene las bases de datos de solo lectura proporcionadas por Bucher GmbH. «Mis bases de datos» contiene sus propias bases de datos editables. La información sobre la entrada seleccionada se muestra a la derecha.

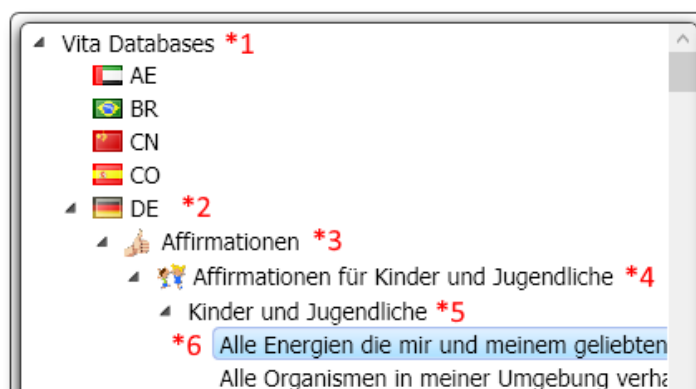

*1 = Área (Bases de datos Vita o Mis bases de datos)

*2 = Idioma

*3 = Nombre del grupo de bases de datos


*4 = Nombre de la base de datos

*5 = Entrada en la base de datos

*6 = Subentrada de una entrada de base de datos

Opciones de importación


Dependiendo de la versión y la activación, el menú de importación permite importar bases de datos desde un dispositivo de almacenamiento local, desde el servidor Bucher o desde un intercambio con otros usuarios de BCS.

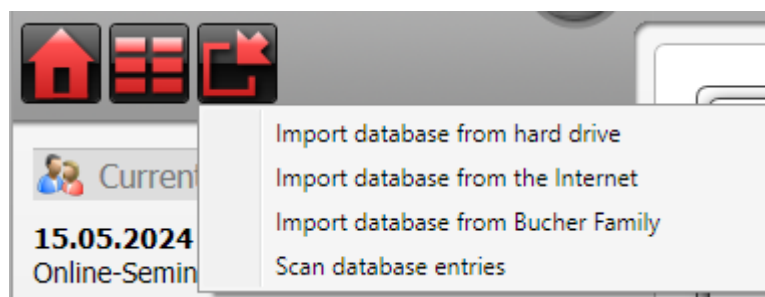

Si dispone de varias versiones de su propia base de datos, puede utilizar la función de comparación para identificar las diferencias antes de reemplazar o editar una versión.

Buscar entradas en la base de datos

Abra la base de datos e introduzca un término de búsqueda lo más específico posible. Según su selección, la búsqueda puede considerar solo el término o también comentarios y notas. Los términos generales suelen arrojar muchos resultados; los términos más precisos facilitan la selección. Es posible que se muestren varios resultados idénticos, ya que algunos términos aparecen en varias bases de datos.

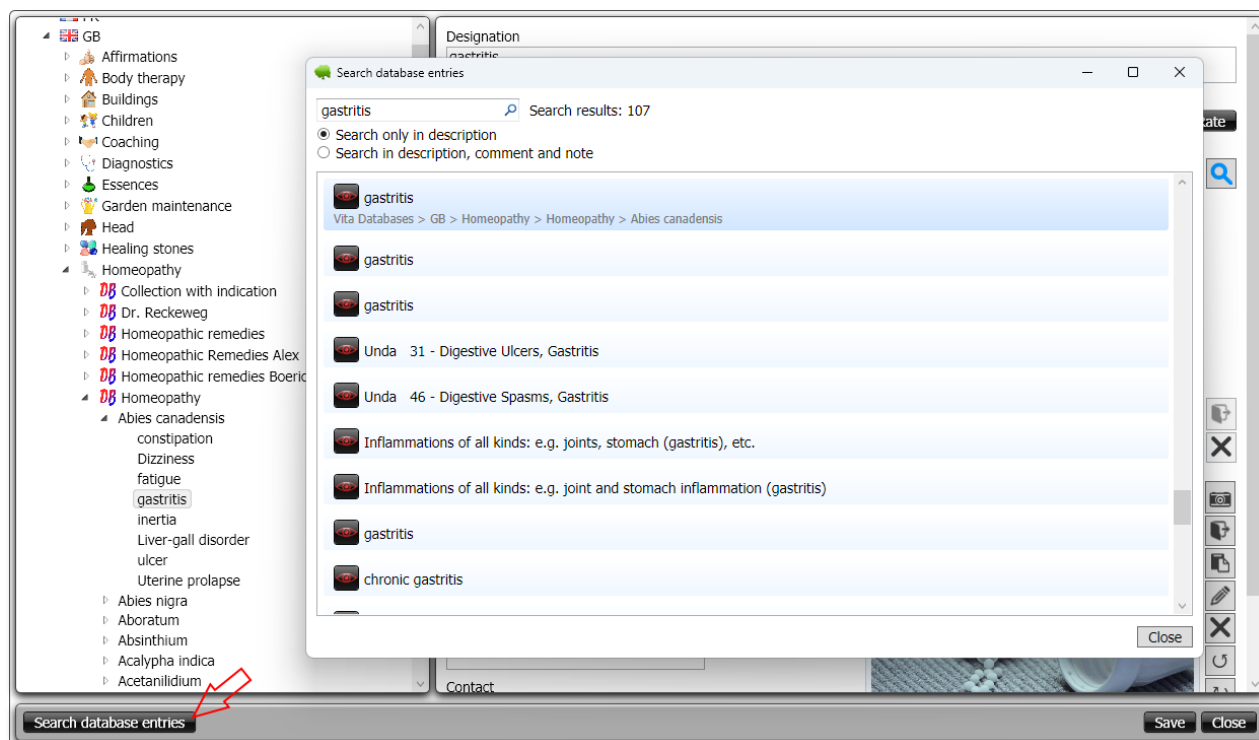

3.1.2.7 Creación de su propia base de datos

Las bases de datos personalizadas se crean exclusivamente en «Mis bases de datos». En la interfaz en inglés pueden aparecer las siguientes etiquetas de menú:

1. Haga clic con el botón derecho en la bandera del idioma deseado y seleccione «New group» (Nuevo grupo). Introduzca un nombre único para el grupo.
2. Haga clic con el botón derecho en el nuevo grupo y seleccione «New database» (Nueva base de datos). Introduzca un nombre único para la base de datos.
3. Haga clic con el botón derecho en la base de datos y seleccione «New subentry» (Nueva subentrada) o «New entry» (Nueva entrada). Introduzca el nombre de la primera entrada.
4. En el lado derecho, añada una descripción, un comentario, una nota y, si procede, una imagen. Guarde la entrada antes de pasar a la siguiente.

Consejo práctico:

Cree una copia de seguridad de los datos antes de realizar cambios importantes. Utilice nombres de grupos y bases de datos coherentes y compruebe si una entrada ya existe antes de crearla de nuevo.

3.1.2.8 Errores comunes y soluciones

"No veo ninguna base de datos."

Causa: Inicialmente, tras la instalación, no se importan bases de datos.

Solución: Abra "Bases de datos" → Haga clic en el icono de importación en la esquina superior izquierda y seleccione "Importar bases de datos de internet" en el menú contextual.

Todos los clientes se han ido, solo queda uno.

Causa: El filtro está activado. Solución: Haga clic de nuevo en el filtro en la ventana del cliente para que desaparezca el marcador rojo.

"Los cambios realizados en el cliente no se han guardado."

Causa: No se hizo clic en "Guardar" y se rechazó la solicitud de guardado. Solución: Edite el cliente nuevamente → realice los cambios → "Guardar".

«Estaba trabajando para el cliente equivocado».

Causa: Se seleccionó el cliente equivocado. Solución: Compruebe siempre brevemente qué cliente está seleccionado antes de escanear o evaluar. También es posible mover paquetes a otros clientes.

3.1.2.9 Preguntas frecuentes

¿Necesito subir una foto del cliente?

No. Sin embargo, se recomienda, ya que facilita la identificación. Si no dispone de una foto, trabaje sin ella.

¿Puedo añadir también animales, plantas u objetos como clientes?

Sí. Seleccione la especie adecuada:

- Persona
- Caballo
- Perro
- Gato
- Otro animal
- planta
- Otras cosas (por ejemplo, edificios, jardín, vehículos, etc.)

¿Necesito una conexión a internet permanente?

Es posible que se necesite una conexión a internet para importar o actualizar bases de datos. El trabajo con datos existentes (clientes, escaneos, informes, envíos) se realiza localmente y funciona incluso sin conexión a internet.

3.1.3 Realizar análisis de resonancia (escaneo)

3.1.3.1 Descripción general

El análisis de resonancia (escaneo) se utiliza para encontrar, a partir de bases de datos radiónicas seleccionadas, las entradas que resuenan con mayor intensidad con el cliente seleccionado. El resultado es un conjunto de entradas de escaneo que posteriormente se pueden procesar en "Enviar/Informes" (ver, modificar, añadir, imprimir, enviar, exportar).

Para realizar un escaneo, haga clic en el botón "Escaneo principal".

Importante: Un escaneo no sustituye un diagnóstico médico. Sus resultados proporcionan indicaciones y orientación para el trabajo posterior; no constituyen un diagnóstico.

3.1.3.2 Requisitos previos

1. El cliente se crea y selecciona en el sistema de gestión de clientes.
Resultado: El cliente seleccionado actualmente se muestra en la esquina superior derecha de la ventana de escaneo.
2. Se ha importado al menos una base de datos adecuada y es visible en la ventana de escaneo.
Resultado: Se pueden seleccionar las casillas de verificación en el área de selección de bases de datos.

3. Opcional: El hardware de radiónica está conectado y seleccionado en la ventana de escaneo.


Resultado: El hardware en uso se identifica en el área de hardware (icono de engranaje).

3.1.3.3 Instrucciones paso a paso para "Escanear"

A) Escaneo estándar (recomendado para el primer contacto): «Vital Scan» → «Check Up»

1. Abra la ventana "Escanear".

Resultado: Se muestra la ventana de escaneo con la selección de la base de datos y las opciones de escaneo.

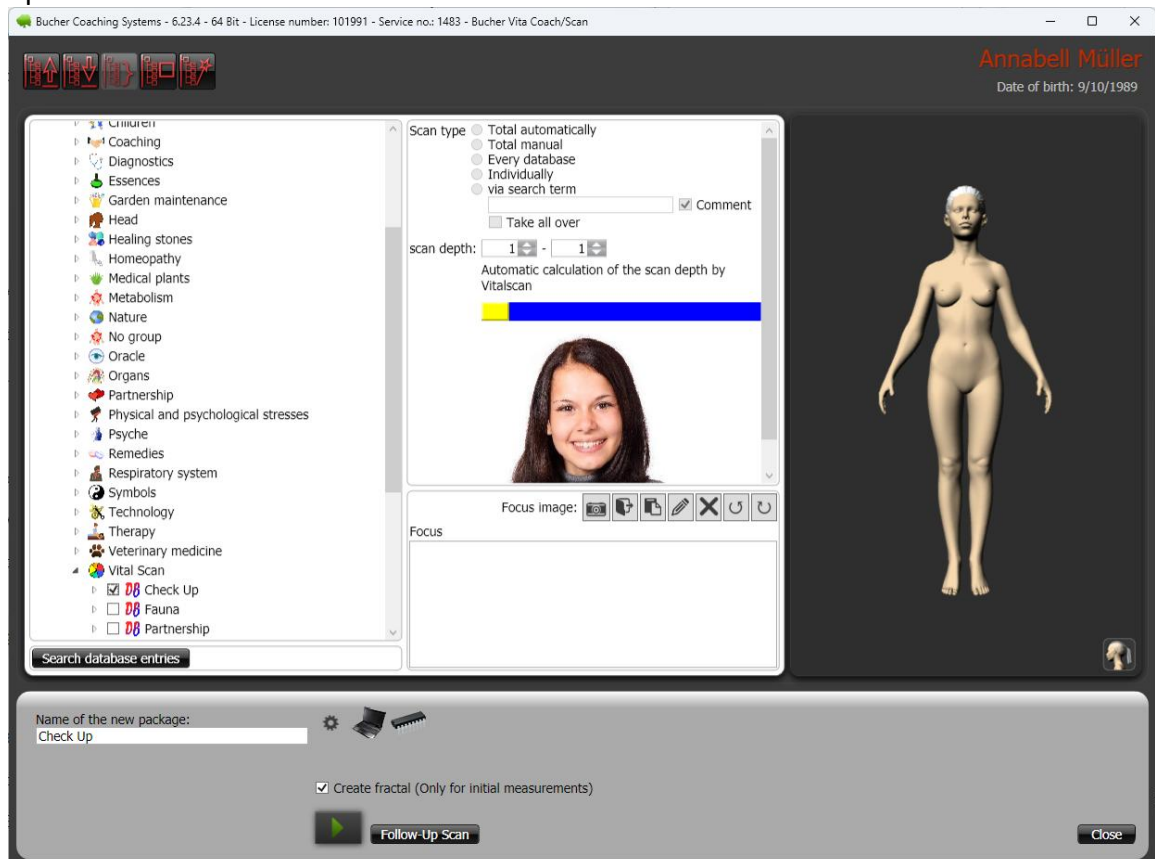

2. Compruebe el cliente seleccionado (incluida la fecha de nacimiento) en la esquina superior derecha.
Esto garantiza que no esté buscando por error al cliente equivocado.
3. Abra el grupo «Vital Scan» en la lista de bases de datos.
Resultado: Las entradas del grupo se vuelven visibles.
4. Marque **únicamente la** casilla «Check Up» (base de datos para personas).
Resultado: Solo está seleccionada «Check Up». Precaución: Las bases de datos de Vital Scan se escanean de forma exclusiva. No debe seleccionar ninguna otra base de datos para este escaneo.
5. Si es necesario, modifique el nombre del paquete de escaneo antes de escanear (parte inferior izquierda de la ventana).
Resultado: Podrá identificar claramente el escaneo posteriormente, incluso con varios escaneos.

6. Opcional: Introduzca una preocupación en el campo "Enfoque" (p. ej., "Resolución de los ataques de migraña").

Resultado: El análisis se centrará en esta preocupación. Si el campo se deja en blanco, se utilizará automáticamente "Situación actual".

7. Inicie el escaneo con el botón "Iniciar escaneo" (triángulo verde).

Resultado: El escaneo está en curso.



8. Espere hasta que el botón "Cancelar" en la esquina inferior derecha se reemplace por "Cerrar".

Resultado: El escaneo ha finalizado y puede guardar los resultados. Importante: Si hace clic en "Cancelar" durante el escaneo, este se interrumpirá y los resultados no se guardarán.

9. Confirme el mensaje de finalización con "Aceptar" y cierre el escaneo con "Cerrar".

Resultado: El resultado del escaneo se guarda como un paquete y está disponible en "Enviar/Informes".

B) Análisis individual (trabajo sobre el tema o la solución)

1. Abra la ventana "Escanear".


Resultado: La ventana de escaneo está visible.

2. Compruebe el cliente seleccionado actualmente en la esquina superior derecha.

Resultado: Se ha confirmado el cliente correcto.

3. Seleccione las bases de datos relevantes para los temas del cliente marcando las casillas correspondientes.

Resultado: Solo se marcarán las bases de datos que coincidan con la solicitud.

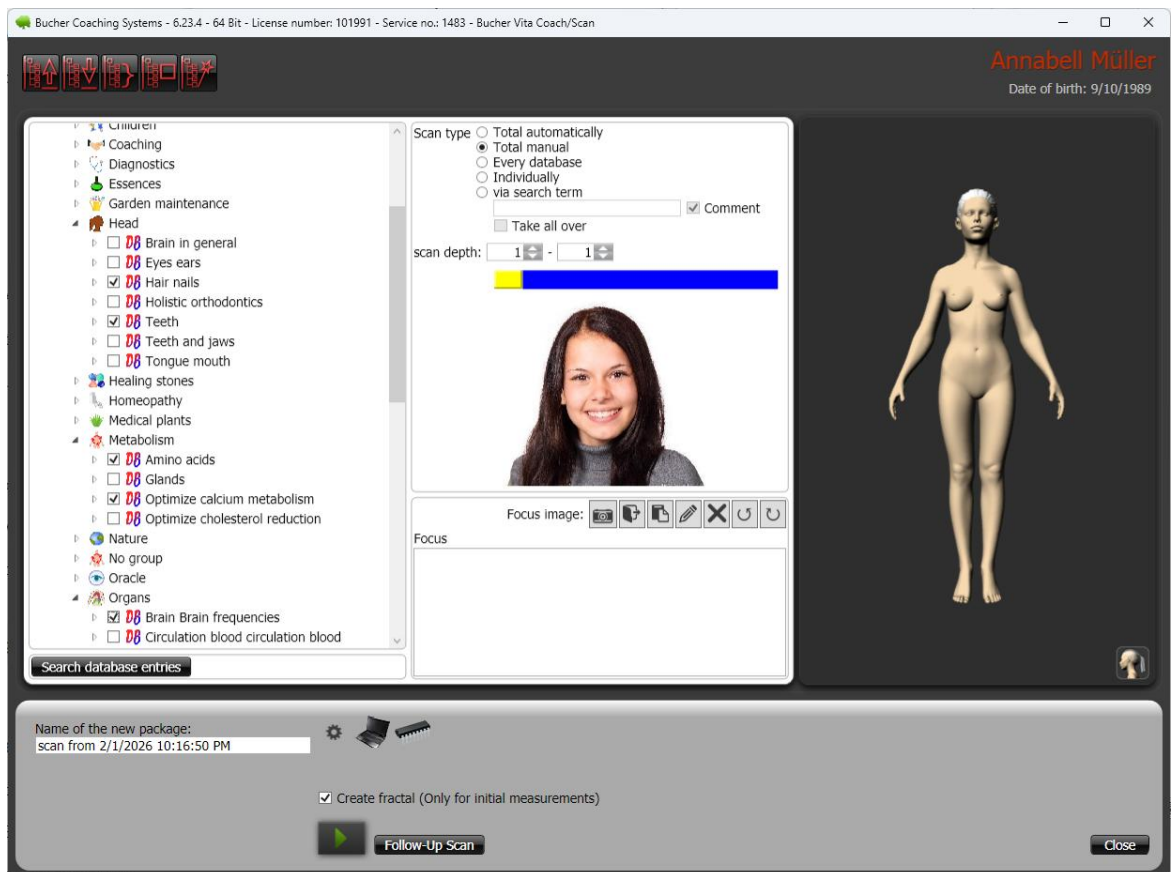

Consejo práctico: Para solicitudes recurrentes, utilice un "conjunto de escaneo". Esto le permite guardar una selección de casillas marcadas y recargarla posteriormente.




4. Opcional: Utilice la función "consultar campo mórfico" para recibir sugerencias de bases de datos adicionales adecuadas.



Resultado: Se activarán aproximadamente 10 bases de datos más, además de las que ya ha seleccionado.

5. Seleccione un tipo de escaneo.

Resultado: Esto determina cuántos resultados se generan. Recomendación: Para uso diario, se recomienda "Total automático".

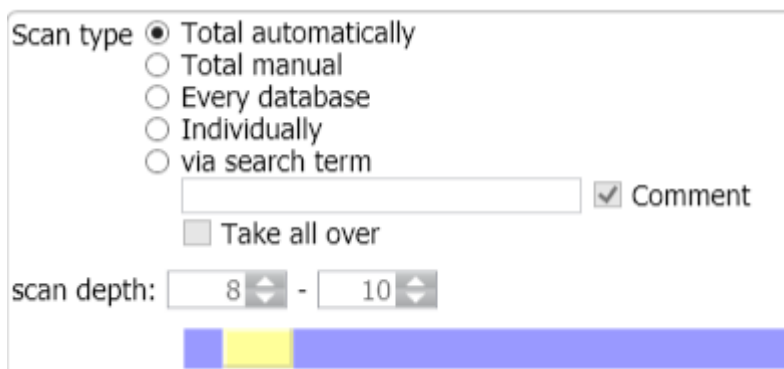

Resultado: El sistema determina la cantidad de resultados según la selección y reduce los "temas secundarios".

Opciones (breve descripción general):

1. "Total automático": El sistema determina el número de resultados.
2. "Total manual": La profundidad de escaneo se determina mediante un control deslizante.
3. "Cada base de datos": Se recupera un número fijo de resultados para cada base de datos seleccionada.
4. "Individual": Se define un número de resultados independiente para cada base de datos.
5. "Con palabra clave": Primero, se filtran las entradas que contienen una palabra clave y luego se realiza la búsqueda.
6. Opcional: Introduzca una descripción clara en el campo "Enfoque" (p. ej., "Resolución del dolor de espalda").
Resultado: El análisis abordará explícitamente el problema. Si se deja en blanco, se utilizará "Situación actual".
7. Asigne un nombre descriptivo al análisis.
Resultado: Mantendrá una visión general al trabajar con varios análisis (por ejemplo, "Problemas de espalda", "Sueño", "Estrés laboral").
8. Compruebe la configuración del hardware mediante el icono de engranaje (en la parte inferior de la ventana).
Resultado: Sabrá si el escaneo se realiza con o sin hardware.
9. Inicie el escaneo mediante "Iniciar escaneo" (triángulo verde).
Resultado: El escaneo está en curso.
10. Espere hasta que "Cancelar" sea reemplazado por "Cerrar".
Resultado: El escaneo ha finalizado.
11. Confirme el mensaje de finalización con "Aceptar" y cierre con "Cerrar".
Resultado: El resultado del escaneo se guarda y puede abrirse en "Enviar/Informes".

3.1.3.4 Uso de conjuntos de escaneo y selección rápida

Un conjunto de escaneo almacena las posiciones de las casillas de verificación de la base de datos seleccionada. No contiene ni resultados de escaneo ni datos del cliente. Los conjuntos de escaneo son adecuados para preguntas recurrentes en las que se seleccionan regularmente las mismas bases de datos.

Cargar conjunto de escaneo: Carga una selección de bases de datos guardada previamente.

Guardar conjunto de escaneo: Guarde las casillas de verificación seleccionadas actualmente con un nombre descriptivo.

Seleccionar grupo completo: Resalte un grupo y utilice la función de grupo para comprobar todas las bases de datos asociadas.

Restablecer selección: Elimina todas las casillas marcadas y crea un punto de partida limpio.

Sugerir bases de datos adicionales: Esta función añade más bases de datos a la selección existente, si están disponibles en su versión.

Paso de control: Tras cargar un conjunto de escaneo, compruebe siempre el cliente actual, las bases de datos seleccionadas y el foco. Un conjunto guardado no sustituye la selección profesional necesaria para el caso específico.

Avisos y advertencias importantes

Importante: Una profundidad de escaneo manual muy elevada puede generar muchos temas secundarios, lo que dificulta el análisis. Lo mejor es usar la opción "Total automático" y aumentar la profundidad de forma selectiva.

Nota:

Las bases de datos de escaneo vital (por ejemplo, "Check Up") se escanean exclusivamente. No las combine con otras bases de datos.

Importante

No cancele el escaneo con "Cancelar" si desea conservar los resultados. Finalice haciendo clic en "Cerrar" cuando el escaneo haya terminado.

3.1.3.5 Errores comunes y soluciones

Se ha escaneado el cliente incorrecto.

Solución: Antes de cada escaneo, compruebe el cliente (incluida la fecha de nacimiento) en la esquina superior derecha. También puede cambiar el cliente en la ventana "Enviar/Informes".

No se obtuvieron resultados tras el escaneo.

Causa: El escaneo se canceló con la opción "Cancelar".

Solución: Reinicie el escaneo y espere hasta que la opción "Cerrar" esté disponible.

Demasiados resultados poco claros.

Causa: Profundidad de escaneo demasiado alta o demasiadas bases de datos seleccionadas.

Solución: Cambie a "Total automático" y reduzca el número de bases de datos seleccionadas.

No se puede iniciar el escaneo vital.

Causa: Se han seleccionado bases de datos adicionales.

Solución: Seleccione solo UNA base de datos para el escaneo vital; por ejemplo, seleccione "Check Up" y desmarque todas las demás casillas. Vuelva a realizar el análisis.

Como alternativa, si no utiliza una base de datos de Vital Scan, puede seleccionar cualquier otra base de datos para el escaneo.

3.1.3.6 Preguntas frecuentes

Pregunta: ¿Siempre tengo que introducir un foco?

Respuesta: No. Si el campo de foco queda vacío, se utiliza automáticamente "Situación actual".

Pregunta: ¿Qué ventaja tiene usar un nombre para el escaneo?

Respuesta: Con varios escaneos, se pueden identificar más rápidamente los datos resultantes y asignarlos con claridad. Por lo tanto, describa brevemente el escaneo en su nombre.

Pregunta: ¿Qué configuración de tipo de escaneo es la más segura para empezar?

Respuesta: "Total automático" porque el sistema limita adecuadamente el número de resultados.


Pregunta: ¿Puedo probar el programa sin el sensor CA?

Respuesta: Para familiarizarse con el funcionamiento, puede configurar temporalmente su equipo como hardware de radiónica. Esto es solo para fines de prueba y práctica. Para el funcionamiento normal, conecte el sensor CA y compruebe su funcionamiento.

3.1.4 Evaluar y priorizar los resultados

3.1.4.1 Descripción general

Tras el análisis, los resultados se presentan en un paquete que contiene resonancias individuales (temas). El objetivo es identificar los temas más importantes, agruparlos de forma coherente y definir los siguientes pasos junto con el cliente. Nos centramos en soluciones y estrategias prácticas, no en diagnósticos.

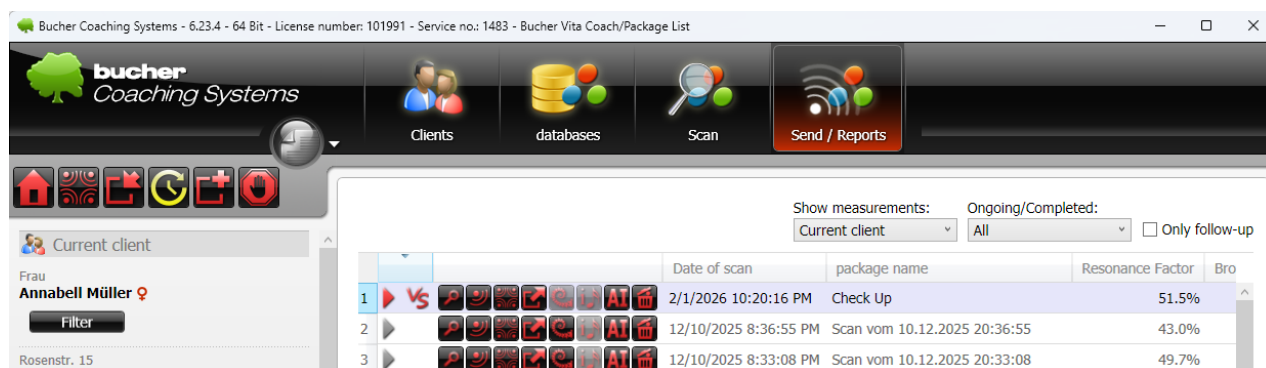

3.1.4.2 Requisitos previos

- El cliente ha sido seleccionado.
- El resultado del escaneo (paquete) está disponible.
- Conoce el contexto de la consulta (enfoque) o lo aclara brevemente antes de la evaluación.

3.1.4.3 Instrucciones paso a paso

1. Abra la lista de resultados a través de "Enviar/Informes".

Resultado: Se muestra la lista de paquetes de escaneo para el cliente seleccionado.

2. En la fila de resultados deseados, abra la ventana "Enviar".



Resultado: El paquete se puede visualizar en detalle y utilizar para trabajos posteriores.


3. Compruebe los datos del paquete (primera orientación).

Preste especial atención a:

- "Factor de resonancia" (valor promedio de las intensidades en el paquete).
- "Intensidad del paquete" (fuerza de la transmisión, valor predeterminado = 2.500 de 10.000).
- "Hora de inicio", "Fecha de finalización", "Intervalo" (control de tiempo).

Resultado: Entiendes la estructura del paquete antes de entrar en los detalles.

4. Empiece a priorizar por intensidad.

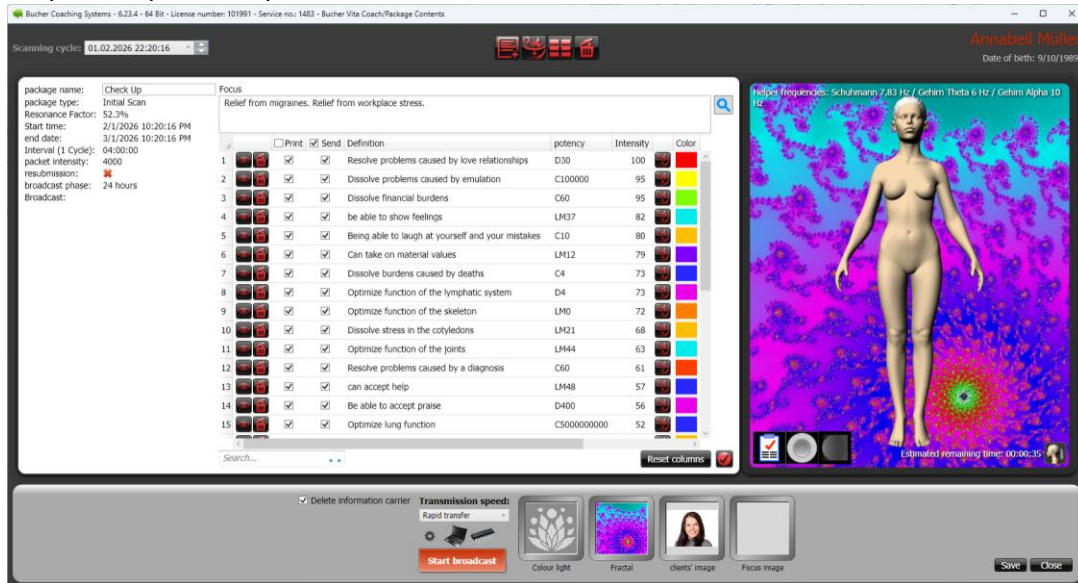

- Las resonancias suelen estar ordenadas de forma descendente según su intensidad. Los temas más importantes aparecen al principio.
- Utilice la intensidad como primer criterio de filtrado.
Resultado: Obtendrá una clasificación inicial de los temas. Los temas importantes estarán al principio y los menos importantes al final.

5. Realice el proceso de priorización junto con el cliente.

Repase cada elemento, comenzando por el superior, y formule preguntas breves y abiertas, por ejemplo:

- ¿Qué te viene a la mente cuando escuchas el término: relación romántica?
- "¿Hay alguna situación que le venga inmediatamente a la mente?"
- "¿Estás experimentando alguna reacción ante esto ahora mismo?"

Resultado: Reconoces qué respuestas son realmente significativas para el cliente en este momento.

6. Preste atención a los indicadores emocionales y al hilo conductor.

- Si una entrada es emotiva (la voz se quiebra, hay lágrimas, se aprecia tensión), esto es un indicio de relevancia.
- Busque temas recurrentes en varias entradas (un hilo conductor).

Resultado: Un tema central coherente emerge de muchos términos individuales.

7. Utilice la potencia como indicador temporal (opcional).

Si el paquete incluye potencias, estos pueden indicar aproximadamente una clasificación temporal. Esto puede ayudar a asignar fases o eventos de la vida apropiados.

- Las potencias D indican un proceso temporal que se desarrolla en el transcurso de unas pocas semanas.
- Las potencias C indican un acontecimiento en una escala temporal de unos meses.
- Las potencias LM indican un acontecimiento en una escala temporal de años.

Resultado: Obtiene pistas sobre cuándo pudo haber ocurrido una resonancia.

8. Establezca una lista de prioridades pragmática.

El siguiente orden ha demostrado ser eficaz:

1. Respuesta emocional intensa y clara por parte del cliente.
 2. Entradas que admiten el hilo común (nodos).
 3. Entradas que sugieren directamente soluciones o pasos concretos a seguir.
- Resultado: Obtendrá una breve lista de áreas clave para su próxima tarea.

9. Toma decisiones conscientes sobre lo que se imprime.

- Utilice la columna "Imprimir" para incluir o excluir entradas de forma selectiva.
- Es mejor no imprimir anotaciones que puedan generar ansiedad; en su lugar, es mejor analizarlas detenidamente.

El resultado: el documento sigue siendo útil y no abruma al cliente.

10. Si es necesario, verifique si se deben enviar entradas individuales.

Por lo general, las casillas de verificación en la columna "Enviar" permanecen seleccionadas. En casos justificados, puede excluir entradas individuales (por ejemplo, si el cliente no desea incluir información en su campo). Resultado: El paquete se ajusta a las necesidades del cliente y sus limitaciones.

11. Documente la priorización fuera del paquete, por ejemplo, en "Diagnósticos / Síntomas" en el área del cliente.

Anote brevemente:

- Temas principales (por ejemplo, de 3 a 7 puntos)
- Objetivo o enfoque acordado para la próxima reunión.
- Instrucciones sobre cómo abordar temas delicados (por ejemplo, evitar el uso de ciertos términos).

Resultado: El proceso es comprensible y permite su posterior continuación.

Nota:

Las entradas representan resonancias y temas. No constituyen diagnósticos automáticos. Términos como celos, irascibilidad, calumnia, engaño, indicios de enfermedad u otros problemas también pueden afectar a las personas del entorno del cliente. Este puede sentirse agobiado al entrar en contacto con dichas personas, y el problema en cuestión influye en la interacción.

Importante: Muchas entradas también pueden ser resultado de una búsqueda exhaustiva. En tales casos, no todas las entradas son igualmente relevantes.

Precaución:

Evite imponer una interpretación al cliente. Trabaje con preguntas y compruebe si el cliente se identifica con ellas, por ejemplo, mediante una reacción emocional.

3.1.4.4 Uso seguro de la lista de paquetes

La lista de paquetes muestra los resultados para el cliente seleccionado. Solo configure el filtro de cliente en "Todos" si desea buscar en todos los clientes. Con varios miles de paquetes, la generación de la lista completa puede tardar más tiempo.

Detectar estado y tipo de paquete

Los símbolos diferencian entre escaneos iniciales, escaneos de seguimiento y, si están disponibles, escaneos vitales. Los símbolos de color o rojos indican paquetes activos; los símbolos grises representan paquetes finalizados.

Funciones en una línea de paquete

Según la licencia, cada paquete ofrece funciones para previsualización de impresión, envío, transmisión colectiva, exportación, diseño fractal, Interblend y eliminación. Los iconos atenuados suelen indicar que la función no está disponible para ese paquete o que no se ejecutó.

Utilice la función de búsqueda de paquetes para encontrar un nombre hacia adelante o hacia atrás en la lista. Si se han movido o redimensionado las columnas, la opción "Restablecer anchos de columna" restaura la disposición predeterminada.

The screenshot shows the Bucher Coaching Systems software interface. The top menu bar includes icons for Clients, Databases, Scan, and Send/Reports. The left sidebar displays the current client's information: Frau Annabell Mueller, born 9/10/2003, with a list of products she has data in, such as Bucher Vita Coach, Bucher Business Coach, and Bucher Aura Coach. The main area shows a table of packages with columns for Scan date, Package name, Resonance factor, and Transmission. The table lists 18 packages, including 'relieve migraine symptoms' and 'Check Up (1)'. The interface also includes a search bar and a 'Reset columns' button.

	Scan date	Package name	Resonance factor	Transmission
1	8/21/2026 8:43:48 PM	relieve migraine symptoms	75.0%	
2	2/1/2026 10:51:07 PM	Check Up (1)	52.5% (+0.2%)	
3	2/1/2026 10:20:16 PM	Check Up	52.3%	
4	12/10/2025 8:36:55 PM	Scan vom 10.12.2025 20:36:55	43.0%	
5	12/10/2025 8:33:08 PM	Scan vom 10.12.2025 20:33:08	49.7%	
6	12/10/2025 7:49:34 PM	Check Up	52.9%	12/10/2025 8:01:10 PM
7	12/10/2025 7:46:03 PM	CD Einschlafhilfe	50.4%	12/10/2025 7:59:02 PM
8	12/10/2025 7:31:12 PM	Check Up	50.6%	
9	12/10/2025 4:06:33 PM	Check Up	49.9%	
10	11/12/2025 5:36:27 PM	Check Up	45.7%	11/12/2025 5:38:37 PM
11	10/15/2025 7:09:00 PM	Check Up	50.3%	10/15/2025 8:01:23 PM
12	10/15/2025 5:37:20 PM	Check Up	58.5%	
13	2/21/2025 3:40:27 PM	CD Angstauflösung	50.4%	
14	2/21/2025 3:40:00 PM	CD Angstauflösung	52.0%	
15	2/21/2025 3:38:42 PM	CD Angstauflösung	47.9%	
16	2/21/2025 3:11:53 PM	Scan vom 21.02.2025 15:11:53	48.4%	2/21/2025 3:27:45 PM
17	2/18/2025 6:40:16 PM	Kopfschmerzen	40.7%	2/18/2025 6:48:53 PM
18	1/25/2025 1:00:55 PM	Scan vom 25.01.2025 13:00:55	60.3%	1/28/2025 2:10:56 PM

3.1.4.5 Editar selectivamente el contenido del paquete

Abra el contenido del paquete utilizando el botón correspondiente en la fila del paquete.



Agregar entradas

Según el tipo de paquete, puede usar "Agregar entradas" para iniciar un análisis complementario o crear una entrada vacía y describirla manualmente. Estas funciones generalmente solo están disponibles por completo para un único análisis inicial, sin análisis posteriores.



Recalcular parámetros

El menú de parámetros permite redefinir o establecer la potencia, la intensidad, el color, la intensidad del paquete o el intervalo a valores predefinidos. Utilice esta función principalmente para paquetes creados, copiados o importados manualmente. Antes de ejecutar el cambio, compruebe si afecta a todas las entradas o solo a aquellas con o sin un valor existente.




Texto, búsqueda y resaltado

El enfoque describe el problema o el objetivo del paquete. Los textos más largos se pueden editar en una ventana de entrada más grande usando el icono de la lupa.

La función de búsqueda le ayuda a encontrar términos dentro de paquetes extensos. La función de resaltado colorea las entradas existentes, lo que facilita la identificación de los resultados recién agregados tras una búsqueda posterior. Para eliminar el resaltado, haz clic de nuevo.

Para excluir un artículo del paquete de la impresión, simplemente desmarque la casilla de "imprimir". Si también desea excluirlo del envío, desmarque la casilla junto a "envío".

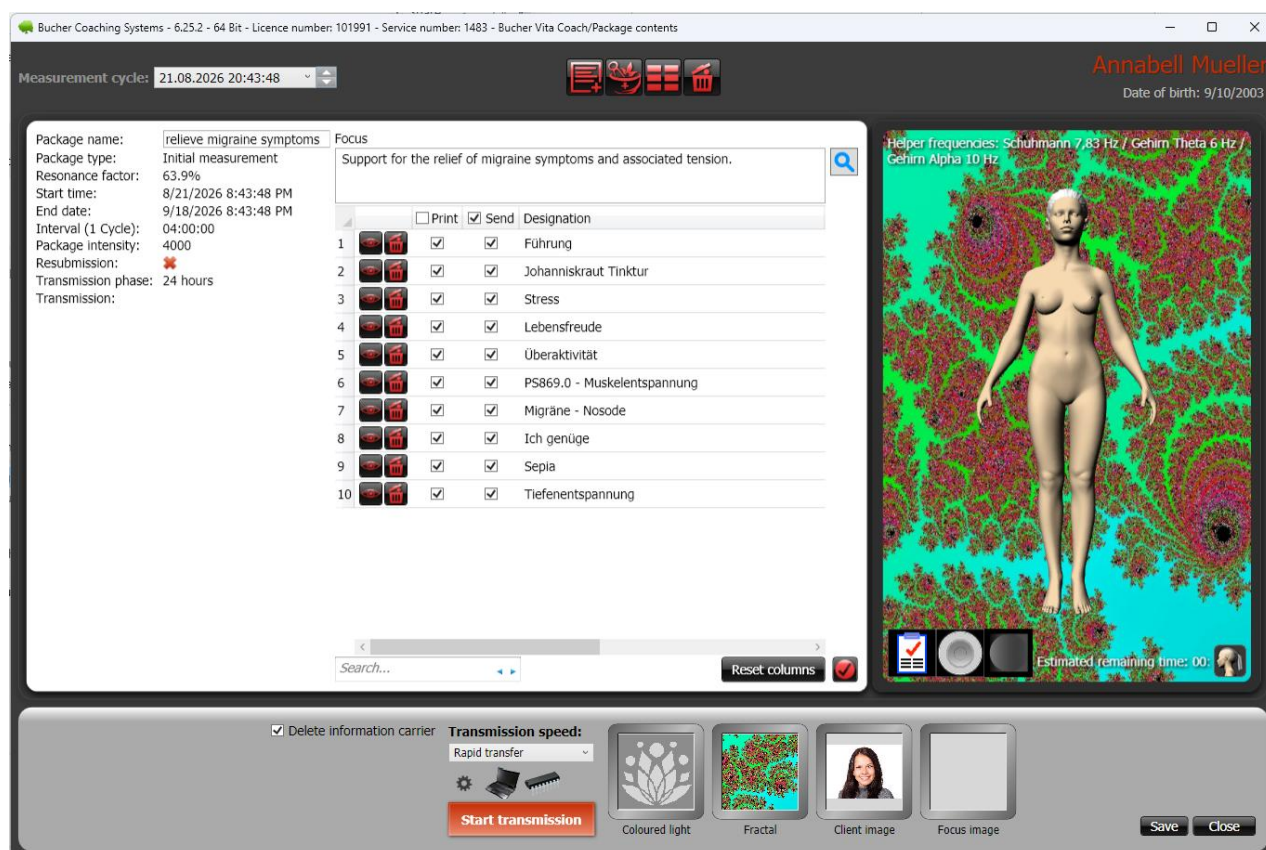

3.1.4.6 Errores comunes y soluciones

Problema: El cliente se siente inseguro tras ver la copia impresa.

Solución: Excluya de la impresión las entradas delicadas, conflictivas o alarmantes, pero no necesariamente de la transmisión. Aborde esos temas con delicadeza durante la conversación, sin confrontar al cliente. Es posible que una entrada alarmante no le afecte directamente, sino indirectamente a través de otra persona.

Problema: El paquete contiene demasiados temas y parece arbitrario.

Solución: Identifique el hilo conductor, trabaje primero con las entradas de mayor intensidad y elija

una profundidad de escaneo más adecuada para futuros escaneos. Active la profundidad de escaneo automática para incluir un número apropiado de entradas, ni demasiadas ni muy pocas.

Problema: Las entradas son incomprensibles para el cliente.

Solución: Compruebe si estas entradas no se refieren al cliente personalmente, sino a su entorno. Deje sin publicar, por el momento, las entradas cuya relación no se pueda establecer. Su relevancia suele quedar clara más adelante. Concéntrese en los puntos clave.

3.1.4.7 Preguntas frecuentes

¿Cuál es el indicador más importante para la priorización?

La intensidad es un punto de partida práctico. Fundamentalmente, lo que importa es la combinación de intensidad, conversación y el hilo conductor. En última instancia, las respuestas del cliente durante el diálogo de evaluación determinan qué temas podrían estar desencadenando los síntomas.

¿Es necesario tratar todos los aspectos del paquete?

No. Comience con los puntos relevantes (especialmente los de mayor intensidad y cualquier posible conexión con los problemas del cliente) y avance paso a paso.

¿Puedo imprimirlo todo?

Técnicamente, sí. Sin embargo, es recomendable seleccionar la información más relevante para que la impresión sea útil y no genere ansiedad innecesaria. Si es posible, excluya las siguientes entradas de la impresión:

- Entradas que provocan miedo (por ejemplo, una enfermedad grave)
- Entradas que resulten comprometedoras (por ejemplo, por una posible pérdida de prestigio).
- Entradas que le ponen en una posición difícil de explicar (por ejemplo, métodos que luego tendría que explicar).

Sin embargo, estas tres restricciones se eliminan en el momento en que el tema pasa a formar parte de la terapia, por ejemplo, porque el propio cliente ha sacado a relucir este tema.

3.1.5 Planificación de paquetes de coaching y horarios de sesiones

3.1.5.1 Descripción general

En este paso, se planifica cómo se utilizará un paquete seleccionado durante un período determinado. Se determina **cuándo** y **durante cuánto tiempo** comenzará la transmisión, **la frecuencia con la que** se repetirá la información y la **intensidad de la transmisión**. Además, se documenta el objetivo en el **texto introductorio** y se realiza un seguimiento sistemático del progreso mediante **escaneos iniciales** y posteriores.

3.1.5.2 Requisitos previos

- Se ha seleccionado un cliente.
- Se encuentra disponible el resultado del escaneo, un paquete creado manualmente o un paquete importado.
- Ya has evaluado y priorizado el contenido (consulta los pasos anteriores).

3.1.5.3 Parámetros del paquete para la planificación

Los siguientes parámetros controlan el "programa de envío" del paquete:

parámetro	Significado
Nombre del paquete	Etiquetado claro, ideal para el seguimiento y la recuperación.

parámetro	Significado
Tipo de paquete	escaneo inicial o escaneo de seguimiento
Factor de resonancia	Valor indicativo del estado de ánimo general del paquete.
Hora de inicio	Desde cuándo se supone que la transmisión entrará en vigor.
Fecha de finalización	Hasta cuándo se supone que la transmisión entrará en vigor.
intervalo	Intervalo de repetición de un ciclo completo
Intensidad de los paquetes	Fuerza de transmisión
recordatorio de renovación	Indicando que el paquete debería ampliarse más adelante.
Fase de transmisión	Por ejemplo, todo el día, solo durante el día o solo por la noche.
Transmisión	Momento en que se transfirió el paquete

Nota:

En «Configuración», dentro de «Enviar», puede definir valores predeterminados para la duración de la transmisión, la intensidad del paquete y otros parámetros. La duración de la transmisión se refiere al período de actuación previsto después de transferir la información; su valor predeterminado es de cuatro semanas. Modifique estos valores solo en casos excepcionales justificados y documente los cambios.

3.1.5.4 Instrucciones paso a paso

A) Nombre el paquete y establezca un cronograma.

1. Abra la sección "Enviar/Informes".

Resultado: Verá la lista de paquetes del cliente seleccionado actualmente.

2. Abra la ventana "Enviar" en la fila del paquete deseado.




Resultado: Puede consultar los detalles del paquete y configurar las opciones de envío.

3. Asigne un nombre único al paquete mediante la opción "Nombre del paquete" (parte superior izquierda de la ventana).

Esto garantiza que el paquete se pueda identificar fácilmente más adelante. Consejo práctico: Utilice el tema principal del cliente en la descripción (por ejemplo, aliviar las migrañas, aumentar la autoestima, encontrar pareja, etc.).

Nota:

Las fechas de inicio y finalización, el intervalo y la intensidad del paquete se establecen automáticamente según sus preferencias. Modifique estos ajustes solo en casos excepcionales justificados. Puede cambiarlos para el paquete seleccionado mediante el icono de engranaje situado en la parte inferior de la ventana (Opciones de envío). Allí también puede ampliar la vigencia de un paquete caducado.



B) Documentar el texto objetivo (enfoque)

1. Abra la ventana "Contenido del paquete".
Resultado: Verá el contenido del paquete y los campos de texto.
2. Introduzca el objetivo en el campo "Enfoque". Formule el objetivo de forma clara, específica y comprensible para el cliente.
Resultado: El objetivo se documenta junto con el paquete y se transfiere al campo del destinatario (su cliente) durante el envío.
3. Si el texto es más largo, abra la ventana de entrada ampliada con el icono de la lupa situado a la derecha del campo de selección.
Resultado: Podrá introducir y revisar con claridad textos más largos.

Consejo práctico:

Redacte el texto introductorio de forma que el cliente pueda utilizarlo en su vida diaria (breve, concreto y con un enfoque positivo). El cliente podrá usar este enfoque como guía para su vida durante el tiempo que dure la terapia.

C) Estructuración y control del progreso de la sesión (escaneo inicial y escaneos de seguimiento)

1. En la ventana "Escaneo", utilice el botón "Escaneo de seguimiento" para comprobar, para los escaneos iniciales seleccionados, si las condiciones y los problemas en el terreno del cliente han mejorado o cambiado, y en qué medida.
2. Puede realizar análisis de seguimiento en cualquier momento, incluso inmediatamente después del análisis inicial. Un análisis de seguimiento no busca nuevos temas. En cambio, el programa utiliza todos los datos del análisis inicial para recalcular la intensidad. Estos datos, incluida la nueva intensidad, se guardan en el paquete de seguimiento. El resultado: el progreso es rastreable y puede reaccionar a los cambios según sea necesario.
3. Los escaneos iniciales se identifican mediante un solo triángulo en la línea del paquete. Los escaneos posteriores se identifican mediante tres triángulos en la línea del paquete.

		Date of scan	package name
1		2/1/2026 10:51:07 PM	Check Up (1)
2		2/1/2026 10:20:16 PM	Check Up

D) Utilice la opción de recordatorio de renovación (extienda los paquetes).

1. Para los paquetes que deban continuar, active la opción "recordatorio de renovación". Puede modificarla en las opciones de envío (mediante el icono de engranaje).
Resultado: El paquete se marca como relevante para su renovación.
2. En la lista de paquetes, fíjese en el indicador de renovación. Si hay uno o más paquetes para algún cliente que desee prorrogar en lugar de dejar que caduquen, el símbolo correspondiente aparecerá en amarillo en cuanto finalice la vigencia de dicho paquete.



Resultado: Podrá identificar cuándo se deben renovar o extender los paquetes.

3. Extienda estos paquetes (incluso varios a la vez) utilizando la función designada en la lista de paquetes (indicada por el icono amarillo en la imagen superior). Todos los paquetes se extenderán exactamente por la misma duración que ya tienen.
Resultado: La ejecución y la planificación continúan sin interrupciones.

E) Opcional: Personalizar el paquete (después de copiarlo o crearlo manualmente)

1. Si creó un paquete manualmente o lo importó desde un archivo, verifique los parámetros y los valores de entrada. Para los paquetes provenientes del archivo o del gestor de paquetes, la intensidad y la potencia de cada entrada se vuelven a analizar y actualizan automáticamente para el cliente actual.
Esto evita que se utilicen valores predeterminados inadecuados para el cliente.
2. Por ejemplo, con paquetes más antiguos, puede usar la función para volver a escanear o configurar parámetros (p. ej., intensidades, intensidad de paquetes, intervalo).
Resultado: El paquete se personaliza.



Nota:

Esta personalización resulta especialmente útil si el paquete no proviene directamente de un análisis reciente.

Utilice la función de búsqueda en la lista de paquetes (abajo a la izquierda) para encontrar un paquete sobre un tema específico cuando haya muchos paquetes disponibles. Un nombre de paquete coherente es esencial para mantener un historial de sesión limpio. Una hora de inicio incorrecta (por ejemplo, en el futuro) provocará que el efecto planificado comience más tarde de lo previsto. Normalmente, el sistema establece la fecha de inicio inmediatamente después del análisis.

3.1.5.5 Errores comunes y soluciones

Problema: El paquete no funciona.

Solución: Verifique la hora de inicio, la fecha de finalización y si el envío se realizó correctamente. ¿Existen obstáculos que impidan su efectividad? Estos podrían incluir la falta de confianza en su

trabajo, la falta de motivación del cliente para resolver el problema o que el cliente obtenga beneficios de su problema o enfermedad. Dichos factores pueden sabotear la autocuración y la resolución del problema.

Problema: El paquete aparece como completado aunque el problema del cliente aún no se ha resuelto del todo.

Solución: Compruebe la "Fecha de finalización". Si es necesario, prorrogue el paquete (icono de engranaje en la ventana de envío).

3.1.5.6 Preguntas frecuentes

¿Siempre debo escribir un texto de enfoque?

Se recomienda. Documenta el objetivo. Mucha gente sabe exactamente lo que **no** quiere, pero nunca se ha planteado lo que sí quiere. Esto es precisamente lo que hay que definir junto con el cliente, plasmarlo en el texto de enfoque y empoderarlo para que lo consiga.


¿Cuándo debo realizar escaneos de seguimiento?

Cuando se desea revisar el progreso y realizar ajustes de forma estructurada.

¿Para qué sirve el recordatorio de renovación?

Permite identificar y ampliar a tiempo los paquetes que deben continuar.

3.1.6 Imprimir el paquete/resultados o guardarlo como PDF

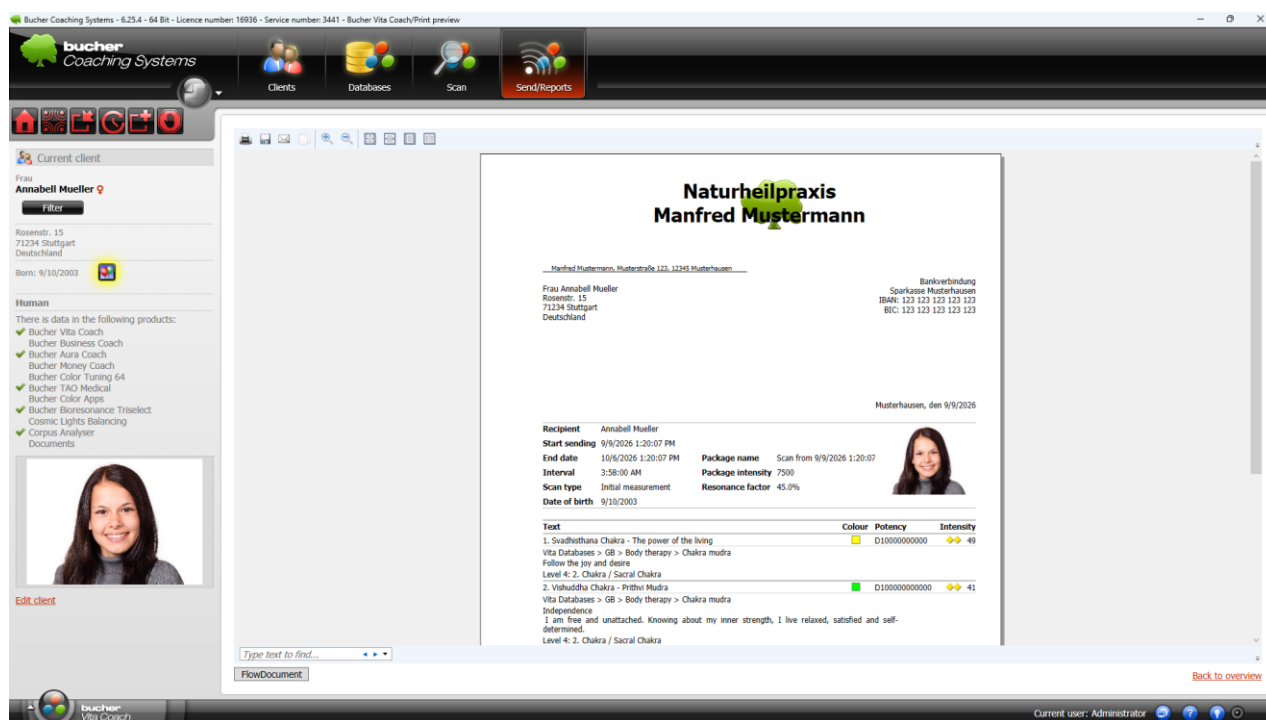

Vista previa de impresión de un paquete

1. Abra "Enviar/Informes" y localice el paquete deseado en la lista. Inicie la función de impresión haciendo clic en el icono de la lupa en la fila del paquete.

En la ventana "Selección de impresión", seleccione el perfil de informe "Impresión para el paciente" o "Impresión para el terapeuta". A continuación, active el contenido del informe que debe incluirse en este perfil.

Haga clic en el botón "Guardar como predeterminado" para guardar la selección de contenido actual para el perfil elegido. Esta selección se utilizará la próxima vez que abra la selección de impresión. Por lo tanto, compruebe cuál de los dos perfiles está activo antes de cada trabajo de impresión.

Haga clic en "Siguiente" para abrir la vista previa de impresión. Resultado: Se abre la salida de impresión o la vista previa de impresión.

2. Seleccione uno de los símbolos en la vista previa de impresión anterior:



- Para imprimir
, seleccione una impresora y enciéndala.
- Guardar como PDF.
Esto no imprimirá el informe, sino que lo guardará como un archivo PDF.
- Enviar por correo electrónico.
Esta función solo está disponible si ha definido su propia cuenta de correo electrónico para el envío en la configuración.

Nota:

La vista previa de impresión no se mostrará si no hay ninguna impresora seleccionada en Windows. En ese caso, vaya a Configuración de Windows / Bluetooth y dispositivos / Impresoras y escáneres. Seleccione su impresora como dispositivo predeterminado. Si esto no es posible, es posible que deba desactivar la opción "Dejar que Windows administre mi impresora predeterminada". Si no tiene ninguna impresora instalada, utilice la impresora virtual "Microsoft Print to PDF". También puede usar la vista previa de impresión con esta impresora.

3.1.7 Transferencia de paquetes al campo de información

3.1.7.1 Descripción general

En este capítulo, transferirá un paquete completo al campo de información del cliente. Definirá las opciones de transmisión, especialmente la velocidad. Iniciará y detendrá las transmisiones de forma controlada.

3.1.7.2 Propósito

Al iniciar una transmisión, se envía la información del paquete seleccionado junto con la información del destinatario. La transmisión se puede programar, por ejemplo, en función de su duración, con una hora de inicio, una fecha de finalización, un intervalo y una fase de transmisión.


3.1.7.3 Requisitos previos

- Se ha seleccionado al cliente deseado.
- Hay al menos un paquete presente (resultado del escaneo o paquete creado manualmente).
- Sabe si el cliente está presente o no (algo importante para la velocidad de transmisión).
- Opcional: Si desea crear un soporte de información en paralelo, dispone de un soporte de información (por ejemplo, glóbulos, tarjeta magnética, piedra curativa).

3.1.7.4 Instrucciones paso a paso

1. Abra la ventana "Enviar/Informes".

Resultado: Verá la lista de paquetes del cliente seleccionado actualmente.

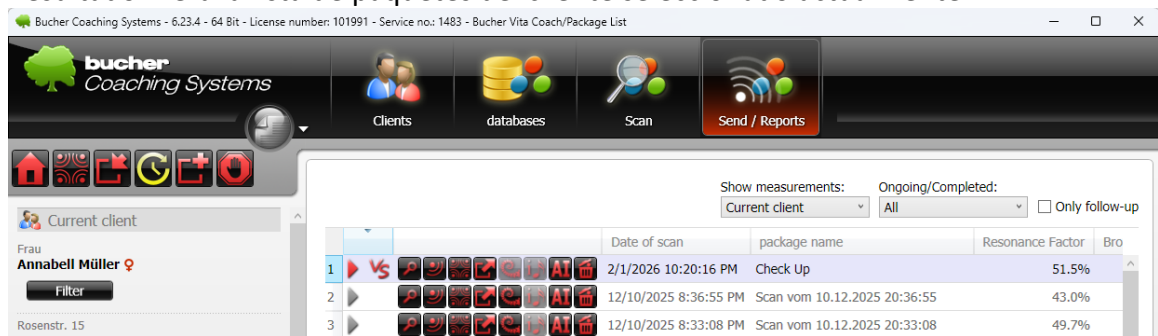

2. Seleccione el paquete que desea transferir de la lista y haga clic en el icono "Enviar" en esa fila.



Resultado: Se abrirá la ventana de envío.

3. Ajuste la velocidad de transmisión según la situación. El tiempo que se muestra en el lado derecho de la ventana es la duración estimada del proceso de transmisión visible en ese momento, no el tiempo de transmisión posterior.
 - El cliente está presente: Por lo general, elija **una velocidad media o lenta**, o una en la que el proceso de transmisión dure al menos dos minutos. Esto permite que el cliente participe de forma consciente en la aplicación.
 - Si el cliente no está presente o se está preparando un soporte de información, la opción preferida es **Rapid Transfer**. La opción **"Rápida"** es una alternativa si hay poco tiempo disponible para la transmisión.
 - Independientemente de la velocidad seleccionada, la duración del efecto energético posterior es de cuatro semanas por defecto. Las opciones Rapid Transfer, Rápido, Medio y Lento solo modifican la duración del proceso de transmisión actual, no la del efecto energético posterior.
 - Una transmisión más lenta no implica mayor potencia ni mejor calidad. Seleccione la velocidad según la presencia del cliente y el procedimiento deseado; verifique por separado la duración, la intensidad, el intervalo y otras opciones de transmisión.
4. Verifique otros parámetros de transmisión (configuración/hardware de transmisión) si es necesario.

Resultado: El programa de transmisión es adecuado para los procedimientos de su consultorio. Los parámetros típicos incluyen: hora de inicio, fecha de finalización, intervalo, fase de transmisión e intensidad.
5. Inicie la transmisión con el botón "Iniciar transmisión".

Resultado: La transmisión se inicia y se ejecuta según los parámetros establecidos.

Nota:

Si prepara un soporte de información durante la transmisión, el sistema utiliza en paralelo las opciones de hardware disponibles. Por seguridad, primero se borra la información del soporte y después se vuelve a cargar con la nueva información.


3.1.7.5 Visualización durante la transmisión

Dependiendo de la versión y la licencia, se pueden seleccionar varias opciones de visualización para el envío dentro del contenido del paquete:

Lista de resultados: Las respuestas seleccionadas permanecen visibles. Utilice esta vista únicamente si el cliente puede ver la pantalla, debe ver los términos y si estos han sido previamente categorizados.

Luz de color virtual: La lista de resultados se muestra superpuesta con una imagen a color. Esta vista impide que el cliente lea términos confidenciales durante la transmisión.

Imagen del cliente: La imagen guardada del cliente se combina con la visualización. Utilice esta opción únicamente si se ha obtenido el consentimiento para el procesamiento de la imagen.



Nota:

Los modos de visualización activos se resaltan en color; los iconos inactivos suelen aparecer en gris. Antes de comenzar, compruebe que el cliente pueda ver la pantalla y cuál es el modo de visualización adecuado.

3.1.7.6 Comprobar las opciones de transmisión y los soportes de información

Acceda a las opciones de transmisión mediante el icono de engranaje en la ventana de transmisión. A la izquierda, se muestran los componentes de hardware y los métodos de transmisión disponibles. A la derecha, según la versión, puede configurar la duración de la transmisión, el intervalo, las pausas, los días de la semana, la hora del día y la intensidad de los paquetes.

Los cambios en las opciones de envío solo son posibles durante el escaneo inicial. Enviar escaneos posteriores es inútil. Siempre envíe el escaneo inicial. Si el cliente regresa más tarde, aún puede enviar el escaneo inicial aunque haya escaneos posteriores pendientes. Por lo tanto, antes de comenzar, verifique que haya abierto el paquete correcto en el ciclo de escaneo, indicado por un triángulo.

Si utiliza simultáneamente un soporte de información, compruebe la opción de borrado previo. Asegúrese de que el soporte correcto esté insertado o conectado y de que no se sobrescriba información por accidente.

El tiempo restante estimado que se muestra (en la parte inferior derecha de la ventana de transmisión) ayuda a seleccionar la velocidad de transmisión. Ajuste la duración según el proceso de su organización; esta configuración no reemplaza una revisión profesional de los parámetros del paquete.

3.1.7.7 Sensor CA y soporte de información en la práctica

Selección de hardware al enviar

En la versión del programa descrita, no se requiere la selección adicional de componentes de hardware individuales. El hardware de radiónica conectado se tiene en cuenta automáticamente al iniciar la transmisión. Términos como "resonancia cuántica" o "transmisión directa" se refieren a los métodos de transmisión del ordenador y no a dispositivos adicionales.

Alinear sensor CA

Al manipular una muestra o un soporte de información, el sensor CA permanece conectado mediante USB y se coloca en su bandeja designada. La luz apunta hacia el cristal o el portatarjetas magnético; el cable apunta en la dirección opuesta.

Prepare los soportes de información con Rapid Transfer.

Según el método, se pueden usar tarjetas magnéticas, monedas, glóbulos o piedras curativas como soportes de información. Coloque objetos pequeños en el vaso; la tarjeta magnética se coloca en el soporte para tarjetas magnéticas. Coloque el vaso o el soporte de manera que la luz del sensor incida sobre él y, a continuación, inicie la función "Rapid Transfer". No es necesario seleccionar ningún otro portador en el programa.

Por lo general, una sola tarjeta magnética es suficiente para una sola aplicación. Solo se deben usar varias tarjetas juntas si se preparan intencionalmente para el mismo envío.

Secuencia de trabajo con el cliente presente

Si el cliente está presente, primero realice la transmisión directa; el cliente sostiene el sensor CA en su mano. Si se necesita preparar un soporte de información adicional, colóquelo frente al sensor y luego inicie una transmisión por separado mediante la función "Rapid Transfer". Si el cliente no está presente, se omite la transmisión directa.

Explica el proceso de forma transparente.

Antes de comenzar, explique los pasos que seguirá y la función del cristal, el sensor o el portatarjetas magnético en el modelo energético. No presente el proceso como un procedimiento médicamente probado y dé al cliente tiempo para preguntas y consentimiento.

3.1.7.8 Errores comunes y soluciones

Se ha seleccionado un cliente incorrecto.

Solución: Antes de iniciar la transmisión, compruebe el nombre del "cliente actual" en la ventana.

La transmisión es demasiado rápida durante la cita presencial.

Solución: Ajuste la velocidad para que la transmisión dure al menos 2 minutos, preferiblemente más.

3.1.7.9 Preguntas frecuentes

¿Es necesario que una transmisión durante una cita presencial dure varios minutos?

No necesariamente. En la práctica, suele ser beneficioso porque los clientes desean asimilar la transmisión de forma consciente.

¿Cuándo debo usar la función "Rapid Transfer"?

Cuando el cliente no está presente físicamente y la sesión no se concibe como una experiencia en pantalla. En este caso, es más conveniente que la sesión se desarrolle lo más rápido posible para evitar generar tiempo de pantalla innecesario.

¿Puedo cancelar una transmisión?

Sí. Finalice las transmisiones actuales utilizando el botón "Finalizar" en la ventana "Enviar/Informes".

3.1.8 Transmisión colectiva

3.1.8.1 Descripción general

El transmisión colectiva es una función que permite que un paquete esté disponible para que pueda ser enviado adicionalmente por muchos usuarios del BCS en la red Bucher.

Un principio fundamental al trabajar con el sistema es la intención deliberada del terapeuta de apoyar al cliente en la resolución de su problema, por ejemplo, activando la autorregulación. El problema y el objetivo deseado a menudo solo se aclaran durante el transcurso del trabajo. Estos se registran por escrito dentro del sistema, por ejemplo, en el campo "Enfoque".

En ciertas situaciones, los terapeutas sienten una responsabilidad particularmente alta para lograr este objetivo, por ejemplo, en casos graves, con niños o al tratar con conocidos y familiares. En estos casos, la transmisión colectiva puede ayudar a distribuir la responsabilidad entre varios terapeutas. Al mismo tiempo, se fortalece y refuerza la intención compartida de alcanzar el objetivo. Cada terapeuta participante aporta su propia perspectiva clara sobre la solución. De esta manera, la transmisión colectiva permite un apoyo colaborativo sin compartir información personal del paciente con otros profesionales.

3.1.8.2 Propósito

- Reforzar la intención compartida de enviar mensajes a través de muchos usuarios que apoyan el mismo objetivo.
- Entrega que cumple con la normativa de protección de datos: Los datos del cliente, los objetivos, las entradas y los horarios de emisión se integran como "ruido blanco" en un archivo MP3 reproducible. El contenido es ilegible para los usuarios y no se puede extraer del MP3 en texto plano.

- Equilibrio energético mediante un sistema de créditos: Para subir paquetes propios, primero debe transmitir paquetes de otros usuarios. Por cada 50 transmisiones realizadas para otros terapeutas recibe un punto de crédito. Estas transmisiones se ejecutan automáticamente, por lo que el trabajo necesario para 50 transmisiones se reduce a aproximadamente 1–2 minutos.

3.1.8.3 Requisitos previos

- Están utilizando un producto que permite la transmisión colectiva.
- Conexión a Internet (para subir paquetes propios y descargar automáticamente paquetes de otros usuarios desde el servidor Bucher).
- Un paquete totalmente planificado con una fecha de finalización definida.

Importante: La breve descripción que escriba para un paquete en una transmisión colectiva no debe contener ningún dato personal.

3.1.8.4 Cargar paquete para transmisión colectiva

1. Localice el paquete del cliente deseado en la lista de paquetes y haga clic en el icono de transmisión colectiva.



Resultado: Se abrirá la ventana de transmisión colectiva.

2. Compruebe si tiene al menos UN punto de crédito para añadir este paquete al colectivo.
3. Cree una breve descripción que resuma el problema o el objetivo con palabras clave, sin mencionar datos del cliente, por ejemplo: "Aliviar las migrañas", "Encontrar pareja" o "Encontrar un trabajo nuevo y gratificante".
Resultado: Otros usuarios pueden comprender el contenido sin recibir información personal y, al enviar este paquete en formato MP3, buscan contribuir a que este objetivo se haga realidad.
4. Confirme las siguientes dos casillas de opciones:
 - Doy mi consentimiento para la publicación de la breve descripción que figura a continuación.

- El texto de la breve descripción no contiene contenido prohibido.

Transfer your own information to the collective broadcast

Information for the collective broadcast
The measurement of 2/1/2026 10:20:16 PM has not been uploaded for collective broadcast yet.
Upload the measurement of 2/1/2026 10:20:16 PM for collective broadcast now.

Confirmation required before broadcasting
☒ I agree with the publication of the short description below.
☒ The summary text does not contain any unauthorized contents.

sender details
☒ Publish my name as owner
sender name: Wolfgang Bucher visible for everybody
E-mail sender address: huch@huchilo.eu not visible
☐ Provide personal information anonymously

Credit for uploading your own information
22

Name of the client (will not be published):
Annabell Müller

Brief description of the information (visible to all):
Relief from migraines. Relief from workplace stress.

Upload your own information for the collective beoadcast Cancel

5. Haga clic en «Subir información propia para la transmisión colectiva».
Resultado: El sistema crea un archivo MP3 de ruido blanco y lo sube al servidor BCS junto con la descripción breve.

3.1.8.5 Acumule crédito para poder subir sus propios paquetes.

1. Inicie el programa de transmisión colectiva. (icono de transmisión colectiva más grande a la izquierda)
Resultado: El programa selecciona paquetes de otros usuarios y muestra sus breves descripciones en una tabla.
2. Lea una vez las descripciones breves. Esta es la parte que más tiempo requiere, aproximadamente dos minutos. Al leer cada una, recuerde que también desea que se alcance ese objetivo.
Resultado: Incorpora su intención consciente de transmisión al proceso.
3. Al final de la lista, haga clic en el botón rojo con la etiqueta "Quiero enviar toda la información y lograr los objetivos deseados".
El resultado: el programa carga las transmisiones y los envía automáticamente. Mientras se envían, puede realizar otras tareas.

4. Compruebe su saldo.

Resultado: Después de cada 50 paquetes enviados, su saldo para subir sus propios paquetes aumentará en 1 punto.

Collective broadcast - Version: 6.25.0.0

Other therapists' broadcasts | **My own broadcasts**

Please start the collective broadcast by clicking the button below the chart

	therapist	group	Registered on	Sent	Brief description
41	Anonym	Bucher Vita Coach	2026-02-25 06:56:02	921	NNNEVECES - 7778777812 Ich bin der Lic... Ich bin das silberne Licht der Lebensfreud... Ich bin das goldene Licht der Lebensfreu... Ich bin das Licht meiner Selbst. Ich bin der/die ich bin, aus der Quelle des... Ich bin im manifestierten Körper der Lebe... Ich lebe in einem glücklichen Menschenfl... Danke zum Wohle aller Beteiligte -Wir und Gilbert O.-R. Bäcksteiner, www.k... Alles, was wir tun, wird auf die positivste...
42	Anonym	Bucher Business Coach	2026-02-26 09:23:55	923	Ich übernehme volle Verantwortung für al... Danke zum wohle aller Beteiligten
43	Anonym	Corpus Analyser	2026-02-25 08:40:25	950	
44	Anonym	Bucher Vita Coach	2026-02-19 20:45:36	987	Alles was mich glücklich macht, kommt i...
45	Gerhard Hämmerle	Bucher Business Coach	2026-02-01 17:50:56	1009	
46	Anonym	Bucher Vita Coach	2026-01-30 07:21:57	1045	Ich bin im Mutkreis der Erde geboren – v...
47	Helena Schmidiger	Bucher Aura Coach	2026-01-18 19:04:06	1122	Heilung auf allen Ebenen. Danke
48	Spielmann	Bucher Vita Coach	2025-12-30 14:29:15	1187	Perfekte Heilung aktivieren jetzt
49	Anonym	Bucher Vita Coach	2025-12-14 10:18:25	1233	GESUNDHEITSACHEK NACH BURN OUT
50	POWER MIND COACHING Spielmann	Bucher Vita Coach	2025-03-31 12:28:37	2374	Zahn- und Kieferheilung geschieht jetzt

I would like to send all the information and I intend to make the desired goals become reality.

Progress of all broadcasts: 0%

Cancel

transmisión colectiva con lista de paquetes y botón de inicio.

Nota:

Mientras el programa se ejecuta para los demás terapeutas y sus pacientes, usted no tiene que estar sentado frente a la computadora. Puede hacer otras cosas.

Los archivos MP3 descargados y reproducidos previamente por otros usuarios se eliminan posteriormente para evitar el desperdicio de espacio innecesario en el disco duro.

Durante la reproducción, el programa se escucha como un leve "ruido blanco". Si lo desea, puede bajar el volumen a cero. No es necesario oír el ruido para hacerlo.

Un paquete subido permanecerá en el sistema colectivo únicamente hasta la fecha de finalización que especifique. Transcurrido ese plazo, se eliminará y recibirá un correo electrónico con el número de envíos.

También se transmite la intensidad deseada del efecto. Sin embargo, en este concepto, no se amplifica la intensidad del efecto, sino el deseo compartido de todos los terapeutas participantes de alcanzar el objetivo. De este modo, el cliente no recibe una «sobredosis» de este tratamiento, sino que puede resolver o sortear con mayor facilidad los obstáculos existentes para lograr el objetivo, ya que recibe la energía necesaria de muchos terapeutas.

Importante

Nunca incluyas nombres, direcciones, fechas de nacimiento u otra información que permita identificar a las personas en la breve descripción de una transmisión colectiva.

[Captura de pantalla: Programa de transmisión colectiva con lista de paquetes y botón rojo de inicio.

Objetivo: "Leer descripciones breves" y comenzar a enviar.]

3.1.8.6 Errores comunes y soluciones

Problema: No tiene créditos para subir sus propios paquetes.

Solución: Inicie el programa de transmisión colectiva y envíe 50 o más paquetes de otros usuarios para ganar uno o más puntos de crédito.

3.1.8.7 Preguntas frecuentes

¿Qué datos ven los demás usuarios?

Solo ven su breve descripción y, a menos que publiques de forma anónima, su nombre como terapeuta o coach. Si seleccionas la opción "Compartir datos de forma anónima", su nombre no se publicará. El contenido se proporciona como un archivo MP3 (ruido blanco) y los usuarios no pueden leerlo ni descifrarlo.

¿Cuánto tiempo permanece un paquete en el sistema colectivo?

Hasta la fecha de finalización que especifique. Después de esa fecha, el paquete se elimina.

¿Cómo obtengo puntos de crédito?


Por cada 50 paquetes de otros usuarios que transmita, recibe un punto de crédito para subir sus propios paquetes.

3.1.9 Exportación de paquetes

1. Abra "Enviar/Informes" y haga clic en el botón de exportación del paquete deseado.



Resultado: Las funciones de exportación y envío se mostrarán en un menú contextual.

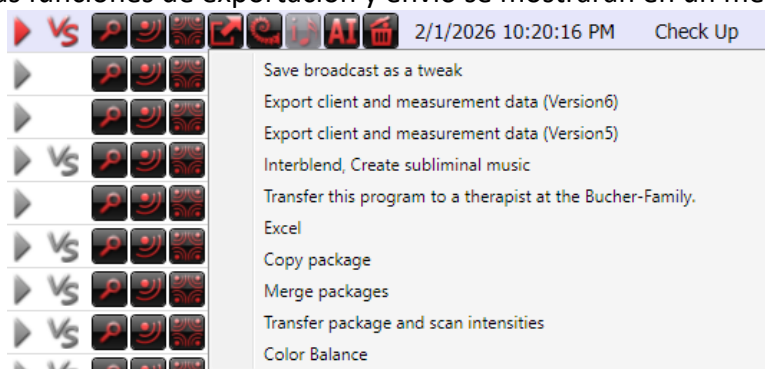

2. Según su objetivo, utiliza la opción adecuada de este menú contextual:
 - **Guardar envío como ajuste (solo disponible para escaneos iniciales).**
Útil únicamente si utiliza el hardware de luz de color TweakLite.
 - **Exportación de datos del cliente y del escaneo (versión 6):**
Los datos del paquete inicial y de todos los paquetes posteriores (si los hubiera) se exportan a un archivo ZIP. Este archivo se puede importar, por ejemplo, en otro ordenador mediante BCS. Se transfieren los datos del cliente y el ciclo completo del paquete (escaneo inicial más todos los escaneos posteriores).

- **Interblend, Crear música subliminal (solo disponible para escaneos iniciales)**
Esta función le permite incorporar la información del paquete en la música, que el cliente puede reproducir por sí mismo en cualquier lugar, ya sea en casa o fuera de ella.
- **Transfiera este envío a un terapeuta de la Familia Bucher (disponible solo para escaneos iniciales).**
La Familia Bucher permite a los usuarios compartir paquetes con otros usuarios o consigo mismos (si disponen de varias licencias). Esta función está desactivada por defecto. Para unirse a la Familia Bucher, notifique a Bucher GmbH. Activaremos esta función sin coste alguno.
- **Excel:**
Esta función permite exportar los datos de un paquete a un archivo de Excel (archivo CSV).
- **Copiar paquete (solo disponible para escaneos iniciales)**
Esta función le permite copiar un paquete y luego, por ejemplo, desarrollarlo o modificarlo.
- **Combinar paquetes (disponible solo para análisis iniciales):**
Esta función permite copiar varios paquetes en uno solo. Esto resulta útil cuando estos paquetes tratan el mismo tema. Posteriormente, puede eliminar los paquetes originales para obtener una visión general más clara.
- **Transferencia de paquetes e intensidades de escaneo (disponible solo para escaneos iniciales):**
Esta función permite transferir paquetes a un cliente diferente. Por ejemplo, si seleccionó accidentalmente el cliente incorrecto pero no desea perder el paquete. Otro caso sería si creó un paquete "general", comprobó que funciona correctamente y luego desea usarlo con un cliente diferente para el mismo propósito. En este caso, todos los parámetros de las entradas se vuelven a escanear y se comparan con el nuevo cliente.

Nota:

Al compartir informes o archivos exportados, es posible que se incluyan datos personales. Antes de enviarlos, compruebe si se requiere anonimización o un método de transmisión seguro. Se exceptúan las contribuciones grupales, que no contienen información personal que pueda ser leída por terceros.

3.1.10 Evaluación de los resultados del escaneo mediante inteligencia artificial

Las funciones de IA de este módulo se basan en la configuración general de IA y los principios operativos de BCS. En el capítulo 4.1, «Evaluación con IA: Trabajar con inteligencia artificial en BCS», se ofrece una descripción detallada de las funciones de IA, los prompts personalizados y el almacenamiento de conjuntos de prompts en el servidor Bucher.

3.1.11 Eliminación de paquetes

Si un paquete ya no es necesario, puede eliminarse mediante el icono "eliminar" (solo después de revisarlo cuidadosamente).

Resultado: El paquete se eliminará.

Nota:

Al eliminar un cliente, también se eliminan todos sus paquetes asociados. Si utiliza varios productos de Bucher GmbH, como Bucher Vita Coach y Bucher Aura Coach, y elimina un cliente en Bucher Vita Coach, todos los análisis realizados en Bucher Aura Coach también se eliminarán.

3.1.11.1 Requisitos previos

- Tienes acceso a la configuración en el BCS.
- Tienes permisos de escritura en el destino de la copia de seguridad (carpeta local, unidad de red o dispositivo de almacenamiento externo).
- Para una máxima seguridad, se encuentra disponible una ubicación de copia de seguridad que no está situada en el mismo disco duro que los datos de BCS.

3.2 Bucher Aura Coach

3.2.1 Descripción general

El Bucher Aura Coach es un producto de "Bucher Coaching Systems" (BCS). Su función es registrar, evaluar y presentar sistemáticamente la información energética del cliente, utilizándola para futuros trabajos energéticos.

El programa se centra en el aura y los chakras del cliente. Ayuda a los usuarios a visualizar estados energéticos, identificar posibles bloqueos y desarrollar un proceso estructurado para la evaluación, la armonización y la documentación.

El Bucher Aura Coach es especialmente adecuado para usuarios que trabajan habitualmente con estados energéticos, chakras, niveles de aura y aplicaciones de armonización.

Objetivo

El Bucher Aura Coach apoya el trabajo con temas sutiles y energéticos. Permite:

- registrar la información energética de un cliente de forma estructurada,
- para mostrar claramente las áreas del aura y los chakras,
- para hacer visibles las anomalías o bloqueos energéticos,
- preparar e implementar armonizaciones,
- Documentar los resultados,
- Para simplificar el uso regular con modo automático,
- Crear y enviar informes a los clientes según sea necesario.

El objetivo es lograr una forma de trabajar en el ámbito del soporte energético que sea clara, comprensible y que ahorre tiempo.

Clasificación dentro del BCS

El Bucher Aura Coach utiliza la base común de los sistemas de coaching de Bucher. Esto incluye, en particular:

- el sistema central de gestión de clientes,
- los datos compartidos del cliente,
- copia de seguridad de datos,
- la interfaz de usuario,
- el cambio de producto dentro de BCS,
- las funciones de soporte y mantenimiento remoto.

Si un cliente ya está registrado en BCS, no es necesario volver a registrarlo para Bucher Aura Coach FE. Los datos de los clientes existentes se pueden utilizar en todos los productos.

Principio básico

El trabajo con el Bucher Aura Coach FE sigue básicamente este proceso:

- Seleccione el cliente.
- Resultado: El cliente correcto está activo.
- Realice un escaneo con Aura Coach.
- Resultado: El programa captura la información energética del cliente.
- Visualice e interprete los resultados.
- Resultado: Se pueden identificar y clasificar las anomalías en el aura y en las zonas de los chakras.

- Realizar la armonización o transmisión.
- Resultado: La información seleccionada se transmite energéticamente.
- Revise el informe o las registros.
- Resultado: La aplicación está documentada y puede ser comentada con el cliente o enviada si es necesario.

Áreas de aplicación típicas

El Bucher Aura Coach FE es especialmente adecuado para las siguientes aplicaciones:

- evaluación energética periódica,
- Trabajando con temas de aura y chakras,
- Creación de una "imagen de aura",
- Identificar bloqueos energéticos,
- Apoyo durante los procesos de cambio,
- Preparándose para una conversación con el cliente,
- Seguimiento del progreso en múltiples aplicaciones,
- Mantenimiento regular automatizado mediante modo automático.

El Bucher Aura Coach se puede utilizar tanto para aplicaciones puntuales como para aplicaciones recurrentes.



Representación esquemática de los siete chakras

3.2.2 Requisitos previos

Antes del primer escaneo manual del aura, se deben verificar los siguientes puntos:


- El Bucher Aura Coach está autorizado y ha sido seleccionado como producto activo dentro de BCS.
- Se ha creado y seleccionado el registro de cliente u objeto correcto.
- Se han verificado el nombre o la designación del objeto, la fecha de nacimiento o de referencia y la información de contacto requerida para la aplicación. Dependiendo del flujo de trabajo y la versión del programa, se puede añadir una fotografía.
- Si se va a utilizar hardware conectado, una muestra o un soporte de información, se prepara el flujo de trabajo general de BCS correspondiente. (Muestra en vidrio, vidrio frente al sensor CA, sensor CA insertado)
- Si se van a enviar los resultados del análisis por correo electrónico, se deben configurar los ajustes de correo electrónico y obtener el consentimiento del cliente.
- Los informes se tratan de forma confidencial y solo se transmiten a través de un canal de transmisión adecuado y acordado previamente.

3.2.3 Selección de clientes

Abra el sistema de gestión de clientes y seleccione el registro deseado. Antes de cada escaneo, verifique cuidadosamente el nombre, la fecha de nacimiento o la descripción del objeto y la categoría. Esto evitará que un escaneo se asigne accidentalmente al registro incorrecto.


3.2.4 Configuración de categorías para el cliente

En la sección de administración de clientes, haga clic en la pestaña "Configuración del cliente".

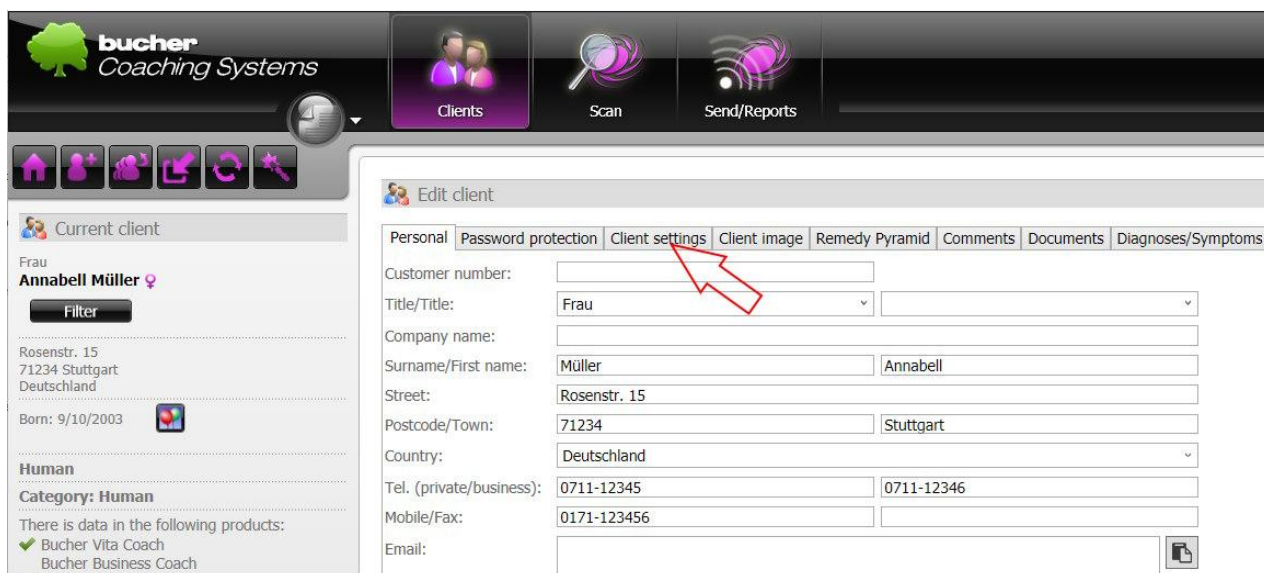

Edición de datos de clientes (3-3-3A)

Allí podrá, entre otras cosas, establecer la categoría para este cliente.

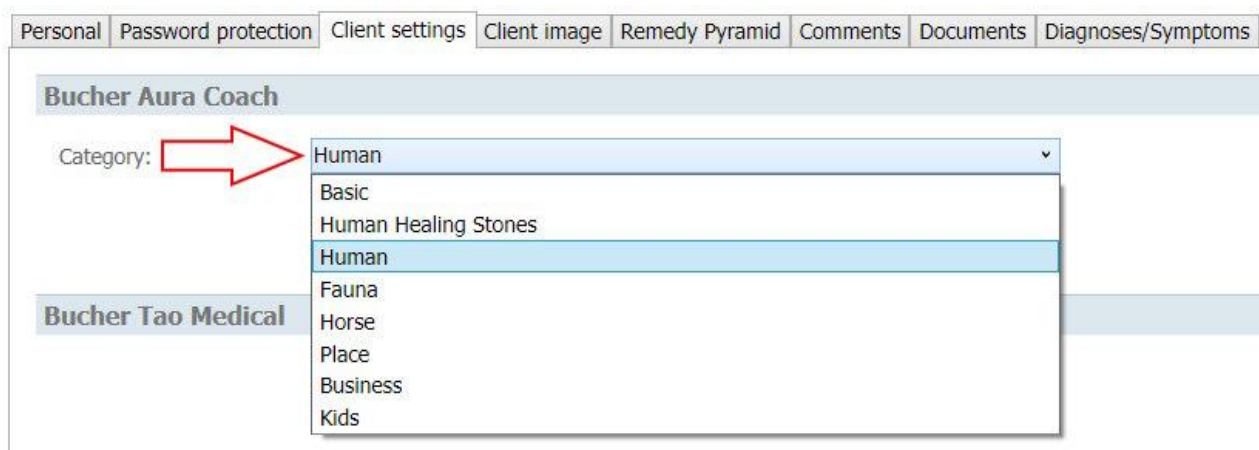

Seleccionar la categoría que mejor se adapte al cliente (3-3-3B)

La categoría determina con qué contenido y asociaciones trabaja el programa. Por lo tanto, seleccione únicamente la categoría que se ajuste a su caso de uso real y que esté disponible en su licencia actual.

Según el cliente, elija lo siguiente:

Gente

- Human (recomendado)
- Human Healing Stones (si trabaja intensivamente con piedras curativas)

- Kids (si se trata de un niño, es decir, la persona aún no ha llegado a la pubertad)
- Basic (si no ha adquirido ninguna de las tres categorías anteriores)

Los animales en general (sin importar la especie)

- Fauna (recomendado, válido para todos los animales)
- Basic (si no ha obtenido la licencia de la categoría "Fauna")

caballos

- Horse (recomendado)
- Fauna (si no ha obtenido la licencia para la categoría "Horse")
- Basic (si no ha obtenido la licencia para las categorías "Horse" y "Fauna")

Lugares, edificios o apartamentos

- Place (recomendado)
- Basic (si no ha adquirido la licencia de la categoría "Place")

Para empresas u organizaciones

- Business (recomendado)
- Basic (si no ha obtenido la licencia de la categoría "Business")

Para todo lo demás


- Basic (si se utiliza "Basic", se omite la evaluación detallada, pero se muestran todos los demás resultados).

3.2.5 Realizar un escaneo de aura

3.2.5.1 Iniciar un escaneo manual del aura

Paso 1: Compruebe si el Bucher Aura Coach y el cliente correcto están activos.

Paso 2: Abra la sección "Escanear". Según la versión del programa, allí se mostrarán las rutas de escaneo disponibles o los componentes conectados.

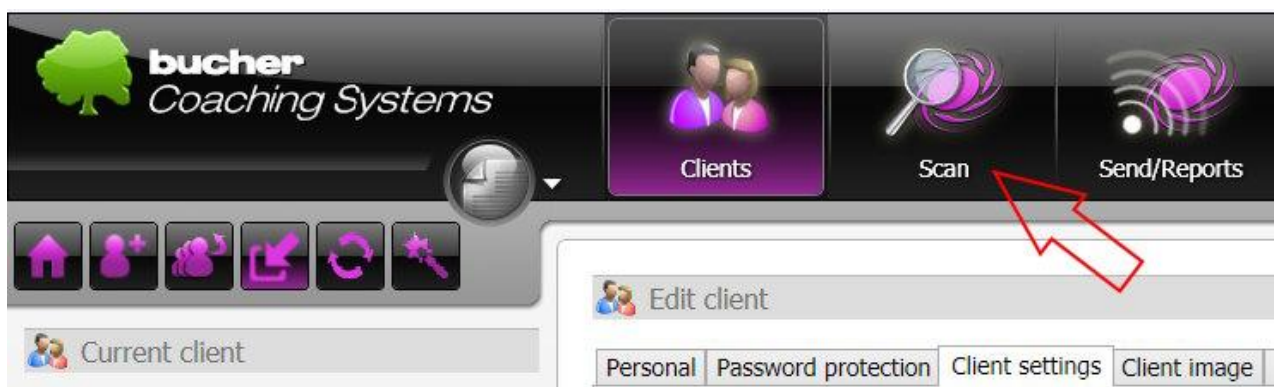

Abrir ventana de escaneo

Paso 3: Coloque el sensor CA en la bandeja. A continuación, inicie el escaneo. Normalmente, esto se hace pulsando el botón situado más a la izquierda, que es ligeramente más ancho que el otro. Este botón contiene la sugerencia del sistema. En la imagen inferior, este botón realizaría un escaneo inicial. Si desea realizar un escaneo diferente, puede seleccionar uno de los dos botones situados a su derecha.



Iniciar escaneo


El sistema muestra un mensaje que indica al usuario que tome el sensor con la mano. Debe usar su mano dominante (derecha para diestros / izquierda para zurdos / las personas ambidiestras pueden usar cualquiera de las dos).

Durante el proceso, las siete áreas de los chakras se procesan una tras otra y los valores correspondientes se muestran en la pantalla de resultados.

Paso 4: Espere hasta que el botón "Cancelar" en la esquina inferior derecha de la ventana cambie a "Cerrar". Si desea cancelar el escaneo, puede hacer clic en "Cancelar" antes de que finalice. En este caso, no se guardarán los datos del escaneo.

Paso 5: Cierre la ventana de escaneo y luego abra "Enviar e informes".

Resultado: La descripción general de las siete áreas de chakras está disponible para su evaluación, elaboración de informes y, si es necesario, armonización.

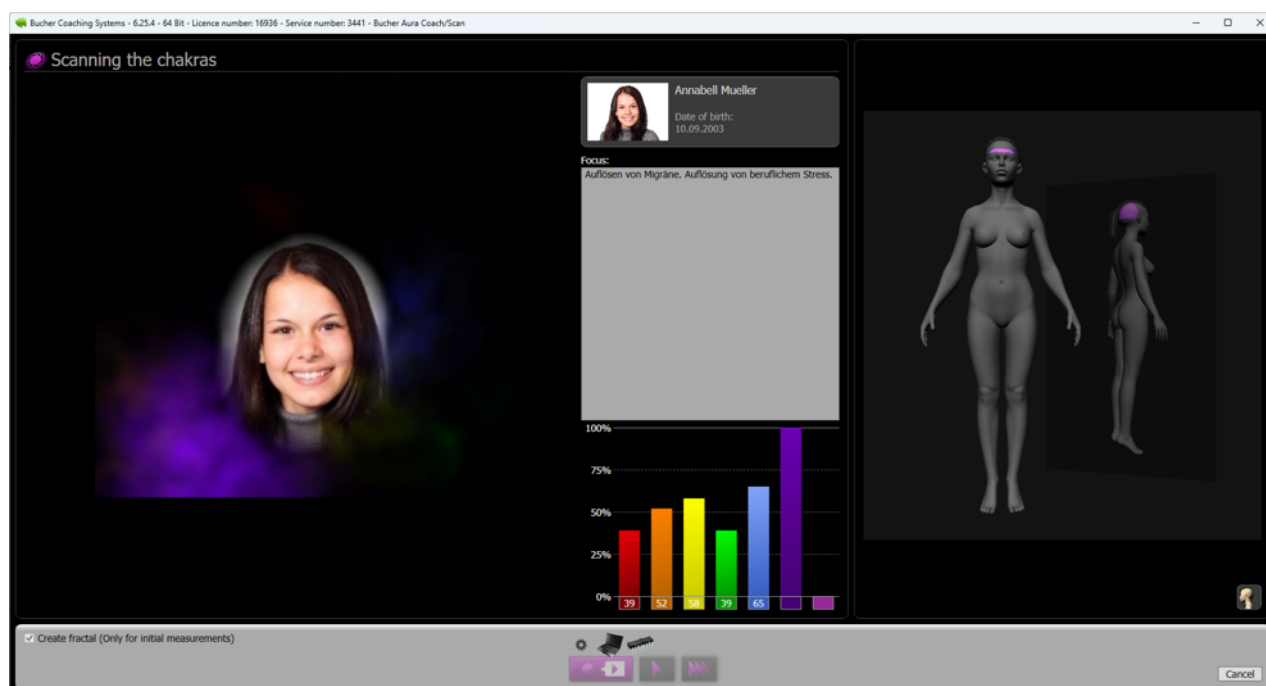

Escaneo del aura durante el procedimiento

3.2.5.2 Escaneo inicial, escaneo de seguimiento e información complementaria

Por lo general, se planifica un escaneo de aura por cliente por semana.

Solo se deben realizar escaneos de seguimiento adicionales en casos excepcionales que lo justifiquen.


Si bien técnicamente es posible realizar una segundo escaneo inicial el mismo día tras un período mínimo de espera y confirmación, esta debería limitarse a casos excepcionales justificados. Si solo se añaden diagnósticos o síntomas después del escaneo, el escaneo inicial generalmente permanece sin cambios. En su lugar, elimine la evaluación de IA existente y vuelva a crearla con la información añadida.

3.2.6 Visualización y comprensión de los resultados

3.2.6.1 Resumen de resultados

La sección de resultados muestra los chakras del 1 al 7 con sus respectivos valores de escaneo y una representación codificada por colores. Utilice esta vista general inicialmente para identificar los puntos focales relativos dentro del escaneo actual. Los valores individuales no deben interpretarse de forma aislada ni como resultados de laboratorio médico.

Un valor significativamente diferente puede brindar la oportunidad de analizar con mayor profundidad el tema relacionado durante la conversación. Siempre verifique que la interpretación sea comprensible para el cliente y que coincida con la información ya proporcionada.

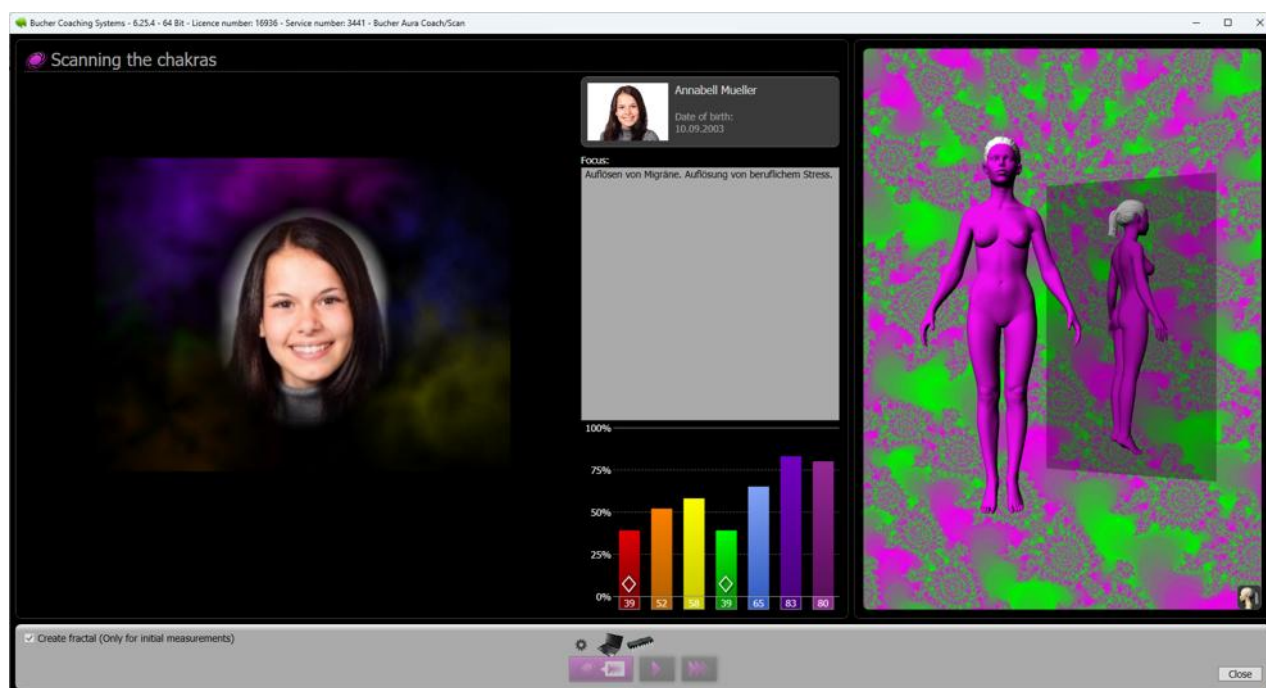

Resumen de los resultados de un escaneo de aura

3.2.6.2 Vista previa de impresión e informe detallado


Abra la vista previa de impresión y seleccione las secciones del informe que desee.

The screenshot shows the 'bucher Coaching Systems' software interface. The 'Send/Reports' menu is highlighted with a red arrow. Below it, a table displays scan results for two clients. The table has columns for 'Scan date', 'Chakra 1', 'Chakra 2', 'Chakra 3', 'Chakra 4', 'Chakra 5', 'Chakra 6', and 'Chakra 7'. The first client, 'Frau Annabell Müller', has scan dates of 12/10/2025 8:08:33 PM and 12/10/2025 8:04:54 PM. The second client, 'Frau Annabell Müller', has scan dates of 12/10/2025 8:08:33 PM and 12/10/2025 8:04:54 PM. The table also includes a 'Filter' button and a 'Current client' section.

	Scan date	Chakra 1	Chakra 2	Chakra 3	Chakra 4	Chakra 5	Chakra 6	Chakra 7
1	12/10/2025 8:08:33 PM	14	85	79	68	64	100	75
2	12/10/2025 8:04:54 PM	10	64	55	64	60	91	68

Mostrar la lista de escaneos y abrir la vista previa de impresión.

En la sección "Enviar/Informes", se muestran todos los análisis de este cliente. Para previsualizarlos, haga clic en el primer icono con la lupa y, a continuación, en la opción "Ver en diseño de paquete" del menú que aparece. Toda la información relacionada con este análisis, como la evaluación de IA, solo se puede imprimir desde el escaneo inicial de este ciclo. Por lo tanto, generalmente debe proporcionar al cliente una impresión del análisis inicial (un triángulo). Los análisis posteriores (tres triángulos) muestran los cambios a lo largo del tiempo en comparación con el análisis inicial. En la ventana "Selección de impresión", seleccione primero "Impresión para el paciente" o "Impresión para el terapeuta" y, a continuación, defina el contenido del informe deseado. Al hacer clic en "Guardar como predeterminado", se guarda la selección actual para el perfil elegido; se utilizará de nuevo la próxima vez que acceda a la página.

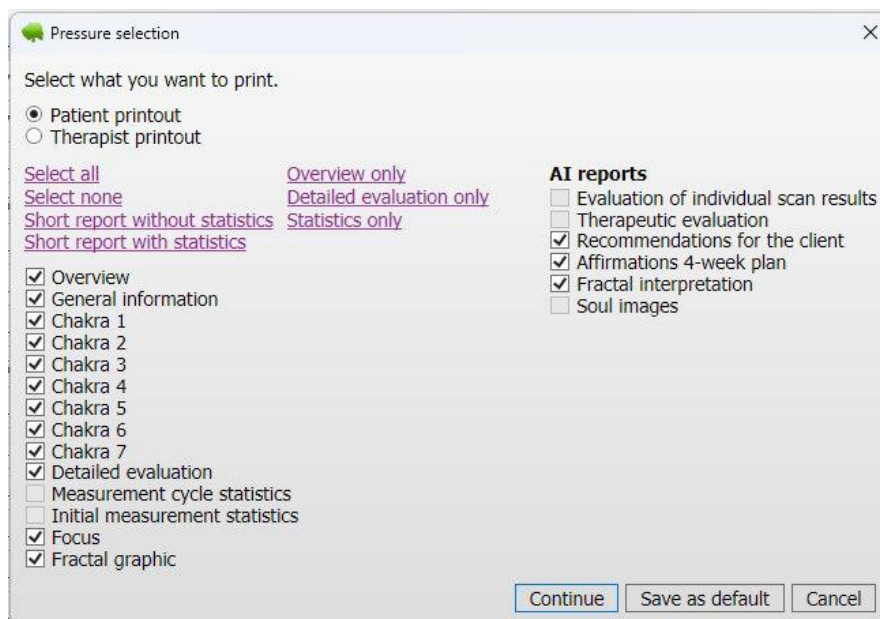

Ventana de selección de impresión

Los textos detallados pueden mencionar temas energéticos y referencias simbólicas a partes del cuerpo o sistemas orgánicos. Su propósito es servir como punto de partida para la reflexión y el debate dentro del modelo de trabajo energético, y no sustituyen el diagnóstico ni el tratamiento médico.


Revise el informe completo antes de guardarlo, imprimirlo o enviarlo. Oculte las secciones innecesarias o con lenguaje inapropiado en las opciones de impresión.



Vista previa de impresión de un informe de Aura

3.2.6.3 Bloqueos y estadísticas


El análisis detallado puede enumerar los temas identificados como resonancias o bloqueos en el escaneo. En escaneos posteriores, los temas previamente identificados que se consideraron irrelevantes pueden marcarse como resueltos.

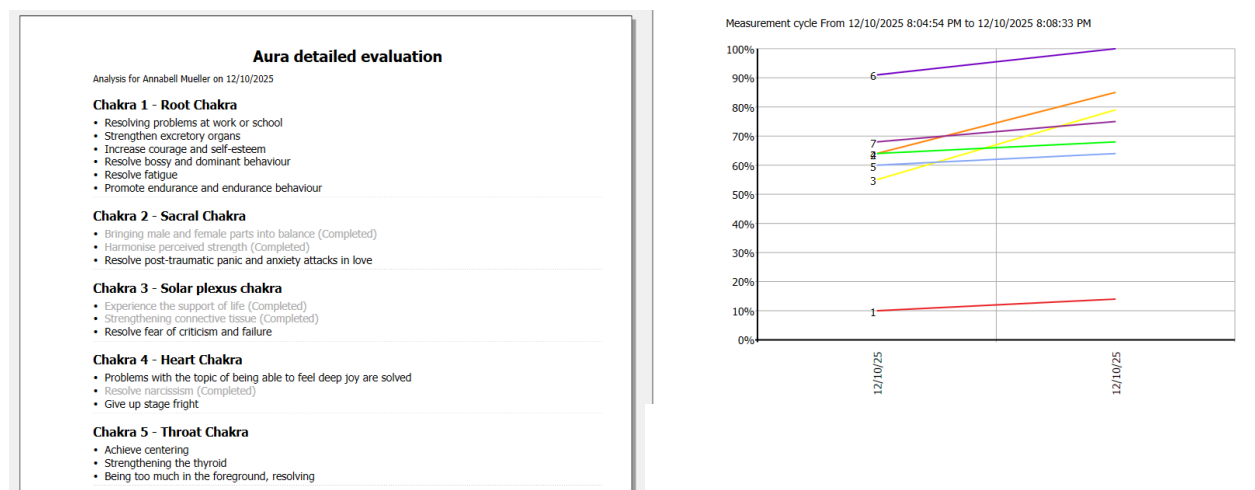

Bloqueos y estadísticas en el informe del aura

3.2.6.4 Evolución de los chakras en los escaneos de seguimiento

El evolución de los chakras solo está disponible durante un escaneo de seguimiento, ya que compara los escaneos inicial y posterior. Un escaneo de seguimiento se indica con tres triángulos al principio de la fila en la lista.

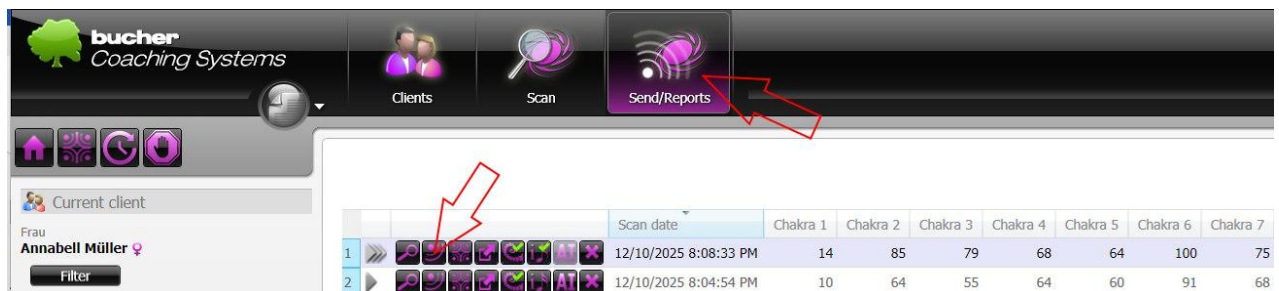

		Scan date	Chakra 1	Chakra 2	Chakra 3	Chakra 4	Chakra 5	Chakra 6	Chakra 7
1	▶▶▶	12/10/2025 8:08:33 PM	14	85	79	68	64	100	75
2	▶▶▶	12/10/2025 8:04:54 PM	10	64	55	64	60	91	68


Mostrando un escaneo de seguimiento

Abra el escaneo de seguimiento usando el segundo icono (icono de enviar) y seleccione "evolución de los chakras" en la esquina inferior derecha.



Abra la evolución de los chakras en la ventana de envío para visualizar los cambios en los chakras.

En la vista "evolución de los chakras", también puede reproducir una breve animación que muestra gráficamente el cambio en los valores de los chakras desde el escaneo inicial hasta el escaneo de seguimiento actual. Para ello, haz clic en el botón "Reproducir" que aparece debajo de los valores de los chakras.

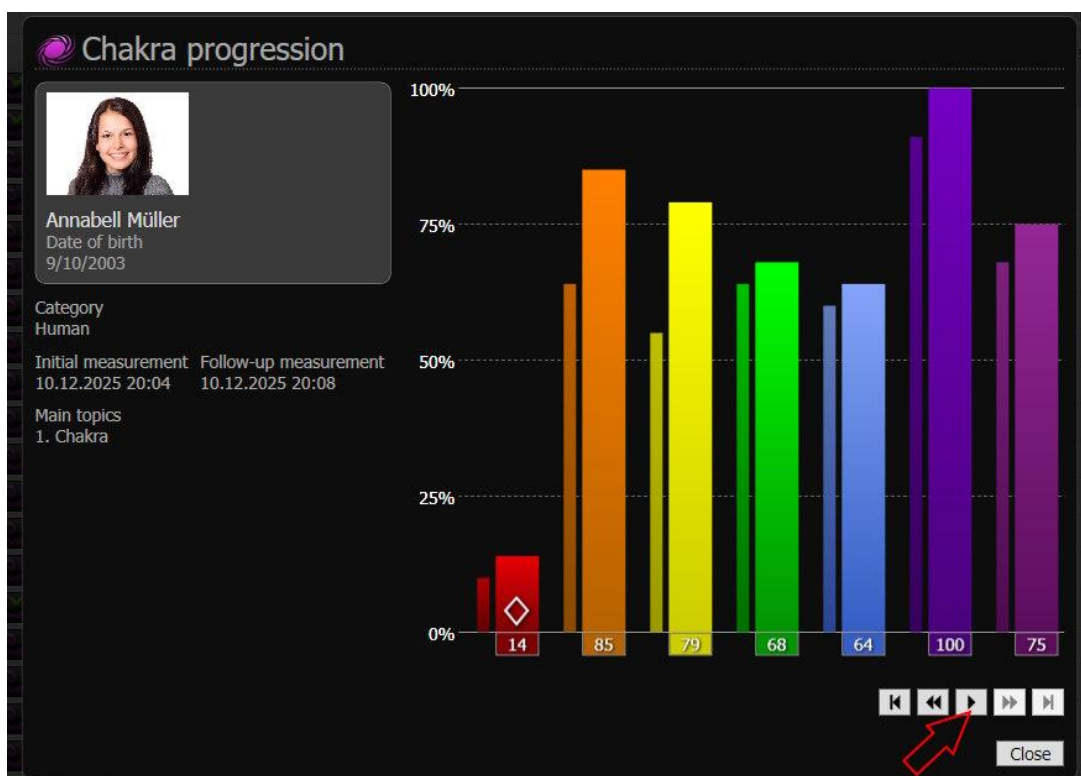


Reproducir la animación de la evolución de los chakras

3.2.7 Armonización y transmisión


Tras la evaluación y la conversación con el cliente, el escaneo actual se puede enviar a su campo mórfico para armonizar los chakras y resolver bloqueos. Generalmente, siempre se debe enviar el escaneo inicial (UN triángulo), ya que contiene todas las frecuencias escaneadas en su forma original. Si bien también se pueden enviar los escaneos de seguimiento (TRES triángulos), estos están destinados principalmente a monitorear el progreso a lo largo del tiempo, no a la transmisión. Por lo tanto, si el cliente lo visita varias veces y usted realiza escaneos de seguimiento, envíe el escaneo inicial después de cada uno. Esto, como ritual de repetición, es más efectivo para estimular la autocuración que enviar solo el escaneo de seguimiento. Busque en la lista de arriba a abajo la primera aparición de un escaneo inicial (marcado con UN triángulo).

Paso 1: Abra la sección "Enviar e informes" y haga clic en el icono de enviar en el escaneo inicial superior.

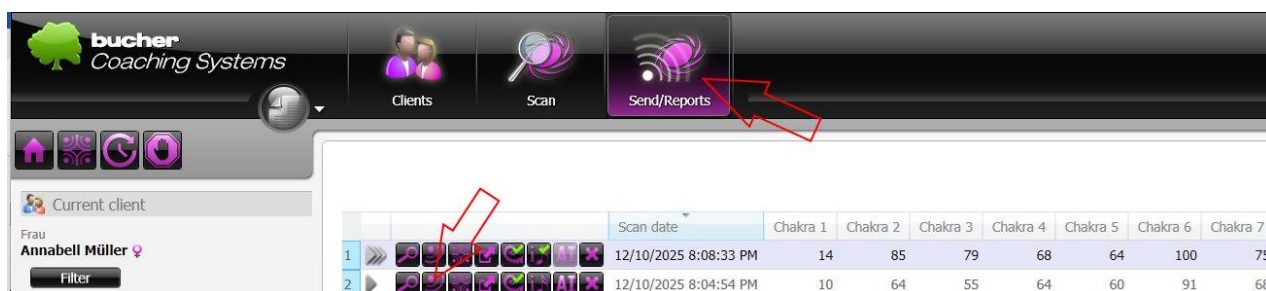

Abrir la ventana de envío

Paso 2: Si el cliente está presente, sostiene el sensor CA durante la transmisión y puede mirar la pequeña luz en la parte frontal del sensor. Seleccione Medio o Lento, o un tiempo de transmisión suficientemente largo para que el cliente pueda seguir el proceso conscientemente.

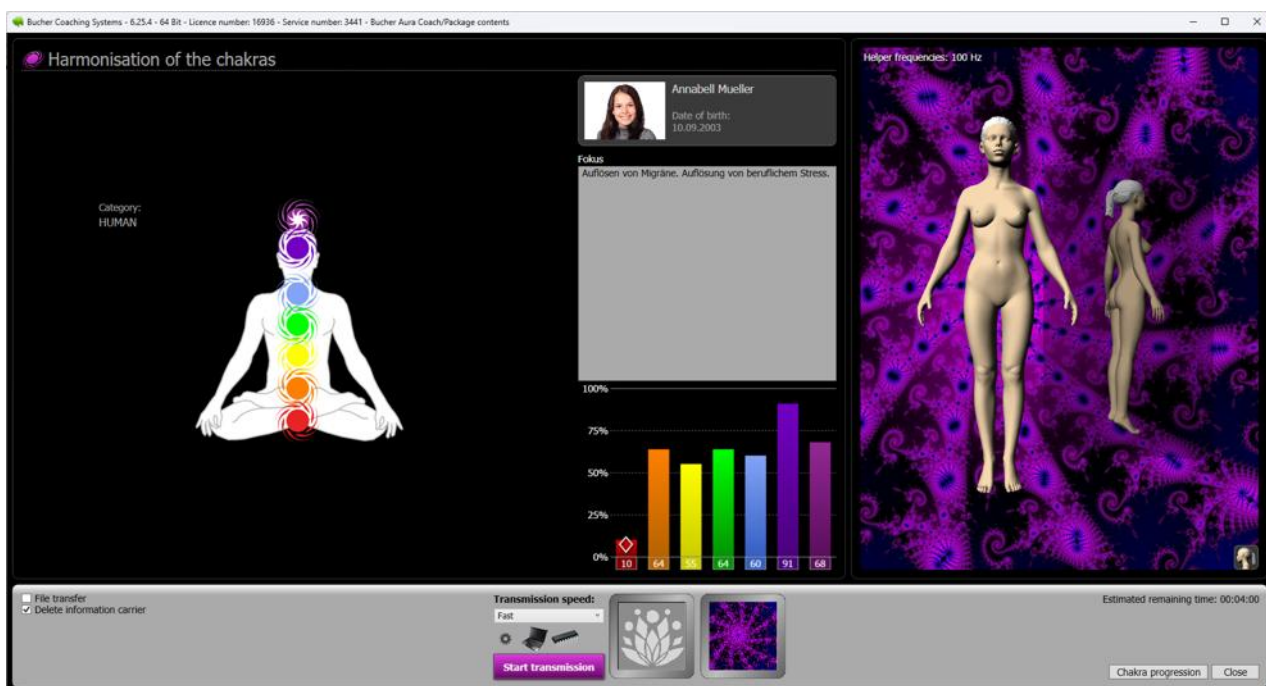

Armonización del aura durante la transmisión

Si el cliente no está presente o desea transferir información de regulación a un soporte de información, utilice Rapid Transfer. Si no desea o no está disponible Rapid Transfer, puede usar las

opciones "Rápida" o "Corta". Al usar soportes de información, observe la orientación del sensor, el cristal o el portatarjetas, tal como se describe en el capítulo de transmisión general.

La velocidad de transmisión solo afecta la duración de la transmisión actual. La duración de la transmisión posterior es, por defecto, de cuatro semanas, independientemente de si la velocidad está configurada como Rápida, Media o Lenta. Una transmisión más lenta no mejora la calidad. Véase también la sección 2.7, « Distinción entre duración y velocidad de transmisión ».



Comienza la transmisión

Inicie la transmisión haciendo clic en el botón "Iniciar transmisión" y espere hasta que el proceso haya finalizado por completo.

3.2.8 Uso del modo automático

El modo automático de Bucher Aura Coach se utiliza para realizar automáticamente aplicaciones de Aura Coach a varios clientes seleccionados de forma consecutiva. Según la configuración, el programa puede escanear, enviar la información recopilada y, opcionalmente, enviar un informe al cliente por correo electrónico.

El modo automático resulta especialmente útil cuando los clientes reciben sesiones regulares de Aura Coach. En lugar de seleccionar a cada cliente individualmente, iniciar manualmente el escaneo, configurar la sesión y luego enviar un informe, este proceso se puede automatizar mediante el modo automático.

3.2.8.1 Finalidad del modo automático

El modo automático está diseñado para simplificar los flujos de trabajo recurrentes y ahorrar tiempo. Ayuda a los usuarios a:

- realizar automáticamente escaneos periódicos de Aura Coach,
- trabajar para varios clientes seleccionados de forma sucesiva,
- ejecutar automáticamente la transmisión posterior,
- enviar automáticamente informes a los clientes cuando el correo electrónico esté configurado,
- reducir los pasos manuales,
- mantener un proceso claro y comprensible incluso con muchos clientes.

La selección de los clientes que participan en el modo automático se realiza en la configuración del cliente. Allí se puede especificar para cada cliente si debe participar o no en el modo automático de Aura.

3.2.8.2 Beneficios en la práctica diaria

La principal ventaja del modo automático es el ahorro de tiempo. Con pocos clientes, la diferencia es mínima. Sin embargo, con muchos clientes habituales, el modo automático puede suponer un gran alivio.

Un proceso manual generalmente consta de varios pasos:

1. Seleccione el cliente.

Resultado: El cliente correcto está activo.

2. Realizar el escaneo.

Resultado: Se determinan los resultados de Aura Coach.

3. Realizar la transmisión.

Resultado: La información recopilada se transmite.

4. Crear o enviar el informe.

Resultado: El cliente recibe la documentación de los resultados.

En modo automático, este proceso se ejecuta automáticamente para todos los clientes configurados correctamente, uno tras otro. El usuario no necesita estar presente en el ordenador durante este tiempo. El programa BCS se bloquea para otras tareas mientras se ejecuta en modo automático. Sin embargo, se pueden seguir utilizando otros programas del ordenador.

3.2.8.3 Proceso más rápido

El modo automático suele ser más rápido que el manual. Esto se debe a que no requiere representaciones gráficas ni pasos intermedios manuales. El programa ejecuta los pasos necesarios de la forma más directa posible.

Esto permite que el proceso de escaneo, envío y correo electrónico, totalmente automatizado, se lleve a cabo mucho más rápido en muchos casos que con el procesamiento manual.

3.2.8.4 Envío de correos electrónicos en modo automático

Si la configuración de correo electrónico está establecida en el programa, el modo automático también puede enviar informes por correo electrónico. Para que esto funcione, debe configurarse una cuenta de correo electrónico específica en el sistema para el envío de dichos informes.

Cuando se activa esta función, el modo automático no solo puede escanear y enviar, sino que también puede enviar automáticamente al cliente un informe completo con los resultados.

Importante: El envío automático de correos electrónicos solo debe utilizarse si la configuración del correo electrónico es correcta y el cliente acepta recibir informes por correo electrónico.

3.2.8.5 Significado de la intención

Aunque el proceso técnico esté automatizado, la atención consciente del usuario sigue siendo un aspecto importante al trabajar con sistemas energéticos. Por lo tanto, se debe revisar el registro una vez que se haya ejecutado el modo automático.

Se recomienda recordar brevemente a cada cliente internamente y centrar la atención en garantizar que los escaneos y las transmisiones realizadas tengan un efecto óptimo y armonioso para los clientes.

Importante

El modo automático no sustituye la responsabilidad profesional del usuario. Automatiza tareas repetitivas, pero no evalúa de forma independiente si una aplicación es profesionalmente apropiada en un caso concreto.

3.2.8.6 Activación del modo automático para un cliente

En esta sección, se especifica si un cliente en particular debe participar en el Modo Automático de Aura. Esta configuración no es global para todos los clientes, sino individual dentro de la configuración de cada cliente.

Esto le permite controlar con precisión qué clientes deben ser escaneados, armonizados y, opcionalmente, informados por correo electrónico de forma regular y automática.

Instrucciones paso a paso

1. Abra la administración de clientes.

Resultado: Se muestra la ventana "Clientes".

2. Seleccione el cliente deseado.


Resultado: El cliente se resalta y se muestra como el cliente actual.

3. Abra los datos del cliente para editarlos.

Resultado: Se abre la vista detallada del cliente.

4. Cambie a la pestaña "Configuración del cliente".

Resultado: Se muestran las configuraciones individuales para este cliente.

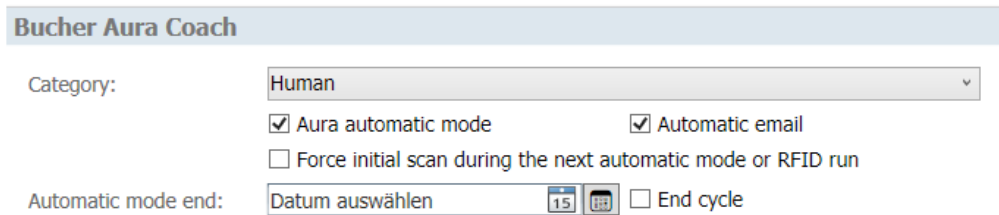

5. Active la opción "Modo automático de Aura" si desea que este cliente participe en el modo automático.

Resultado: El cliente se incluirá en la próxima ejecución del modo automático de Aura.

6. Active la opción de correo electrónico automático si el cliente debe recibir automáticamente un informe tras la ejecución del modo automático.

Resultado: Tras el escaneo y la armonización, se preparará y enviará automáticamente un correo electrónico con el informe a este cliente, siempre que la configuración de correo electrónico sea correcta.

7. Si es necesario, active la opción "Forzar escaneo inicial en la próxima ejecución del modo automático".

Resultado: Se realizará un escaneo inicial para este cliente en la próxima ejecución del modo automático. Esta opción es útil si desea establecer un nuevo punto de partida, por ejemplo, tras una pausa prolongada o un cambio fundamental en el acompañamiento del cliente.

8. Introduzca una fecha de finalización si es necesario.

Resultado: El modo automático solo se ejecutará para este cliente hasta esta fecha.


Ejemplo: Si el cliente solo recibirá soporte hasta fin de año, ingrese "31.12." como fecha de finalización. Se realizarán escaneos automáticos, armonización y notificaciones por correo electrónico opcionales hasta esta fecha. A partir del 1 de enero del año siguiente, este cliente ya no estará incluido en el modo automático.

9. Deje la fecha de finalización en blanco si desea que el cliente permanezca en modo automático indefinidamente.

Resultado: El cliente se incluirá permanentemente en las ejecuciones en modo automático mientras la opción de modo automático permanezca activa.

10. Guarde los datos del cliente.

Resultado: Se han guardado los ajustes del modo automático para este cliente.

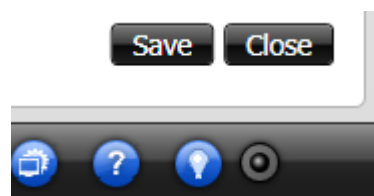

Importante

La configuración solo se aplica al cliente que se está procesando actualmente. Si se van a procesar varios clientes automáticamente, la configuración del modo automático debe revisarse y activarse individualmente para cada cliente.

Nota:

El envío automático de correos electrónicos solo funciona si se ha configurado una cuenta de correo electrónico específica dentro del programa. De lo contrario, el modo automático puede analizar y armonizar los datos, pero no puede enviar informes por correo electrónico.

Errores comunes y soluciones

Problema: El cliente no se considera en modo automático.

Posible causa: El "Modo automático de Aura" no está activado en la configuración del cliente.

Solución: Abra la configuración del cliente y active la opción correspondiente.

Problema: El cliente no recibe el correo electrónico.

Posible causa: El envío automático de correo electrónico no está habilitado para este cliente o la configuración general del correo electrónico no está configurada. Solución: Primero, verifique la configuración del cliente y luego la configuración general del correo electrónico del programa.

Problema: El cliente dejó de procesarse automáticamente después de cierta fecha.

Posible causa: Se ingresó una fecha de finalización, y esta ya se alcanzó o superó. Solución: Elimine o modifique la fecha de finalización si el cliente debe volver a participar en el modo automático.

3.2.8.7 Inicie el modo automático y compruebe el proceso.

En esta sección, se inicia la ejecución del Modo Automático de Aura. El programa procesará automáticamente todos los clientes para los que se haya activado el Modo Automático de Aura en la configuración del cliente.

Dependiendo de la configuración, el modo automático puede realizar automáticamente los siguientes pasos:

- Escaneo del cliente
- Armonización o transmisión
- Envío de un informe por correo electrónico

El proceso se lleva a cabo de forma secuencial para todos los clientes seleccionados. Al finalizar, se muestra un registro donde se puede consultar el progreso de la ejecución en modo automático.

Ritmo de trabajo recomendado

Para un uso práctico diario, tiene sentido establecer un tiempo fijo para el modo automático.

Ejemplo:

- un día específico de la semana
- un tiempo fijo
- un ritmo regular, por ejemplo una vez a la semana
- Esto crea un proceso claro. Los clientes se procesan regularmente y el usuario puede integrar de forma segura el seguimiento del registro en su flujo de trabajo.

Requisitos

- Al menos un cliente está activado para el modo automático de Aura.
- BCS ya está en marcha.

- El Bucher Aura Coach ha sido seleccionado.
- Si se van a enviar informes por correo electrónico, se configuran los ajustes de correo electrónico.
- El sistema BCS no debe utilizarse para otras tareas mientras esté en modo automático.

Instrucciones paso a paso

1. Abra la ventana del cliente.
Resultado: Se muestra la administración del cliente.
2. Haga clic en el quinto icono de la ventana del cliente para abrir el modo automático de Aura.



Resultado: Se abre la ventana "Modo automático Aura".

3. Compruebe la lista de tareas que se muestra en la ventana "Modo automático de Aura".
Resultado: Podrá ver qué tareas se ejecutarán durante la próxima ejecución en modo automático.


Ejemplo:

- "Modo automático total de 6"
- "Escanear 5 clientes"
- "Armonizar a 5 clientes"
- "Enviar 3 correos electrónicos actuales"

En este ejemplo, se activan 6 clientes en modo automático. De estos, 1 cliente ya ha sido escaneado hoy y, por lo tanto, no se tendrá en cuenta hoy.

Se escanean y armonizan cinco clientes.

Solo 3 de estos 5 clientes tienen habilitado el envío automático de correos electrónicos.

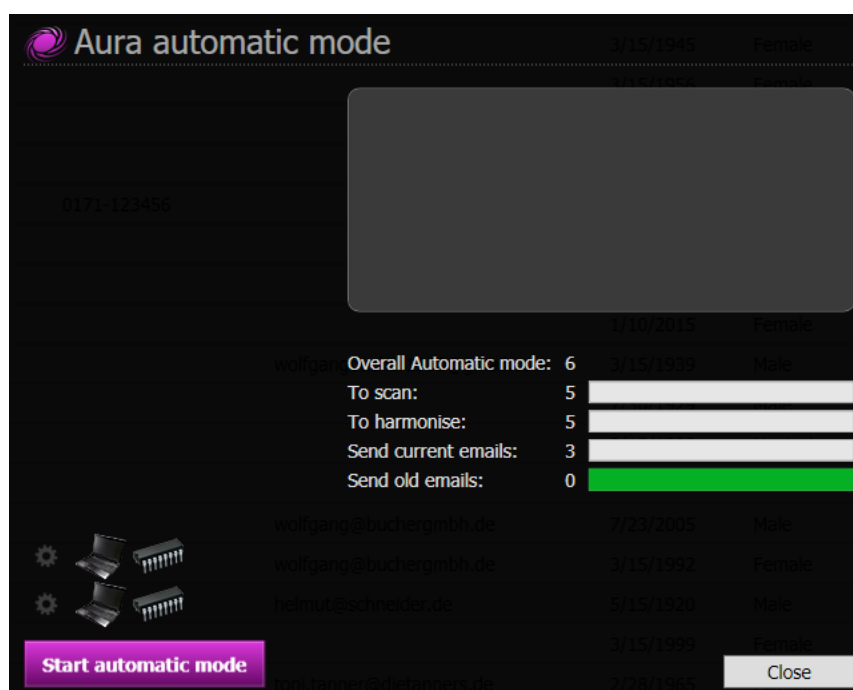

4. Inicie el modo de ejecución automático.
Resultado: El programa comienza a procesar automáticamente a los clientes.
5. Si es necesario, supervise la actividad actual en la ventana del modo automático.
Resultado: El programa muestra qué paso se está ejecutando en ese momento.

Ejemplos:

- “Escaneando al cliente A”
 - “Armonización del Cliente A”
 - “Escaneando al cliente B”
 - “Armonización del Cliente B”
 - Etc.
6. Espere hasta que se completen todos los escaneos y armonizaciones.
Resultado: Todos los clientes designados para el modo automático han sido procesados.
 7. El programa comienza entonces a enviar correos electrónicos a todos los clientes que tengan habilitado el envío automático de correos.
Resultado: Los informes se envían por correo electrónico, siempre que la configuración de correo electrónico funcione correctamente y haya conexión a internet.
 8. Una vez finalizada la ejecución en modo automático, revise el registro.
El resultado: podrá ver qué clientes se procesaron y si se produjo algún problema durante el escaneo, la armonización o el envío de correos electrónicos.

Característica especial: El cliente fue escaneado el mismo día.

Si ya se ha realizado un escaneo de aura a un cliente el mismo día, este no se volverá a escanear durante el escaneo automático.

Motivo: El programa evita que un cliente sea escaneado dos veces por error el mismo día. Resultado: Si ya existe un escaneo del mismo día, el cliente no se incluirá en este escaneo automático.

Cómo solucionar problemas de correo electrónico

Si falla el envío de correo electrónico, por ejemplo, debido a la falta de conexión a Internet o a una configuración de correo electrónico incorrecta, esto queda registrado en el archivo de registro. Los correos electrónicos no enviados no se perderán. Si posteriormente vuelve al modo automático de Aura, verá en la línea "Correos electrónicos antiguos para enviar" si aún quedan correos electrónicos abiertos de una ejecución anterior del modo automático.

Si no se pudieron enviar los correos electrónicos por falta de conexión a internet o algún problema similar, puede reenviarlos. Al usar la opción "Descartar", se evita que se envíen correos electrónicos antiguos pendientes, por ejemplo, si ya no son relevantes.

Paso a paso: Cómo reenviar correos electrónicos antiguos

1. Vuelva a abrir el "Modo automático de Aura".
Resultado: Se muestra la lista de tareas.
2. Compruebe la línea "Correos electrónicos antiguos para enviar".
Resultado: Podrá ver si hay correos electrónicos sin enviar de una ejecución anterior en modo automático.
3. Haga clic en el botón para reenviar correos electrónicos antiguos.
Resultado: El programa intenta reenviar los correos electrónicos que aún están pendientes.
4. Luego, revise el registro.
Resultado: Verá si el envío posterior fue exitoso.

Importante

Mientras el modo automático esté activo, BCS se bloqueará para otras tareas. Sin embargo, puede usar otros programas en el equipo o dejarlo funcionando sin supervisión durante la ejecución.

Procesamiento posterior: revise cuidadosamente el registro.

Tras la ejecución en modo automático, no solo se debe revisar el registro desde un punto de vista técnico, sino que también se recomienda revisar detenidamente la lista de clientes procesados. El usuario puede recordar brevemente a cada cliente internamente y centrar su atención en garantizar que los escaneos y las armonizaciones realizadas tengan un efecto óptimo y coherente. Nota: La intención consciente es fundamental al trabajar con sistemas energéticos. El modo automático automatiza el proceso técnico, pero no sustituye la atención profesional ni la alineación interna del usuario.

Errores comunes y soluciones

Problema: Aparecen menos clientes de los previstos en el modo automático. Causa posible: No todos tienen activada esta función. Solución: Revise la configuración de los clientes afectados.

Problema: No se ha escaneado a un cliente en modo automático.

Causa posible: Ya se realizó un escaneo ese mismo día. Solución: Compruebe si existe un escaneo de aura de hoy.

Problema: Se envían menos correos que clientes procesados.

Causa posible: No todos tienen activado el envío automático. Solución: Revise esta opción en la pestaña «Configuración del cliente».

Problema: No se enviaron los correos.

Causas posibles: Falta de internet, configuración incorrecta o fallo temporal del envío. Solución: Revise la conexión y la configuración; después, abra «Modo automático de Aura» y reenvíe los correos pendientes.

3.3 Corpus Analyser

3.3.1 Descripción general y uso previsto

3.3.1.1 Finalidad y áreas de aplicación

Corpus Analyser (CA) es un módulo de Bucher Coaching Systems. Ayuda al usuario a examinar sistemáticamente las relaciones funcionales y energéticas, documentar los cambios entre distintos momentos de escaneo y preparar los resultados para analizarlos con el cliente.

El flujo de trabajo típico consiste en la selección del cliente, la preparación, el escaneo inicial, los escaneos de seguimiento, la revisión de los resultados y la generación del informe. Según la licencia, también se pueden utilizar la evaluación mediante IA, el análisis fractal y la armonización.

3.3.1.2 Descripción general de la funcionalidad del Corpus Analyser

- Escaneo inicial para capturar la situación inicial actual.
- escaneos de evolución que utilizan escaneos anteriores como base para calcular la nueva situación.
- Visualización por grupos, parámetros, colores de clasificación y series temporales.
- Información detallada, filtros de enfoque, recomendaciones de productos y acciones.
- Informes, salida en formato PDF, envío por correo electrónico y evaluaciones de IA opcionales.
- Funciones opcionales de armonización, luz de color, sonido y fractales.

3.3.1.3 Responsabilidad del usuario y verificación de plausibilidad técnica

Analice cada resultado en el contexto del cliente, el enfoque establecido y el cronograma. Los valores individuales no deben interpretarse de forma aislada. Documente únicamente las afirmaciones que sean profesionalmente sólidas y explique las probabilidades como indicaciones, no como afirmaciones fácticas.

3.3.2 Requisitos previos, instalación y configuración

3.3.2.1 Requisitos del sistema y de la licencia

Para utilizar Corpus Analyser, necesita una versión de BCS instalada y activada con la activación de CA correspondiente. Se requiere conexión a internet para la activación, las actualizaciones, la selección de color en línea, las funciones de IA, el envío de correos electrónicos y el intercambio en línea de filtros de enfoque. Las funciones adicionales visibles dependen de su licencia y del hardware conectado.

3.3.2.2 Instalar, actualizar y habilitar Corpus Analyser en Windows

La instalación y las actualizaciones se realizan en colaboración con Bucher Coaching Systems. Si Windows muestra una advertencia de seguridad al iniciarse por primera vez, verifique el editor y autorice la aplicación proporcionada por Bucher. Cierre BCS antes de actualizar y luego reinicie el programa.

Nota:

Si el Corpus Analyser no se muestra después de una actualización, verifique primero su activación y licencia. No instale controladores ni archivos de programas de terceros sin consultar con el soporte técnico de Bucher. Utilice los programas de seguridad disponibles en Windows siempre que sea posible, en lugar de software antivirus de terceros.

3.3.2.3 Identificación de funciones dependientes de la licencia y módulos adicionales

BCS suele ocultar o deshabilitar los botones correspondientes a las funciones que no están activadas. Esto se aplica especialmente a la armonización (la función de transmisión), Fractal, ciertas funciones de sonido y otros módulos especiales. Por lo tanto, que una función no sea visible no significa automáticamente que haya un error de programación.

3.3.2.4 Conexión y detección del sensor CA

Conecte el sensor CA directamente a un puerto USB adecuado. Espere a que Windows reconozca el dispositivo y, a continuación, abra la Configuración mediante el botón redondo "Funciones adicionales" y, posteriormente, la configuración de hardware. El sensor debería aparecer como hardware activo.

Paso a paso: Compruebe el sensor.

1. Abra la configuración mediante el botón redondo "Funciones adicionales" y ve a la sección de Hardware.
2. Localice la entrada del Corpus Analyser y compruebe si el dispositivo está activo pulsando y manteniendo pulsado el botón "Probar". Se encenderá una luz blanca en el sensor CA mientras mantiene pulsado el botón "Probar".
3. Coloque el sensor CA en la lista de prioridades en la primera posición utilizando los dos botones de flecha para que se muestre inmediatamente al escanear.



Sensor CA en la gestión de hardware

3.3.2.5 Priorizar el sensor CA y la pantalla para el escaneo y la transmisión.

El hardware que se muestra en la parte superior aparece como hardware activo durante el escaneo y la transmisión. Sin embargo, si se conectan varios dispositivos, como TweakLite, Philips Hue, Loxone, Artnet o Shelly, todos los dispositivos se utilizan simultáneamente. Estos sistemas de luz de color pueden iluminar una sala de terapia completa con luz terapéutica. Por lo tanto, cuando se conectan al sistema BCS, todos estos dispositivos muestran el mismo color de luz al mismo tiempo.

3.3.2.6 Configuración de la interfaz mente-materia

En la configuración de hardware, la interfaz utilizada para el sensor se denomina interfaz mente-materia. Utilice este término neutral al hablar con los clientes. Modifique las propiedades de hardware asociadas únicamente si su configuración de dispositivo lo permite o si el soporte técnico lo recomienda.

3.3.2.7 Luces indicadoras y manejo adecuado del sensor

Los indicadores luminosos muestran el estado del sensor. La pantalla puede variar según la fase de escaneo. Inicialmente, coloque el sensor sobre una superficie estable o en su soporte y solo levántelo cuando BCS se lo indique. Manténgalo firme durante el escaneo y evite tirar del cable.


3.3.2.8 Configuración del idioma, formulario, impresora y correo electrónico

En la configuración general, especifique el idioma del programa, el formato deseado y la impresora predeterminada. Para el envío de correos electrónicos, debe configurar la cuenta de correo electrónico y la plantilla de informe designadas. Tras realizar los cambios, haga una breve prueba enviándose un informe de muestra.

3.3.3 Configuración básica del Corpus Analyser

3.3.3.1 Abrir la configuración de CA

Abra la configuración mediante el botón redondo "Funciones adicionales" y seleccione la sección "Corpus Analyser". Las opciones que se muestran dependen de su licencia. Confirme los cambios pulsando Aceptar para aplicarlos de forma permanente.

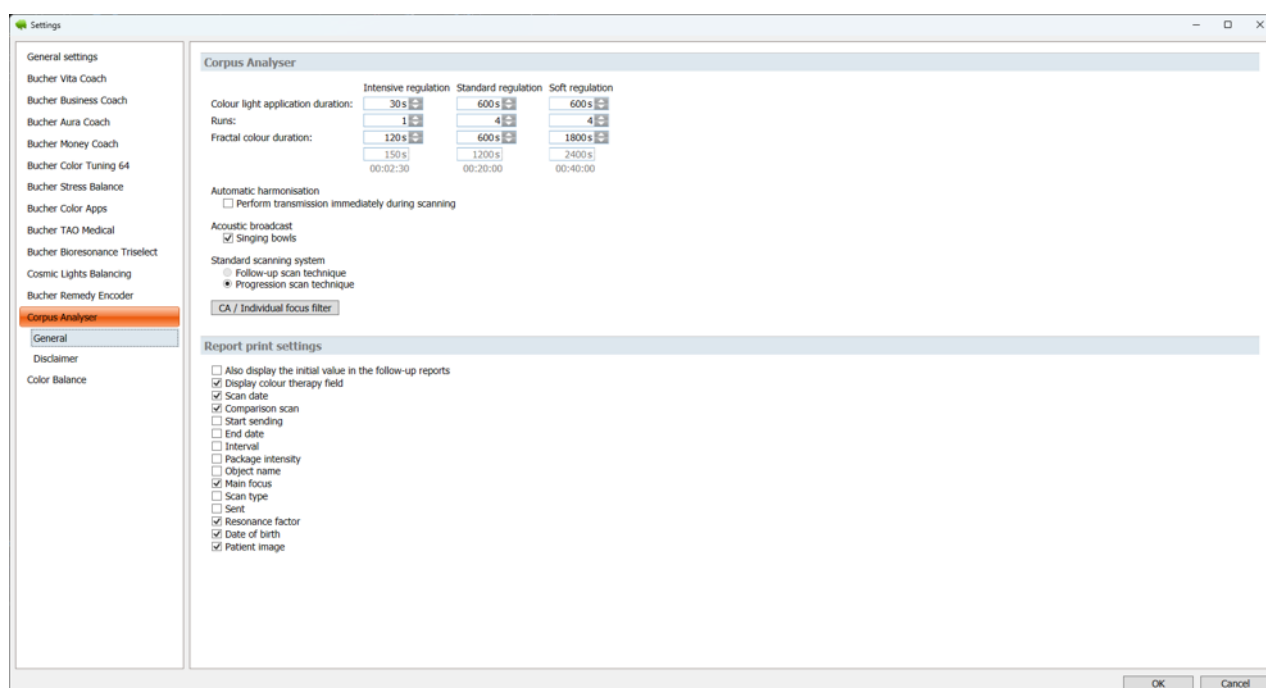

Configuración básica del Corpus Analyser

3.3.3.2 Configuración de la duración de la luz de color y los ciclos de color

Para los niveles de exposición corta, media y larga, puede configurar la duración de la luz de color y el número de ciclos de color. BCS calculará entonces la duración total estimada. Elija los valores que mejor se adapten a su flujo de trabajo, al hardware que utiliza y al acompañamiento previsto para el cliente.

3.3.3.3 Tiempo de transmisión de los colores fractales

Con la función fractal activada, puede especificar durante cuánto tiempo se transmiten los colores utilizados en la imagen fractal dentro del proceso de transmisión inmediato. Esta configuración forma parte de la duración de la transmisión y no modifica el período de transmisión posterior, que es de cuatro semanas por defecto.

3.3.3.4 Habilitar o deshabilitar la armonización automática

La armonización automática solo está disponible si la función de armonización CA está habilitada. Si está activada, la transmisión se realiza automáticamente junto con el escaneo. Sin la activación, la configuración no está disponible y no tiene ningún efecto.


3.3.3.5 Configurar el valor inicial, el campo de terapia de luz de color y la información del informe.

En la configuración de informes del Corpus Analyser, puede especificar si se muestra también el valor inicial durante los escaneos de evolución y si se incluye el campo de terapia de luz de color en el informe. Se puede mostrar u ocultar información adicional del informe según su posición. Pruebe el efecto con ambos tipos de informe antes de aplicar la configuración de forma permanente.

3.3.3.6 Gestión de filtros de enfoque

La configuración de CA permite acceder a la gestión de filtros de enfoque. Allí podrá crear, editar, importar, exportar o, si la función en línea está disponible, compartir sus propios filtros con otros usuarios. Encontrará instrucciones detalladas en la sección 3.3.14, « Creación, uso compartido y aplicación de filtros de enfoque ».

Los filtros de enfoque se utilizan, por ejemplo, con animales. Para los caballos, solo se necesita una fracción de los parámetros disponibles en CA. Con el filtro de enfoque, se pueden activar únicamente los parámetros deseados y ocultar los demás.

A screenshot of a software interface showing a button or menu item labeled "CA / Individual focus filter". The text is in a sans-serif font, with "CA /" in a lighter weight and "Individual focus filter" in a bold weight.

Gestión de filtros de enfoque abierto

3.3.4 Fundamentos técnicos

3.3.4.1 Principio básico del Corpus Analyser

El Corpus Analyser clasifica los datos detectados en grupos y parámetros, y muestra las desviaciones con respecto a los valores de referencia personales. La pantalla permite un análisis funcional y energético. No describe valores de laboratorio ni cantidades de sustancias.

3.3.4.2 Células, regulación y homeostasis

El modelo subyacente concibe la regulación como un equilibrio continuo entre estrés, adaptación y estabilización. La homeostasis se refiere a la capacidad de un sistema para mantener un equilibrio dinámico. Los resultados del Corpus Analyser (CA) pueden indicar dónde este equilibrio se ve más o menos comprometido dentro del modelo.

3.3.4.3 Consideraciones funcionales y energéticas

El análisis de CA se centra en las relaciones, las direcciones de regulación y las prioridades. No equivale a un examen médico anatómico, patológico o de laboratorio. Utilice términos como indicación, resonancia, tendencia o relación funcional.

3.3.4.4 Valores de Referencia Personal

El cálculo tiene en cuenta la información recopilada sobre el cliente y el contexto de cada escaneo individual. Por lo tanto, los resultados de diferentes personas no son directamente comparables. Lo que importa es la visión general y la evolución de la misma persona a lo largo de varios escaneos.

3.3.4.5 Probabilidades en lugar de valores de cantidad

Los valores porcentuales en CA indican la intensidad o la dirección dentro del modelo utilizado. No representan la concentración de una sustancia ni un valor de laboratorio en el sentido médico. Incluso las desviaciones significativas son inicialmente indicativas y deben ser revisadas y discutidas profesionalmente con el cliente.

3.3.4.6 Diferenciación entre el Corpus Analyser y la biorresonancia clásica

El Corpus Analyser utiliza su propio modelo de evaluación y visualización. No transfiera automáticamente términos ni expectativas de los sistemas de biorresonancia clásicos al analizador. Los grupos, parámetros, valores de tendencia y explicaciones que se muestran en el analizador son los autorizados.


3.3.4.7 Términos: Parámetros, grupos, escaneo inicial y escaneo de evolución

Los parámetros son entradas individuales en la evaluación. Los grupos combinan parámetros relacionados temáticamente. Un escaneo inicial constituye el punto de partida. Un escaneo de evolución utiliza escaneos anteriores como base para el cálculo y describe la situación actual recién calculada.

3.3.5 Preparación de los clientes

3.3.5.1 Crear un nuevo cliente o seleccionar un cliente existente


Abra la sección de gestión de clientes y seleccione el cliente correcto. Antes de cada escaneo, verifique el nombre y la fecha de nacimiento para evitar que los resultados se asignen accidentalmente a la persona equivocada. Cree un nuevo registro solo si no existe un cliente que coincida.

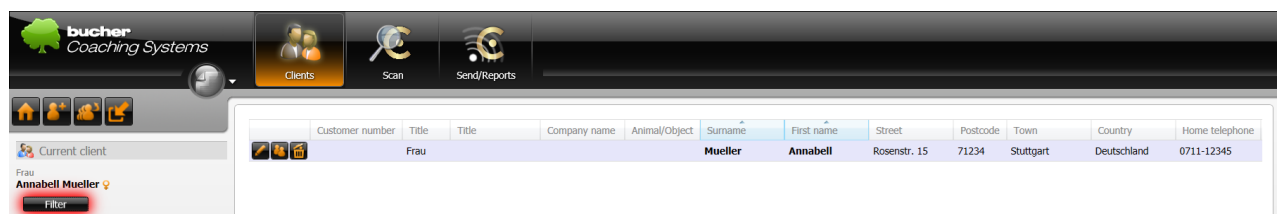

Seleccione un cliente de muestra: Mueller Annabell

3.3.5.2 Complete la información obligatoria para el cálculo.

Para una asignación fiable, es necesario completar los campos obligatorios del formulario del cliente. Estos incluyen, en particular, nombre, fecha de nacimiento, sexo, idioma y, según el cálculo, estatura y peso. Se requiere una dirección de correo electrónico para el envío directo del informe por este medio.

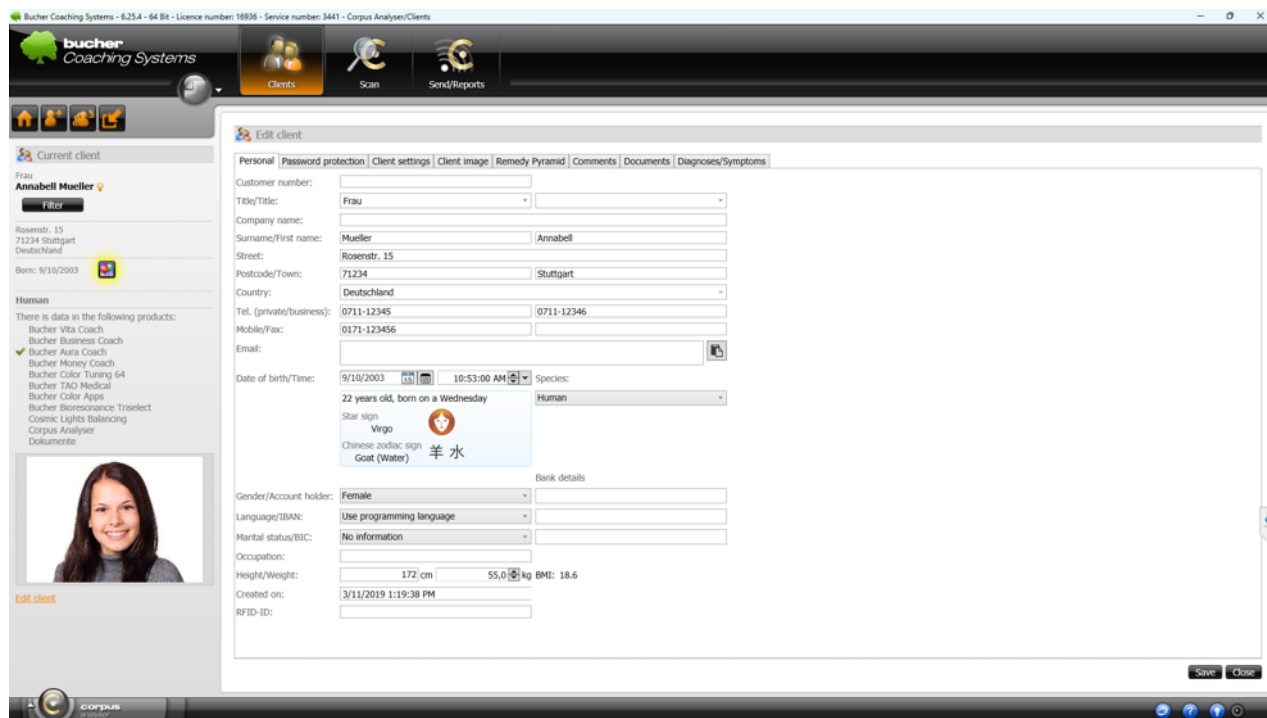

Prepare los datos del cliente para la CA

3.3.5.3 Definir el idioma del cliente y de los informes

El idioma configurado para el cliente en sus datos personales controla los textos proporcionados y puede influir en el idioma del informe. Verifique la selección antes de escanear para asegurarse de que las explicaciones y los documentos de salida se generen en el idioma deseado. Si no se ha introducido ningún idioma para el cliente y se selecciona la opción "Usar idioma del programa", el informe se generará en el idioma configurado en el BCS al momento de su creación.

3.3.5.4 Registro de observaciones

En esta sección se documenta información organizativa, profesional y, en ocasiones, personal del cliente. Anote aquí cualquier información que pueda necesitar, por ejemplo, durante la próxima visita del cliente.

3.3.5.5 Tomar, seleccionar o eliminar una foto


Se puede tomar una foto del cliente con una cámara web existente o seleccionarla de un archivo. También se puede copiar previamente (por ejemplo, de una página de Facebook) y pegarla en el perfil del cliente. Verifique que se haya obtenido el consentimiento. Si la foto ya no es necesaria, puede eliminarla del formulario del cliente.

3.3.5.6 Exportación o importación de datos de clientes y escaneos

Los clientes, junto con los datos de escaneo asociados a un ciclo, pueden exportarse e importarse a otro sistema BCS. Para ello, utilice la función central de exportación e importación del sistema de

gestión de clientes. Encontrará instrucciones generales en la sección 2.2 « Gestión de clientes » y en la sección 2.4 « Copia de seguridad y recuperación de datos ».

3.3.6 Preparar escaneo

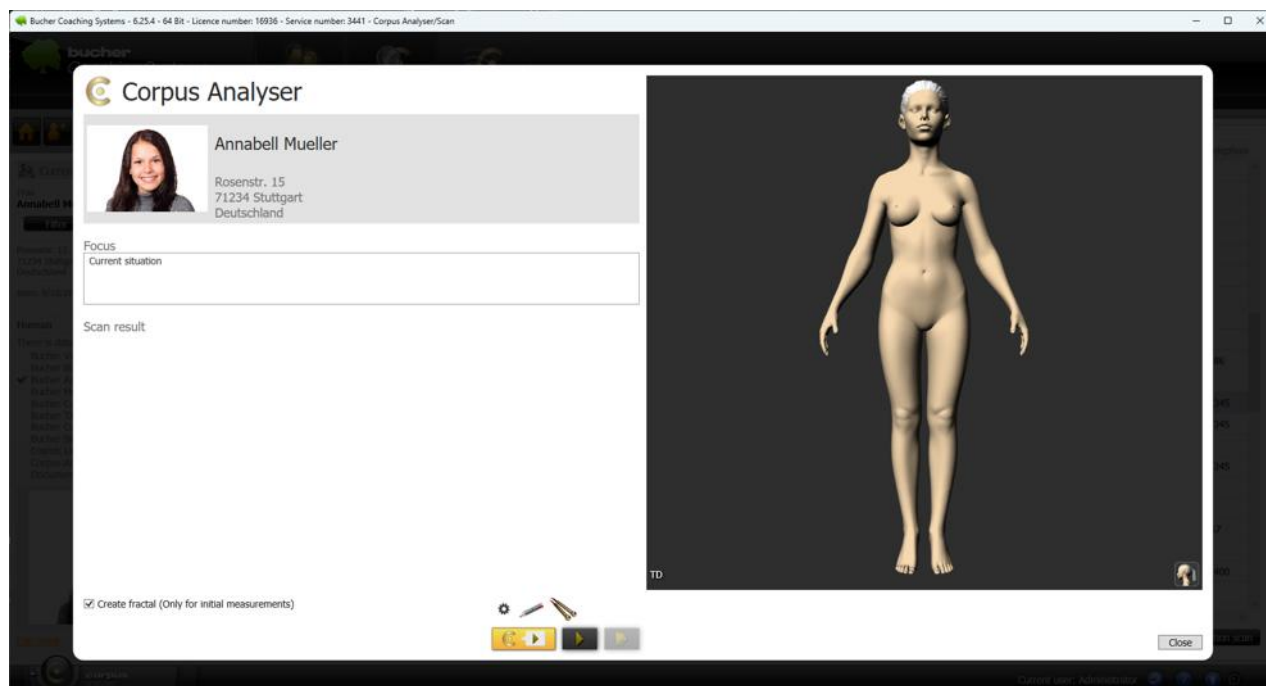

Preparación de un escaneo CA con enfoque y hardware

3.3.6.1 Describa la situación actual en cuestión.

El enfoque debe centrarse en comprender la situación actual del cliente y, tras la evaluación inicial y, si se identifica una posible causa de los problemas,, definir un objetivo que el cliente deba alcanzar. Son adecuadas las formulaciones breves relacionadas con un problema actual, un factor de estrés, un objetivo o una pregunta. Evite un lenguaje crítico, sugestivo o diagnóstico.

3.3.6.2 Establecer condiciones de escaneo silenciosas y evitar conversaciones

Asegúrese de que el entorno sea tranquilo. Evite hablar durante el escaneo. Las llamadas telefónicas, las notificaciones y los movimientos innecesarios pueden interrumpir el proceso. El cliente debe sentarse cómodamente y comprender que el sensor permanecerá inmóvil durante el escaneo.

3.3.6.3 Primero coloque el sensor y recójalo en el momento indicado.

Antes de comenzar, coloque el sensor sobre la mesa, idealmente sobre un paño suave o, si se incluye, en el soporte del sensor CA. Inicie el escaneo y espere a que BCS muestre la indicación. El usuario solo debe tomar el sensor cuando el programa se lo indique. La mano dominante (derecha para usuarios diestros, izquierda para usuarios zurdos, cualquiera de las dos manos para personas ambidiestras) debe sujetar el sensor con los dedos. El cable debe apuntar hacia abajo y la luz del sensor CA hacia arriba. Idealmente, el usuario debe observar la luz del sensor durante la transmisión. Debe sujetar el sensor con firmeza, pero sin presionar demasiado.

3.3.6.4 Comprobar el hardware de escaneo y las propiedades de escaneo

Si el sensor CA está configurado con prioridad 1 en los ajustes de hardware, aparecerá en la ventana de escaneo como el dispositivo de escaneo principal, encima del botón "Escanear". Si es necesario, abra las propiedades de escaneo con el icono de engranaje para modificar las opciones de escaneo.

3.3.6.5 Utilizar el escaneo de selección de color en línea para clientes ausentes


El escaneo de selección de color en línea está diseñado para situaciones en las que el cliente no puede estar presente durante el escaneo, por ejemplo, debido a la distancia o a la imposibilidad de participar en persona. El cliente recibe una selección de colores a través de internet. En casa, elige sus colores, formas y tonalidades preferidas y las que no le gustan. La selección se transmite a BCS y queda guardada en el registro del cliente como un escaneo de selección de color en línea completado. La opción de usar estos datos como base para el escaneo aparece entonces en la ventana de escaneo de CA.

Cuando hay un cliente presente, generalmente se utiliza el flujo de trabajo habitual de CA, incluido el escaneo con el hardware del sensor de CA.

Paso a paso: utilizando la selección de color en línea existente

1. Abra el análisis de CA para este cliente.
2. Habilite la opción "Utilizar escaneo de selección de color en línea existente".
3. Verifique el enfoque y la asignación del cliente, luego inicie el escaneo.

4. Los datos en línea utilizados son procesados por BCS en consecuencia y ya no están disponibles para otros escaneos después del escaneo.

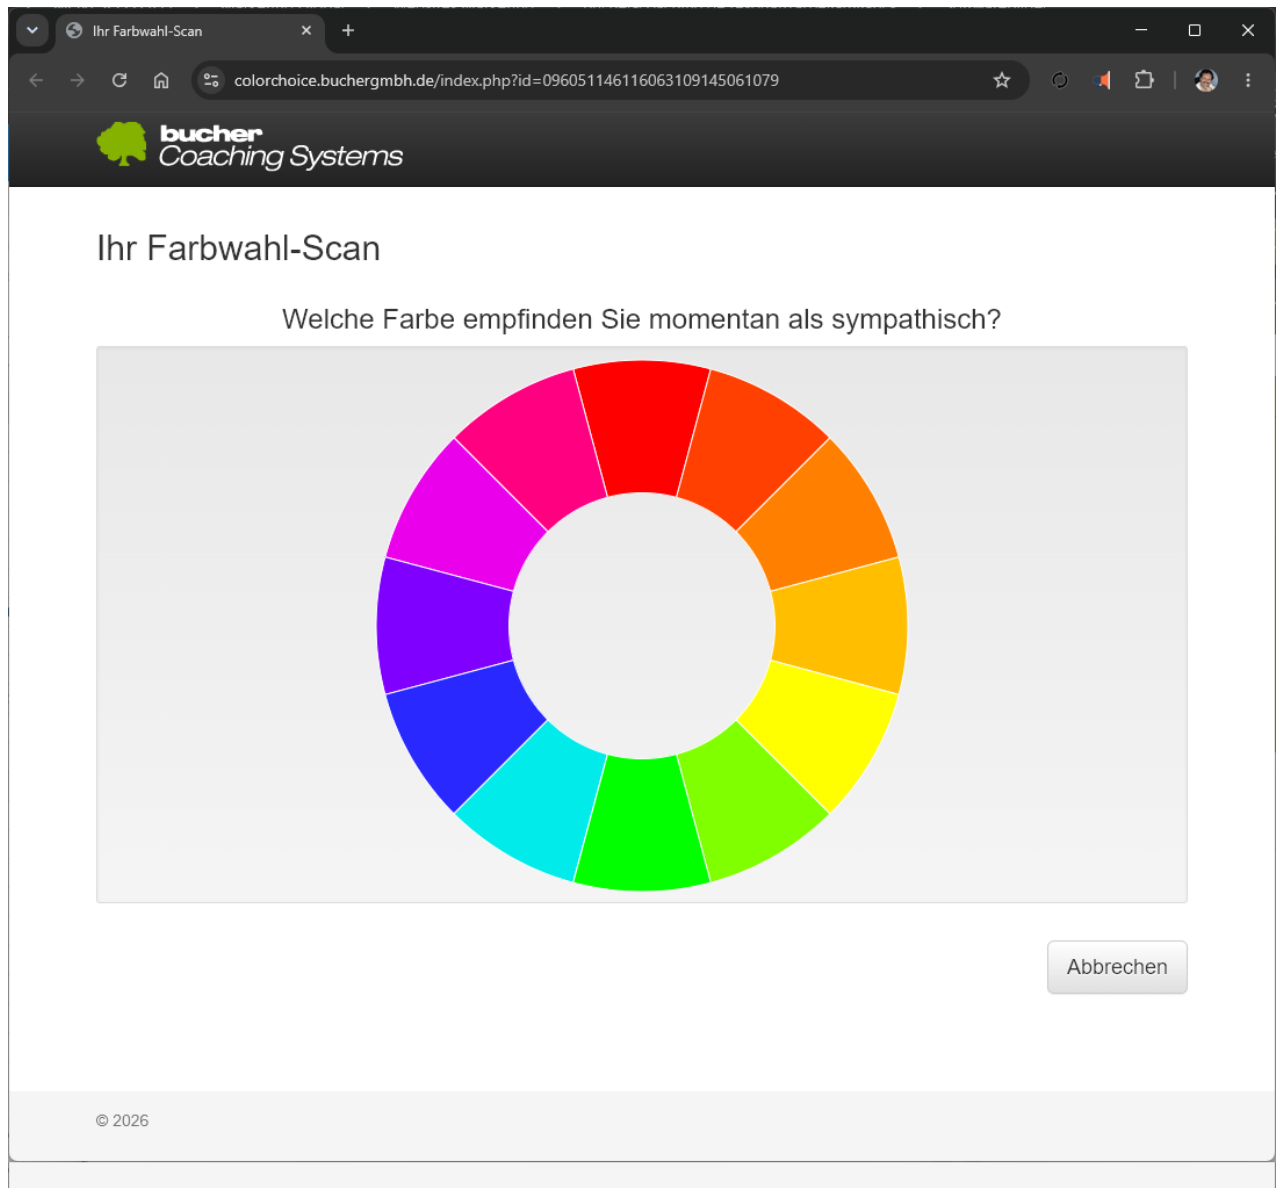

El cliente realiza el escaneo de selección de color

3.3.6.6 Opcionalmente, incluir fractales en el escaneo.

Si la función fractal está activada, se puede generar un fractal durante el escaneo o aplicarlo según la configuración seleccionada. Esta opción solo es visible si el módulo correspondiente está activo. Un fractal mejora la visualización, pero no reemplaza el análisis de un experto.

3.3.7 Uso de la técnica de escaneo de evolución

3.3.7.1 Principio básico del escaneo de evolución

El escaneo de evolución es la técnica habitual de CA. Utiliza los escaneos anteriores como base de cálculo para determinar la nueva situación. Esto permite observar los cambios dentro de una misma serie sin tratar cada momento de escaneo de forma aislada.

3.3.7.2 Utilice la sugerencia de escaneo del programa.

Según los análisis existentes, BCS sugiere realizar un nuevo análisis inicial o el siguiente escaneo de evolución. Generalmente, utilice el botón de sugerencia resaltado a la izquierda.



Sugerencia de escaneo para escaneo inicial o de seguimiento

3.3.7.3 Iniciar escaneo inicial para un nuevo historial

Un escaneo inicial constituye el punto de partida de un nuevo historial de escaneos. Úselo para el primer escaneo de CA de un cliente o cuando necesite documentar una situación inicial nueva y claramente definida. Antes de comenzar, verifique el cliente, el enfoque y el hardware de escaneo. El sistema sugiere automáticamente un escaneo inicial, por ejemplo, para el primer escaneo o si el último se realizó hace mucho tiempo. Por lo tanto, generalmente puede usar el botón de escaneo situado más a la izquierda de los tres disponibles. Este botón muestra un triángulo para un escaneo inicial o dos triángulos para un historial de escaneos.

3.3.7.4 Iniciar escaneo de evolución

Se puede realizar un escaneo de evolución una vez que exista un análisis previo adecuado. Abra el análisis de CA, verifique el enfoque actual e inicie el escaneo de evolución sugerido. BCS incorpora los análisis previos al cálculo y guarda el nuevo análisis en el historial correspondiente.

3.3.7.5 Comprensión de los botones de escaneo disponibles y deshabilitados

BCS solo activa los botones correspondientes al historial de escaneo y la licencia. Si no existe un escaneo inicial adecuado, se ofrece primero un escaneo inicial; solo después de este se puede iniciar un escaneo de evolución. Por lo tanto, por ejemplo, no es posible iniciar el primer escaneo de un cliente como un escaneo de evolución (dos triángulos), ya que este botón quedaría inactivo.

3.3.7.6 Observe un intervalo mínimo de 24 horas entre escaneos.

Debe transcurrir un mínimo de 24 horas entre dos escaneos de CA. Un intervalo demasiado corto dificulta la interpretación profesional y puede llevar a sobreestimar las fluctuaciones a corto plazo. Si se realiza un escaneo antes de tiempo en casos excepcionales justificados, se debe documentar el motivo.


3.3.7.7 Cuándo es recomendable realizar una nuevo escaneo inicial.

Inicie una nueva serie de escaneos si el tema y la situación inicial han cambiado radicalmente, si el análisis anterior ha finalizado o si la serie de análisis anterior ya no proporciona una base válida para el cálculo. Para cambios normales dentro del mismo tema, utilice un escaneo de evolución. El programa suele sugerir automáticamente el tipo de análisis adecuado, por lo que generalmente no es necesario desviarse de esta sugerencia.

3.3.8 Realizar escaneo

3.3.8.1 Iniciar un escaneo y comprender los indicadores de estado

Inicie el escaneo solo después de haber verificado el enfoque, el cliente y el hardware. Durante el escaneo, BCS mostrará el progreso y el estado actual del dispositivo. Siga las instrucciones de la interfaz y no cambie a otras áreas de BCS durante el proceso de escaneo.

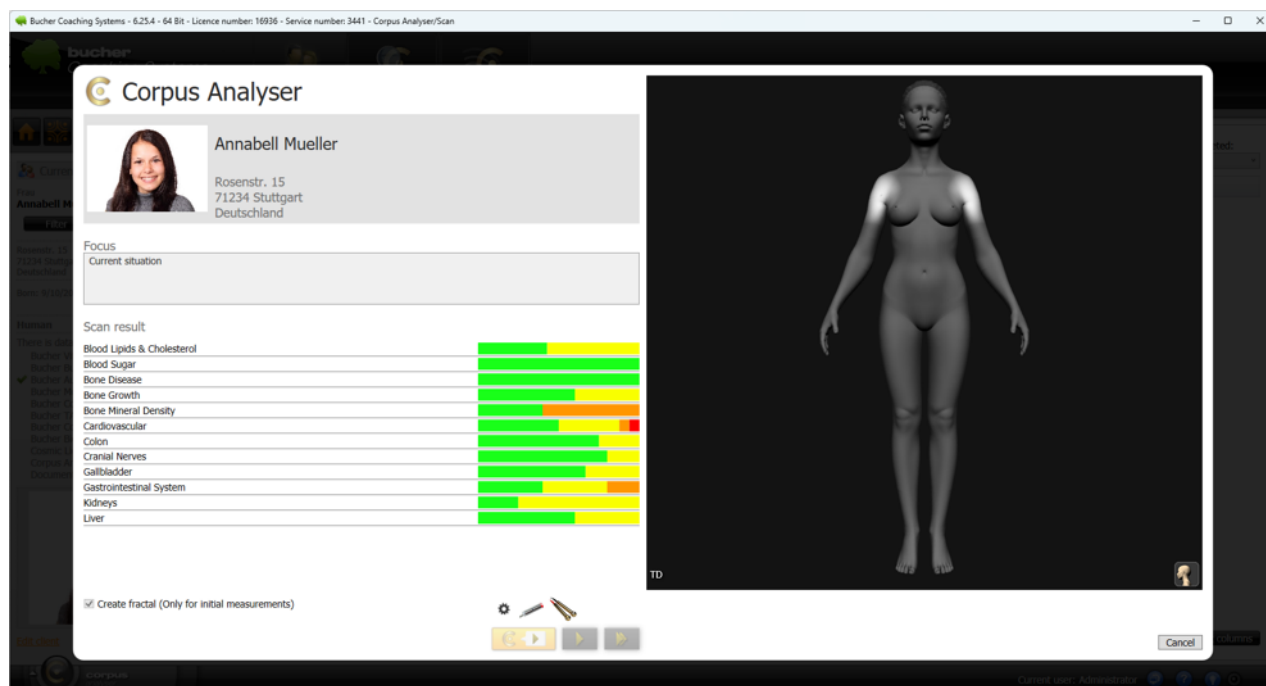

escaneo durante el procedimiento

3.3.8.2 Mantenga el sensor inmóvil durante el escaneo.

Asegúrese de que el cliente sostenga el sensor con suavidad y lo más quieto posible. Evite hablar, cambiar de mano, sujetar el sensor con fuerza y tirar del cable. Si el sensor se cae o se desconecta accidentalmente, puede reanudar el escaneo volviéndolo a coger. Sin embargo, si la conexión con la mano se interrumpe durante demasiado tiempo, el escaneo se cancelará.

3.3.8.3 Cancelar escaneo o completar escaneo

Utilice el botón "Cancelar" (situado en la esquina inferior derecha de la ventana) para finalizar un escaneo en curso. Un escaneo cancelado no se guarda. Todos los datos recopilados hasta el momento de la cancelación se eliminan. Deje que un escaneo normal finalice y cierre la ventana solo cuando aparezca el mensaje de finalización. Una vez finalizado el escaneo, la etiqueta del botón cambia de "Cancelar" a "Cerrar". Por lo tanto, espere siempre hasta que aparezca "Cerrar" en la esquina inferior derecha para evitar perder los datos del escaneo.


3.3.8.4 Guardado automático de un escaneo completado

Una vez finalizado el escaneo, BCS guarda automáticamente los resultados en el cliente y los asigna al historial correspondiente. No es necesario guardar nada en la ventana de escaneo. A continuación, abra la sección Enviar/Informes para revisar e interpretar los resultados.

3.3.9 Evaluación de escaneos de evolución

3.3.9.1 Seleccionar escaneo de comparación

En un escaneo de evolución, se puede mostrar un escaneo anterior o el escaneo inicial del mismo ciclo para compararlos.

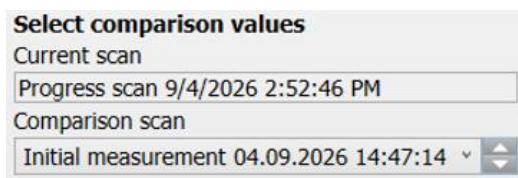

Select comparison values

Current scan

Progress scan 9/4/2026 2:52:46 PM

Comparison scan

Initial measurement 04.09.2026 14:47:14 ▼

Comparación entre el valor inicial, el valor actual del escaneo y la tendencia.

3.3.9.2 Distinción entre valor inicial, valor actual y diferencia

El valor inicial describe el punto de partida, el valor actual la situación recién calculada y la diferencia su cambio. Según la configuración del informe, también se puede mostrar el valor inicial.

3.3.9.3 Evaluación de cambios, dirección y tendencia

Considere no solo la magnitud de una desviación, sino también su dirección, el contexto del grupo y su evolución temporal. Un único valor, ya sea mejor o peor, no constituye una tendencia estable. Una evolución comprensible solo se logra mediante diversas observaciones relevantes y una conversación con el cliente.


3.3.9.4 Clasificación del escaneo de evolución desde una perspectiva profesional

Dado que el escaneo de evolución utiliza análisis previos como base para el cálculo, describe la situación actual en relación con la evolución pasada. No se trata de una repetición independiente de una prueba de laboratorio ni de una verificación del dispositivo. Por lo tanto, explique cualquier cambio como observaciones relacionadas con el modelo.

3.3.10 Visualización y selección de los resultados del escaneo

3.3.10.1 Seleccionar ciclo de escaneo y escaneo guardado

Abra Enviar/Informes y seleccione Corpus Analyser. Use Ciclo de escaneo o Selección de escaneo para alternar entre los escaneos guardados del historial seleccionado. Verifique la fecha, la hora del escaneo y el enfoque antes de editar o exportar los resultados.

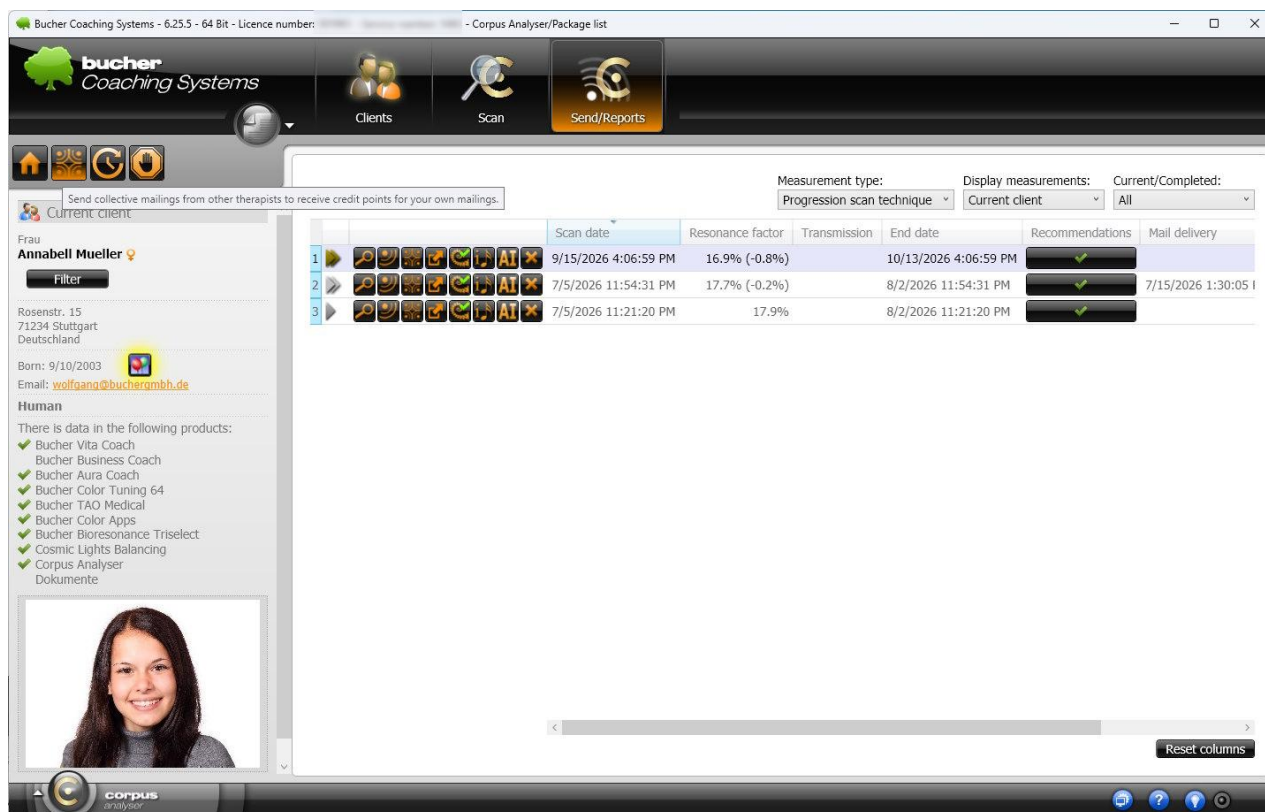

Bucher Coaching Systems - 6.25.5 - 64 Bit - Licence number: - Corpus Analyser/Package list

Measurement type: Progression scan technique Display measurements: Current client Current/Completed: All


		Scan date	Resonance factor	Transmission	End date	Recommendations	Mail delivery
1		9/15/2026 4:06:59 PM	16.9% (-0.8%)		10/13/2026 4:06:59 PM	✓	
2		7/5/2026 11:54:31 PM	17.7% (-0.2%)		8/2/2026 11:54:31 PM	✓	7/15/2026 1:30:05 I
3		7/5/2026 11:21:20 PM	17.9%		8/2/2026 11:21:20 PM	✓	

Reset columns

Seleccione el escaneo CA guardado.

3.3.10.2 Mostrar grupos completos, después de la selección o colapsados.

Los botones situados encima de la lista de resultados permiten abrir todos los grupos, seleccionar un grupo específico o contraer todos los grupos. Utilice la vista completa para la revisión y la vista filtrada para reuniones o informes.

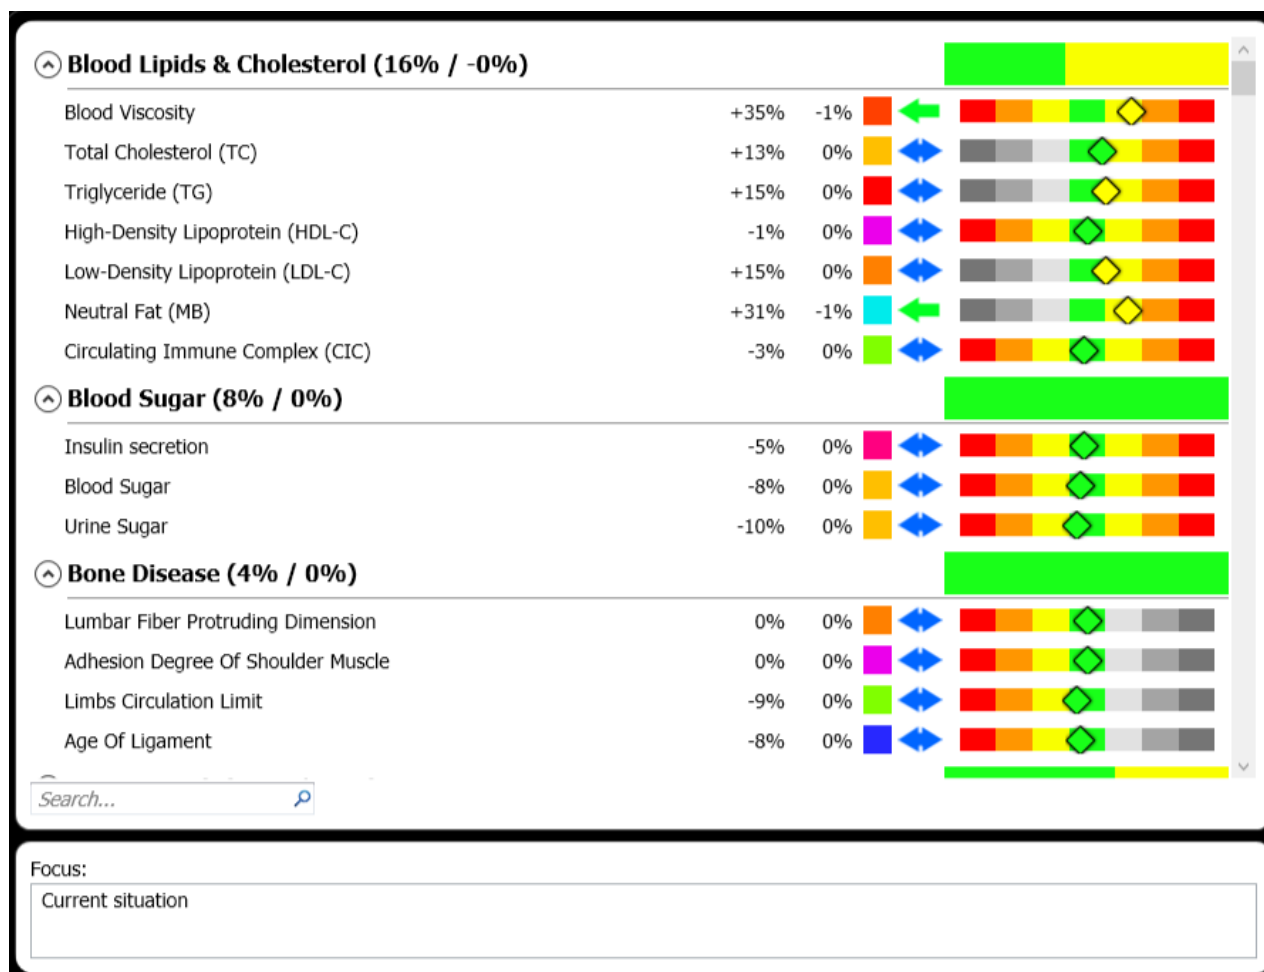

Resultados de CA por grupos, colores y filtros

3.3.10.3 Comprensión de la visión general de los resultados y la vista de grupo

La vista general de resultados asigna parámetros a sus grupos. Los grupos ayudan a contextualizar los valores individuales. Abra un grupo para ver los parámetros, valores, colores de calificación y, si corresponde, datos comparativos asociados.

3.3.10.4 Interpretación de porcentajes y signos

El signo indica la dirección de la regulación determinada por el modelo, mientras que la magnitud representa el grado de desviación. Los valores positivos y negativos no son automáticamente buenos ni malos. Idealmente, el valor es 0, lo que significa que no hay ni deficiencia ni exceso. Una deficiencia máxima sería -100, y un exceso máximo sería +100. El factor crucial es la dirección prevista para el parámetro correspondiente y cómo se integra el valor en el panorama general.

3.3.10.5 Significado de los colores verde, amarillo, naranja y rojo

Los colores indican diferentes rangos de desviación. El verde representa un valor normal o cercano al rango de referencia; el amarillo, el naranja y el rojo marcan niveles crecientes de desviación. El color sirve como guía para la selección y priorización, no como prueba de una enfermedad.

3.3.10.6 Diferenciar entre direcciones regulatorias positivas, negativas e imposibles

Según su definición, un parámetro puede evaluarse en ambas direcciones o solo en una. Si no se define ninguna dirección para el parámetro, la pantalla puede mostrarse neutra o gris.

Consideremos el parámetro presión arterial: podría ser demasiado baja (valores negativos) o demasiado alta (valores positivos). De manera similar, consideremos el parámetro rendimiento de la memoria: la memoria puede ser deficiente (rango negativo), pero no puede ser excesivamente buena. Por lo tanto, el parámetro memoria no puede mostrar valores positivos.

3.3.10.7 Aplicación de filtros de enfoque, selección personalizada y enfoque


Para la visualización y la generación de informes, puede utilizar un enfoque predefinido, una selección de grupo personalizada o un filtro de enfoque. Esta selección no modifica el escaneo guardado, sino que determina qué parámetros son visibles o relevantes para la vista actual. Encontrará más información sobre los filtros de enfoque en la sección 3.3.14.

3.3.10.8 Filtrado de grupos de parámetros y colores de calificación

Seleccione los grupos y los colores de calificación que correspondan a la pregunta correspondiente. Debe haber al menos un color de calificación activo. Antes de generar el informe, compruebe si el filtrado oculta involuntariamente alguna conexión importante.

3.3.10.9 Mostrar e imprimir información detallada sobre grupos y parámetros

Al hacer clic en un grupo o parámetro, se abre la información detallada correspondiente. El texto puede usarse como fondo para la conversación e imprimirse mediante la función de impresión proporcionada. Por favor, verifique que la información coincida con la versión y el idioma actuales.

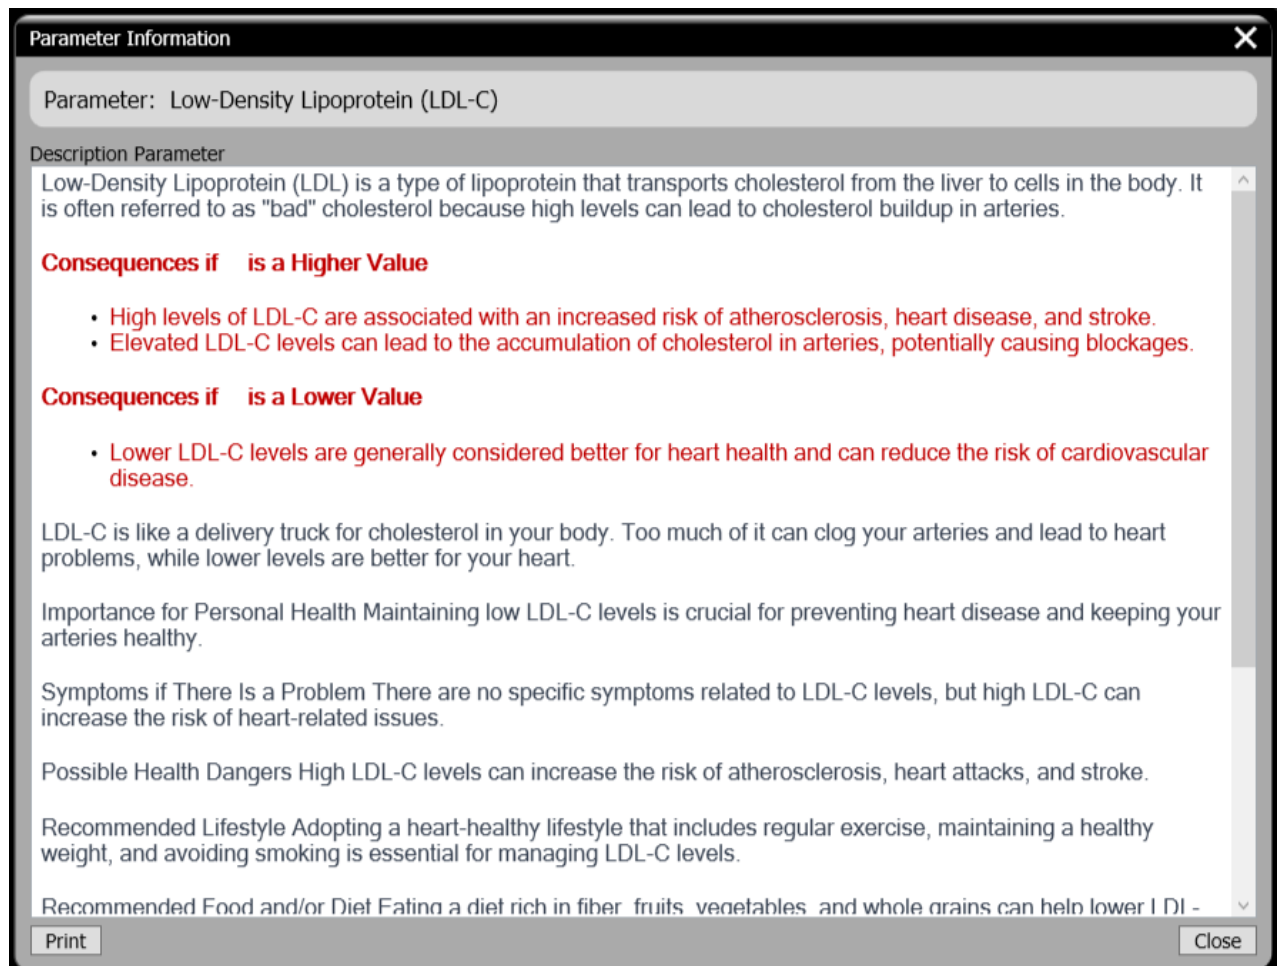

Información detallada y recomendaciones para un parámetro CA

3.3.11 Clasificar y analizar los resultados desde una perspectiva profesional.

3.3.11.1 Utilización de la información sobre el resultado de la prueba

Comience con el panorama general y los grupos relacionados más relevantes. Utilice los textos informativos como guía, no como un diagnóstico definitivo. Verifique si el enfoque, la conversación con el cliente y el curso de los acontecimientos respaldan la misma conclusión.

3.3.11.2 Uso de información terapéutica sobre parámetros y grupos

La información sobre terapia describe posibles conexiones profesionales y puntos de partida. No adopte esta información sin verificarla. Seleccione únicamente la información que sea relevante para su cualificación, las preocupaciones del cliente y la situación actual.

3.3.11.3 De los síntomas a la relación funcional

No pregunte únicamente por el problema visible, sino también por las posibles relaciones funcionales, el momento de aparición, las cargas y los recursos disponibles. Corpus Analyser puede ayudar a ordenar los temas y a formular preguntas adicionales.

3.3.11.4 Causas primarias, consecuencias secundarias y compensación

Un grupo llamativo puede ser el punto de partida, la consecuencia o la compensación de otra correlación. Por lo tanto, busque patrones en múltiples grupos y momentos de escaneo. Evite afirmar que un solo valor de CA es la causa de un síntoma.

3.3.11.5 Establecer prioridades para el soporte

Priorice algunos temas justificados desde el punto de vista profesional. Considere la gravedad de la desviación, su relevancia para el objetivo, su progresión, su impacto en la vida diaria y su viabilidad. Un orden claro es más útil que una larga lista de todos los valores anómalos.

3.3.11.6 Explicar los resultados de forma comprensible y sin hacer una declaración diagnóstica.

Utilice frases claras como: «El Corpus Analyser muestra una mayor desviación en esta área» o «Esta correlación ha cambiado con el tiempo». Evite frases como «Usted tiene...» o «El análisis demuestra que...». Dé al cliente tiempo para hacer preguntas y documente los pasos a seguir acordados.


3.3.12 Armonización y transmisión

3.3.12.1 Comprobar la activación y la disponibilidad

La armonización con CA es una función adicional que no está activada para muchos clientes. No se puede utilizar sin la licencia correspondiente; en ese caso, los controles se ocultarán o desactivarán.

3.3.12.2 Diferenciación entre la transmisión automática y la manual

Cuando la función está habilitada, la armonización puede iniciarse automáticamente durante el escaneo, según la configuración, o manualmente más tarde desde Enviar/Informes. Si la función de armonización no está habilitada, no está disponible ni la armonización automática ni el envío manual de CA.

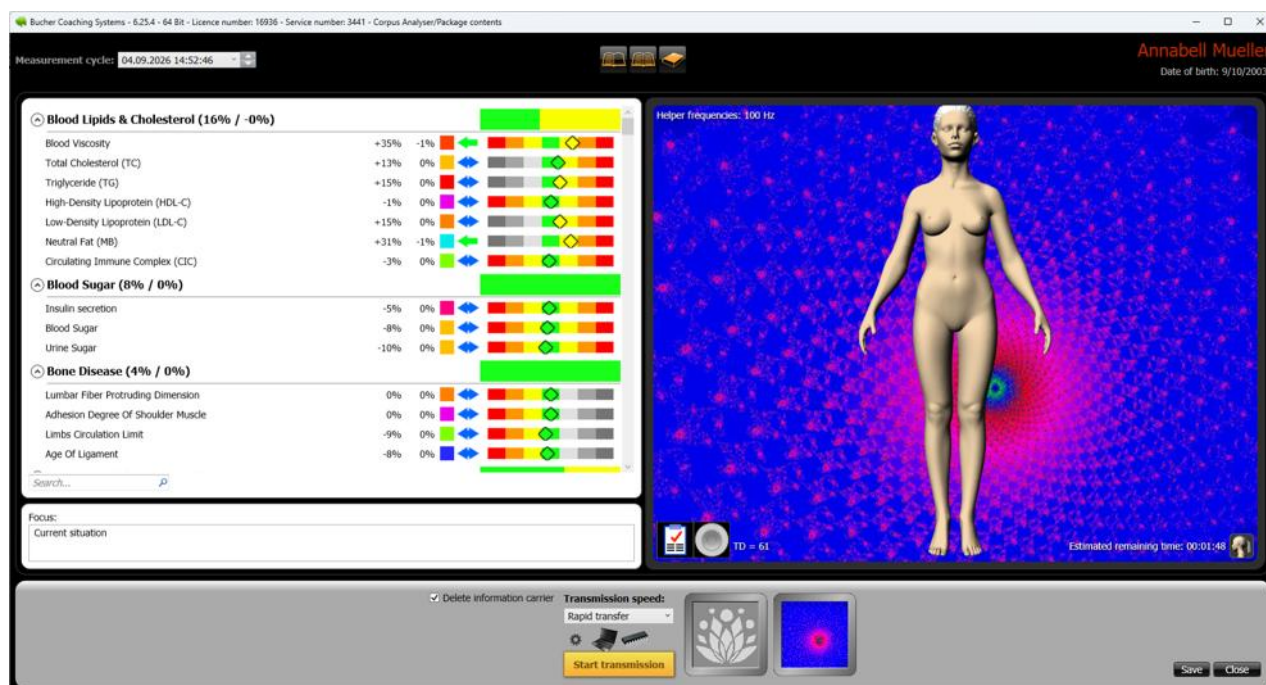

Preparación para la armonización de CA

3.3.12.3 Seleccionar paquete para envío

Utilice siempre la medición más reciente para el proceso de transmisión (armonización). Abra el escaneo deseado en Enviar/Informes y compruebe la fecha de escaneo, el enfoque y los parámetros visibles.

3.3.12.4 Seleccionar la velocidad de transmisión

Seleccione la velocidad de transmisión deseada. Las velocidades de transmisión disponibles son las siguientes:

- Rápido
- Medio
- Lento
- Rapid Transfer

El tiempo que se muestra en la esquina inferior derecha es la duración estimada de la transmisión actual. Los valores de Rápido, Medio y Lento, configurados en los ajustes de CA, controlan la duración de esta transmisión; no deben confundirse con la duración de la transmisión posterior. Rapid Transfer utiliza la máxima velocidad de transferencia posible. Utilice Rapid Transfer cuando el cliente no esté presente o cuando se esté preparando un soporte de información. Utilice la transferencia media para una aplicación guiada específicamente con un cliente presente. Una transmisión más lenta no es más fuerte ni de mejor calidad; simplemente prolonga el proceso de transmisión inmediatamente visible.

La duración de la transmisión posterior es de cuatro semanas por defecto, independientemente de si la configuración es Rápida, Media o Lenta. Compruebe por separado la duración, la intensidad, el


ciclo y otras opciones de transmisión. Consulte también la sección 2.7, « Diferencias entre duración y velocidad de transmisión ».

3.3.12.5 Configuración del hardware de transmisión y las propiedades de transmisión

Tras la reinstalación, los parámetros de transmisión estándar ya están configurados correctamente. Si desea modificarlos, abra las propiedades de transmisión y compruebe el hardware activo, las opciones de transmisión disponibles y, si es necesario, las horas de inicio y fin de la aplicación. La opción "Transmitir en sensor CA" solo debe activarse en la gestión de hardware si su configuración activada la utiliza.

3.3.12.6 Uso de la aplicación de luz de color y la vista de realidad virtual

Durante una transmisión activada, BCS puede mostrar los colores detectados y, con el hardware adecuado, emitirlos como luz de color (por ejemplo, con un sensor CA o TweakLite). La vista de realidad virtual alterna entre la visualización de los resultados y la visualización de la luz de color. Antes de usar el sistema, compruebe que la pantalla y/o la fuente de luz sean adecuadas para la aplicación prevista.

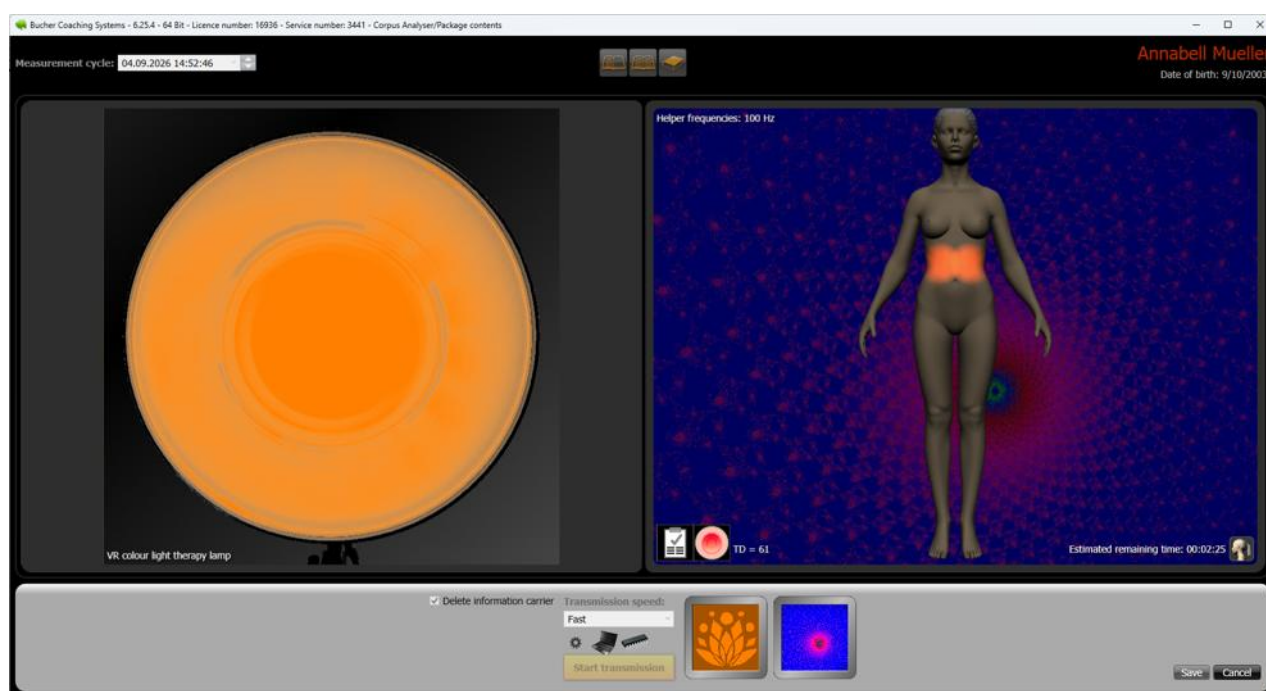

Progreso de la armonización de CA

3.3.12.7 Utilizar la armonización acústica

Los cuencos tibetanos o las opciones musicales activadas pueden proporcionar un acompañamiento acústico a la sesión. Ajuste el volumen adecuado e informe al cliente. Si la opción no está visible, significa que no está instalada o no está habilitada.

3.3.12.8 Mostrar fractales y enviar colores de fractales

Cuando la función fractal está activada, la ventana de transmisión muestra el fractal asociado al escaneo. Los colores fractales se pueden visualizar en la vista detallada y, si están disponibles, se incluyen en la transmisión. Compruebe si se está utilizando el fractal inicial o uno generado recientemente.

3.3.12.9 Iniciar, supervisar y cancelar una transmisión

Inicie la transmisión solo después de verificar todas las configuraciones. BCS muestra el progreso, el color y la duración restante. Haga clic en "Cancelar" para finalizar el proceso. Después de una interrupción, verifique si la transmisión se guardó y en qué estado.

3.3.12.10 Guardar cambios y comprobar el estado de la transmisión

Guarde el enfoque modificado u otros ajustes modificables con el botón Guardar. Una transmisión completada con éxito recibe una marca de tiempo. Verifique este estado en la vista general del escaneo antes de documentar el proceso o generar un informe.

3.3.13 Creación de informes y evaluación de IA en Corpus Analyser

Pressure selection

Choose what you want to print for species Human.

☒ Patient printout
☐ Therapist printout

☐ My selection
Select all
Select none

Selection of group focus

☐ Groups
☐ Blood values
☐ Digestion
☐ Nutrition
☐ Organs
☐ Chakras

☐ Acids
☐ Stress
☐ Diabetes
☐ Chronic fatigue
☐ Depression

☒ M1

Filter for evaluation colour

☒ Green
☒ Yellow
☒ Orange
☒ Red

☐ Info text
☐ Info text

Select comparison values

Current scan
Progress scan 9/4/2026 2:52:46 PM

Comparison scan
Initial measurement 04.09.2026 14:47:14

Associated parameter groups

☒ Blood Lipids & Cholesterol
☐ Blood Sugar
☐ Bone Disease
☐ Bone Growth
☐ Bone Mineral Density
☒ Cardiovascular
☐ Colon
☐ Cranial Nerves
☐ Gallbladder
☐ Gastrointestinal System
☐ Kidneys
☐ Liver
☐ Lungs
☐ Musculoskeletal Disorders
☐ Pancreas
☐ Thyroid
☐ Vascular Hemodynamic
☐ Amino Acids
☐ Coenzymes
☐ Fatty Acids
☐ Lecithin
☐ Trace Elements
☐ Vitamins
☐ Connective Tissue

☐ Endocrine system
☐ Eyes
☐ Immune System
☐ Meridians
☐ Skin
☐ Allergies
☐ General physical condition
☐ Heavy Metals
☐ Homotoxicology
☐ Obesity
☐ Scars
☐ Male Hormones
☐ Male Sexual Function
☐ Prostate
☐ Sperm and Semen
☐ ADHD
☐ Brainpower
☐ Chakras
☐ Human Consciousness Level
☐ Female Hormones
☐ Menstrual Cycles
☐ Breasts
☐ Gynaecology

Additional printouts

☒ Focus
☒ Fractal graphic

AI reports

☒ Evaluation of individual scan results
☐ Therapeutic evaluation
☐ Recommendations for the client
☐ Affirmations 4-week plan
☐ Fractal interpretation
☐ Individuell 1
☐ Individuell 2

Available parameters: 3

Continue Save as default Cancel

Selección de contenido para un informe de CA

3.3.13.1 Abrir la selección de informes

En Enviar/Informes, seleccione el escaneo de CA deseado y abra la función de impresión o informe mediante el botón pequeño con el icono de la lupa. La selección muestra el contenido del informe disponible para el escaneo, la licencia y los textos de IA guardados.

3.3.13.2 Perfiles de informe «Impresión para el paciente» e «Impresión para el terapeuta»

En la ventana "Selección de impresión", seleccione el perfil "Impresión para el paciente" para un informe claro y conciso para el cliente, o "Impresión para el terapeuta" para un informe interno más detallado. Puede seleccionar el contenido de impresión y de IA por separado para cada perfil. Haga clic en " Guardar como predeterminado" para que BCS reutilice la selección actual para ese perfil la próxima vez que acceda a él. A continuación, cambie al segundo perfil y guarde su selección de la misma manera.

3.3.13.3 Configuración del enfoque, selección personalizada o filtro de enfoque

Especifique si desea utilizar un enfoque predefinido, una selección personalizada o un filtro de enfoque. La selección controla qué parámetros se incluyen en el informe. Previsualice el resultado.

3.3.13.4 Selección de grupos de parámetros y colores de calificación

Active los grupos necesarios y al menos un color de calificación. Un filtrado muy restrictivo puede ocultar conexiones importantes; una selección demasiado amplia puede alargar innecesariamente el informe. Adapte el alcance y el público objetivo.

3.3.13.5 Seleccionar valores de comparación y escaneo de comparación

Para los escaneo de evolución, puede seleccionar valores de comparación y un análisis anterior relevante dentro del ciclo. Verifique la fecha y su relevancia para la tendencia. Utilice la comparación solo si aclara la evolución.

3.3.13.6 Incluir enfoque, fractal y otro contenido del informe


Según el escaneo y la licencia, se puede activar el enfoque, el fractal y otra información adicional. El contenido inexistente se desactiva. Incluya únicamente elementos comprensibles y técnicamente relevantes para el destinatario.

3.3.13.7 Incluir evaluaciones de IA en el informe

Las evaluaciones de IA almacenadas y disponibles se pueden seleccionar individualmente. Lea cada texto por completo antes de generar el informe. Elimine el contenido de IA que no haya sido revisado o que no se ajuste al tipo de informe seleccionado.

3.3.13.8 Revise el informe, imprímalo y guárdelo como PDF.

Abra la vista previa de impresión y verifique el cliente, la fecha, el enfoque, el número de páginas, la selección y el texto AI. A continuación, seleccione la impresora o la salida PDF. Si va a distribuir los informes PDF electrónicamente, debe usar la función de cifrado de BCS. Esto garantiza que los archivos PDF solo se puedan abrir con la contraseña correcta.

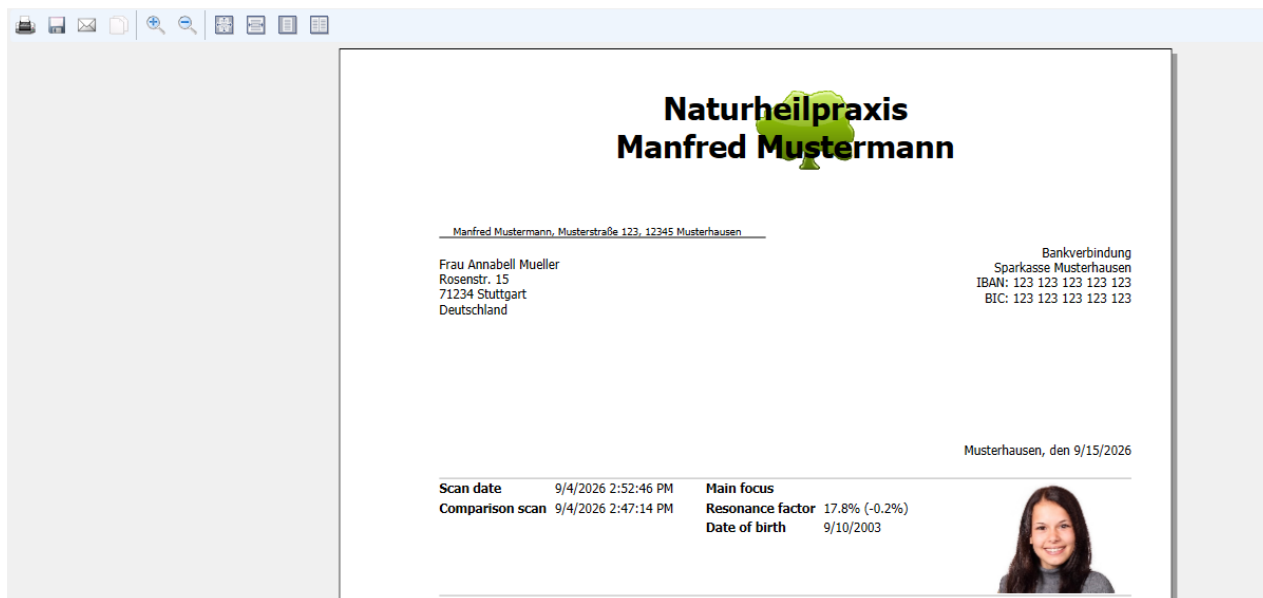

Revisión y generación del informe CA


3.3.13.9 Enviar informe por correo electrónico

Una vez configurado el envío por correo electrónico, el informe se puede enviar directamente desde la salida. Verifique la dirección del destinatario, el consentimiento, los archivos adjuntos y el texto del mensaje. Para datos confidenciales, utilice cifrado con contraseña y no envíe el informe a una dirección no verificada.

3.3.13.10 Uso de la evaluación de IA

Con la IA habilitada, los datos del Corpus Analyser pueden procesarse para diversas áreas de evaluación. Las áreas de IA visibles dependen de la configuración y la licencia.

Los textos de IA son borradores y deben revisarse para verificar su precisión, redacción y cumplimiento con las normas de protección de datos. No deben interpretar erróneamente los indicadores de resonancia simbólicos como diagnósticos, afirmaciones fácticas o promesas de curas. Encontrará instrucciones detalladas, incluyendo prompts personalizables y cómo guardar y cargar conjuntos de prompts, en el Capítulo 4.1, « Evaluación con IA: Trabajar con inteligencia artificial en el BCS ».

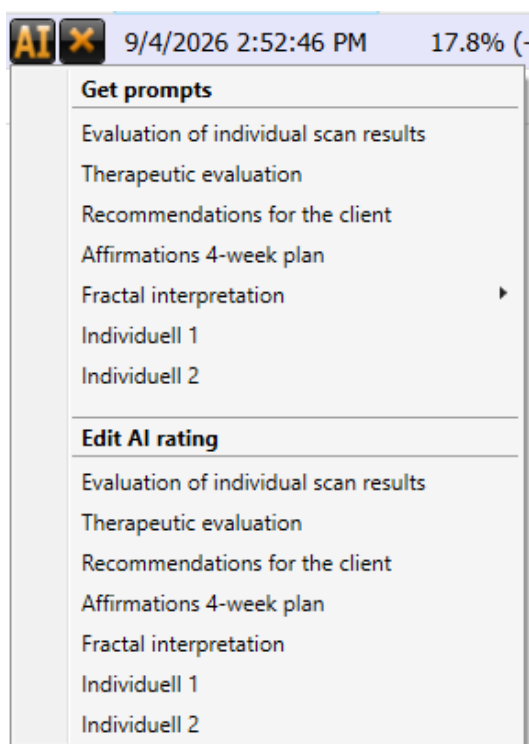

Preparación de un escaneo CA para evaluación de IA

3.3.14 Creación, intercambio y uso de filtros de enfoque

Estos filtros se suelen utilizar en animales. Cada especie requiere un conjunto diferente de parámetros, no todos los cuales se pueden utilizar en humanos, por ejemplo.

3.3.14.1 Creación de un filtro de enfoque personalizado y selección de parámetros

Abra el Administrador de filtros de enfoque y seleccione Nuevo filtro. Asígnele un nombre único, elija la especie adecuada y añada una breve descripción. A continuación, seleccione los parámetros que debe incluir el filtro y guarde su selección.

3.3.14.2 Edición o eliminación de filtros de enfoque

Los filtros personalizados se pueden abrir y editar en cuanto a nombre, descripción y selección de parámetros. Solo elimine un filtro si ya no es necesario para la configuración de impresión guardada. La eliminación no se puede deshacer mediante la selección del informe.

3.3.14.3 Exportación e importación de filtros de enfoque como archivos JSON

Puede exportar su filtro de enfoque personalizado como un archivo JSON. Durante la importación, seleccione un archivo adecuado y, a continuación, verifique el nombre, la especie y la selección de parámetros. Importe únicamente archivos de fuentes confiables.

3.3.14.4 Guardar filtros de enfoque en línea y configurar la visibilidad

Si la función en línea está disponible, puede guardar su propio filtro en el servidor Bucher. Indique el autor y una descripción, y decida si el filtro será visible solo para usted o para otros usuarios. No publique ningún dato personal en el nombre ni en la descripción.

3.3.14.5 Buscar, importar o eliminar filtros de enfoque en línea

La lista en línea se puede ordenar y buscar por nombre, creador o descripción. Importe un filtro para crear una copia local. Según los permisos y el estado, los filtros personalizados en línea se pueden eliminar o modificar su visibilidad.

3.3.14.6 Aplicación de filtros de enfoque en la vista de resultados y en el informe

En la selección de resultados o informes, elija el filtro de enfoque y, a continuación, el filtro deseado. BCS solo mostrará o imprimirá los parámetros relevantes en los grupos y colores de clasificación activados. Revise la vista previa antes de guardar el filtro de forma permanente en las opciones de impresión.

3.3.15 Gestión de escaneos y resultados

3.3.15.1 Apertura de historiales guardados y ciclos de escaneo

En la sección Enviar/Informes, encontrará los análisis de CA guardados para el cliente seleccionado. Seleccione el historial correspondiente y navegue entre los análisis mediante el ciclo de análisis. La fecha, el foco y la hora del análisis facilitan la asignación. La lista de análisis se ordena de forma descendente por fecha, por lo que el análisis realizado más recientemente siempre aparece al principio.

3.3.15.2 Guardar el enfoque y los resultados editados

Los cambios en la configuración guardada no siempre se aplican automáticamente. En la ventana de resultados, utilice el botón Guardar y responda con atención a las indicaciones al cambiar de ciclo de escaneo. Cancelar conserva la selección actual.

3.3.15.3 Exportación e importación de clientes, incluidos los datos de escaneo.

La exportación de un cliente puede incluir sus análisis de CA asociados. Utilice la función de administración central de clientes y, tras la importación, verifique que todos los análisis estén asignados al cliente correcto. Encontrará más detalles en el capítulo general sobre exportación e importación.

3.3.15.4 Eliminación de escaneos o historiales y consideración de las consecuencias

Elimine los escaneos solo después de verificar cuidadosamente el cliente, la fecha y la afiliación. Al eliminar un escaneo inicial, se eliminarán automáticamente todos los escaneos de evolución

asociados. Cree una copia de seguridad de los datos antes de realizar cualquier limpieza importante.

3.3.15.5 Incluir datos de CA en la copia de seguridad general de datos

Los escaneos de CA se respaldan junto con los demás datos de BCS. Compruebe periódicamente si las copias de seguridad automáticas y manuales se han completado correctamente y si la ubicación de la copia de seguridad está disponible. La restauración completa se describe en el capítulo general de Copia de seguridad de datos.

3.3.16 Errores comunes y soluciones

3.3.16.1 Falta información obligatoria proporcionada por el cliente o esta es inverosímil.

Verifique la fecha de nacimiento, el sexo, el idioma, la estatura y el peso, y asegúrese de que la información esté correctamente asignada al cliente. Corrija la información en el sistema de gestión de clientes y vuelva a intentar escanear.

3.3.16.2 El escaneo de evolución solicitado no está disponible.

Para realizar un escaneo de evolución, es necesario realizar un análisis previo adecuado. Compruebe que se ha seleccionado el cliente correcto y que se ha realizado al menos un análisis inicial.

3.3.16.3 No se ofrece escaneo de selección de color en línea.

Esta opción solo aparece si existe un escaneo de selección de color en línea completamente transmitido para el cliente seleccionado. Verifique su conexión a internet, la asignación del cliente y el estado de la selección de color. Esta función está pensada para clientes que no están presentes físicamente.

3.3.16.4 El escaneo no se inicia, se interrumpe o no se guarda.

Verifique el sensor, la selección de hardware, el enfoque y la información requerida. Deje transcurrir al menos 24 horas entre escaneos. Un escaneo interrumpido no se guardará como completo; reinícielo una vez resuelto el problema.

3.3.16.5 Faltan resultados, grupos o parámetros.

Primero, abra todos los grupos y restablezca la selección o los filtros. Verifique los colores de calificación activos, los puntos de enfoque y los filtros de enfoque. Las entradas faltantes a menudo solo están ocultas y no se eliminan del resultado del análisis.

3.3.16.6 No está disponible la armonización ni la transmisión.

La armonización CA debe habilitarse por separado. Sin una licencia, las ventanas de transmisión, la armonización automática y las opciones relacionadas no estarán disponibles. Si la función aparece en la licencia, verifique el sensor, el hardware de transmisión y la opción de transmisión habilitada en la configuración de administración de hardware.

3.3.16.7 No se puede crear un informe, un PDF o un correo electrónico.

Compruebe que al menos un elemento del informe esté seleccionado, que haya una impresora o un destino PDF disponible y que se pueda escribir el informe en la ruta especificada. Para el correo electrónico, revise la configuración de su cuenta en Configuración / Configuración de correo electrónico.

3.3.16.8 El prompt de IA, el portapapeles o la evaluación de IA no funcionan.

Compruebe la activación de IA y del prompt, y el escaneo seleccionado. Repita la copia si el portapapeles de Windows estaba bloqueado. Pegue la respuesta solo en el campo de evaluación del prompt correspondiente; revísela y guárdela.

Para interpretar un fractal, actualmente no se pueden copiar a la IA el texto del prompt y la imagen a la vez. Transfíeralos por separado mediante el portapapeles.

3.3.16.9 El filtro de enfoque no se puede guardar, cargar ni importar.

Revise el nombre del filtro, la especie y los parámetros. Las funciones en línea requieren internet. Importe solo archivos JSON de filtros válidos y sin modificar. Los filtros en línea ajenos se importan como copias locales.

3.3.17 Preguntas frecuentes sobre el Corpus Analyser

¿Cómo decide BCS entre un escaneo inicial y un escaneo de seguimiento?

BCS tiene en cuenta los escaneos existentes. Si no hay un escaneo inicial adecuado, ofrece uno nuevo; en caso contrario, sugiere el siguiente escaneo disponible.

¿Por qué no veo ninguna armonización?

La armonización de CA requiere activación independiente. Sin ella, la función no está disponible y sus controles se ocultan o desactivan.

¿Cuándo resulta útil un escaneo de selección de color en línea?

Cuando el cliente no puede estar presente, puede elegir desde casa sus colores, formas y tonalidades preferidos y no preferidos. Los datos transmitidos sirven como base para el escaneo de CA.

¿Con qué frecuencia se puede realizar un escaneo?

Debe transcurrir un intervalo mínimo de 24 horas entre dos escaneos. Los intervalos más cortos deben considerarse excepciones basadas en una justificación profesional.

¿Se guardan automáticamente los escaneos completados?

Sí. Un escaneo completado se asigna automáticamente al cliente y a su serie. Un escaneo interrumpido no se considera completo.

¿Puede un valor porcentual entenderse como un valor de laboratorio?

No. Los porcentajes de CA describen la fuerza y la dirección dentro del modelo utilizado. No son valores de cantidad, concentración ni de laboratorio.

¿Puedo incluir textos generados por IA en el informe sin revisarlos?

No. El usuario debe revisar el contenido, el lenguaje y la protección de datos de cada respuesta y corregirla si es necesario. La responsabilidad sigue siendo suya.

¿Dónde guardo un cliente con sus escaneos de CA?

Use la exportación y la copia de seguridad de la gestión central de clientes. Consulte las instrucciones en el capítulo correspondiente del manual general.

3.4 Bucher TAO Medical

3.4.1 Descripción general y uso previsto

3.4.1.1 Finalidad y ámbito de aplicación

Bucher TAO Medical es un módulo de Bucher Coaching Systems. Combina el I Ching como modelo interpretativo tradicional con información interna del programa sobre puntos de acupuntura, problemas psicológicos y físicos, técnicas de formulación de preguntas, nutrición, remedios y otras áreas de conocimiento. Los resultados respaldan un enfoque estructurado y un diálogo con el cliente.

El proceso típico consiste en la selección del cliente, la configuración del enfoque, el escaneo inicial o de seguimiento, la revisión del hexagrama determinado y su contenido asociado, la edición opcional de las listas de puntos de acupuntura y programas, la transmisión de energía y la generación de informes. Según el nivel de activación, pueden estar disponibles funciones adicionales como análisis fractal, equilibrio de meridianos, modo automático, luz de color, música y funciones de inteligencia artificial.

3.4.1.2 Funciones principales de un vistazo

- escaneos iniciales y posteriores con sugerencia automática del tipo de escaneo adecuado.
- Determinación del trigramma inferior y superior, las líneas variables y el hexagrama formado a partir de ellos.
- Representación de varias perspectivas internas del I Ching con un hexagrama recomendado.
- Información sobre la resonancia de los puntos de acupuntura, incluyendo su origen, lado del cuerpo y propiedades reguladoras.
- Textos significativos sobre la psique, Physis y las técnicas de formulación de preguntas, así como información complementaria sobre nutrición y remedios.
- Inclusión opcional de programas, manual o automática.
- Imágenes y vídeos fractales opcionales como ayuda visual para el trabajo y el diálogo.
- Transmisión de energía a través del hardware configurado, así como acompañamiento acústico y de luces de color opcional.
- Informes, salida en formato PDF, envío por correo electrónico y, si está activado, calificaciones mediante IA.
- Modo automático opcional para escaneos, envíos y envío de informes recurrentes.

3.4.1.3 Funciones dependientes de la licencia y la configuración

El rango de funciones visibles depende de la versión de BCS, los módulos adicionales adquiridos y el hardware disponible. Esto se aplica en particular al escaneo de programas, el análisis fractal, la astrología china con Lo Shu, el equilibrio de meridianos, el modo automático, la aplicación de color y luz, la música y la IA. Las funciones que no están activadas permanecen ocultas o no se pueden utilizar.

3.4.1.4 Diferenciación del diagnóstico y tratamiento médico

TAO Medical trabaja con un modelo energético y simbólico. Los hexagramas, las líneas variables, los indicadores de resonancia, la asignación de puntos de acupuntura y los textos que describen significados y remedios no son valores de laboratorio, hallazgos anatómicos ni diagnósticos médicos. No deben utilizarse para probar ni descartar una enfermedad.

Este sistema no sustituye una exploración médica ni el tratamiento médico, psicoterapéutico o de acupuntura administrado por un experto. En caso de molestias, síntomas agudos o riesgos para la

salud, se debe consultar a un profesional cualificado. El usuario es responsable de la selección, clasificación, comunicación y aplicación del sistema.

3.4.2 Modelo de trabajo técnico

3.4.2.1 La medicina tradicional china como marco de referencia

La Medicina Tradicional China (MTC) abarca diversas escuelas de pensamiento y práctica desarrolladas históricamente. Entre sus componentes más conocidos se encuentran la acupuntura, las terapias de movimiento y la fitoterapia china. TAO Medical adopta términos y modelos seleccionados de la MTC para ofrecer una perspectiva energética y simbólica. Esto no constituye una evaluación científica ni médica de los resultados de los escaneos.

3.4.2.2 I Ching, trigramas y hexagramas

El I Ching, también conocido como el Libro de los Cambios, describe el cambio mediante ocho símbolos básicos: los trigramas. Un trígrama consta de tres líneas continuas o discontinuas. Dos trigramas juntos forman un hexagrama de seis líneas, lo que da como resultado 64 hexagramas básicos. Las líneas individuales pueden estar marcadas como mutables e indicar una transición hacia una perspectiva interpretativa diferente.

Durante el escaneo, TAO Medical identifica un trígrama inferior y uno superior, las líneas variables y el hexagrama resultante. Los textos y símbolos gráficos sirven como guías estructuradas para la reflexión y el debate. Deben estar relacionados con el tema central y revisarse junto con el paciente.

3.4.2.3 Cinco perspectivas interpretativas internas del sistema

Durante el escaneo, BCS puede mostrar cinco perspectivas hexagramas interconectadas: diagnóstico, pronóstico, causa, pareja y complemento. El programa marca una de estas perspectivas como sugerencia. La selección tiene en cuenta, entre otros factores, la constelación de las líneas mutables.

El término «diagnóstico» aquí es simplemente una denominación histórica dentro de la interfaz del programa. No denota un diagnóstico médico. Del mismo modo, «pronóstico» y «causa» son perspectivas simbólicas del I Ching y no deben comunicarse como una predicción confirmada o un hallazgo causal.


3.4.2.4 Puntos de acupuntura en el modelo de trabajo TAO

TAO Medical puede asignar puntos de acupuntura a partir de diversas fuentes, como el resultado del I Ching, programas específicos o cálculos opcionales de Lo Shu. Los puntos con múltiples relevancias se combinan; por lo tanto, la información de origen puede indicar varias fuentes.

La lista de puntos es una selección interna de información energética basada en un programa. Los modelos del cuerpo y del oído ayudan a la orientación y a la selección manual; no debe derivarse de ella ninguna indicación médica.

El uso de este programa no le autoriza a insertar agujas a menos que haya aprendido este procedimiento durante su formación y esté autorizado para hacerlo. Sin embargo, puede masajear los puntos de acupuntura para estimular energéticamente su función (acupresión).

3.4.3 Requisitos previos y configuración básica

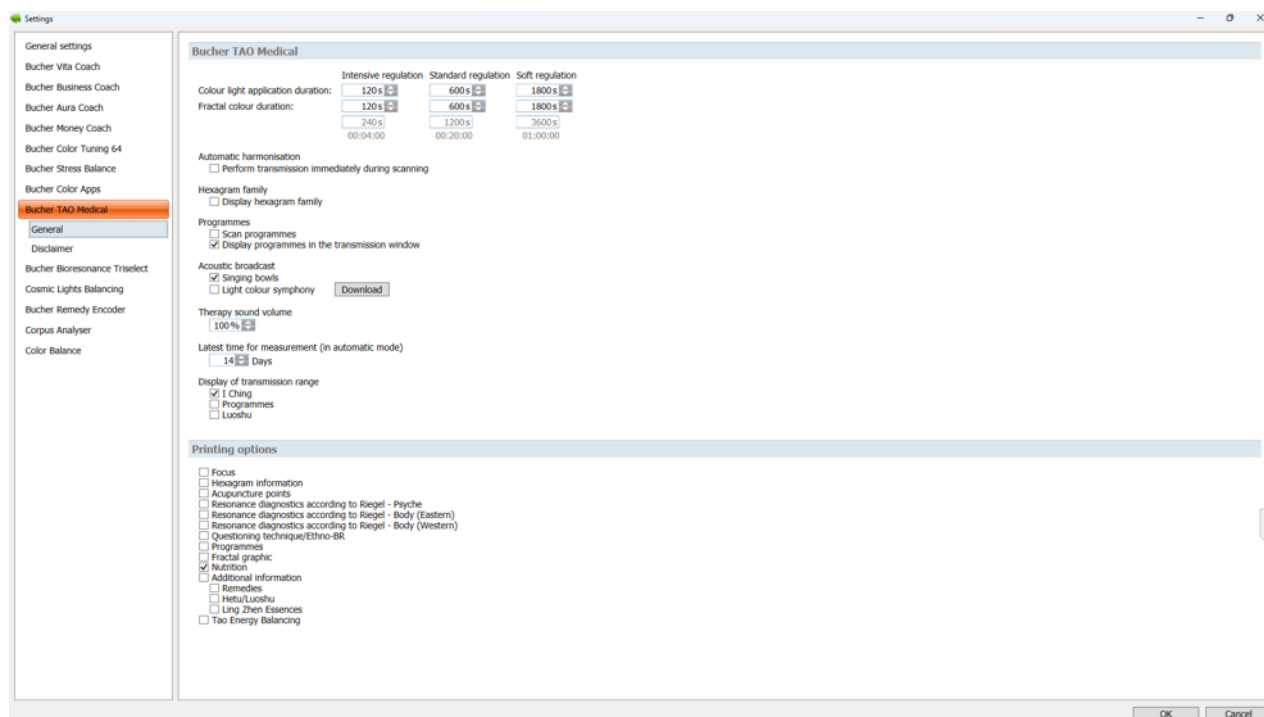

Configuración básica para Bucher TAO Medical

3.4.3.1 Preparación del producto, el cliente y el hardware

Requisito previo: una versión de BCS instalada y activada con activación para Bucher TAO Medical. Seleccione TAO Medical en la barra de productos y verifique el cliente actual. Antes de comenzar, verifique el hardware destinado para escanear y enviar.

Para la conexión entre el cliente y el sistema, utilice el término neutral "interfaz mente-materia". Las interfaces y opciones disponibles dependen de la configuración de su sistema BCS.

3.4.3.2 Abrir la configuración de TAO

Abra la configuración de BCS y seleccione la sección de TAO Medical. Allí, según sus permisos de acceso, podrá definir intervalos de tiempo, ajustes de escaneo y transmisión, funciones del programa, audio, contenido de informes y otras opciones de TAO. Posteriormente, pruebe los cambios realizados en el registro del cliente antes de incorporarlos a su flujo de trabajo habitual.

3.4.3.3 Establecer la hora para un nuevo escaneo inicial

En la configuración de TAO, puede especificar el intervalo tras el cual BCS realizará otro escaneo inicial en su secuencia de escaneo automática o sugerida. El valor ajustable oscila entre 1 y 365 días; si no se guarda ninguna configuración personalizada, el programa utiliza un valor predeterminado. BCS también tiene en cuenta el historial de escaneos y el modo TAO activado actualmente.

3.4.3.4 Programas preestablecidos y alcance de la transmisión

Si la función de escaneo de programas está activada, la búsqueda automática de programas se puede configurar como predeterminada. Para la transmisión, puede especificar si se incluyen puntos de acupuntura del I Ching, programas, Lo Shu o combinaciones de estos. Verifique esta selección antes del primer uso y repítala si cambia la licencia o el método de funcionamiento.


3.4.3.5 Ajuste del acompañamiento acústico y de luz y color

Según la configuración de activación e instalación, se pueden activar cuencos tibetanos o una luz de color. Compruebe el volumen, el dispositivo de salida y su efecto en la duración de la transmisión. Una opción que no aparece generalmente no está activada o no está disponible en la configuración actual.

3.4.3.6 Preparación de perfiles de informe

TAO Medical utiliza los perfiles de informe "Impresión para el paciente" e "Impresión para el terapeuta", que se pueden guardar por separado, en su selección de impresión. Seleccione el contenido del informe deseado para cada perfil y guarde la selección con "Guardar como predeterminado". La próxima vez que acceda a la selección de impresión, se utilizará la selección guardada para el perfil activo.

3.4.4 Preparación de datos del cliente y enfoque

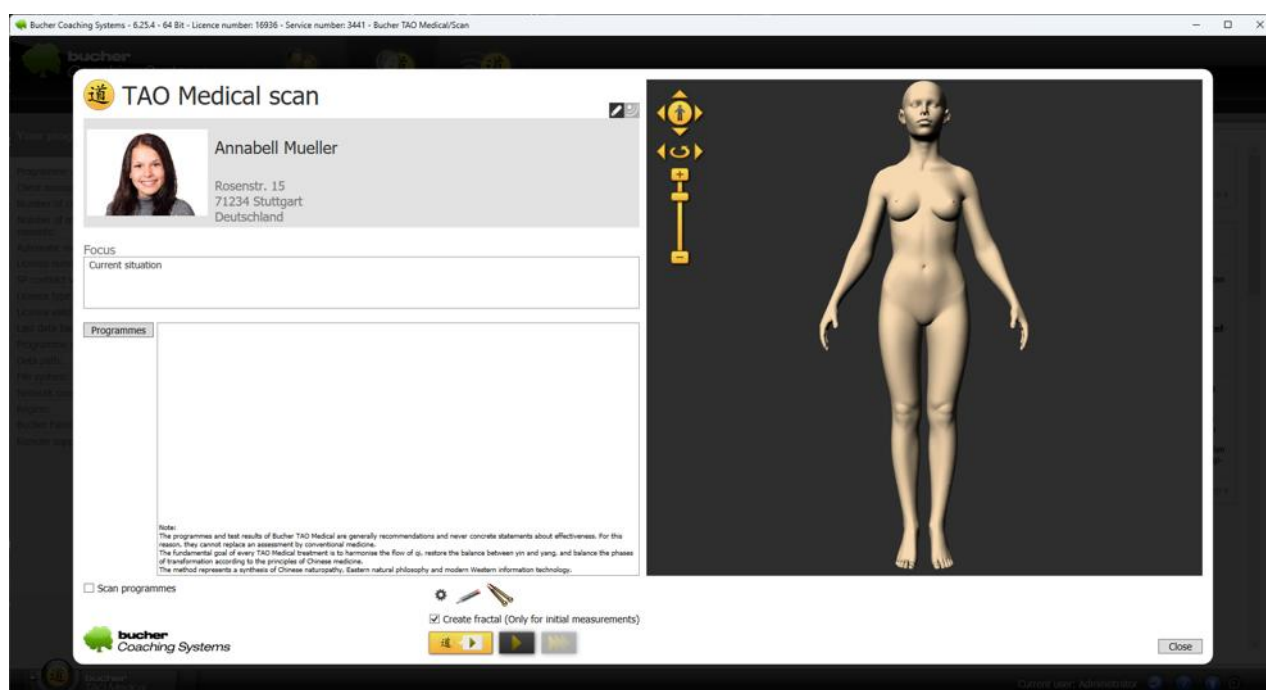

Preparación del cliente, enfoque y programas

3.4.4.1 Seleccionar cliente y verificar datos

Abra la sección de gestión de clientes y seleccione el cliente correcto. En la ventana TAO, verifique el nombre y la fecha de nacimiento. Para los cálculos astrológicos chinos opcionales, también pueden ser necesarios la hora de nacimiento y el sexo. La información incompleta o incorrecta afectará estos cálculos adicionales.

3.4.4.2 Formulación del enfoque

El enfoque describe la pregunta o el tema actual del escaneo. Formúlelo de forma breve, neutral y sin ideas preconcebidas. Evite diagnósticos médicos, promesas de curas, instrucciones sugestivas o preguntas que solo permitan una respuesta específica. En el campo de enfoque, escriba también el objetivo que el cliente desea alcanzar.


3.4.4.3 Selección manual de programas

Según la configuración, los programas se pueden seleccionar manualmente y añadir a la lista antes de escanear. Active únicamente las entradas que se ajusten a su enfoque actual y a su flujo de trabajo. Los programas seleccionados manualmente se distinguen claramente de los indicadores de resonancia detectados automáticamente.

3.4.4.4 Uso del escaneo de selección de color en línea

El escaneo de selección de color en línea resulta especialmente útil cuando el cliente no puede participar en persona, por ejemplo, debido a la distancia o a la imposibilidad de concertar una cita presencial. El cliente selecciona en línea, desde su casa, los colores, formas y tonalidades que prefiere y los que no le gustan. Tras su transmisión a BCS, el conjunto completo de datos puede utilizarse como base adicional para el escaneo TAO.

3.4.5 Realizar escaneo TAO

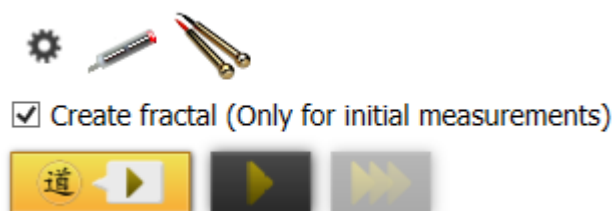

Prepare e inicie el escaneo TAO.

3.4.5.1 Diferenciación entre escaneo inicial y escaneo de seguimiento

Un escaneo inicial da comienzo a un nuevo ciclo de escaneo. Un escaneo posterior pertenece a un ciclo existente e incorpora los datos de escaneos anteriores a la nueva situación. BCS resalta el tipo de escaneo sugerido según el historial y la configuración.

Además de la sugerencia automática, puede haber botones separados para escaneos iniciales y de seguimiento. Solo desvíese de la recomendación intencionadamente. Dependiendo del flujo de trabajo habilitado y del historial existente, es posible que no haya un escaneo de seguimiento disponible o que se requiera un nuevo escaneo inicial.

3.4.5.2 Compruebe las opciones antes de comenzar.

- Verifique el nombre del cliente, la fecha de nacimiento y el enfoque.
- Compruebe la interfaz mente-materia activa y las propiedades de escaneo.
- Si es necesario, active un escaneo de selección de color en línea con transferencia completa.
- Compruebe los programas seleccionados manualmente y, si está habilitada, la búsqueda automática de programas.
- La creación de fractales se activa automáticamente al habilitar la función. Sin embargo, puede desactivarla en cualquier momento para que no se detecte ningún fractal durante el escaneo.
- A continuación, utilice el botón sugerido para el escaneo inicial o posterior.

3.4.5.3 Observar y cancelar el proceso de escaneo


Durante el proceso, BCS mostrará gradualmente los trigramas inferior y superior, las líneas variables y el hexagrama resultante. Permita que el proceso se complete por completo. Interrúmpalo solo si es

necesario; un proceso interrumpido no se considera un escaneo completo. Todos los datos recopilados hasta ese momento se descartarán y no se guardarán.

3.4.5.4 Guardar escaneo

Un escaneo completo se guarda con la fecha, el tipo de escaneo, el enfoque, el resultado del I Ching, los puntos de acupuntura asociados, los programas y otra información de resonancia. Un escaneo inicial recibe una nueva asignación de ciclo; los escaneos posteriores se agregan al ciclo existente. Una vez finalizado, verifique que el resultado se haya guardado para el cliente correcto.

3.4.6 Comprensión del resultado del I Ching

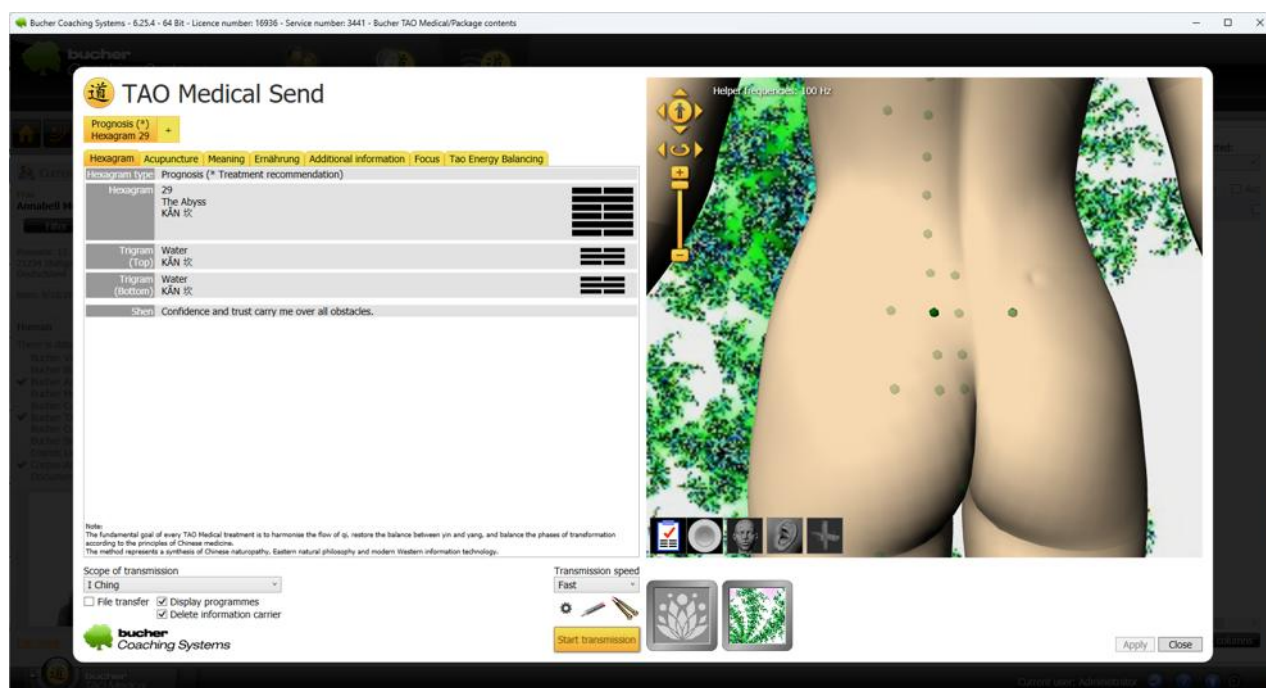

Resultado del I Ching con hexagrama

3.4.6.1 Descripción general del hexagrama

La vista de hexagrama muestra el número y el nombre del hexagrama, los trigramas superior e inferior, la estructura de la línea, las líneas variables y otros textos asociados. Según el contenido, también pueden mostrarse designaciones o fórmulas de Shen. Al visualizar los datos, tenga en cuenta el foco guardado y el tiempo de escaneo seleccionado.


3.4.6.2 Hexagrama recomendado y perspectivas adicionales

BCS recomienda una de las cinco perspectivas: diagnóstico, pronóstico, causa, asociación y complemento. También puede consultar y comparar las demás perspectivas. La recomendación es una herramienta de selección interna del programa y no determina cuál interpretación es objetivamente correcta.

3.4.6.3 Líneas variables

Las líneas variables (rojas o azules) en el modelo del I Ching marcan una transición o dinámica. Su número y posición influyen en la perspectiva que sugiere el programa. Utilice los textos adjuntos como posibles puntos de partida para el desarrollo o el debate, no como una predicción fiable.

3.4.7 Uso de la lista de puntos de acupuntura

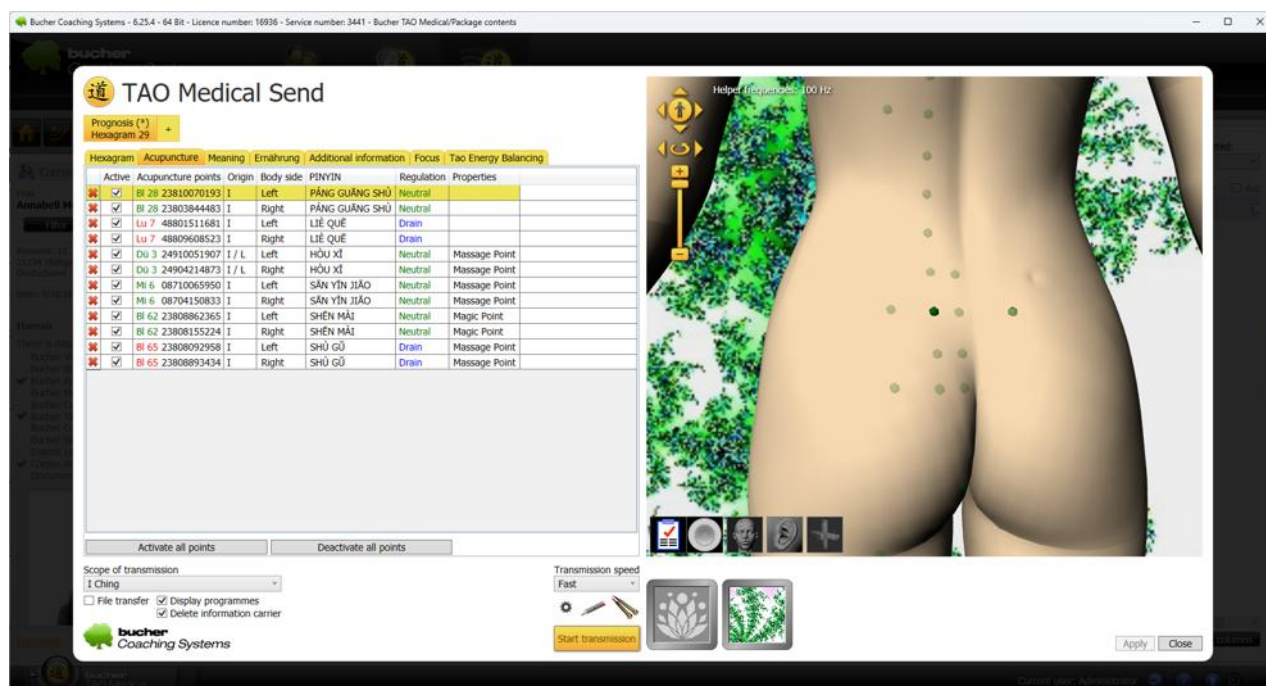

Utilice la lista de puntos de acupuntura.

3.4.7.1 Leer la información de los puntos

La lista puede mostrar, entre otras cosas, el nombre del punto, el código de la MTC, el origen, el lado del cuerpo, el nombre en pinyin, la regulación y las propiedades. Las columnas visibles dependen de la vista y la configuración. El origen indica si un punto se obtuvo del I Ching, programas, Lo Shu o de múltiples fuentes. Al hacer clic en un punto de la lista de acupuntura, este se muestra como un punto en la persona virtual.

3.4.7.2 Filtrado de puntos y clasificación de su origen

Los filtros ayudan a mostrar puntos de áreas de origen específicas. Un punto puede ser relevante desde múltiples fuentes simultáneamente y, por lo tanto, no se duplica innecesariamente. Verifique la información de origen antes de eliminar una entrada que parezca duplicada.

3.4.7.3 Activar, desactivar o eliminar puntos

El interruptor de activación determina si un punto de acupuntura se incluye en la transmisión actual. Los puntos innecesarios se pueden desactivar o eliminar de la lista mediante la "X roja". Verifique la selección activa después de cada cambio de filtro y antes de iniciar una transmisión.

3.4.7.4 Agregar puntos manualmente a través del modelo del cuerpo o de la oreja

Utilizando la vista 3D del cuerpo o la vista de la oreja, puede buscar y agregar puntos manualmente. Si desea agregar más puntos a un meridiano ya utilizado, haga clic en uno de los puntos correspondientes en la lista de acupuntura. El punto se mostrará con un color más intenso. Los demás puntos de este meridiano se mostrarán con menor intensidad. Puede colocar el cursor sobre uno de estos puntos para obtener más información. Si desea incluir uno de estos puntos en los resultados del escaneo, haga clic con el botón derecho y luego con el botón izquierdo para seleccionar cómo debe estimularse el punto. El punto aparecerá entonces en la lista de acupuntura.

Alternativamente, puede hacer clic en el icono de la cabeza en la parte inferior de la ventana de la persona virtual para mostrar todos los puntos de acupuntura disponibles en la persona virtual, y puede seleccionar cualquier punto haciendo clic con el botón derecho. Además, puede hacer clic en el icono de la oreja en la misma ventana. Esto le permite incluir también los puntos de acupuntura de la oreja en el informe del escaneo. Aquí también, puede usar el botón derecho del ratón para seleccionar los puntos de acupuntura de la oreja. Si es necesario, seleccione puntos en el lado deseado del cuerpo (izquierdo o derecho). La ubicación gráfica sirve como guía dentro del programa y no reemplaza la localización profesional de puntos en el cuerpo.

3.4.7.5 Comprobar las propiedades de regulación

Para cada punto se puede visualizar o seleccionar una propiedad regulatoria.

- Aportar
- Neutral
- Drenar

Los cambios afectarán la información de los puntos preparada para la transmisión.

3.4.8 Significados y áreas de información complementaria

3.4.8.1 Psique

La sección "Psique" muestra textos con significado y patrones de resonancia asociados al hexagrama seleccionado. Según la configuración del cliente y el perfil del informe, el contenido sensible puede permanecer oculto inicialmente. Formule los posibles temas como hipótesis abiertas y permita que el cliente exprese su acuerdo o desacuerdo.

3.4.8.2 Physis

La sección «Physis» contiene textos relacionados con el cuerpo humano desde diversas perspectivas. Estas afirmaciones son interpretaciones simbólicas o de resonancia energética, y no hallazgos médicos.

3.4.8.3 Técnicas de formulación de preguntas

Las técnicas de formulación de preguntas facilitan el diálogo mediante preguntas preparadas sobre el tema en cuestión. Elija preguntas adecuadas a la situación y utilícelas con franqueza, respeto y sin sesgos. No es necesario formular todas las preguntas sugeridas.

3.4.8.4 Nutrición y remedios

Según los resultados, puede aparecer información sobre nutrición, hierbas chinas, fórmulas estándar, remedios homeopáticos o sales de Schuessler. Esta información sirve para la interpretación interna del programa. Los usuarios son responsables de tener en cuenta las intolerancias, interacciones, contraindicaciones y restricciones legales; la información mostrada no constituye una prescripción ni una recomendación de dosificación.

3.4.8.5 Información adicional y esencias de Ling Zhen

La información adicional puede incluir clasificaciones tradicionales, textos etnomédicos y esencias Ling Zhen. Úselos como complemento para la selección y el análisis.

3.4.8.6 Hetu y Lo Shu opcionales

Con la astrología china activada, se puede visualizar la información de Hetu y Lo Shu. El cálculo utiliza, entre otros datos, la fecha y hora de nacimiento, así como el sexo. Los resultados son

correspondencias tradicionales o numerológicas-simbólicas; no constituyen una evaluación médica ni psicológica.

3.4.8.7 Equilibrio meridiano opcional

El equilibrio de meridianos permite contrastar gráficamente patrones energéticos como el yin y el yang, la izquierda y la derecha, arriba y abajo, o delante y detrás, y mostrar los puntos correspondientes. Utilice esta representación como una perspectiva interna adicional.

3.4.8.8 Agregar enfoque

En la sección "Enfoque", puede documentar sus propias observaciones o notas explicativas sobre el escaneo. Escriba de forma objetiva, concisa y clara. También puede especificar allí los objetivos del cliente.

3.4.9 Uso de imágenes fractales y vídeos fractales

A partir de los resultados del escaneo TAO, se puede crear una imagen fractal individual. Esta imagen sirve como representación visual de la información de escaneo seleccionada y puede utilizarse para trabajar posteriormente con el cliente.

La creación, el uso y la interpretación mediante IA de imágenes fractales se describen en detalle en el Capítulo 4.2 “ Función fractal de Bucher ”.

3.4.10 Envío y aplicación energética

3.4.10.1 Seleccionar escaneo guardado

En Enviar/Informes, abra el escaneo TAO deseado. Verifique el cliente, la fecha, si se trata de un escaneo inicial o de seguimiento, el enfoque y el hexagrama seleccionado. La transmisión utiliza la información del escaneo abierto que se encuentra activo en la ventana.

3.4.10.2 Definir el hexagrama y el rango de transmisión.

El programa suele utilizar el hexagrama recomendado por el software; sin embargo, también puede elegir otra de las cinco perspectivas disponibles. A continuación, especifique los puntos de acupuntura que desea incluir. Según su configuración, puede filtrar por I Ching, programas, Lo Shu o combinaciones.

3.4.10.3 Comprobación de programas y puntos activos

Visualice la lista de programas si es necesario y compruebe todas las entradas activas. Compruebe también la lista de puntos tras filtrarla o editarla manualmente. Solo los puntos y programas activados se incluirán en la secuencia de emisión programada.

3.4.10.4 Seleccionar velocidad de transmisión

Seleccione la velocidad de transmisión deseada. Las velocidades de transmisión disponibles son las siguientes:

- Rápido
- Medio
- Lento
- Rapid Transfer

El tiempo que se muestra en la esquina inferior derecha es la duración estimada de la transmisión actual. Los valores de Rápido, Medio y Lento configurados en los ajustes de TAO controlan la duración de esta transmisión; no deben confundirse con la duración de la transmisión posterior.

Rapid Transfer utiliza la máxima velocidad de transmisión posible. Utilice esta opción cuando el cliente no esté presente o cuando se esté preparando un soporte de información. Utilice las opciones Tiempo real, Medio o Lento para una aplicación guiada con un cliente presente. Una transmisión más lenta no es ni más potente ni de mejor calidad. La duración de la transmisión subsiguiente es de cuatro semanas por defecto, independientemente de la velocidad de transmisión. Compruebe por separado la duración, la intensidad, el ciclo y otras opciones de transmisión. Consulte también la sección 2.7, « Distinción entre duración y velocidad de transmisión ».

3.4.10.5 Comprobar el hardware de transmisión y los soportes de información

Abra las propiedades de transmisión mediante el icono de engranaje y compruebe el hardware activo. Según su configuración, la transmisión puede realizarse a través de diversos dispositivos, transferencia de archivos o un soporte de información. La función para eliminar o preparar un soporte de información solo debe utilizarse para el soporte seleccionado actualmente.

3.4.10.6 Uso de opciones acústicas y de iluminación de color

Active los cuencos tibetanos o la luz de color según sea necesario. Ajuste un volumen cómodo y compruebe la conexión del hardware. Se pueden incorporar colores fractales u otra información de color TAO al proceso, según la activación y la selección.


3.4.10.7 Iniciar, supervisar y cancelar la transmisión

- Verifique el escaneo seleccionado, el hexagrama, los puntos activos, los programas, la duración y el hardware.
- Haga clic en Enviar y controla el estado y el tiempo restante a la derecha, debajo de la persona virtual.
- Permita que todo el proceso previsto siga su curso.
- Si es necesario, cancele mediante el botón que aparece en pantalla y, a continuación, compruebe el estado guardado.

3.4.10.8 Comprobar la finalización

Tras completar una transmisión, BCS guarda el tiempo de transmisión del escaneo correspondiente.

3.4.11 Informes y evaluaciones de IA

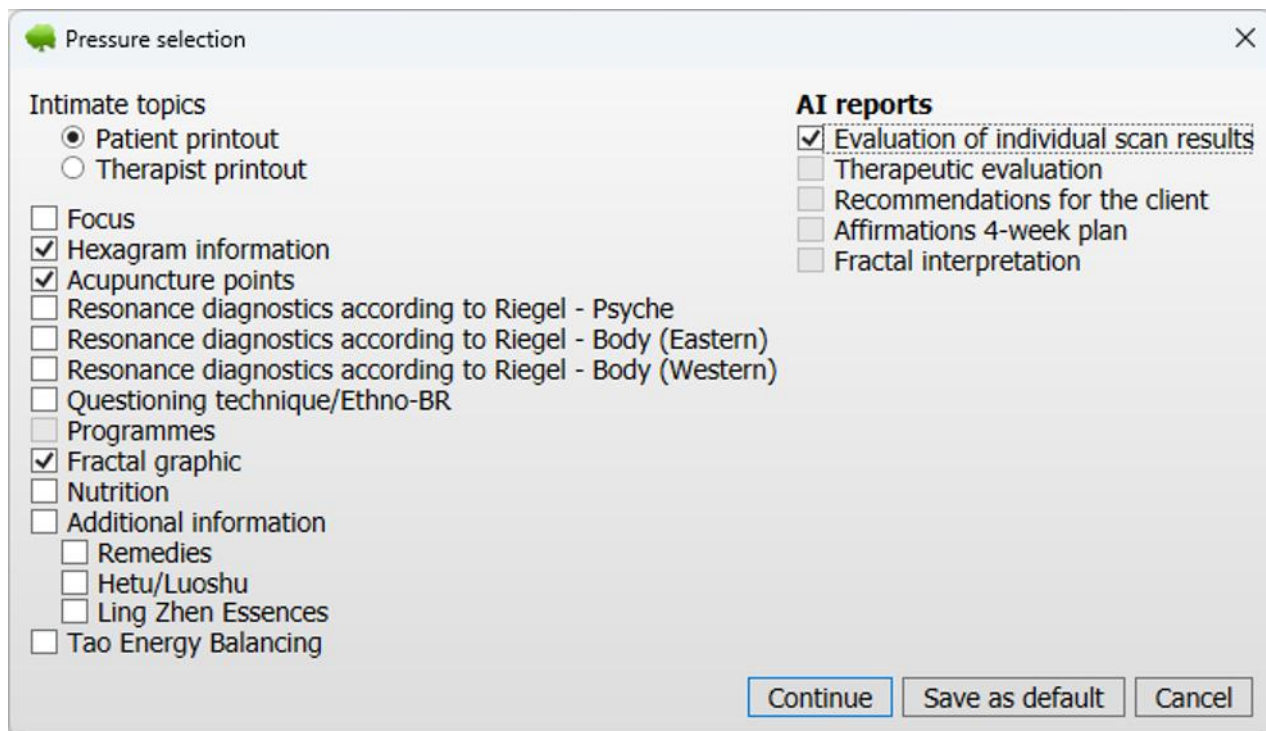

Seleccione informes de TAO y evaluación de IA

3.4.11.1 Abrir la selección de informes

Seleccione el escaneo TAO deseado y abra la función de impresión o informe. Según el resultado y la licencia, puede seleccionar, entre otras cosas, enfoque, hexagrama, puntos de acupuntura, psique, Physis, técnicas de formulación de preguntas, programas, gráficos fractales, nutrición, remedios, esencias Hetu, Lo Shu y Ling Zhen, y equilibrio de meridianos. El contenido no disponible está desactivado.

3.4.11.2 Diferenciación entre “impresión para el paciente” y “impresión para el terapeuta”

El perfil "Impresión para el paciente" está diseñado para una comunicación clara con el cliente. El perfil "Impresión para el terapeuta" puede contener información interna más detallada. En ambos casos, asegúrese de que las declaraciones delicadas o con connotaciones médicas se presenten de forma objetiva y se compartan únicamente con el destinatario previsto.

3.4.11.3 Guardar el contenido del informe como predeterminado

Seleccione «Impresión para el paciente» o «Impresión para el terapeuta», configure el contenido del informe deseado y haga clic en «Guardar como predeterminado». A continuación, cambie al segundo perfil y guarde también la configuración correspondiente. Antes de cada impresión, previusalice el perfil activo, el cliente, el tiempo de escaneo, el hexagrama seleccionado, el contenido sensible y el texto generado por IA.

3.4.11.4 Imprimir el informe, guardarlo como PDF o enviarlo por correo electrónico.


Al hacer clic en el botón de la lupa, se muestra una vista previa del informe en la pantalla. Esto le permite imprimirlo, guardarlo como PDF o, si la función de correo electrónico está habilitada,

enviarlo. Por favor, verifique la dirección del destinatario, el consentimiento, el nombre del archivo y la ubicación de guardado. Los informes contienen información personal y potencialmente confidencial, por lo que deben protegerse adecuadamente. En particular, al enviar el informe por correo electrónico, debe cifrar los archivos PDF. Esta función de cifrado está disponible como opción.

3.4.11.5 Uso de la evaluación de IA

Con la IA habilitada, los datos de TAO se pueden procesar para diversas áreas de evaluación. Estas incluyen hexagramas y trigramas, líneas variables, puntos de acupuntura activos, psique, Physis, técnicas de formulación de preguntas, nutrición, remedios, Hetu, Lo Shu, fractales y otros contenidos desbloqueados. Las áreas de IA visibles dependen de la configuración y la licencia. Los textos de IA son borradores y deben revisarse para verificar su precisión, redacción y cumplimiento con las normas de protección de datos. No deben interpretar erróneamente los indicadores de resonancia simbólicos como diagnósticos, afirmaciones fácticas o promesas de curas. Encontrará instrucciones detalladas, incluyendo prompts personalizables y cómo guardar y cargar conjuntos de prompts, en el Capítulo 4.1, «Evaluación con IA: Trabajar con inteligencia artificial en el BCS».

3.4.12 Uso del modo automático TAO opcional

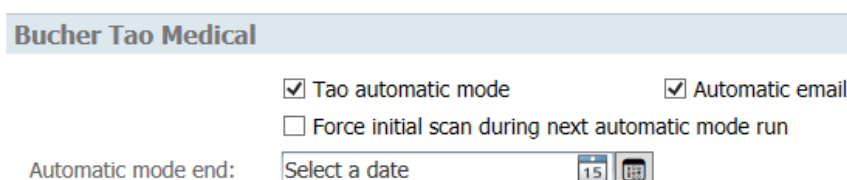

The screenshot shows the 'Bucher Tao Medical' configuration window. It has two checked checkboxes: 'Tao automatic mode' and 'Automatic email'. There is an unchecked checkbox for 'Force initial scan during next automatic mode run'. Below these, it says 'Automatic mode end:' followed by a date selection field showing '15' and a calendar icon.

Configurando el modo automático de TAO

3.4.12.1 Requisitos previos y propósito

El modo automático de TAO requiere activación independiente. Puede realizar escaneos y transmisiones programadas de forma secuencial para los clientes activados y, posteriormente, enviar informes por correo electrónico. Esta automatización no exime al usuario de su responsabilidad en la selección, el enfoque, la configuración, el consentimiento y el seguimiento de los clientes.

3.4.12.2 Configuración de la automatización para el cliente

En la configuración del cliente, active el modo automático de TAO y, si es necesario, el envío automático de correos electrónicos. Según la interfaz, se puede establecer una fecha de finalización y un escaneo inicial forzado. Asimismo, verifique la dirección de correo electrónico, el perfil de informe y el intervalo de tiempo configurados en los ajustes de TAO.

3.4.12.3 Arranque y comprobación de la transmisión automática

- Abra TAO Medical e inicie el modo automático.
- Verifique los números mostrados para clientes previstos, escaneos, envíos y correos electrónicos.
- Verifique las propiedades de escaneo y envío, y solo entonces inicie el proceso.
- Si es necesario, supervise el paso actual y, una vez finalizado, compruebe el registro, los escaneos guardados, el estado de envío y los correos electrónicos.

3.4.12.4 Ejecuciones repetidas el mismo día y correos electrónicos pendientes

BCS evita repeticiones innecesarias en el proceso automatizado previsto si ya se ha guardado un escaneo TAO para el cliente el mismo día. Los correos electrónicos no enviados permanecen visibles para su seguimiento y pueden reenviarse o descartarse deliberadamente una vez que se haya resuelto la causa.

3.4.13 Gestión, exportación y copia de seguridad de escaneos

3.4.13.1 Abrir ciclos de escaneo guardados

Los análisis TAO del cliente actual se encuentran en Enviar/Informes. Seleccione el ciclo deseado y navegue entre los diferentes momentos de análisis dentro de él. Antes de realizar cualquier otra acción, verifique la fecha asignada, si se trata de un análisis inicial o de seguimiento, y el enfoque.

3.4.13.2 Eliminación de escaneos

Solo elimine un escaneo después de verificar el cliente, la fecha y el ciclo al que pertenece mediante el botón "X". El escaneo inicial sirve como punto de referencia para todos los escaneos posteriores. Al eliminarlo, también se eliminarán todos los escaneos posteriores asociados. Antes de realizar una limpieza exhaustiva, asegúrese de tener una copia de seguridad de datos actualizada y restaurable.

3.4.13.3 Exportación e importación

Para exportar, importar y transferir datos de clientes y escaneos, utilice las funciones centrales de BCS con el icono de exportación. Tras la importación, verifique que todos los escaneos TAO, programas, fractales y datos adicionales se hayan asignado correctamente. Encontrará instrucciones detalladas en el capítulo general sobre exportación e importación.

3.4.14 Preguntas frecuentes y solución de problemas

¿Por qué no se muestra la función TAO?

Verifique la activación del producto, la licencia adicional y la configuración. Las funciones de escaneo del programa, fractales, astrología china, equilibrio de meridianos, automático, luz de color, música e inteligencia artificial pueden activarse por separado. Por lo tanto, una función oculta no suele ser un error del programa.

¿Por qué no es posible o recomendable realizar un escaneo de seguimiento?

Compruebe si se ha realizado un escaneo inicial completo. Dependiendo del historial de escaneos y del flujo de trabajo habilitado, BCS podría requerir un nuevo escaneo inicial.

¿Por qué faltan textos sensibles con significado?

La configuración del cliente para temas íntimos o delicados permite ocultar inicialmente el texto adicional. El usuario puede abrirlo selectivamente según sea necesario. Asimismo, compruebe el perfil de informe activo antes de mostrar cualquier contenido.

Es mejor no simplemente tratar temas delicados sin más. Estos temas deben abordarse con cuidado, diplomacia y empatía para que el cliente no los perciba como una forma de culpa o reproche.

¿Por qué un mismo punto de acupuntura tiene múltiples orígenes?

El punto se asignó a partir de varias fuentes, como el I Ching, programas o el Lo Shu. BCS combina el punto y muestra la información de la fuente combinada en lugar de enumerarla innecesariamente varias veces.

¿La perspectiva del diagnóstico constituye un diagnóstico médico?

No. Diagnóstico es simplemente el nombre de una de las cinco perspectivas internas del I Ching. No debe utilizarse como un hallazgo médico, ni como prueba o exclusión de una enfermedad.

¿Por qué no se puede generar o enviar un fractal?

Compruebe la activación fractal, el escaneo seleccionado, el espacio de almacenamiento y el hardware de envío. Las imágenes o vídeos de muy alta resolución pueden tardar más en generarse. Las funciones de correo electrónico o publicación también pueden depender de su conexión a internet y su configuración.

¿Por qué la transmisión está durando más de lo previsto?

La duración total depende del tipo de regulación, los puntos de acupuntura activos, los programas, el equilibrio de meridianos, el fractal, la música y las opciones de color/luz. Verifique la selección activa y utilice Rapid Transfer únicamente para la secuencia corta de información designada.

¿Cómo se formulan los textos TAO en las consultas con los clientes?

Utilice frases como «pista simbólica», «resonancia energética», «posible perspectiva» o «tema para iniciar una conversación». Evite afirmaciones diagnósticas, causales o predictivas con certeza. El cliente decide si la interpretación ofrecida se ajusta a su situación.

¿Puede adoptarse una evaluación de IA sin verificación?

No. Cada respuesta de IA debe revisarse en cuanto a contenido, lenguaje y cumplimiento de la protección de datos. Las afirmaciones con connotaciones médicas, los diagnósticos, las promesas de curas, las conclusiones inexactas y las formulaciones inapropiadamente sensibles deben eliminarse o corregirse.

3.5 Bucher Bioresonanz Triselect FE

3.5.1 Descripción general y uso previsto

3.5.1.1 Finalidad y ámbito de aplicación

Bucher Bioresonanz Triselect FE es un módulo de Bucher Coaching Systems. Ayuda al usuario a representar la información energética de un cliente, determinada en el modelo del sistema, dividiéndola en diferentes componentes y preparándola para su posterior regulación energética. El proceso típico consiste en la selección del cliente, la definición del área de interés, el escaneo inicial o de seguimiento, la revisión de los resultados, la selección opcional de programas regulatorios, la transmisión y la generación del informe. Los datos de respuesta de bases de datos complementarias pueden utilizarse para la interpretación y el diálogo con el cliente.

3.5.1.2 Funciones principales de un vistazo

- Escaneos iniciales y posteriores con sugerencia automática de escaneo.
- Presentación de las áreas Espiritual, Psíquica y Somática con los respectivos componentes informativos determinados.
- Preparación de la información positiva y la información negativa invertida para la transmisión.
- Indicadores de resonancia relacionados con temas psicosomáticos y relacionados con órganos o sistemas.
- Escaneo automático opcional de programas regulatorios.
- Selección manual opcional y envío de 755 indicaciones almacenadas con oscilación regulatoria asociada.
- Informes, salida en formato PDF, envío por correo electrónico y, si está activado, calificaciones mediante IA.
- Modo automático opcional para escaneos, envíos y envío de informes recurrentes.

3.5.1.3 Funciones dependientes de la licencia

El rango de funciones visibles depende de la licencia adquirida. Además del módulo básico, se pueden activar por separado los programas de indicación, el escaneo automático de programas y el modo automático Triselect. Las funciones que no están activadas permanecen ocultas o no se pueden utilizar.

3.5.1.4 Diferenciación de los diagnósticos y terapias médicas

Triselect FE funciona mediante un modelo energético. Las bandas de vibración, resonancias, porcentajes y entradas de la base de datos que se muestran no son valores de laboratorio, hallazgos anatómicos ni diagnósticos médicos. No deben utilizarse para confirmar ni descartar una enfermedad.

Este sistema no sustituye una exploración médica ni el tratamiento médico o psicoterapéutico necesario. En caso de quejas, síntomas agudos o riesgos para la salud, se debe consultar a un profesional cualificado. El usuario es responsable de la selección, clasificación, comunicación y aplicación de la información.

3.5.2 Modelo de trabajo energético

3.5.2.1 Clasificación según Morell y Rasche

La filosofía de biorresonancia en la que se basa Triselect FE tiene sus raíces en los principios fundamentales desarrollados por Franz Morell y Erich Rasche. El nombre MORA proviene históricamente de los nombres de Morell y Rasche. El modelo parte de la premisa de que la información energética del propio cuerpo puede registrarse, diferenciarse, procesarse y, posteriormente, realimentarse.

3.5.2.2 Componentes de información positiva y negativa

En su modelo de funcionamiento energético, Triselect FE intenta capturar la vibración celular actual del usuario o información celular. Esta información se divide en un componente positivo y otro negativo. La interfaz del programa a veces utiliza los términos fisiológico y patológico para describirlo.

El componente de información negativa se invierte para su transmisión. Posteriormente, el componente positivo y el componente negativo invertido se recombinan. Esta información procesada se puede transmitir de vuelta al campo de información del cliente mediante el hardware de transmisión seleccionado. Los términos positivo, negativo, fisiológico y patológico describen únicamente la clasificación energética interna del sistema y no un diagnóstico médico.

3.5.2.3 Tres áreas de exhibición

La ventana de resultados divide la pantalla en tres secciones. La sección Espiritual muestra una banda de longitud de onda de 315 a 1400 nm y la asigna a los rangos UVA, de luz visible e IRA. La sección Psíquica muestra una banda de frecuencia de 0,025 a 1,000 MHz. La sección Somática muestra una banda de frecuencia de 0 a 25 kHz.

Los componentes psíquico y somático representan gráficamente la información inicial recopilada, el componente positivo o fisiológico, el componente negativo o estresante y la información preparada para la transmisión. Los indicadores porcentuales en verde y rojo facilitan la orientación dentro del modelo del programa; no son valores cuantitativos ni relacionados con enfermedades.

3.5.2.4 Indicadores de resonancia de las bases de datos

Durante el escaneo, BCS también recupera información de resonancia de bases de datos almacenadas. Según el tipo de programa y su activación, se pueden mostrar conexiones relacionadas con órganos o sistemas, problemas psicosomáticos, interrogantes sobre la vida y programas reguladores adecuados. Estas entradas sirven como guía para la discusión e interpretación. Deben considerarse como hipótesis y no deben comunicarse como un diagnóstico.


3.5.3 Requisitos previos y configuración básica

3.5.3.1 Preparación del producto y del hardware

El requisito previo es tener instalada y activada la versión de BCS con los permisos necesarios para Bucher Bioresonanz Triselect FE. Seleccione Triselect en la barra de productos y compruebe la configuración del hardware para ver qué dispositivos están destinados al escaneo y la transmisión. El hardware disponible y las opciones que se muestran dependen de su configuración de BCS. Utilice el término neutral "interfaz mente-materia" para la conexión entre el cliente y el sistema. Antes de comenzar, compruebe que la interfaz requerida se detecta y selecciona en las propiedades del escaneo.

3.5.3.2 Abrir la configuración de Triselect

Abra la configuración mediante el botón redondo "Funciones adicionales" y seleccione la sección Bucher Bioresonanz Triselect. Los cambios se aplicarán al confirmar la configuración. Las secciones visibles dependen de las licencias adicionales instaladas.

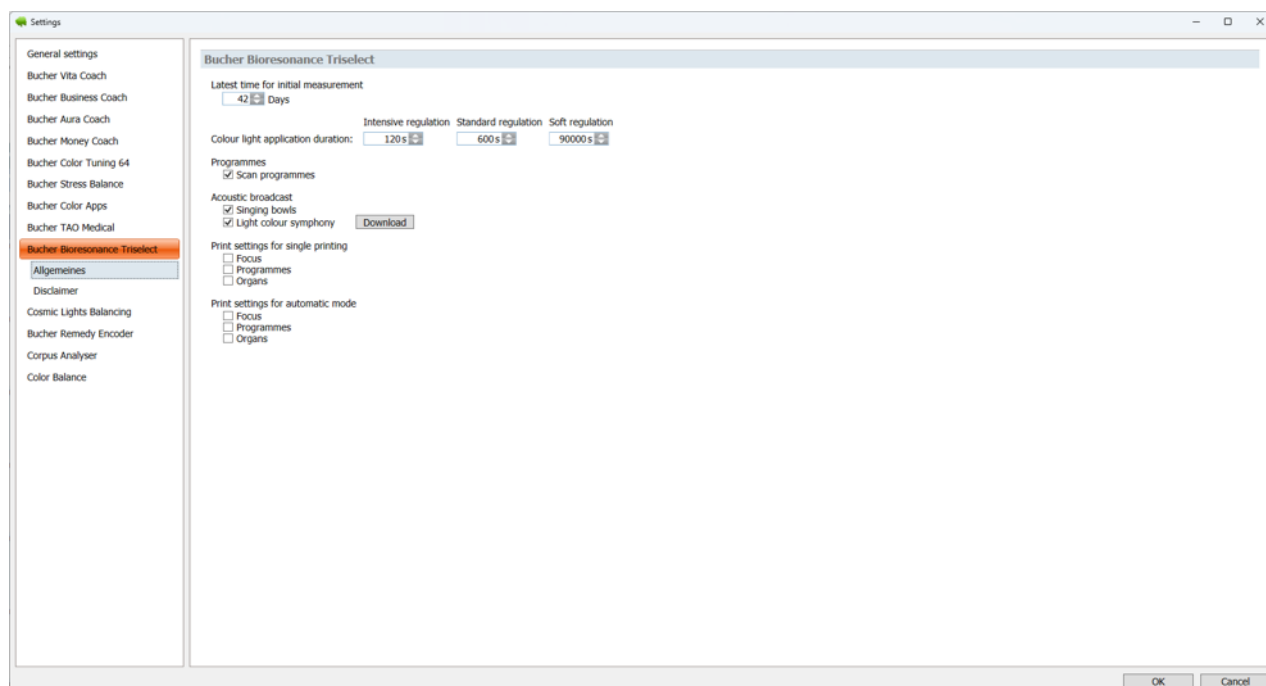

Configuración básica para Triselect

3.5.3.3 Establecer la hora para un nuevo escaneo inicial

En la configuración de Triselect, se especifica después de cuántos días BCS debe sugerir otro escaneo inicial. El rango ajustable es de entre 14 y 56 días. La configuración predeterminada recomendada es de 42 días. BCS también tiene en cuenta el historial de escaneos existente y cualquier información negativa que aún esté presente en el modelo del sistema.

3.5.3.4 Especificaciones de tiempo de ajuste para la velocidad de transmisión

Para Rápido (Corto), Medio y Lento (Largo), puede introducir valores en segundos en la configuración. BCS utiliza estos valores para calcular el número de pasadas y la duración estimada del proceso de transmisión inmediato. Estos valores controlan la velocidad de transmisión, no la duración de la transmisión posterior. Modifique estos valores solo intencionadamente y, a continuación, compruebe la estimación de tiempo que se muestra.

3.5.3.5 Ajuste del acompañamiento acústico

Según la activación e instalación, podrá usar la música de cuencos tibetanos. Compruebe el volumen y el dispositivo de salida antes de usarlo. Si una opción de música no está visible o está desactivada, significa que falta la activación correspondiente o el archivo necesario.

3.5.3.6 Preconfiguración del escaneo del programa y del contenido del informe

Si el módulo adicional para el escaneo automático de programas está activado, la opción "Escanear programas" se puede configurar como predeterminada. En la selección de impresión, se pueden

seleccionar por separado el enfoque, los programas y las notas relacionadas con órganos o sistemas para la "Impresión para el paciente" y la "Impresión para el terapeuta". Al hacer clic en "Guardar como predeterminado", se guarda la selección para el perfil activo y se aplica a la siguiente impresión.

3.5.4 Preparación del cliente y enfoque

3.5.4.1 Seleccionar cliente y verificar la asignación

Abra la gestión de clientes y seleccione el cliente correcto. En la ventana Triselect, verifique el nombre y la fecha de nacimiento antes de iniciar el escaneo. Esto evitará que los resultados del escaneo se asignen al registro incorrecto.

3.5.4.2 Formulación del enfoque

El enfoque describe la pregunta o el tema que debe abordar el escaneo. Formúlelo brevemente, de forma neutral y sin ideas preconcebidas. Evite diagnósticos, promesas de curas o instrucciones sugestivas. En un escaneo de seguimiento, BCS indicará si el enfoque ha cambiado con respecto al escaneo inicial.


3.5.4.3 Seleccione la propiedad o categoría de escaneo.

Utilice el campo de selección situado encima del foco para definir la propiedad o categoría de escaneo deseada. Esto se relaciona con la situación actual del cliente, que se define durante la consulta inicial. Esta situación puede ser aguda, subaguda o crónica. La selección influye en el procesamiento interno del sistema y en las propiedades de transmisión sugeridas. Verifique la categoría antes de comenzar, ya que se guarda junto con el escaneo. La opción predeterminada es aguda, dado que este tipo de situación es la más común.

3.5.4.4 Uso de la selección de color en línea para un cliente ausente

Si el cliente dispone de un escaneo de selección de color en línea completamente transferido, puede aparecer la opción "Usar escaneo de selección de color en línea existente". Esto resulta especialmente útil si el cliente no puede estar presente. Los colores, formas y tonalidades preferidos y no deseados seleccionados en casa se transfieren a BCS y pueden utilizarse como base para el escaneo Triselect.

3.5.5 Realizar escaneo Triselect

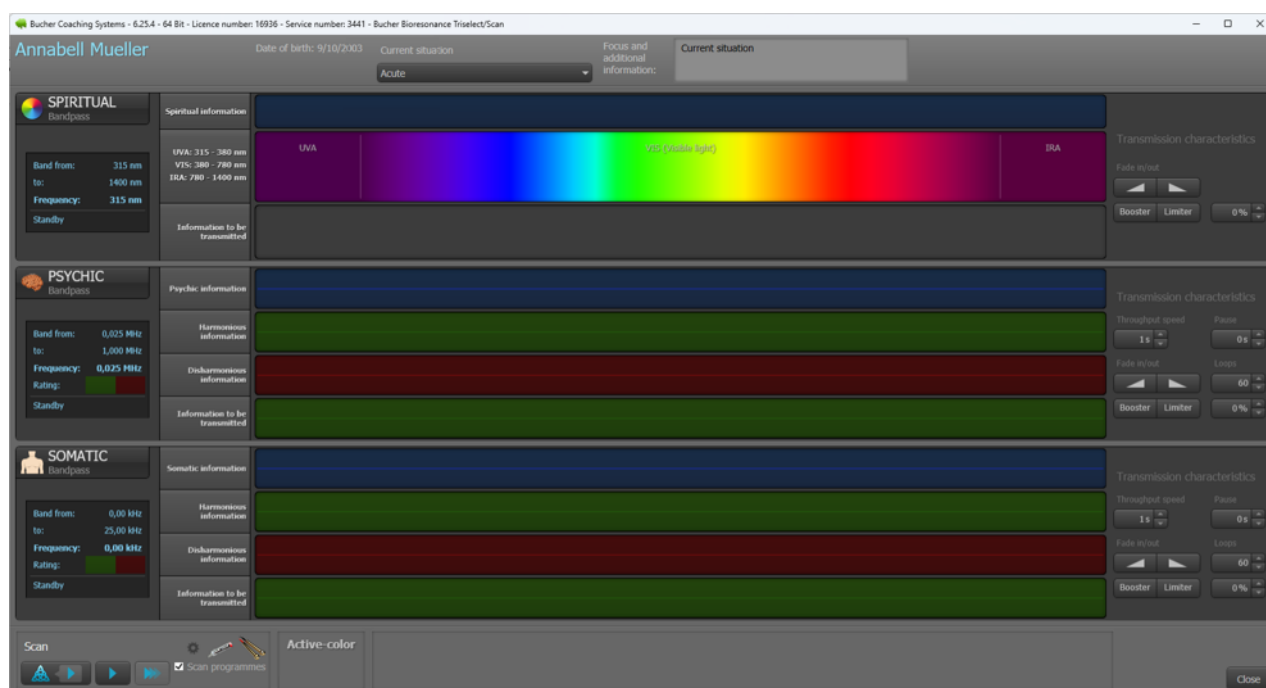

Preparación de un escaneo Triselect

3.5.5.1 Diferenciación entre escaneo inicial y escaneo de seguimiento

Un escaneo inicial da comienzo a un nuevo ciclo de escaneo y constituye su punto de partida. Un escaneo posterior pertenece a un ciclo existente e incorpora los datos del escaneo anterior al nuevo cálculo. BCS indica, mediante el botón de sugerencia resaltado, qué tipo de escaneo se ha planificado en función del historial y la configuración.

Además del botón de sugerencias, hay botones separados para el escaneo inicial y el escaneo de seguimiento. Utilice la selección manual solo si desea desviarse intencionadamente de la recomendación. En la configuración del cliente, también puede configurar que el siguiente escaneo automático comience con un nuevo escaneo inicial.

3.5.5.2 Comprobar las propiedades de escaneo y hardware

Si es necesario, abra las propiedades del escaneo mediante el icono de engranaje. Verifique el hardware activo y las opciones de escaneo asignadas a su configuración. No inicie el escaneo hasta que haya seleccionado el cliente, el enfoque, la categoría y la interfaz mente-materia adecuados.

3.5.5.3 Incluir escaneo automático del programa

Si el módulo adicional Bucher Bioresonanz Triselect - Program Scan está activado, puede habilitar el escaneo de programas. Durante el escaneo inicial, BCS verifica los programas de regulación almacenados en busca de resonancia y agrega las entradas coincidentes a la lista de programas. Los escaneos posteriores utilizarán los programas asignados al ciclo.

3.5.5.4 Iniciar escaneo, observar y cancelar


- Verifique el nombre del cliente, la fecha de nacimiento, el enfoque y las propiedades del escaneo.
- Compruebe el hardware del escáner y, si es necesario, active el escaneo con selección de color en línea o el escaneo con programa con licencia.
- Haga clic en el botón sugerido para realizar un escaneo inicial o de seguimiento.

- Permita que todo el proceso se desarrolle correctamente. BCS demostrará secuencialmente el procesamiento en los ámbitos espiritual, psíquico y somático.
- Cancelelo solo si es necesario. Un proceso abortado no es un escaneo completo.

3.5.5.5 Guardar escaneo automáticamente

Un escaneo completo se guarda automáticamente con la fecha, el tipo de escaneo, el enfoque, la categoría, los valores de escaneo, los programas y las notas de resonancia. Si se hace clic en "Cancelar" en la esquina inferior derecha durante el escaneo, este se aborta y los valores adquiridos hasta el momento se descartan. Por lo tanto, no haga clic en "Cancelar" si desea conservar este escaneo. El escaneo inicial recibe una nueva asignación de ciclo; los escaneos posteriores se agregan al ciclo existente. Un conjunto de datos de selección de color en línea usado se trata como usado después de un procesamiento exitoso.

3.5.6 Comprender los resultados y utilizarlos para el diálogo con el cliente.

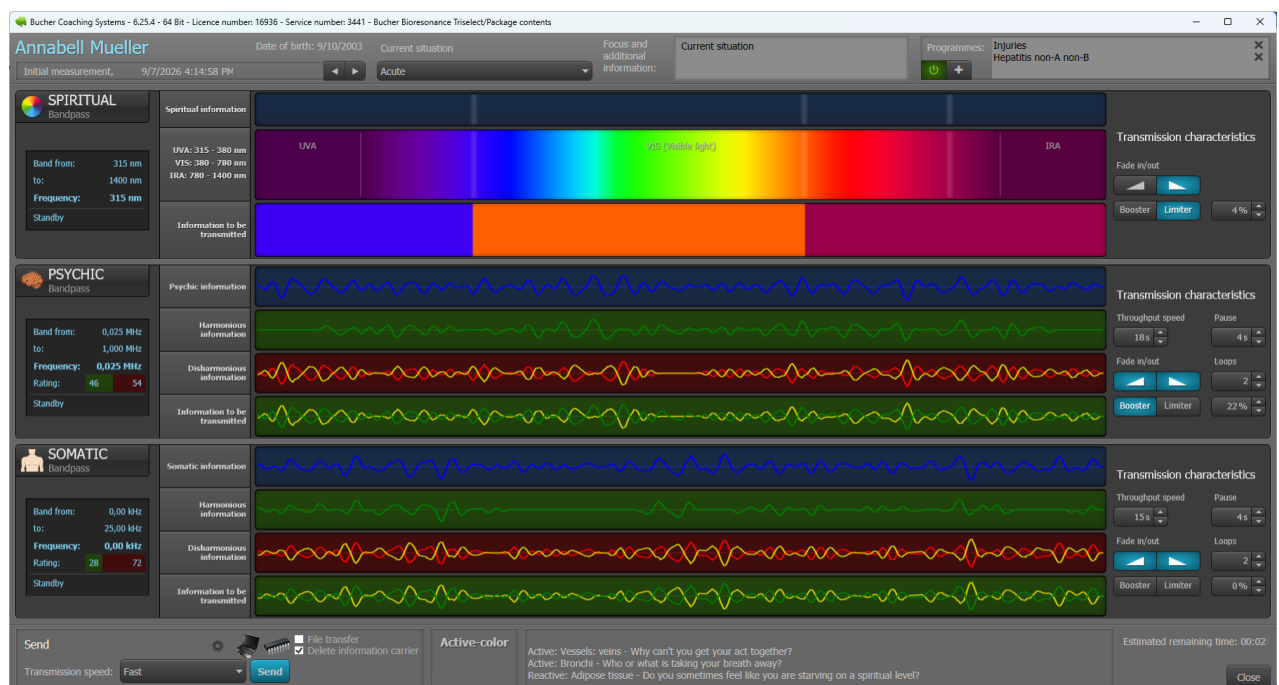

Triselect da como resultado tres áreas.

3.5.6.1 Seleccionar ciclo de escaneo y tiempo de escaneo

En la ventana de resultados o envío, puede alternar entre los ciclos de escaneo guardados y los tiempos de escaneo que contienen. La fecha y la designación como escaneo inicial o posterior facilitan la asignación. Compruebe siempre qué escaneo está abierto antes de interpretar, generar informes o enviar los datos.

3.5.6.2 Evaluar la sección Espiritual

La sección Espiritual muestra la información de color y longitud de onda determinada por el modelo del programa. Los resultados codificados por colores representan la información preparada para la transmisión. Utilice esta información como referencia y no como una evaluación óptica o dermatológica. Los colores mostrados son aquellos con los que el cliente resonó en el momento del escaneo.

3.5.6.3 Evaluación psíquica y somática

Las secciones Psíquica y Somática muestran la información inicial, las asignaciones positivas y negativas, y la información transmitida resultante. Las calificaciones en verde y rojo resumen la proporción de los componentes de información asignados en el lado izquierdo de la pantalla. Cuanto mayor sea el área verde (y menor el área roja), mejor será el resultado energético para esa área. Analice la evolución a lo largo de varios escaneos sin sobreinterpretar los valores porcentuales individuales.


3.5.6.4 Clasificación de la información sobre órganos y sistemas

La información sobre órganos o sistemas y las preguntas sobre la vida que se muestran se derivan del modelo de resonancia interno del programa. Utilice frases como «indicación de resonancia», «tema posible» o «inicio de conversación». Evite afirmaciones que suenen a diagnóstico médico, causa o disfunción confirmada.

3.5.6.5 Editar y guardar el enfoque

El foco se puede editar durante un ciclo de escaneo abierto. Guarde los cambios con la función de guardado correspondiente o confirme la solicitud al modificar el tiempo de escaneo. A continuación, compruebe que el texto modificado se haya asignado al ciclo correcto.

3.5.7 Uso de programas de indicación

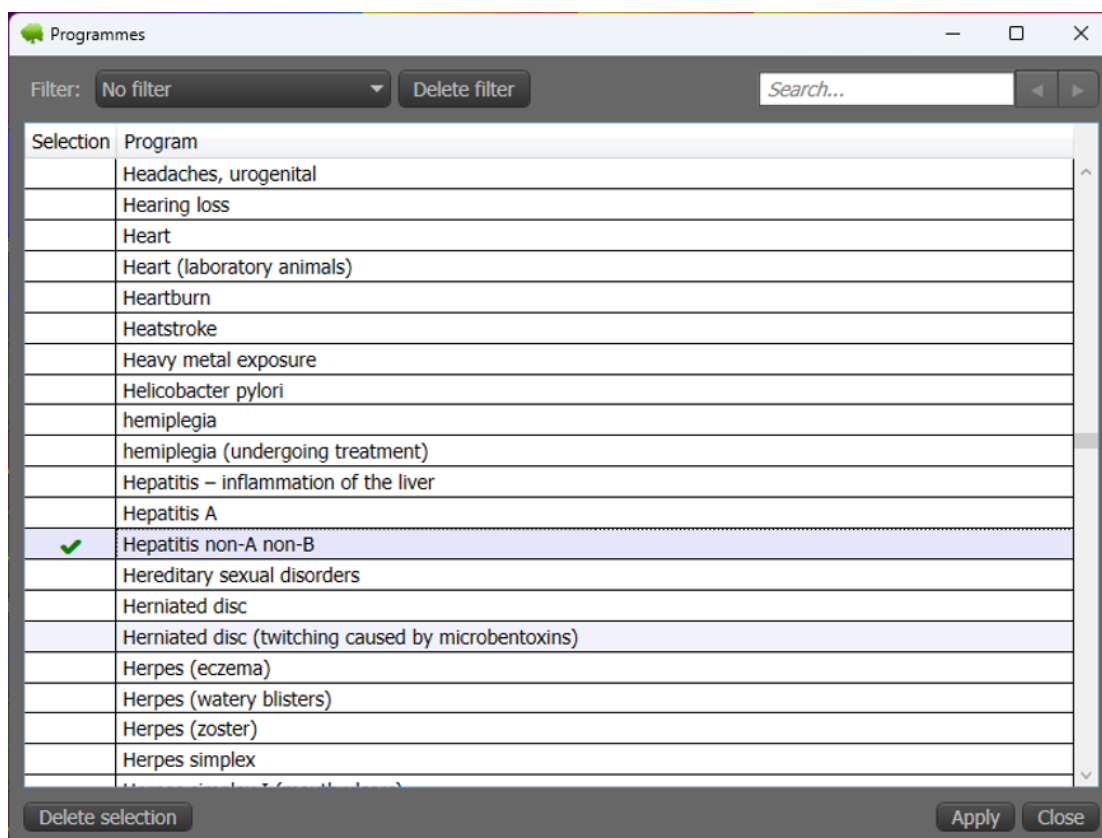

Seleccionar programas de indicación

3.5.7.1 Alcance y Licencia

La función de indicación manual es un módulo adicional opcional. La base de datos contiene 755 indicaciones predefinidas, cada una con su frecuencia regulatoria correspondiente. La selección de programas no puede utilizarse sin una licencia de Bucher Bioresonanz Programs.

3.5.7.2 Buscar y seleccionar indicación

- En la ventana Triselect, abra la selección de programas usando el signo más.
- Si es necesario, seleccione el filtro Todos, Humanos o Dentales.
- Introduzca un término de búsqueda y utilice los botones de búsqueda para pasar al resultado siguiente o anterior.
- Seleccione una o más indicaciones apropiadas. Una descripción o intención existente puede servir como guía adicional.
- Acepte la selección. Use "Borrar selección" para eliminar todas las selecciones; "Cancelar" deja la lista de programas existente sin cambios.

3.5.7.3 Comprobar y editar la lista de programas

Los programas importados aparecen en la ventana de Triselect. Use el interruptor de encendido/apagado para determinar si se incluyen en la transmisión. Puede eliminar entradas individuales de la lista actual con el icono de borrar. Revise la selección antes de cada transmisión y evite una colección de programas innecesariamente grande. Concéntrese en resolver el tema principal.


3.5.7.4 Enviar solo programas

BCS también puede enviar los programas de indicación sin necesidad de realizar un nuevo escaneo Triselect. Para ello, abra la función de programa correspondiente, seleccione las indicaciones deseadas, active la lista de programas e inicie la transmisión. Este método solo está disponible con la licencia de programa correspondiente.

3.5.7.5 Diferenciación entre programas encontrados automáticamente y programas seleccionados manualmente.

Los programas detectados automáticamente provienen del análisis de programas con licencia y se incluyen como resultados sugeridos. Los programas seleccionados manualmente se basan en la decisión consciente del usuario. Evalúe la idoneidad de los programas dentro del contexto general.

3.5.8 Transmisión y regulación energética

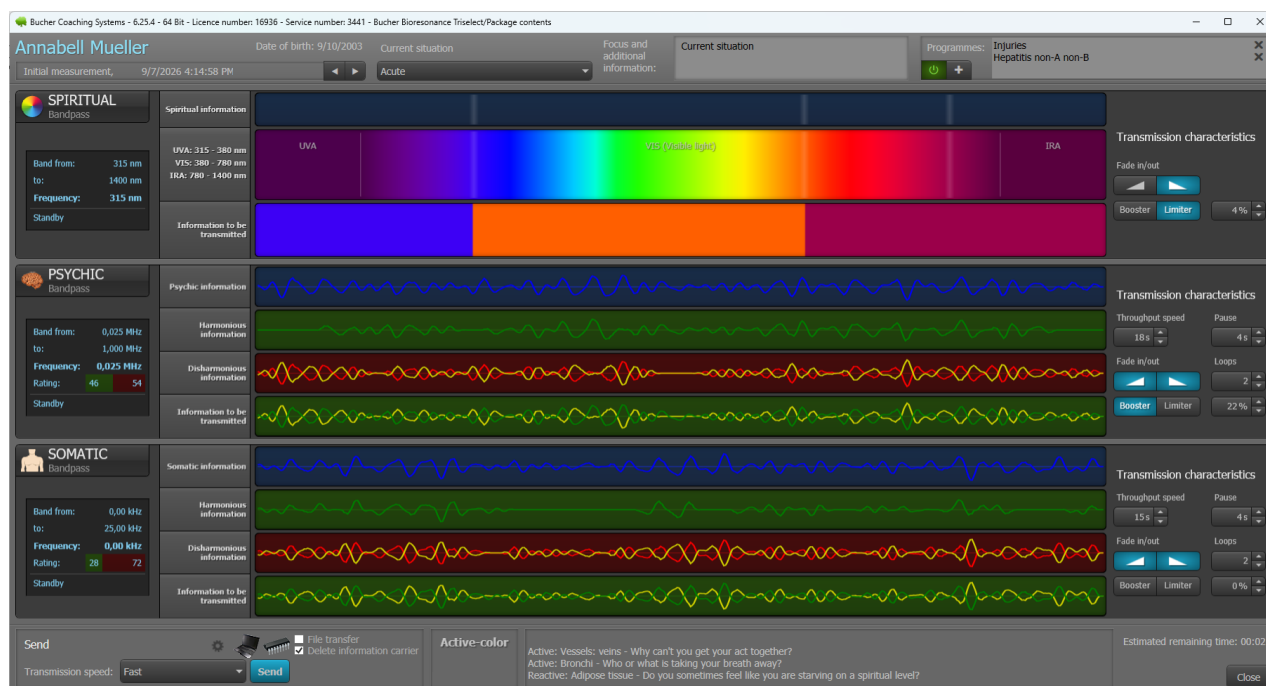

Enviar resultados de Triselect

3.5.8.1 Abrir escaneo guardado para enviar

En Enviar/Informes, abra el escaneo Triselect deseado y verifique el cliente, la fecha, si se trata de un escaneo inicial o de seguimiento, el enfoque y la lista de programas. La transmisión utiliza la información almacenada en el escaneo y que se muestra en la ventana.

3.5.8.2 Seleccionar la velocidad de transmisión

Seleccione la velocidad de transmisión deseada. Las velocidades de transmisión disponibles son las siguientes:

- En tiempo real
- Rápido
- Medio
- Lento
- Rapid Transfer

El tiempo que se muestra en la esquina inferior derecha es la duración estimada de la transmisión actual. Los valores de Rápido, Medio y Lento configurados en los ajustes de Triselect controlan la duración de esta transmisión; no deben confundirse con la duración de la transmisión posterior. El modo en tiempo real utiliza la secuencia temporal prevista en el modelo de biorresonancia; Rapid Transfer utiliza la máxima velocidad de transmisión posible. Utilice los modos Rapid Transfer o Rápido cuando el cliente no esté presente o cuando se esté preparando un soporte de información. Utilice los modos en tiempo real, Medio o Lento para una aplicación guiada conscientemente con un cliente presente.

Una transmisión más lenta no es más potente ni de mejor calidad. La duración de la transmisión subsiguiente es de cuatro semanas por defecto, independientemente de si la transmisión está configurada en Tiempo real, Rápida, Media o Lenta. Compruebe la duración, la intensidad, el ciclo y otras opciones de transmisión por separado. Consulte también la sección 2.7, « Distinción entre duración y velocidad de transmisión ».

3.5.8.3 Comprensión de las características de transmisión

Para los modos Espiritual, Psíquico y Somático, puede ajustar la duración, la pausa, el fundido de entrada/salida, el número de repeticiones y el amplificador o limitador mediante valores porcentuales. Estos valores se configuran durante el escaneo. Solo modifícalos si puede evaluar con seguridad su impacto en el flujo y la duración total; en el flujo de trabajo normal, se deben mantener los ajustes establecidos.

3.5.8.4 Comprobar el hardware de transmisión y los soportes de información

Abra las propiedades de transmisión mediante el icono de engranaje y compruebe el hardware activo. Según su configuración, la transmisión puede realizarse a través de distintos dispositivos, transferencia de archivos o un soporte de información. La opción "Borrar soporte de información" controla si se prepara un soporte de información usado antes de la siguiente transmisión. Consulte también el capítulo sobre opciones de transmisión y hardware del producto.


3.5.8.5 Inicio, supervisión y cancelación de una transmisión

- Compruebe el escaneo seleccionado, la lista de programas activos, la velocidad de transmisión y el hardware.
- Haga clic en Enviar. BCS procesa la información de las tres áreas según las propiedades seleccionadas.
- Observe el color activo, el indicador de estado y el tiempo restante. El acompañamiento de audio activado se reproduce según la configuración.
- Si es necesario, cancele la transmisión mediante el botón que aparece en pantalla. A continuación, compruebe el estado guardado antes de repetir el proceso.

3.5.8.6 Comprobar el estado de finalización y transmisión

Tras una transmisión exitosa, BCS guarda el tiempo de transmisión en el escaneo asociado.

3.5.9 Informes y evaluaciones de IA

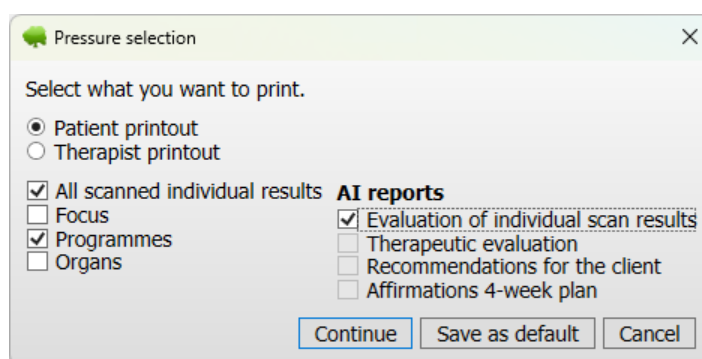

Informes de Triselect y evaluación de IA

3.5.9.1 Abrir la selección de informes

En Enviar/Informes, seleccione el escaneo Triselect deseado y abra la función de impresión o informe. Dentro de la selección, puede activar o desactivar el resultado del escaneo, el enfoque, los programas de regulación y la información de resonancia relacionada con órganos o sistemas. El contenido no disponible se desactiva.

3.5.9.2 Perfiles de informe «Impresión para el paciente» e «Impresión para el terapeuta»

En la ventana "Selección de impresión", seleccione "Impresión para el paciente" o "Impresión para el terapeuta" y active el contenido del informe deseado. Al hacer clic en "Guardar como predeterminado", se guarda la selección actual para el perfil activo; se utilizará de nuevo la próxima vez que acceda al perfil. Cambie al segundo perfil si también desea definir una configuración predeterminada independiente para él.

3.5.9.3 Imprimir el informe, guardarlo como PDF o enviarlo por correo electrónico.


Tras la vista previa, el informe se puede imprimir, guardar como PDF o, si la función de correo electrónico está habilitada, enviar. Verifique la dirección del destinatario, el consentimiento, el nombre del archivo y la ubicación de guardado. Los informes contienen información personal y potencialmente confidencial, por lo que deben protegerse adecuadamente. En particular, al enviar el informe por correo electrónico, se recomienda cifrar los archivos PDF. Esta función de cifrado está disponible como opción.

3.5.9.4 Uso de la evaluación de IA

Con la IA habilitada, los datos de Triselect se pueden procesar para los prompts de IA designados. BCS tiene en cuenta factores como el color, el porcentaje asignado a lo psíquico y lo somático, los indicadores de resonancia, los programas y la propiedad de escaneo seleccionada. La respuesta de la IA se transfiere al campo de evaluación correspondiente, se revisa profesionalmente, se edita si es necesario y se guarda.

Los textos generados por IA son borradores. No deben interpretarse como diagnósticos ni afirmaciones objetivas. Las evaluaciones guardadas y activadas pueden seleccionarse individualmente en la selección de informes. Encontrará instrucciones detalladas, incluyendo prompts personalizados y cómo guardar y cargar conjuntos de prompts, en el Capítulo 4.1, «Evaluación con IA: Cómo trabajar con inteligencia artificial en BCS».

3.5.10 Uso del modo automático Triselect opcional

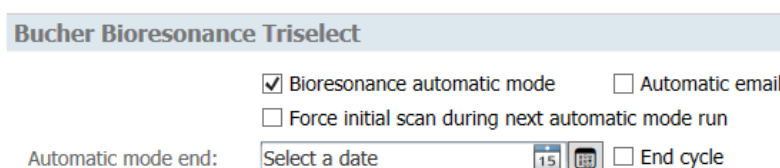

Bucher Bioresonance Triselect

☒ Bioresonance automatic mode ☐ Automatic email
☐ Force initial scan during next automatic mode run

Automatic mode end: 15 ☐ End cycle

Configuración del modo automático Triselect

3.5.10.1 Requisitos previos y propósito

El modo automático de Triselect requiere una licencia independiente. Procesa los clientes activados de forma secuencial, realiza los escaneos y transmisiones programados y, posteriormente, puede enviar los informes por correo electrónico. Esta automatización no exime al usuario de la responsabilidad de seleccionar, enfocar, configurar y realizar las comprobaciones posteriores a los clientes.

3.5.10.2 Configuración del modo automático para el cliente

En la configuración del cliente, active el modo automático de Triselect y, si lo desea, AutoMail. También puede establecer una fecha de caducidad. Con la opción de esperar a que finalice el ciclo

de escaneo, el procesamiento automático de ese cliente solo finalizará después de la fecha de caducidad, una vez que el programa haya completado el ciclo evaluado. La opción de escaneo inicial forzado se aplica a la siguiente ejecución programada.

3.5.10.3 Inicio del modo automático

- Abra Triselect y pulsa el botón para activar el modo automático.
- Compruebe las cifras que se muestran para conocer el total de clientes previstos, escaneos pendientes, envíos y correos electrónicos actuales y antiguos.
- Verifique las propiedades de escaneo y envío e inicie el modo automático.
- Supervise el estado según sea necesario. BCS procesa las tareas secuencialmente y muestra el paso actual.
- Una vez finalizado el proceso, revise el registro, así como los escaneos guardados, el estado de la transmisión y los correos electrónicos.

3.5.10.4 Clientes escaneados el mismo día

Un cliente para el que ya se haya registrado un escaneo Triselect el mismo día no volverá a ser escaneado en la siguiente ejecución automática. Esto evita escaneos múltiples accidentales en un mismo día.

3.5.10.5 Gestión de correos electrónicos no enviados

Los correos electrónicos no enviados permanecen visibles como correos antiguos. Una vez resuelto el problema, puede reenviarlos. Utilice la opción "Descartar" para eliminarlos de la lista de correo pendientes cuando ya no sean necesarios. Antes de hacerlo, compruebe si el informe ya se ha enviado por otro medio.

3.5.11 Gestión y copia de seguridad de escaneos

3.5.11.1 Reapertura de ciclos de escaneo guardados

Los escaneos de Triselect del cliente actual se encuentran en Enviar/Informes. Los filtros y las etiquetas permiten diferenciar entre procesos manuales y automáticos, según la interfaz. Abra el ciclo correspondiente y utilice los botones de navegación para alternar entre las marcas de tiempo de los escaneos.

3.5.11.2 Eliminar o exportar escaneos

Elimine un escaneo de Triselect solo después de verificar el cliente, la fecha y el ciclo al que pertenece. El escaneo inicial sirve como punto de referencia para todos los escaneos posteriores. Al eliminar un escaneo inicial (indicado por un triángulo), se eliminan automáticamente todos los escaneos posteriores asociados. Para exportar, importar y realizar copias de seguridad completas de los datos, utilice las funciones de administración central de clientes; encontrará más detalles en el capítulo del manual general.

3.5.11.3 Comprobar la copia de seguridad de los datos

Los datos de Triselect forman parte del sistema de almacenamiento de datos de BCS y deben incluirse en las copias de seguridad periódicas. Verifique la ubicación de la copia de seguridad, su antigüedad y su posibilidad de recuperación. Debe disponer de una copia de seguridad actualizada antes de realizar limpiezas importantes o cambios en el sistema.

3.5.12 Errores comunes y soluciones

3.5.12.1 No se muestra Triselect ni ninguna función adicional.

Verifique la activación y la licencia del producto. Los programas de indicación, el escaneo automático de programas y el modo automático son módulos adicionales independientes. Por lo tanto, un botón invisible suele indicar una activación faltante, no un error del programa.

3.5.12.2 El escaneo no se inicia.

Verifique el cliente actual, el enfoque, las propiedades de escaneo, la interfaz mente-materia y las características de escaneo. Para un escaneo de selección de color en línea, debe estar presente un conjunto de datos completamente transferido del cliente correcto. Si es necesario, cierre y vuelva a abrir la ventana después de realizar cualquier cambio.

3.5.12.3 Faltan programas de indicación

Verifique la licencia de los programas de biorresonancia Bucher. En la selección de programas, configure el filtro en "Todos" y elimine cualquier término de búsqueda activo. También se requiere la licencia Bucher Bioresonanz Triselect - Program Scan para la detección automática de programas.

3.5.12.4 La transmisión no se inicia o tarda un tiempo inesperadamente largo.

Compruebe su equipo de transmisión, la lista de programas activados, la duración seleccionada y la configuración de reproducción, pausa y repeticiones. Muchos programas o un número elevado de repeticiones aumentarán la duración total. En caso de duda, restablezca los valores previamente establecidos y vuelva a iniciar la reproducción solo después de comprobarlos de nuevo.

3.5.12.5 El informe no contiene el contenido esperado.

Abra la selección de informes y verifique el tipo de informe seleccionado. Las notas de enfoque, programas y respuestas solo estarán disponibles si están presentes en el escaneo abierto. Verifique las opciones de impresión guardadas y las evaluaciones de IA por separado para ambos tipos de informe.

3.5.13 Preguntas frecuentes sobre Bucher Bioresonanz Triselect FE

¿Un resultado rojo o negativo constituye un diagnóstico médico?

No. Se refiere a una información negativa o problemática dentro del modelo del programa energético. No es un diagnóstico médico y no implica ninguna afirmación sobre la presencia de una enfermedad.

¿Qué se emitirá durante la transmisión?

Según el modelo de funcionamiento subyacente, la información positiva del cliente se combina con su información negativa invertida. Esta información global procesada, junto con los programas regulatorios activados, se transmite al campo de información del cliente a través del hardware de transmisión seleccionado.

¿Tengo que elegir yo mismo entre un escaneo inicial o una de seguimiento?

BCS muestra una recomendación basada en el historial de escaneo, el período de tiempo establecido y la evaluación interna del sistema. Generalmente, utilice el botón de sugerencia

ligeramente más grande que se encuentra a la izquierda. Es posible la selección manual, pero debe ser deliberada y transparente.

¿Por qué no puedo ver la lista de las 755 indicaciones?

La base de datos de indicaciones es un módulo de licencia opcional. La selección manual no está disponible sin activar los programas de biorresonancia de Bucher.

¿Cuál es la diferencia entre selección de programa y escaneo de programa?

Al seleccionar un programa, el usuario determina manualmente qué indicaciones se envían. El escaneo del programa es un módulo adicional independiente que, durante el escaneo inicial, identifica resonancias con los programas de regulación almacenados.

¿Se pueden citar las señales de resonancia en las conversaciones con los clientes como causa?

No. Son sugerencias para iniciar una conversación dentro del modelo energético. Formúlelas como posibles temas y analícelas junto con el cliente, sin hacer afirmaciones diagnósticas ni causales.

¿Se puede incluir una evaluación de IA en el informe sin verificación?

No. Cada respuesta de la IA debe revisarse para comprobar su exactitud, corrección lingüística y cumplimiento de la normativa de protección de datos. Las afirmaciones que suenen particularmente médicas, los diagnósticos, las promesas de curas y las conclusiones inexactas deben eliminarse o corregirse.

3.6 Bucher Stress Balance

3.6.1 Descripción general y uso previsto

3.6.1.1 Finalidad y ámbito de aplicación

Bucher Stress Balance es un módulo de biorretroalimentación desbloqueable dentro de Bucher Coaching Systems. Fue desarrollado principalmente para situaciones en las que el cliente está presente físicamente. La aplicación combina un entorno visual y auditivo relajante con una mariposa animada. Mediante el sensor CA o una interfaz mente-materia configurada adecuadamente, el cliente recibe retroalimentación visual inmediata sobre su progreso. El enfoque se centra en la autoconciencia, la atención focalizada y la experiencia consciente de la calma. El cliente observa cómo cambian el movimiento y la posición de la mariposa al intentar relajarse. Este ejercicio puede utilizarse antes de una sesión de coaching, entre las etapas del trabajo o como una fase independiente de relajación y reflexión.

3.6.1.2 Funciones principales de un vistazo

- Proceso manual con autoevaluación mediante tres emoticonos.
- Bucle de biorretroalimentación visual con una mariposa animada, imágenes de la naturaleza y sonidos ambientales opcionales.
- Indicador de estrés como visualización del progreso del programa interno.
- Selección de un entorno aleatorio o fijo, una ilustración de mariposa adecuada o elegida manualmente, y un sonido adecuado o elegido manualmente.
- Inserta sus propias imágenes de fondo JPG.
- Modo automático para aplicaciones que requieren un uso mayormente autónomo, por ejemplo, en una sala de espera.
- Informe final opcional con datos del cliente, vista final e información sobre el color y el impulso utilizados durante el proceso.
- Uso opcional de la pantalla de Stress Balance como complemento visual de las secuencias de transmisión BCS compatibles.

3.6.1.3 Dependencia de licencias

Bucher Stress Balance requiere activación independiente. Si el módulo no está licenciado, la entrada no se mostrará o no se podrá abrir. El hardware individual y las funciones automáticas también dependen del equipo conectado y configurado en BCS.

3.6.1.4 Delimitación

Stress Balance no es una prueba de estrés médica ni proporciona un diagnóstico. El indicador de estrés, el movimiento de la mariposa y la información de color o impulso son elementos de la pantalla de biorretroalimentación interna del programa. No son valores de laboratorio y no deben utilizarse para diagnosticar ni descartar una enfermedad física o mental.

3.6.2 Principio de funcionamiento y simbolismo

3.6.2.1 La biorretroalimentación como retroalimentación visible

En una sesión de biorretroalimentación, la información corporal se presenta de forma que el cliente pueda percibir los cambios de inmediato. En Stress Balance, la mariposa cumple esta función. La señal de retroalimentación proporcionada por la interfaz mente-materia influye en el proceso que se

muestra. El cliente observa la reacción y concentra conscientemente su atención en la calma, la respiración y el desapego.

La aplicación crea así un ciclo de retroalimentación: una situación más tranquila modifica la apariencia de la mariposa; esta apariencia visiblemente más serena, a su vez, favorece la concentración y la relajación. La reacción del cliente es individual, por lo que no se puede garantizar un resultado específico.

3.6.2.2 Significado de la mariposa

Se eligió la mariposa como un símbolo fácilmente comprensible, inofensivo y con connotaciones positivas. Su metamorfosis también puede utilizarse como imagen del cambio. En el diálogo con el cliente, por ejemplo, se puede plantear la pregunta abierta de qué cambio o qué tipo de alivio desea en su situación actual.

El objetivo práctico de la animación es tranquilizar a la mariposa lo suficiente como para que se pose en la flor y relaje sus alas. Esta representación es un símbolo de retroalimentación y no una evaluación objetiva del cliente.

3.6.2.3 Papel del entorno y del sonido

Las escenas de la naturaleza y los sonidos ambientales crean un entorno visual y auditivo tranquilo. Su propósito es desviar temporalmente la atención de los pensamientos angustiantes hacia una tarea claramente definida. El entorno debe ser agradable para el cliente; deben evitarse las imágenes y los sonidos perturbadores, estresantes o excesivamente intensos.

3.6.3 Requisitos previos y preparación

3.6.3.1 Requisitos técnicos

- El sistema BCS está instalado y el sistema Bucher Stress Balance está activado.
- El sensor CA u otra interfaz mente-materia destinada al Stress Balance está conectado y habilitado en las propiedades del escaneo.
- Los archivos de imagen, textura y sonido necesarios están disponibles.
- Se dispone de un dispositivo de audio que funciona correctamente y está debidamente ajustado para la reproducción de sonido.

3.6.3.2 Preparación de los clientes

Antes de abrir Stress Balance, seleccione el cliente correcto. Esto es especialmente importante si se generará un informe posteriormente. Explique brevemente que la mariposa es una representación de biorretroalimentación y no proporciona una evaluación médica del nivel de estrés actual.


Si es posible, asegúrese de que el usuario esté sentado cómodamente, la pantalla sea claramente visible y el volumen sea agradable. El usuario debe poder sujetar el sensor según las instrucciones del dispositivo sin forzar la mano innecesariamente. Interrumpa la aplicación si la percibe como incómoda, abrumadora o estresante.

3.6.3.3 Situaciones de aplicación adecuadas

- Como una transición tranquila tras la llegada y antes de una sesión de coaching.
- Interrumpir brevemente un ciclo de pensamientos acelerados con una tarea de observación claramente definida.
- Para la autorreflexión sobre cómo se experimentan la tensión, la atención y la paz interior.
- Como fase de relajación preparatoria antes de otra aplicación, si el cliente así lo desea.

- El modo automático se ofrece como servicio voluntario en la sala de espera, siempre que se garanticen la protección de datos, la instrucción y la higiene.

3.6.4 Configuración del Stress Balance

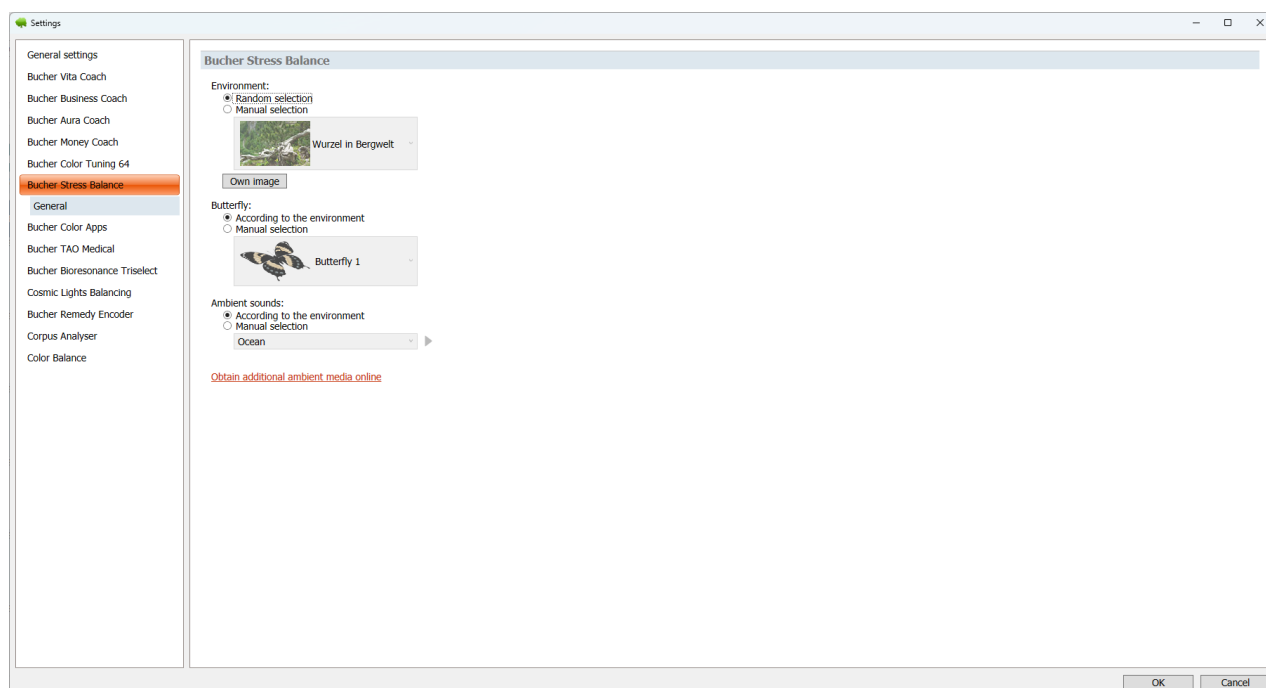

Ajustes de Stress Balance

3.6.4.1 Abrir el área de configuración

Abra la configuración de BCS y seleccione la sección «Stress Balance» y, a continuación, «General». Esta sección solo se muestra si la opción «Stress Balance» está activada. Los cambios se aplicarán a las aplicaciones posteriores; por lo tanto, compruebe su selección antes de la cita con el cliente.

3.6.4.2 Seleccionar entorno

Para el entorno, puede elegir entre selección aleatoria y manual. Con la selección aleatoria, BCS determina un tema de fondo disponible al iniciar. Con la selección manual, usted especifica un tema en particular. Utilice una selección fija si desea acordar el entorno con el cliente de antemano.

3.6.4.3 Seleccionar mariposa

La mariposa se puede seleccionar automáticamente para que coincida con el entorno elegido o manualmente. Para la selección automática, BCS utiliza la imagen de la mariposa que está asignada al fondo. La selección manual es útil si se prefiere una variante de color o textura específica.

3.6.4.4 Seleccionar y escuchar el sonido ambiente

El sonido ambiente se puede seleccionar para que coincida con el entorno o manualmente. Si elige seleccionarlo manualmente, puede previsualizarlo con el botón de reproducción y detenerlo cuando lo desee. Compruebe el volumen antes de iniciar la aplicación. Según la versión del programa y su conexión a internet, puede descargar sonidos ambientales adicionales a través del enlace proporcionado.

3.6.4.5 Añadir una imagen de fondo


Haga clic en "Imagen propia". Introduzca una breve descripción de la imagen y seleccione el archivo JPG deseado. Tras la previsualización, inserte la imagen con "Insertar imagen". La imagen se añadirá a la selección de imágenes de Stress Balance y podrá utilizarse como entorno manual.

Lo ideal es usar una imagen JPG en formato horizontal con aproximadamente 3000 × 2000 píxeles. Las imágenes más pequeñas o con relaciones de aspecto diferentes pueden generar bordes visibles o una apariencia pixelada. Utilice únicamente imágenes para las que tenga los derechos de uso necesarios y evite incluir información personal innecesaria.

3.6.5 Realizar la aplicación manual de Stress Balance

3.6.5.1 Abrir Stress Balance

Abra Bucher Stress Balance mediante el botón redondo "Funciones adicionales". BCS comprueba la activación y si hay al menos un cliente activo. Verifique el cliente actual. La ventana de Stress Balance muestra el entorno seleccionado, el icono de mariposa, el indicador de estrés, el botón de propiedades de escaneo, así como las opciones Iniciar, Iniciar modo automático y Cerrar.

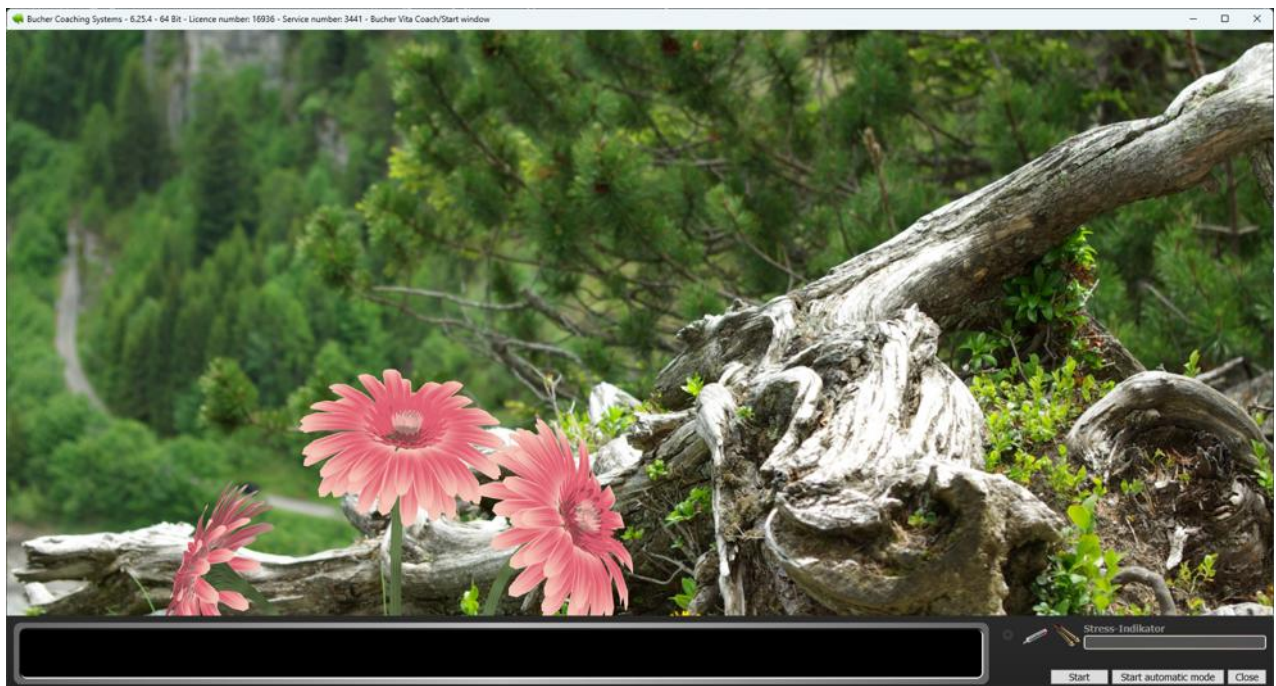

Iniciar la aplicación manual de Stress Balance

3.6.5.2 Comprobar las propiedades del escaneo

Antes de usar la aplicación por primera vez, abra las propiedades de escaneo mediante el icono de engranaje. Compruebe qué interfaz mente-materia se está utilizando y si el sensor CA o los aplicadores manuales previstos están activos. El modo automático solo está disponible si se ha detectado y seleccionado una interfaz adecuada.

3.6.5.3 Inicie la aplicación y seleccione la autoevaluación.


- Haga clic en Iniciar.
- BCS pregunta cómo se siente el cliente en ese momento.
- El cliente selecciona la carita sonriente (feliz, neutra o triste). Esta selección determina el punto de partida de la visualización interna del programa.

- Recoja el sensor CA según las instrucciones.
- Espere hasta que se establezca la conexión y comience el proceso de biorretroalimentación.

3.6.5.4 Observación de mariposas

Durante el proceso, la mariposa modifica su movimiento, el aleteo y la distancia a la flor. El indicador de estrés muestra el progreso interno del programa. El cliente puede sentarse en silencio, respirar con calma y observar sin forzar un resultado específico.

El sistema BCS también puede mostrar cambios de color e información de pulsos. Esta información forma parte de la representación del programa energético. Debe explicarse como impulsos acompañantes y no como un diagnóstico o una afirmación confirmatoria.

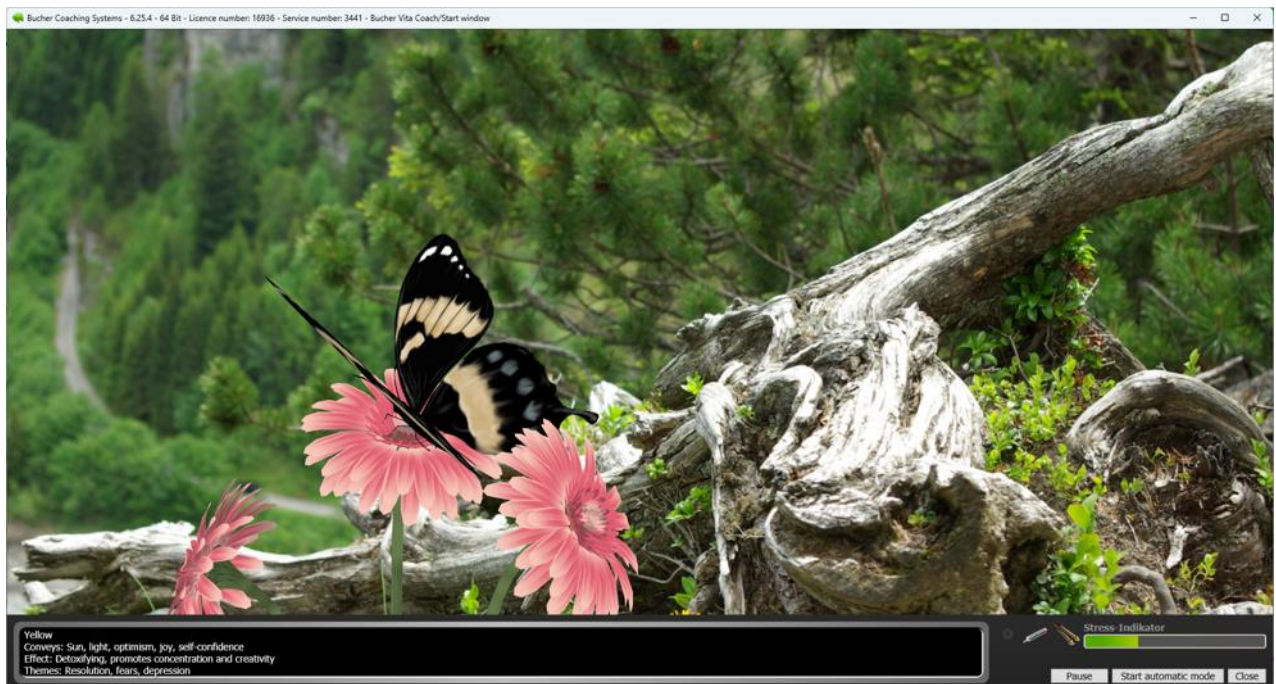

Stress Balance durante la aplicación

3.6.5.5 Pausar y reanudar la aplicación

Durante la ejecución de una secuencia, el botón de Inicio cambia a Pausa. Al pausar, se detienen la animación, el procesamiento de retroalimentación y la reproducción de sonido. El botón Reanudar reinicia la secuencia desde el mismo punto. Utilice la función de Pausa, por ejemplo, para una breve interrupción o cuando necesite ajustar la posición del sensor.

3.6.5.6 Interrupción del contacto

Si se interrumpe la señal de retroalimentación, la mariposa se aleja de la flor o el proceso espera a que se restablezca la conexión. Sostenga el sensor como se indica. Si la interrupción se repite, finalice el proceso y verifique la conexión, las propiedades de escaneo y la posición del sensor.

3.6.5.7 Fin de la aplicación

Cuando la representación interna del programa alcanza el estado final previsto, la mariposa se posa en la flor y extiende sus alas con calma. BCS finaliza el proceso actual, guarda una vista final y puede preguntar a continuación si se debe generar un informe.

En algunas iteraciones, no se puede alcanzar el estado final del programa. BCS lo indica y finaliza el proceso. Esto no constituye un juicio negativo sobre el cliente ni un hallazgo médicamente relevante. Solo se realizará una iteración posterior si el cliente lo solicita.

3.6.5.8 Cancelar o cerrar la aplicación

Al cerrar la ventana, se finalizará la aplicación actual. Se detendrán las animaciones, el sonido, el procesamiento de sensores y cualquier temporizador activo. Antes de cerrar, compruebe si ya se ha generado el informe deseado.

3.6.6 Clasificación de los indicadores de estrés y retroalimentación

3.6.6.1 Indicador de estrés

El indicador de estrés muestra una tendencia relativa dentro de la aplicación actual. Si bien facilita la orientación visual, no es comparable con una escala de estrés médica, una escala psicológica ni un valor de laboratorio. Por lo tanto, las comparaciones entre diferentes personas o entre citas muy distantes no son adecuadas para una evaluación objetiva.

3.6.6.2 Autoevaluación y progreso

La selección de emoticonos describe la situación inicial subjetiva. La información que se muestra a continuación se relaciona con la señal de retroalimentación continua y los procesos internos del programa. Por lo tanto, la conversación puede abarcar tanto la autoevaluación inicial como la experiencia personal durante la aplicación.

3.6.6.3 Sugerencias para la conversación

- ¿Qué te ayudó a calmarte?
- ¿En qué momento notaste algún cambio?
- ¿Alguna imagen, sonido o la actividad con la mariposa resultó particularmente útil o perjudicial?
- ¿Qué pequeña acción podría ayudarte en una situación cotidiana similar?

Expresa tus ideas con claridad y permite que el cliente considere la posibilidad de no haber percibido ningún cambio. La información que se muestra en pantalla no debe utilizarse para contradecir la percepción del cliente.

3.6.7 Uso del modo automático



Modo automático de Stress Balance

3.6.7.1 Propósito y requisitos previos

El modo automático guía al usuario paso a paso durante la autoevaluación y la posterior aplicación. Resulta especialmente adecuado como opción voluntaria y de autoservicio en salas de espera. Los requisitos previos incluyen la activación del sistema de Stress Balance, un sensor CA correctamente configurado o aplicadores manuales adecuados, y una breve instrucción.

Si se ofrece el Modo Automático en un ordenador desatendido en la sala de espera, solo se podrá seleccionar un cliente genérico sin datos personales en BCS. No se podrán mostrar ni utilizar datos reales de clientes en esta estación de trabajo. Además, no se generará ningún informe personal para aplicaciones anónimas.

3.6.7.2 Inicio automático

- Abra Stress Balance y compruebe las propiedades del escaneo.
- Haga clic en Iniciar modo automático.
- Siga las instrucciones para mantener presionado el sensor y luego suéltelo. Esto permite que BCS reconozca que el cliente ha comprendido los controles.
- El sistema BCS muestra sucesivamente una carita triste, una neutra y una sonriente feliz. El cliente toma el sensor en su mano durante la visualización que corresponde a su autoevaluación actual.
- Si no se realiza ninguna selección dentro del intervalo de tiempo mostrado, la secuencia introductoria comienza de nuevo.

3.6.7.3 Proceso automático

Tras seleccionar una carita sonriente, BCS muestra el entorno preparado e inicia la presentación de biorretroalimentación. El usuario sostiene el sensor durante la aplicación. Si se interrumpe la conexión, aparece un aviso con límite de tiempo para que el usuario vuelva a coger el sensor. Si no se restablece la conexión, el modo automático vuelve al modo de espera.

3.6.7.4 Conclusión y siguiente iteración

Una vez finalizado el proceso, BCS informa al cliente mediante una señal sonora y un mensaje en pantalla. A continuación, se debe soltar el sensor. Según el resultado y la configuración del programa, se mostrará un informe. Posteriormente, el modo automático vuelve al modo de espera y aguarda la siguiente aplicación.


3.6.7.5 Salir del modo automático

Haga clic en "Salir del modo automático" antes de abandonar su estación de trabajo, limpiar el sensor, cambiar de cliente o cerrar BCS. A continuación, compruebe que no se muestren datos personales ni informes.

3.6.7.6 Higiene y supervisión en la zona de espera

Para sensores compartidos, establezca un procedimiento de limpieza adecuado según las especificaciones de cada dispositivo. Asegúrese de que haya ayuda disponible y que el uso sea voluntario. El modo automático no sustituye la supervisión si el usuario no comprende completamente cómo funciona el dispositivo o se siente incómodo durante su uso.

3.6.8 Creación y generación de un informe

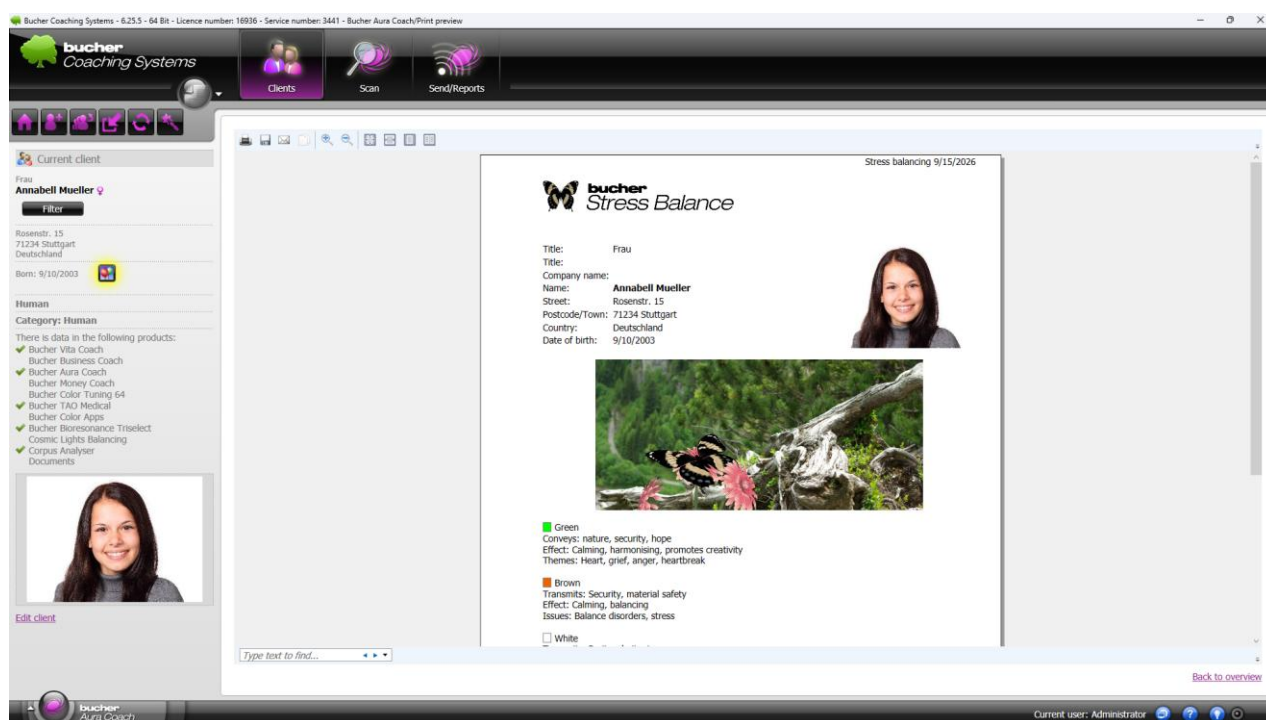

Crear un informe de Stress Balance

3.6.8.1 Opción de crear un informe al finalizar

Tras completar el proceso, BCS podría preguntar si se debe generar un informe. Confirme esta solicitud únicamente si se ha seleccionado el cliente correcto y se requiere documentación. Si no se necesita un informe, rechace la solicitud.

3.6.8.2 Contenido del informe

El informe de Stress Balance puede incluir datos e imágenes del cliente, una vista final guardada de la mariposa e información sobre el color y los impulsos utilizados durante el proceso. Los impulsos repetidos e inmediatamente consecutivos se agrupan para generar el resultado.

El indicador de estrés, la imagen final y la información sobre impulsos que aparecen en el informe no constituyen hallazgos médicos. Analice el contenido como documentación de la aplicación y como posible herramienta para la reflexión. No incluya diagnósticos ni promesas de curas.

3.6.8.3 Imprimir y PDF

El informe utiliza las funciones estándar de generación de informes de BCS. Según la configuración de impresión y PDF, el informe se puede imprimir o guardar como PDF. Antes de imprimir, verifique el nombre, la imagen del cliente y la ubicación del archivo. Los informes contienen información personal y deben protegerse adecuadamente.

3.6.9 Stress Balance en otros procesos del BCS

3.6.9.1 Acompañamiento visual de una transmisión

En los productos BCS compatibles, la función Stress Balance se puede seleccionar como una opción de visualización en la configuración de hardware o transmisión. En este caso, el icono de la mariposa acompaña a una secuencia de transmisión predefinida. La duración, la información de color y la conclusión dependen del producto que realiza la llamada.

Este uso es distinto al de la aplicación independiente de Stress Balance. Por lo tanto, verifique el cliente seleccionado, la transmisión, la duración y el hardware activo en el módulo inicial. No todos los productos, licencias o combinaciones de hardware ofrecen esta opción.

3.6.10 Uso responsable

3.6.10.1 Formular expectativas realistas

El estrés es una reacción humana normal ante situaciones difíciles. Cada persona experimenta el estrés y la relajación de manera diferente. Por lo tanto, Stress Balance se describe como una herramienta de biorretroalimentación, autoconciencia y apoyo a la relajación, no como un tratamiento para una enfermedad ni como una garantía de reducción del estrés.

3.6.10.2 Quejas médicas y psicológicas

Stress Balance no sustituye la evaluación médica, psicoterapéutica o psicológica. En casos de síntomas graves, persistentes o que empeoran, deterioro significativo de la vida diaria o crisis aguda, se requiere ayuda profesional. El uso de este producto no debe interrumpir ni retrasar el tratamiento necesario.

3.6.10.3 Voluntariedad y límites personales

El cliente decide si participa, escucha un sonido, utiliza una imagen específica o finaliza el proceso. Si el cliente es sensible a las imágenes en movimiento, los sonidos o el tiempo prolongado frente a la pantalla, ajuste el entorno o interrumpa la aplicación.

3.6.10.4 Protección de datos

Seleccione al cliente por su nombre solo si se requiere y está permitido proporcionar documentación personalizada. Proteja las pantallas, las impresiones y los archivos PDF del acceso no autorizado. Active el filtro de clientes para ocultar a todos los demás clientes registrados en el programa. Sus imágenes de fondo no deben contener información personal de ninguna otra persona.

3.6.11 Errores comunes y soluciones

La función Stress Balance no se muestra o no se puede abrir.

Verifique la activación del producto. Sin una licencia de Stress Balance, la opción del menú no será visible ni utilizable. Además, asegúrese de que al menos un cliente esté registrado en BCS.

El modo automático no se puede utilizar.

Abra las propiedades del escaneo y compruebe si se detecta y activa un sensor CA adecuado o los aplicadores manuales apropiados. El modo automático permanecerá desactivado sin una interfaz mente-materia adecuada.

La mariposa se aleja de la flor, o el proceso está en espera.

La señal de retroalimentación se interrumpió. Compruebe que el sensor se mantiene en la posición correcta, que el cable y la conexión son estables y que la interfaz correcta está activa en las propiedades de escaneo.

No hay ruido ambiental.

Compruebe el volumen y el dispositivo de salida, el archivo de sonido seleccionado y cualquier ajuste manual o dependiente del entorno. Escuche el archivo con la configuración de Stress Balance a modo de prueba.

Su imagen de fondo tiene bordes o aparece borrosa.

Utilice un archivo JPG suficientemente grande en formato horizontal, idealmente de unos 3000 × 2000 píxeles. Los formatos muy diferentes o los archivos pequeños no se pueden visualizar a pantalla completa con nitidez.

El proceso no puede iniciarse.

Compruebe las propiedades del escaneo, el hardware detectado y el cliente actual. Si es necesario, cierre la ventana de Stress Balance, vuelva a conectarse y abra el módulo.

No aparece la opción de crear un informe al finalizar.

El informe solo se ofrece como parte del proceso de cierre completo. Asimismo, verifique el cliente seleccionado y la configuración general de impresión/PDF de BCS.

No se puede cargar contenido multimedia adicional.

Compruebe su conexión a internet y si la descarga sigue disponible en la configuración de su programa Stress Balance. Las imágenes y los sonidos que ya tenga almacenados localmente se pueden usar sin problema.

3.6.12 Preguntas frecuentes sobre Bucher Stress Balance

¿El indicador de estrés es un valor de estrés objetivo?

No. Se trata de un indicador de progreso relativo, interno del programa, para la aplicación actual, y no de una evaluación médica o psicológica.

¿Es necesario que el cliente esté presente?

La aplicación principal está pensada para un cliente presente físicamente, ya que el sensor CA, o interfaz mente-materia, se sostiene durante el proceso de biorretroalimentación. Si bien es posible

una aplicación completamente remota, resulta menos eficaz debido a la falta de retroalimentación. Sin embargo, sería factible utilizar Zoom u otro software para transmitir la pantalla de Stress Balance al cliente.

¿Qué emoticono debería elegir el cliente?

El cliente elige espontáneamente la representación que mejor se ajusta a su percepción actual. No hay una elección correcta o incorrecta.

¿Qué significa que la mariposa no llegue a la flor?

Esto simplemente significa que no se alcanzó el estado final previsto del programa en esta ejecución. No se debe extraer ningún diagnóstico, evaluación de la cooperación ni declaración negativa sobre el cliente de esto.

¿Puede Stress Balance funcionar en la sala de espera sin personal?

El modo automático está diseñado para un funcionamiento prácticamente autónomo. No obstante, es necesario organizar la instrucción, el uso voluntario, el soporte disponible, la protección de datos y la higiene de los sensores.

¿Puedo usar una foto mía de vacaciones o de la naturaleza?

Sí. La imagen debe estar en formato JPG y tener un tamaño suficientemente grande en formato horizontal. Verifique los derechos de imagen y evite imágenes que puedan resultar ofensivas para el cliente.

¿El programa Stress Balance sustituye al tratamiento o la terapia psicológica?

No. Stress Balance es una herramienta complementaria de biorretroalimentación y autorreflexión. No reemplaza el apoyo médico, psicoterapéutico, psicológico ni de ningún otro tipo que sea necesario.

4 Módulos complementarios para diversos productos

4.1 Evaluación con IA: Trabajar con inteligencia artificial en BCS

4.1.1 Descripción general

Este capítulo describe cómo utilizar la inteligencia artificial (IA) para evaluar los resultados de los escaneos en Bucher Coaching Systems.

La función de IA le ayuda a comprender mejor los resultados de los escaneos, reconocer relaciones y generar textos para su trabajo profesional. Por ejemplo, la IA puede explicar los resultados individuales, formular sugerencias terapéuticas, crear recomendaciones comprensibles para el cliente o proponer afirmaciones personalizadas.

La IA no sustituye su criterio profesional. Es una herramienta de apoyo. Cada respuesta de la IA debe ser revisada por el usuario, modificada si es necesario y documentada profesionalmente.

Importante: La IA no está integrada directamente en BCS. No tiene acceso directo a sus datos de BCS. La transferencia se realiza intencionadamente a través del portapapeles. Esto garantiza que usted mantenga el control sobre la información que se transmite a la IA.

4.1.2 Finalidad de la evaluación con IA

La evaluación mediante IA sirve para contextualizar los resultados del escaneo de forma comprensible.

Puede ayudar a:

- explicar individualmente los resultados del escaneo,
- hacer visibles posibles relaciones entre los resultados del escaneo y los problemas del cliente,
- formular enfoques terapéuticos o de coaching,
- crear recomendaciones comprensibles para clientes sin conocimientos especializados,
- proponer afirmaciones y planes de ejercicios,
- interpretar simbólicamente imágenes fractales, si se dispone de la licencia del módulo Fractal,
- responder a preguntas especializadas mediante prompts personalizados.

La evaluación mediante IA puede resultar especialmente útil cuando hay muchos resultados de escaneo o cuando las relaciones son difíciles de evaluar a primera vista.

4.1.3 Protección de datos y principio básico

BCS no transfiere automáticamente todos los datos del cliente a una IA. La IA solo recibe la información necesaria para la evaluación correspondiente.

La transferencia se realiza en dos direcciones:

1. BCS genera un prompt preconfigurado.
Resultado: El prompt contiene los datos de escaneo necesarios y la información seleccionada de los datos del cliente.

2. El prompt se transfiere a un sistema de IA externo a través del portapapeles.
Resultado: La IA puede evaluar el prompt y generar una respuesta.
3. La respuesta de la IA se copia de vuelta a BCS a través del portapapeles.
Resultado: La respuesta está disponible en BCS para su posterior procesamiento, documentación y generación de resultados.

Importante: No utilice nombres de clientes ni otros datos que permitan identificarlos directamente, a menos que sean necesarios para la evaluación de IA. Siempre que sea posible, trabaje con números de cliente, edad, sexo, especie, área de interés, diagnósticos, síntomas y resultados de escaneo.

Precaución: Los sistemas de IA pueden cometer errores. Revise cuidadosamente cada respuesta antes de guardarla, imprimirla, exportarla como PDF o compartirla con un cliente.

4.1.4 Requisitos previos

Para trabajar con la evaluación de IA, necesitará:

- BCS en una versión que admite evaluación por IA (a partir de la versión 6.23.4),
- un escaneo completado con resultados guardados,
- Los campos «Diagnósticos» y «Síntomas» del registro del cliente están cumplimentados, cuando sea necesario.
- Acceso a un sistema de IA adecuado,
- un portapapeles funcional en Windows,
- suficiente experiencia técnica para verificar la respuesta de la IA.

Nota: La calidad de la respuesta de la IA depende en gran medida de la calidad de los datos de entrada. Cuanto más detalladamente documente la situación del cliente en "Diagnósticos" y "Síntomas", con mayor precisión podrá la IA clasificar los resultados del análisis.

4.1.5 Registro significativo de diagnósticos y síntomas

La IA puede evaluar mejor los resultados del escaneo cuando conoce el contexto del cliente. Este contexto se proporciona principalmente a través de los campos "Diagnóstico" y "Síntomas".

Utilice el campo "Diagnósticos" para los hallazgos confirmados médicamente.

Utilice el campo "Síntomas" para cualquier otro problema relevante relacionado con el cliente.

Esto incluye no solo dolencias físicas, sino también problemas cotidianos estresantes, por ejemplo:

- estrés laboral,
- conflictos sociales,
- problemas familiares
- Relación de pareja,
- preocupaciones financieras
- Cuestiones de crianza,
- situación de la vivienda,
- Motivación,
- Nutrición y ejercicio
- Autoimagen,
- Confianza en sí mismo,
- creencias limitantes
- estrés emocional.

Consejo práctico: No introduzca únicamente términos aislados en el campo "Síntomas". Una breve lista o unas pocas frases explicativas ayudan a la IA a contextualizar mejor los resultados del análisis.

4.1.6 Recrear la evaluación de IA basándose en información adicional

Si se añaden diagnósticos o síntomas después del escaneo, normalmente no es necesario repetirlo. Si añade esta información al registro del cliente y ya ha creado una evaluación de IA, elimine la evaluación de IA existente y genere una nueva para que se tengan en cuenta sus adiciones. El escaneo inicial existente permanece sin cambios.

4.1.7 Prompts estándar en BCS

Un prompt es una instrucción preparada para la IA. Contiene la tarea dirigida a la IA, los datos relevantes del cliente y los resultados del escaneo.

BCS ofrece varios prompts estándar con distintos enfoques.

Prompt 1: Evaluación de los resultados individuales del escaneo

Este prompt permite explicar por separado los resultados más importantes del escaneo. Resulta especialmente útil para comprender el significado de cada entrada.

Prompt 2: Evaluación terapéutica

Este prompt está dirigido a usuarios profesionales. Puede proponer definiciones de problemas, posibles soluciones, recomendaciones terapéuticas y métodos de apoyo.

Importante: Esta valoración está destinada al usuario. No debe transmitirse al cliente sin antes ser revisada.

Prompt 3: Recomendación para el cliente

Este prompt permite generar una recomendación comprensible y no médica para el cliente. La redacción debe ser positiva, alentadora y práctica para la vida cotidiana.

Este prompt es especialmente adecuado para los informes que leerá el cliente.

Prompt 4: Afirmaciones y plan de 4 semanas

Este prompt permite crear afirmaciones personalizadas y un plan de cuatro semanas. Es adecuado para clientes que desean trabajar con breves estímulos diarios.

Prompt 5: Interpretación de fractales

Esta opción solo está disponible si se cuenta con la licencia del módulo Fractal. Se utiliza para interpretar simbólicamente los colores, las formas y los patrones de una imagen fractal.

Nota: Sin el módulo fractal, solo están disponibles los prompts estándar sin interpretación fractal.

Regla rápida para transmitir a los clientes

Los informes/prompts 1 y 2 de la IA están destinados al uso profesional por parte de usuarios y terapeutas, y no deben compartirse con los clientes sin revisarlos previamente. Los informes 3, 4 y, si están disponibles, 5, están diseñados para una comunicación clara con el cliente. No obstante, revise y edite cada texto antes de compartirlo.

4.1.8 ¿Qué prompts son adecuados para cada propósito?

No todos los prompts son adecuados para cualquier propósito.

Las siguientes opciones son especialmente adecuadas para el usuario (terapeuta/coach):

- “Evaluación de los resultados de escaneos individuales”,
- "Evaluación terapéutica".

Estos prompts pueden contener términos técnicos, consejos terapéuticos e interpretaciones más detalladas.

Especialmente adecuados para los clientes son:

- “Recomendación para el cliente”,
- “Afirmaciones y plan de 4 semanas”,
- "Interpretación de fractales", siempre que sea apropiada y esté autorizada.

Estos prompts suelen ser más comprensibles, positivos y orientados a la autoayuda y la orientación. Precaución: No reenvíe una respuesta de IA a un cliente sin verificarla. Elimine las afirmaciones que sean engañosas, demasiado directas, demasiado estresantes o técnicamente inapropiadas.

4.1.9 Proceso de evaluación con IA

Esta sección describe el proceso típico para crear una evaluación de IA a partir del resultado de un escaneo.

Registrar el historial médico del paciente (diagnósticos / síntomas / problemas del cliente).

Resultado: Se documentan los diagnósticos, los síntomas y los problemas relevantes del cliente.

Realice el escaneo solicitado.


Resultado: Los resultados del escaneo se guardan y están disponibles en la sección "Enviar/Informes".

Abra la sección "Enviar/Informes".

Resultado: Se muestran los paquetes disponibles y los resultados del escaneo.

Para el escaneo deseado, abra la función "IA".

Resultado: Se muestran las características de IA para este escaneo.

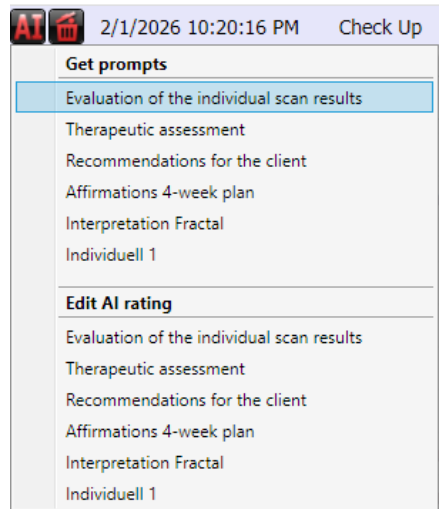

En «Obtener prompt», seleccione el prompt deseado haciendo clic en él.

Resultado: BCS crea el prompt y lo copia al portapapeles.

Abra el sistema de IA deseado (por ejemplo, ChatGPT.com).

Resultado: El campo de entrada de la IA es visible.

Pegue el prompt usando "Ctrl+V".

Resultado: La consulta preparada por BCS aparece en el campo de entrada de la IA.

Envíe el prompt a la IA.

Resultado: La IA genera una respuesta.

Copie la respuesta de la IA al portapapeles mediante el icono de copiar situado debajo de la respuesta.

Resultado: La respuesta se puede reinsertar en BCS.

Vuelva a BCS.


Resultado: El escaneo correspondiente aún está disponible.

Vuelva a abrir "IA" y seleccione "Editar evaluación de IA" y luego la entrada correspondiente.

Ejemplo: Si ha utilizado la opción "Recomendación para el cliente", seleccione también la entrada "Recomendación para el cliente" al insertarla.

Resultado: La respuesta de la IA se asigna al área correcta.

Pegue la respuesta haciendo clic en "Pegar desde el portapapeles de AI".

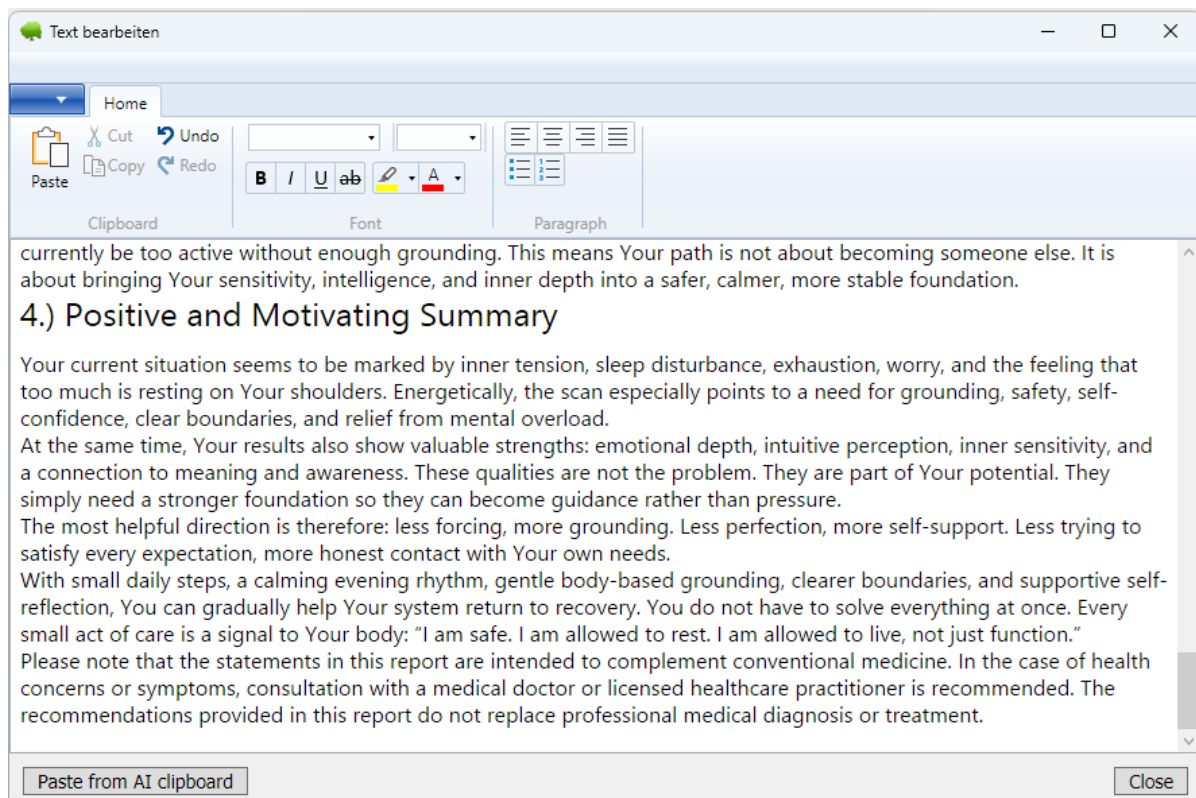

Resultado: La respuesta de la IA está disponible para su procesamiento en el BCS.

Revise y edite el texto.

Resultado: El texto ha sido revisado profesionalmente y puede guardarse.

Cierre la ventana de edición.

Resultado: Los cambios se han guardado.

Abra la vista previa de impresión si es necesario.

Resultado: Las evaluaciones de IA registradas aparecen como opciones seleccionables en la vista previa.

Imprima el informe o guárdelo como PDF.

Resultado: El informe puede documentarse o entregarse al cliente.

4.1.10 Comprobación y edición de las respuestas de la IA

Las respuestas de la IA no deben aceptarse sin verificación. Incluso las buenas respuestas de la IA pueden contener redacción inapropiada, imprecisiones técnicas o afirmaciones demasiado generales.

Preste especial atención a:

- ¿Son comprensibles las afirmaciones?
- ¿Coinciden las declaraciones con la descripción del cliente?
- ¿No se hacen promesas de curación?
- ¿No se están realizando diagnósticos médicos?

- ¿Son realistas y responsables las recomendaciones?
- ¿El tono es adecuado para el cliente?
- ¿El texto contiene declaraciones delicadas que deban eliminarse?

Una IA puede formular argumentos convincentes, incluso si una afirmación es incorrecta. La responsabilidad profesional siempre recae en el usuario.

4.1.11 Uso de prompts personalizados

Además de los prompts estándar, BCS permite crear prompts personalizados. Esta función resulta útil si se desea incorporar inteligencia artificial a análisis específicos o flujos de trabajo propios.

Ejemplos de prompts personalizados:

- Selección de productos adecuados de nuestra propia gama de productos,
- preguntas específicas de coaching
- Lógica de evaluación individual para una práctica específica,
- Informes en un estilo específico,
- Resúmenes para documentación interna,
- Recomendaciones específicas para grupos objetivo concretos.

Importante: Los prompts personalizados deben redactarse y probarse con cuidado. Un prompt mal formulado suele generar respuestas imprecisas o poco útiles.

4.1.12 Activar y nombrar un prompt personalizado


Haga clic en el botón redondo "Funciones adicionales" que se encuentra en la parte superior (texto de la sugerencia: "Funciones adicionales y de ayuda").



Botón redondo de "Funciones adicionales"

Resultado: Se muestra el menú "Funciones adicionales".


Abra "Configuración".

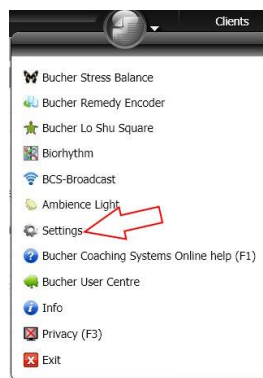

Acceder a la configuración

Resultado: Se abre la ventana de configuración.


Abra la sección "Evaluación de IA".

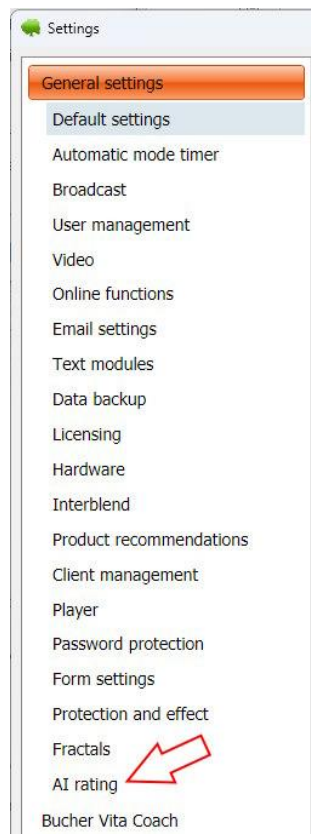

Configuración de evaluación de IA


Resultado: Se muestran los ajustes de los prompts de la IA.

Haga clic en “Prompts personalizados” en la sección inferior.



Resultado: Se abre la ventana "Prompts personalizados".

Active un prompt personalizado marcando la casilla.

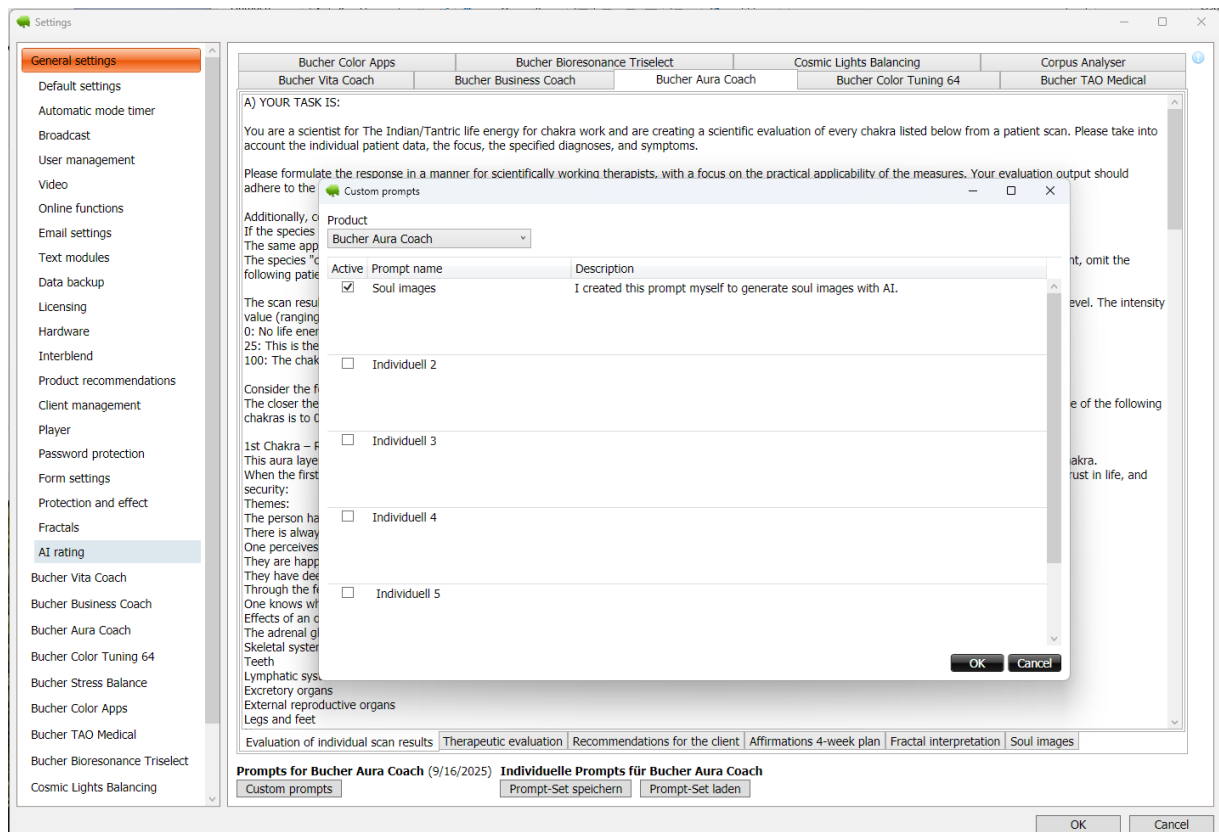

Crear cinco prompts personalizados adicionales

Resultado: El prompt personalizado está listo para editarlo.

Asigne un nombre al prompt haciendo doble clic en "Personalizado".

Resultado: Puede introducir un nombre propio para el prompt y seleccionarlo posteriormente mediante ese nombre. También conviene añadirle una descripción para reconocerlo con mayor facilidad.

Confirme con "Aceptar".

Resultado: Aparece una pestaña independiente para cada prompt personalizado.

Introduzca o edite el prompt en la nueva pestaña: haga clic en la pestaña INFERIOR e introduzca el texto.

Resultado: Se ha creado el prompt personalizado.

Importante: Guarde la ventana de configuración completa a continuación. Solo así el texto introducido se guardará permanentemente en la base de datos local de BCS. Si cancela la configuración, se descartarán todos los cambios realizados en los textos de los prompts desde que abrió la ventana.

Los cinco prompts estándar son de solo lectura. Únicamente se pueden editar los cinco espacios individuales para los prompts.

Consejo práctico: Copie un prompt estándar existente —seleccione el texto, cópielo y péguelo en una ventana nueva— y adáptelo. Así conservará las estructuras y los marcadores de posición importantes. También puede preguntar a la IA si el prompt es adecuado o si propone alguna mejora.

4.1.13 Marcadores de posición en prompts personalizados

Los prompts personalizados pueden contener marcadores de posición. Estos marcadores de posición se reemplazarán automáticamente más adelante con datos de BCS.

Algunos ejemplos de marcadores de posición podrían ser:

- Número de cliente,
- Edad,
- Género,
- Especies,
- Enfoque,
- Estatura,
- Peso,
- diagnósticos,
- Síntomas,
- Idioma de salida,
- Resultados del escaneo.

La lista exacta de marcadores de posición disponibles se puede encontrar en la ventana de configuración de IA a través del icono de información (arriba a la derecha, el icono redondo azul).



Importante: Modifique los marcadores de posición solo si conoce su significado. Si los marcadores de posición se escriben incorrectamente o se eliminan, es posible que no se inserten datos importantes en el prompt. Los marcadores de posición se rellenan con los datos del cliente y los resultados del escaneo cuando se genera el prompt (pero no con datos personales).

4.1.14 Uso de prompts personalizados en el área "Enviar/Informes"

Una vez configurados, los prompts personalizados estarán disponibles en «Enviar/Informes». Al seleccionar «IA» para el escaneo deseado, **los prompts personalizados aparecen** entre las funciones de IA. Puede utilizarlos del mismo modo que los prompts estándar. Eso significa:

Seleccione el prompt.

Resultado: El prompt personalizado se completa con los datos del escaneo actual.

		Scan date	Chakra 1	Chakra 2
1		12/10/2025 8:08:33 PM	14	85
2		12/10/2025 8:04:54 PM	10	64
3			6	74
4			9	66
5			2	36
6			3	50
7			7	67
8			8	38
9			1	24
10			7	44
11			7	93
12			8	68
13			5	43
14		1/15/2021 12:28:39 AM	78	32

Get prompts

- Evaluation of individual scan results
- Therapeutic evaluation
- Recommendations for the client
- Affirmations 4-week plan
- Fractal interpretation
- Soul images**

Edit AI rating

- Evaluation of individual scan results
- Therapeutic evaluation
- Recommendations for the client
- Affirmations 4-week plan
- Fractal interpretation
- Soul images

Prompt personalizado «Imágenes del alma» en la ventana «Lista de paquetes».

Transfiera el prompt a la IA.

Resultado: La IA genera una respuesta basada en su tarea individual.

Copie de la respuesta a BCS.

Resultado: La respuesta se puede guardar, editar y mostrar posteriormente.

Nota: Los prompts personalizados son especialmente útiles para tareas especializadas recurrentes.

Para una consulta puntual, puede resultar más sencillo utilizar un prompt estándar y completar después manualmente la respuesta de la IA.

4.1.15 Guardar y cargar conjuntos de prompts personalizados en el servidor Bucher

A partir de la versión 6.24.1, los prompts personalizados se pueden guardar como un conjunto de prompts en el servidor de Bucher GmbH.

Un conjunto de prompts reúne los prompts personalizados configurados actualmente. Esto permite guardar sus propias configuraciones, cargarlas más adelante o compartirlas con otros usuarios de BCS si lo desea.

Los conjuntos de prompts son específicos de cada producto. Solo se guarda la configuración del producto BCS seleccionado en la configuración de IA, por ejemplo, el Bucher Aura Coach. Un conjunto de prompts no se aplica automáticamente a todos los productos BCS.

Un conjunto de prompts contiene las cinco ranuras de prompts personalizados para este producto: sus estados de activación, nombres, descripciones y textos completos de los prompts. Incluso las ranuras de prompts actualmente desactivadas están incluidas en el conjunto.

No existe una función de almacenamiento local para los conjuntos de prompts. El guardado y la carga siempre se realizan a través del servidor Bucher. Para ello, se requiere una conexión a internet activa.

Aclaración: Los prompts personalizados configurados actualmente se almacenan localmente en la base de datos de BCS. No existe una función de exportación o importación local para conjuntos reutilizables. El almacenamiento adicional y el intercambio de conjuntos de prompts con nombre se realizan exclusivamente a través del servidor Bucher.

Esta función es especialmente útil si ha desarrollado sus propios prompts para espacios de trabajo específicos, por ejemplo:

- evaluaciones especiales de coaching,
- grupos objetivo específicos,
- estilos de reportaje propios,
- Recomendaciones de productos,
- documentación interna,
- procedimientos de práctica recurrentes.

Importante: No almacene información personal identificable del cliente en los prompts, nombres de los prompts ni descripciones. Un conjunto de prompts solo debe contener instrucciones generales para el trabajo, pero no nombres, diagnósticos, información confidencial del caso ni otros datos sensibles.

4.1.16 Guardar el conjunto de prompts en el servidor Bucher

La función "Guardar conjunto de prompts" le permite guardar sus prompts personalizados como un conjunto de prompts en el servidor Bucher.

Requisitos

- BCS está instalado al menos en la versión 6.24.1.
- Los prompts personalizados están configurados.
- Hay conexión a internet disponible.
- Se encuentra en la configuración de «Evaluación de IA».

Instrucciones paso a paso

En BCS, abre la sección "Configuración".

Resultado: Se abre la ventana de configuración.


Cambie a la sección "Evaluación de IA".

Resultado: Se muestran los ajustes para la evaluación de IA.

Revise sus prompts personalizados.


Resultado: Puede ver qué prompts deben guardarse como un conjunto de prompts.

Haga clic en "Guardar conjunto de prompts".



Resultado: Se abre una pequeña ventana que describe el conjunto de prompts.

Nota: Antes de guardar, compruebe que el producto BCS correcto esté seleccionado en la configuración de IA. Solo se guardarán sus cinco espacios de prompts personalizados en este conjunto de prompts.

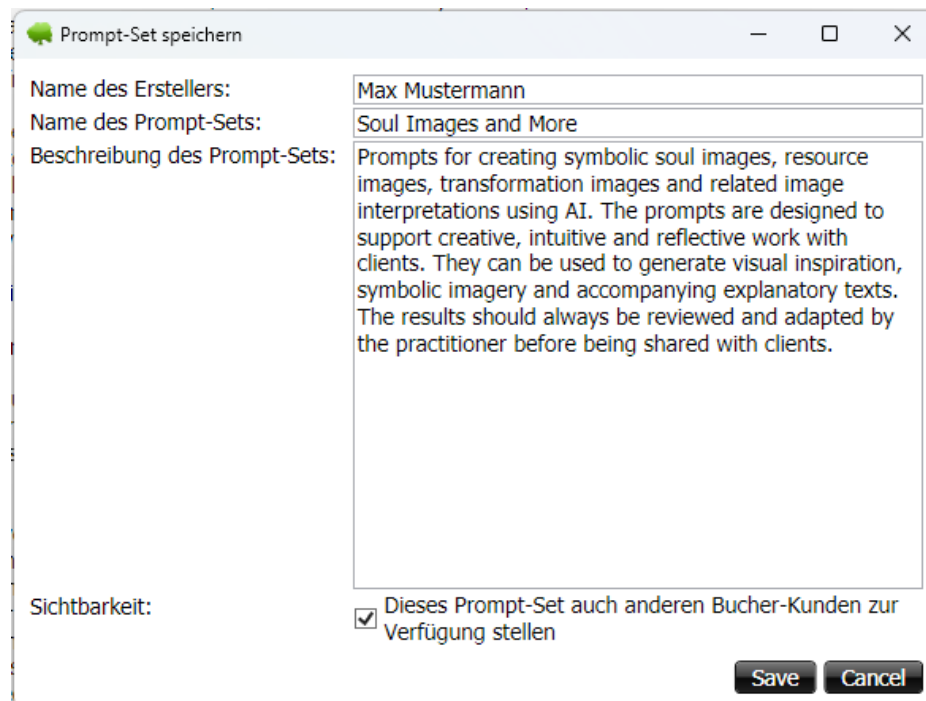

Prompt-Set speichern

Name des Erstellers: Max Mustermann

Name des Prompt-Sets: Soul Images and More

Beschreibung des Prompt-Sets: Prompts for creating symbolic soul images, resource images, transformation images and related image interpretations using AI. The prompts are designed to support creative, intuitive and reflective work with clients. They can be used to generate visual inspiration, symbolic imagery and accompanying explanatory texts. The results should always be reviewed and adapted by the practitioner before being shared with clients.

Sichtbarkeit: ☒ Dieses Prompt-Set auch anderen Bucher-Kunden zur Verfügung stellen

Save Cancel

Información sobre el conjunto actual de prompts personalizados (los cinco espacios para prompts personalizados)

Introduzca el nombre del creador en el campo "Nombre del creador".

El nombre del creador es un campo obligatorio y puede contener un máximo de 30 caracteres. El nombre del conjunto de prompts también es obligatorio y está limitado a 30 caracteres. La descripción del conjunto de prompts es opcional.

Resultado: El conjunto de prompts se puede asignar posteriormente al creador.

Introduzca un nombre único en el campo "Nombre del conjunto de prompts".

Ejemplo: "Informe del cliente sobre la autorregulación" o "Consejos prácticos en francés".

Resultado: Podrá reconocer más fácilmente el conjunto de prompts posteriormente.

Introduzca una breve descripción en el campo "Descripción del conjunto de prompts".

Resultado: Usted u otros usuarios reconocerán posteriormente para qué sirve este conjunto de prompts.

En el apartado "Visibilidad", decida si el conjunto de prompts solo debe ser visible para usted o si también debe estar disponible para otros clientes de Bucher.

Resultado: Se ha configurado la visibilidad del conjunto de prompts.

Guarde el conjunto de prompts.

Resultado: El conjunto de prompts se almacena en el servidor de Bucher GmbH.

Nota: Si no otorga visibilidad a otros usuarios, el conjunto de prompts solo será visible para usted.

Seguirá estando almacenado en el servidor Bucher, pero no será visible para otros usuarios de BCS.

4.1.17 Poner el conjunto de prompts a disposición de otros usuarios

Al guardar un conjunto de prompts, puede activar la opción "Visibilidad: Hacer que este conjunto de prompts esté disponible también para otros clientes de Bucher".

Cuando esta opción está habilitada, otros usuarios de BCS pueden ver este conjunto de prompts al hacer clic en "Cargar conjunto de prompts" e incorporarlo a su propio BCS.

Esta función facilita el intercambio de prompts probados, de modo que los usuarios puedan aprender unos de otros y adoptar estructuras de prompts ya comprobadas.

Importante: Antes de publicar un conjunto de prompts, compruebe cuidadosamente que no contenga información confidencial, personal o interna. Los conjuntos de prompts publicados deben estar formulados de forma general y funcionar sin hacer referencia a clientes específicos.

Consejo práctico: Utilice nombres claros y descripciones comprensibles para los conjuntos de prompts compartidos. Otros usuarios deberían poder identificar la finalidad del conjunto de prompts con solo leer el nombre y la descripción.

4.1.18 Cargar un conjunto de prompts

La función "Cargar conjunto de prompts" permite transferir conjuntos de prompts guardados desde el servidor Bucher a BCS.

Dependiendo de la visibilidad, se puede mostrar lo siguiente:

- sus propios conjuntos de prompts guardados,
- Conjuntos de prompts que otros clientes de Bucher han publicado para uso general.

Requisitos

- BCS está instalado al menos en la versión 6.24.1.
- Hay conexión a internet disponible.
- Se encuentra en la configuración de «Evaluación de IA».

Instrucciones paso a paso


En BCS, abre la sección "Configuración".

Resultado: Se abre la ventana de configuración.

Cambie a la sección "Evaluación de IA".

Resultado: Se muestran los ajustes de IA.

Haga clic en "Cargar conjunto de prompts".



Resultado: Se muestra una lista de conjuntos de prompts disponibles.

Seleccione el conjunto de prompts deseado.

Resultado: Verá el nombre, el creador y la descripción del conjunto de prompts.

Para ello, haga clic en el icono de importación que aparece junto a la entrada deseada en la lista. El conjunto se importará inmediatamente; no es necesario pulsar ningún botón de carga general adicional.

Resultado: Los prompts se transfieren a su sistema BCS y, a continuación, pueden utilizarse o personalizarse.

Durante la importación se reemplazan los cinco espacios de prompts personalizados del producto BCS seleccionado. Se transfieren los estados de activación, los nombres, las descripciones y los textos. La configuración importada se guarda inmediatamente en la base de datos local de BCS.

Importante: Al cargar un conjunto de prompts personalizados, propio o de otro usuario, se sobrescriben los prompts personalizados utilizados actualmente en BCS. Si desea volver a utilizarlos más adelante, guárdelos antes de cargar otro conjunto.

Tras la carga, compruebe qué prompts personalizados se aplicaron. Si desea guardar sus propios prompts antes de la carga, guárdelos previamente mediante la opción "Guardar conjunto de prompts" en el servidor Bucher.

4.1.19 Visibilidad de los conjuntos de prompts

La visibilidad determina quién puede ver y cargar un conjunto de prompts guardados.

Ajuste	Significado
--------	-------------

No publicado	El conjunto de prompts solo es visible para su propio acceso.
--------------	---

Disponible para otros clientes de Bucher.	El conjunto de prompts también aparece para otros usuarios de BCS en "Cargar conjunto de prompts".
---	--

Recomendación: Inicialmente, guarde los conjuntos de prompts personales o no probados para su uso exclusivo. Publique un conjunto de prompts solo cuando sea generalmente comprensible, haya sido probado y no contenga información confidencial.

Los conjuntos de prompts personalizados se pueden compartir o restringir a su acceso dentro de la ventana de carga. Para ello, utilice el interruptor "Compartir" junto al conjunto correspondiente; no es necesario guardar el conjunto de nuevo.

En la ventana de carga, se muestran por separado los conjuntos creados por el usuario y los conjuntos compartidos por otros clientes. La lista se puede ordenar por nombre del conjunto, creador o fecha de modificación.

4.1.20 Información sobre protección de datos para conjuntos de prompts

Los conjuntos de prompts se utilizan para almacenar e intercambiar instrucciones de trabajo para la IA. No están diseñados para almacenar casos específicos de clientes.

Por lo tanto, evite lo siguiente en los conjuntos de prompts:

- Nombres de los clientes,
- Números de clientes,
- Direcciones,
- Direcciones de correo electrónico,
- números de teléfono,
- diagnósticos médicos de individuos específicos,
- Descripciones de casos que permitan identificar a una persona,
- notas internas sobre clientes individuales,
- Datos confidenciales de la práctica o de la empresa.

Importante: Si se distribuye un conjunto de prompts a otros clientes de Bucher, los prompts, el nombre del conjunto de prompts y la descripción deben formularse de manera que no se divulgue información confidencial.

Consejo práctico: Utilice únicamente marcadores de posición y frases generales en los conjuntos de prompts. Los datos específicos del cliente se insertarán posteriormente al crear un prompt de IA a partir del análisis correspondiente.

4.1.21 Errores comunes y soluciones para conjuntos de prompts

Problema: Falta el botón "Guardar conjunto de prompts".

Posible causa: Está utilizando una versión anterior de BCS.

Solución: Compruebe si tiene instalada al menos la versión 6.24.1.

Problema: No se puede guardar el conjunto de prompts.

Posible causa: No hay conexión a internet o la conexión al servidor Bucher no está disponible temporalmente.

Solución: Compruebe su conexión a internet e inténtelo de nuevo.

Problema: El conjunto de prompts guardados no se muestra al cargar la página.

Posible causa: El conjunto de prompts no se guardó correctamente o no hay conexión a Internet.

Solución: Compruebe su conexión a internet. Si es necesario, guarde de nuevo el conjunto de prompts.

Problema: Otros usuarios no pueden ver mi configuración de prompts.

Posible causa: La opción "Visibilidad: Hacer que este conjunto de prompts esté disponible para otros clientes de Bucher" no estaba activada.

Solución: Abra "Cargar conjunto de prompts" y active el interruptor "Compartir" para su propio conjunto de prompts.

Operación actual: Abra "Cargar conjunto de prompts" y active el interruptor "Compartir" para su propio conjunto de prompts. Esto cambia la visibilidad directamente en el servidor Bucher.

Problema: Un conjunto de prompts de otro proveedor no se ajusta a su propio flujo de trabajo.

Posible causa: Los conjuntos de prompts siempre reflejan la lógica de funcionamiento de su respectivo creador.

Solución: Adapte los prompts cargados a su propio flujo de trabajo. Si es necesario, guarde la versión modificada con un nombre de conjunto de prompts personalizado.

Problema: Un conjunto de prompts contiene información inapropiada o confidencial.

Posible causa: Durante la creación del contenido, se introdujo información específica del caso en lugar de información general.

Solución: Elimine dicho contenido de los prompts, el nombre y la descripción. Luego, guarde nuevamente el conjunto de prompts. Comparta únicamente conjuntos de prompts limpios con otros usuarios.

4.1.22 Preguntas frecuentes sobre conjuntos de prompts

Pregunta: ¿Se almacenan los conjuntos de prompts localmente en mi ordenador?

Respuesta: No. No existe una función de almacenamiento local para los conjuntos de prompts. Los conjuntos de prompts se almacenan en el servidor de Bucher GmbH y se cargan desde allí.

Pregunta: ¿Necesito conexión a internet?

Respuesta: Sí. Se requiere una conexión a Internet activa para "Guardar conjunto de prompts" y "Cargar conjunto de prompts".

Pregunta: ¿Pueden otros usuarios ver automáticamente mis conjuntos de prompts?

Respuesta: No. Otros usuarios solo verán su conjunto de prompts si lo hace visible al guardarlo o, posteriormente, mediante el interruptor «Compartir» de la ventana de carga.

Pregunta: ¿Puedo guardar un conjunto de prompts solo para mí?

Respuesta: Sí. Si no habilita la opción de compartir, el conjunto de prompts solo será visible para usted.

Pregunta: ¿Puedo almacenar datos de clientes en un conjunto de prompts?

Respuesta: No. Los conjuntos de prompts no deben contener datos personales ni confidenciales de los clientes. Utilice únicamente instrucciones generales de trabajo y marcadores de posición.

Pregunta: ¿Cuál es el propósito de la descripción del conjunto de prompts?

Respuesta: La descripción le ayuda, a usted y a otros usuarios, a comprender la finalidad del conjunto de prompts.

Pregunta: ¿Puedo modificar los conjuntos de prompts compartidos de otros usuarios?

Respuesta: Puede adaptar un conjunto de prompts cargado a su propio flujo de trabajo. Si es necesario, guarde la versión adaptada como un conjunto propio. También puede eliminar sus conjuntos de prompts guardados desde la ventana de carga. El icono de eliminar solo aparece en sus propios conjuntos; BCS le pedirá confirmación. No puede eliminar del servidor Bucher conjuntos compartidos que pertenezcan a otros usuarios.

4.1.23 Impresión y salida PDF

Todas las respuestas de IA guardadas se pueden ver en la vista previa de impresión. Allí aparecen como entradas separadas y seleccionables.

Si solo se guardó una respuesta de la IA, solo aparecerá esa entrada.

Si se han guardado varias respuestas de IA, se pueden seleccionar y mostrar individualmente.

Abra la vista previa de impresión utilizando el icono de la lupa.

Resultado: Se muestra la selección de impresión.

		Scan date	Chakra 1	Chakra 2	Chakra 3	Chakra 4	Chakra 5	Chakra 6	Chakra 7
1		12/10/2025 8:08:33 PM	14	85	79	68	64		
2		12/10/2025 8:04:54 PM	10	64	55	64	60		
3		Pressure selection							71
4		Select what you want to print.							41
5		☒ Patient printout ☐ Therapist printout							86
6		Select all Overview only							36
7		Select none Detailed evaluation only							56
8		Short report without statistics Statistics only							24
9		Short report with statistics							28
10		☒ Overview							26
11		☒ General information							62
12		☒ Chakra 1							30
13		☒ Chakra 2							85
14		☒ Chakra 3							78
15		☒ Chakra 4							100
16		☒ Chakra 5							100
17		☒ Chakra 6							100
18		☒ Chakra 7							
		☒ Detailed evaluation							
		☐ Measurement cycle statistics							
		☐ Initial measurement statistics							
		☒ Focus							
		☒ Fractal graphic							
		Continue Save as default Cancel							

En la opción de impresión, seleccione primero «Impresión para el paciente» o «Impresión para el terapeuta». Active las secciones del informe que desee y las evaluaciones de IA que aparecen a la derecha. Haga clic en «Guardar como predeterminado» para guardar la configuración actual de este perfil y utilizarla la próxima vez que acceda a la página. A continuación, haga clic en «Siguiente».

Resultado: El informe correspondiente se muestra en la pantalla.

Imprima el informe o guárdelo como PDF. Para ello, utilice los iconos situados en la esquina superior izquierda del informe.



Resultado: El informe está disponible para su documentación o distribución.

Importante: Revise cuidadosamente el texto antes de imprimirlo o guardarlo como PDF. El contenido y la redacción del informe deben ser correctos antes de entregárselo al cliente.

Seleccione las secciones del informe que correspondan.

En las opciones de impresión, se pueden mostrar u ocultar secciones individuales del informe. Por ejemplo, en Bucher Aura Coach, desmarque la casilla junto a "Análisis detallado" si esta sección no debe aparecer en el informe final.

4.1.24 Directrices para el uso responsable

La evaluación mediante inteligencia artificial es una herramienta. Puede simplificar el trabajo, estructurar textos y clarificar las conexiones. Sin embargo, no sustituye la responsabilidad profesional del usuario.

Por lo tanto, tenga en cuenta lo siguiente:

- Lea siempre las respuestas de la IA por completo.
- No comparta textos sin revisar.
- No se pueden hacer promesas de curación.
- No extraiga diagnósticos médicos de las respuestas de la IA.
- No inquiete a los clientes.
- Acorte, suavice o elimine las frases según sea necesario.
- Envíe el informe únicamente en un formato que pueda justificar profesionalmente.

Atención: Este manual no sustituye el asesoramiento legal ni médico. En caso de duda, consulte qué requisitos profesionales, legales y de protección de datos se aplican a su trabajo.

4.1.25 Errores comunes y soluciones

Problema: La respuesta de la IA no se ajusta bien a las necesidades del cliente.

Posible causa: Los campos "Diagnósticos" y "Síntomas" contienen muy poco contexto.

Solución: Añada los temas relevantes del cliente y vuelva a crear el prompt.

Problema: La respuesta de la IA está formulada en términos demasiado médicos.

Posible causa: Se utilizó un prompt profesional, por ejemplo, "Evaluación terapéutica".

Solución: Para los clientes, utilice la opción "Recomendación para el cliente" o edite la respuesta según corresponda.

Problema: La respuesta de la IA contiene demasiadas recomendaciones.

Posible causa: La pregunta es demasiado general o la IA ha respondido de forma demasiado exhaustiva.

Solución: Acorte el texto en el área de edición de BCS. Elimine todo lo que no sea necesario.

Problema: No se muestra un prompt personalizado.

Posible causa: El prompt no se activó.

Solución: Abra "Configuración" > "Evaluación de IA" > "Prompts personalizados" y compruebe si la casilla de verificación está seleccionada.

Problema: Faltan datos en el prompt.

Posible causa: Se eliminaron o se escribieron mal los marcadores de posición.

Solución: Compruebe el prompt y compare los marcadores de posición utilizados con la lista en la ventana de configuración de IA.

Problema: La IA responde en el idioma equivocado.

Posible causa: El idioma de salida no se seleccionó correctamente en el prompt, o el sistema de IA no siguió la instrucción sobre el idioma. Otra causa común es un idioma configurado incorrectamente en el registro del cliente. Para verificarlo, acceda a los datos del cliente y consulte

el campo "Idioma" en la pestaña "Datos personales". El idioma configurado allí tiene prioridad sobre otras configuraciones de idioma. Si se selecciona un idioma incorrecto o inadecuado, la salida siempre se generará en ese idioma.

Solución: Abra los datos del cliente en cuestión. Vaya a la pestaña "Datos personales" y verifique el campo "Idioma". Seleccione el idioma deseado y guarde el cambio haciendo clic en "Guardar". A continuación, vuelva a crear el prompt de IA.

Si la IA continúa respondiendo en el idioma incorrecto, agregue una instrucción clara sobre el idioma al prompt, por ejemplo: "Por favor, responda completamente en español". Luego, repita el prompt a la IA.

4.1.26 Preguntas frecuentes

Pregunta: ¿Tiene la IA acceso directo a mis datos de BCS?

Respuesta: No. La IA no está integrada directamente en BCS. Los datos se transfieren a través del portapapeles. Esto permite determinar qué información se transmite a la IA.

Pregunta: ¿Tengo que usar todos los prompts?

Respuesta: No. Utilice solo los prompts pertinentes para la situación concreta.

Pregunta: ¿Puedo reenviar una respuesta de IA directamente al cliente?

Respuesta: No se recomienda. Lea y revise cada respuesta con atención. Edite el texto antes de enviarlo.

Pregunta: ¿Qué prompts son adecuados para los clientes?

Respuesta: Son especialmente adecuadas las opciones "Recomendación para el cliente", "Afirmaciones y plan de 4 semanas" y, si se dispone de licencia, "Interpretación fractal".

Pregunta: ¿Puedo crear mis propios prompts?

Respuesta: Sí. En la configuración de «Evaluación de IA» puede activar, nombrar y editar los prompts personalizados.

Pregunta: ¿Qué sucede con la respuesta de la IA en BCS?

Respuesta: La respuesta se puede insertar en BCS, editar, guardar y, posteriormente, visualizar en la vista previa de impresión o exportar como PDF.

Pregunta: ¿La IA reemplaza la evaluación terapéutica o de coaching?

Respuesta: No. La IA apoya la evaluación, pero no reemplaza la responsabilidad profesional del usuario.

4.2 Función fractal de Bucher

4.2.1 Descripción general

La función Bucher Fractal es un módulo complementario para diversos productos dentro de Bucher Coaching Systems. Permite crear una imagen o vídeo fractal personalizado a partir de un escaneo o un paquete existente.

Un fractal es una imagen abstracta de color y forma. No contiene mensajes directamente legibles, sino que trabaja con simbolismo, colores, formas, movimiento y percepción interna. El cliente puede observar el fractal y permitir que este influya en él. Esto puede facilitar la percepción de sus propias asociaciones, imágenes internas o temas inconscientes.

Las imágenes y los vídeos fractales no constituyen un diagnóstico médico. No deben utilizarse como prueba de enfermedades, trastornos o procesos de curación. Su función es únicamente la de servir como estímulo simbólico y de apoyo en el contexto del trabajo profesional correspondiente.

4.2.2 Propósito de la función fractal

La función fractal puede utilizarse para complementar los resultados del escaneo a nivel visual.

Puede ayudar a:

- hacer que los resultados del escaneo puedan percibirse también visualmente,
- ofrecer otro acceso a temas inconscientes o difíciles de expresar,
- obtener estímulos para la conversación con el cliente,
- favorecer la percepción interior del cliente,
- proporcionar un estímulo visual complementario para después de la sesión,
- acompañar simbólicamente procesos energéticos o emocionales.

La función fractal resulta especialmente útil cuando los clientes responden bien a los colores, las imágenes, los símbolos o la percepción intuitiva.

4.2.3 Diferencia entre imagen fractal y vídeo fractal

La función fractal proporciona dos formatos de salida diferentes:

función	Descripción	Uso típico
Imagen fractal	Una imagen estática, con colores y formas calculados individualmente.	Impresión, PDF, imagen de fondo, visualización durante o después de la sesión.
Vídeo fractal	Un vídeo dinámico y armonioso basado en formas fractales y colores.	Acompañamiento de la observación en casa, relajación, concentración, aplicación regular.

La imagen fractal es especialmente adecuada para una observación clara y serena. Puede imprimirse, guardarse o entregarse al cliente digitalmente.

El vídeo fractal es especialmente adecuado cuando se desea movimiento, ritmo o una visualización más prolongada. También se puede combinar con música, si esta función está disponible.

4.2.4 Requisitos previos

Para utilizar la función fractal necesitará:


- una licencia válida para la función Bucher Fractal,
- un cliente creado,
- un escaneo o paquete existente,
- Información de escaneo o paquete almacenada de forma suficiente,

- Al crear vídeos fractales, dedique el tiempo suficiente.
- una ubicación de almacenamiento adecuada si desea exportar una imagen o un vídeo.

Nota: La función fractal no está disponible en todas las variantes del producto. Si no se muestra el botón fractal, es posible que la función no esté licenciada o disponible en el producto seleccionado.

4.2.5 Creación de una imagen fractal

Se calcula una imagen fractal a partir de la información disponible de un escaneo o paquete. Es única para cada cliente y para el paquete seleccionado. Si la opción "Crear fractal" está activada al escanear el paquete, la imagen fractal se crea automáticamente durante el proceso de escaneo.

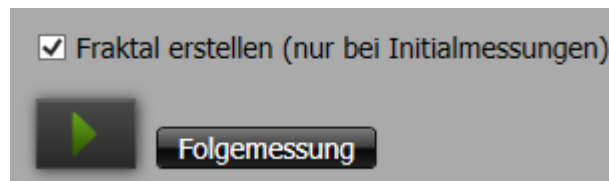

Consejo práctico: Dé al cliente instrucciones breves sobre cómo ver la imagen fractal. La imagen no debe "analizarse" como un diagnóstico. Un enfoque más útil es observarla con calma y preguntarse: "¿Qué me evoca esta imagen?".

4.2.6 Uso de la imagen fractal con el cliente

La imagen fractal se puede utilizar durante o después de la sesión.

Posibles aplicaciones:

- visualización conjunta durante la conversación,
- Recopilar las asociaciones espontáneas del cliente,
- Utilice colores y formas como punto de partida para conversaciones,
- Imprime la imagen fractal y entrégasela al cliente.
- Utilice una imagen fractal como imagen de fondo en su ordenador o smartphone,
- Incluya la imagen fractal en la documentación.

No interpretes la imagen fractal de forma demasiado categórica. El efecto surge principalmente de la percepción del cliente. Las preguntas suelen ser más útiles que las afirmaciones categóricas.

Ejemplos de preguntas para la entrevista:

- ¿Qué color te llama la atención primero?
- ¿Qué parte de la imagen te llama la atención?
- ¿La imagen parece tranquila, dinámica, nítida, densa o abierta?
- ¿Hay alguna forma que asocies espontáneamente con algún sentimiento?
- ¿Qué cambia cuando miras la imagen durante unos minutos?

Nota: Las imágenes fractales pueden desencadenar temas internos. Si un cliente reacciona emocionalmente, debe manejarse con delicadeza.

4.2.7 Creación de un vídeo fractal

Un vídeo fractal es una representación en movimiento de formas y colores fractales. Puede utilizarse como estímulo visual complementario. Dependiendo del método, también puede combinarse con música. El vídeo fractal utiliza como base el fractal almacenado en el paquete.

Instrucciones paso a paso

1. Abra el cliente deseado.

Resultado: El cliente ha sido seleccionado como cliente actual.

2. Abra la sección "Enviar/Informes".

Resultado: Se muestran los paquetes existentes del cliente.

3. Seleccione el paquete para el que desea crear un vídeo fractal.

Resultado: El paquete correcto está marcado.


4. Abra la función Fractal.

			Scan date	Package name
1	▶	🌀	6/24/2026 4:52:11 PM	Coaching perfekte Arbeit
2	▶	🌀	6/24/2026 4:51:28 PM	Immunsystem ist Stark
3	▶	🌀	6/24/2026 4:20:29 PM	CD Ich lasse los
4	▶	🌀	6/3/2026 2:34:48 PM	Check Up
5	▶	🌀	6/3/2026 2:33:37 PM	Check Up

Utilice el botón con el símbolo fractal (caracol). Los paquetes escaneados con un botón que contiene una marca de verificación verde tienen un gráfico fractal. Los demás aún no lo tienen.

Resultado: Se muestran las opciones fractales disponibles.

5. Haga clic en la pestaña para ver el vídeo sobre fractales.

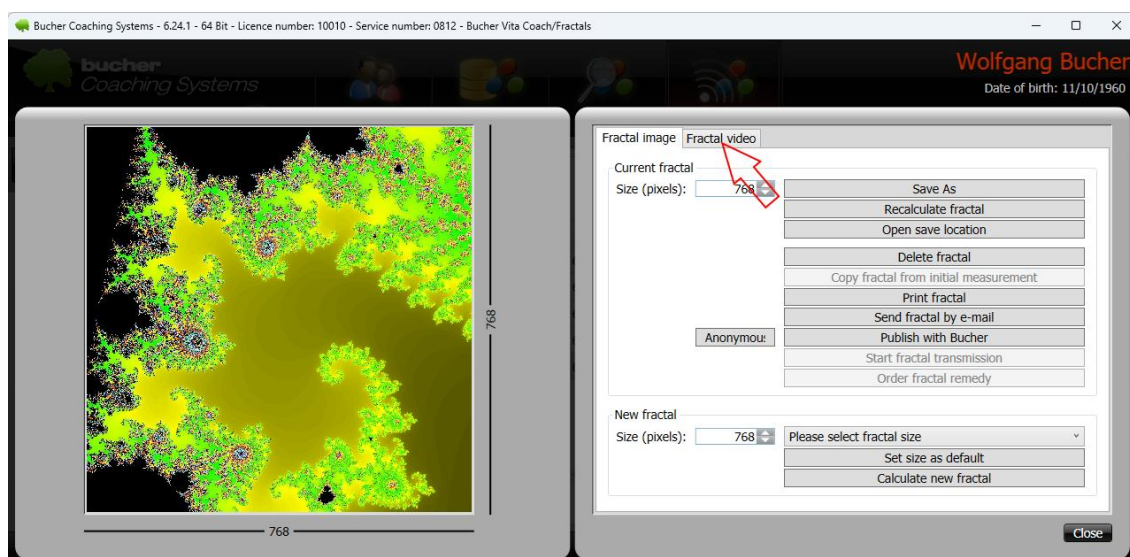

Resultado: BCS se está preparando para crear el vídeo.

6. Configure los ajustes deseados para el vídeo fractal.

Resultado: La salida de vídeo está preparada y ya se puede crear.

En la pestaña "Vídeo fractal" se pueden configurar los siguientes ajustes:

Área	Ajuste	Significado
Tamaño del vídeo	"Tamaño (píxeles)"	Establezca la resolución del video, por ejemplo, "Video muy grande (1080 píxeles)". Una resolución más alta generalmente produce una mejor calidad de imagen, pero requiere más tiempo de procesamiento y espacio de almacenamiento.
caleidoscopio	"Ajustes de caleidoscopio"	Especifica cuántos ejes de reflexión o rayos se utilizan para calcular el efecto caleidoscópico, por ejemplo, "12 haces".
caleidoscopio	"Velocidad caleidoscópica"	Establece la velocidad del movimiento del caleidoscopio. Un valor más bajo crea un efecto más tranquilo, un valor más alto uno más dinámico.
fondo	Vídeo de fondo	Utilice un vídeo de fondo. Puede seleccionar uno de la lista de vídeos de fondo disponibles. Se muestra la duración de cada vídeo. Puede descargar vídeos de fondo adicionales a través de "Descargar".
fondo	"Atrás"	Determina si el vídeo de fondo seleccionado se utiliza en sentido inverso.
fondo	"Más vídeos"	Abra o carga vídeos de fondo adicionales disponibles.
fondo	Imagen de fondo	Utilice una imagen de fondo en lugar de un vídeo de fondo.
fondo	"Sin fondo"	Cree el vídeo fractal sin vídeo de fondo y sin imagen de fondo.
Introducción	"Introducción"	Permite activar o desactivar una secuencia introductoria al inicio del vídeo.
Introducción	"Logo"	Agrega un logotipo a la introducción. El archivo de imagen se puede seleccionar usando el botón "...".
Introducción	"Título" / "Editar título"	Añade un título a la introducción. El texto se puede editar a través de "Editar título".
Introducción	"Descripción" / "Editar descripción"	Añade una descripción a la introducción. El texto se puede editar a través de "Editar descripción".
Introducción	Gráfico fractal	Si esta opción está activada, añade el gráfico fractal al área de introducción.
Duración de la película	"Duración de la película" / "Duración deseada"	Establezca la duración deseada del vídeo fractal.
Duración de la película	"Duración total calculada"	Muestra la duración total calculada del vídeo. Esta puede diferir de la duración deseada si se incluyen introducción, cierre, música o elementos de fondo.
Duración de la película	"Utilizar la duración total"	Utilice la duración total calculada como duración de la película.
Música	"Sin música"	Cree un vídeo fractal sin música.
Música	"MP3/Interblend"	Utilice un archivo MP3 o un archivo Interblend seleccionado como música. El archivo se puede seleccionar mediante el botón "...".

Área	Ajuste	Significado
Música	“Repite la música si el vídeo es más largo”	Repite la música si el vídeo es más largo que el archivo de audio seleccionado.
Música	“Cuencos tibetanos”	Si esta opción está disponible, utilice cuencos tibetanos como acompañamiento sonoro.
Outro	"Outro"	Activa o desactiva los créditos finales al final del vídeo.
Outro	"Logo"	Agrega un logotipo al final. El archivo de imagen se puede seleccionar mediante el botón "...".
Outro	“Título” / “Editar título”	Añade un título al final. El texto se puede editar a través de "Editar título".
Outro	“Descripción” / “Editar descripción”	Añade una descripción al final. El texto se puede editar a través de "Editar descripción".
Calidad de vídeo	“Tasa de bits MB/s (calidad de película)”	Establece la tasa de datos y, por lo tanto, la calidad del video. Una tasa de bits más alta generalmente mejora la calidad, pero genera archivos de video más grandes.
Datos temporales	“Eliminar datos de imagen temporales”	Determina si se eliminan los datos de imagen temporales después de la creación del vídeo. Generalmente, se recomienda seleccionar "Sí" para evitar el uso innecesario de espacio de almacenamiento.
Plantilla	“Plantilla” / “Guardar”	Guarde la configuración de vídeo actual como plantilla.
Plantilla	Plantilla / Cargar	Carga una plantilla guardada previamente.

Consejo práctico: Guarde como plantillas las combinaciones de resolución, ajustes de caleidoscopio, introducción, cierre y música que utilice con frecuencia. Esto le permitirá crear vídeos fractales de forma más rápida y consistente en el futuro.

The screenshot shows the 'Fractal video' window with the following settings:

- Fractal video** (selected tab)
- Size (pixels):** Very large video (1080 pixels)
- Kaleidoscope settings:** 12 Beams
- Kaleidoscope speed:** 1.0
- Background video:**
 - ☒ Background video
 - Video list:
 - Violetter Tunnel (00:00:10) [Back] [Download]
 - Weiβes Doppelherz Linie (00:00:15) [Back] [Download]
 - Wellen HD (00:00:06) [Back] [Download]
 - Weltall Erde (00:00:40) [Back] [Download]
 - [More videos](#)
- Background image:**
 - ☐ Background image
 - ☐ No background
- Intro:**
 - ☒ Intro
 - ☒ Logo
 - ☒ Title [Titel bearbeiten]
 - ☒ Description [Beschreibung bearbeiten]
 - ☒ Fractal graphic
- Film duration:**
 - 205 s [Desired duration]
 - 205 s [Calculated total duration]
 - [Use total duration](#)
- Music:**
 - ☐ Without music
 - ☒ MP3/Interblend
 - C:\Bucher GmbH\BCS-OnlineSeminare\Interblend\Relax.mp3 [184s]
 - ☐ Repeat music if video is longer
 - ☐ Singing bowls
- Outro:**
 - ☒ Outro
 - ☒ Logo
 - ☒ Title [Titel bearbeiten]
 - ☒ Description [Beschreibung bearbeiten]
- Video settings:**
 - Bit rate MB/s (film quality): 10.0
 - Delete temporary image data: Yes
 - Template: [Save] [Load]
- Produce fractal film** (button)
- Close** (button)

Resultado: La salida de vídeo está preparada.

7. Empiece a crear el vídeo fractal usando el botón que está en la parte inferior: "Crear vídeo fractal".

Resultado: BCS crea un vídeo fractal en movimiento y, si se desea, muestra la ubicación de almacenamiento del vídeo al final.

8. Revise el video antes de compartirlo.

Resultado: Garantizan que el vídeo se haya creado correctamente y sea adecuado para el propósito previsto.

Nota: La creación de un vídeo puede tardar más dependiendo del rendimiento del ordenador y del tamaño del vídeo (como referencia, puede esperar entre 15 minutos para un vídeo pequeño y 4 horas para un vídeo muy grande).

4.2.8 Uso de vídeo fractal con el cliente

El vídeo fractal puede entregarse al cliente como ejercicio complementario. Es especialmente adecuado para sesiones de visualización tranquilas, por ejemplo, por la noche o durante una breve fase de relajación.

Dado que los vídeos fractales pueden generar archivos muy grandes dependiendo de la resolución, la duración, la música y la calidad del vídeo, compartirlos directamente por correo electrónico suele ser poco práctico. Muchos proveedores de correo electrónico limitan el tamaño de los archivos adjuntos. Además, descargar archivos de vídeo grandes puede resultar engorroso para el usuario.

Una opción sencilla es subir el vídeo a YouTube con la opción de visibilidad "No listado". En este caso, el vídeo no aparecerá públicamente en los resultados de búsqueda de YouTube ni en un canal público. Sin embargo, el cliente podrá seguir viéndolo a través del enlace proporcionado.

Importante: «No listado» no significa «privado». Cualquiera que conozca el enlace puede abrir el vídeo. Por lo tanto, no utilice datos confidenciales del usuario en el título, la descripción, el nombre del archivo ni en ningún texto visible del vídeo.

Procedimiento recomendado

1. Cree el vídeo fractal en BCS.

Resultado: El vídeo ya está disponible como archivo de vídeo en su ordenador.

2. Revise el video antes de subirlo.

Resultado: Garantizan que el vídeo pertenezca al cliente correcto y al paquete correcto.

3. Inicie sesión en YouTube con una cuenta de Google.

Resultado: Puede subir el vídeo a YouTube.

4. Suba el vídeo fractal a YouTube.

Resultado: El vídeo se guardará en su cuenta de YouTube.

5. Establezca la visibilidad en "No listado".

Resultado: El vídeo no aparece en los resultados públicos de búsqueda, pero cualquiera que tenga el enlace directo puede verlo.

6. Utilice un título de vídeo neutral.

Ejemplo: "Vídeo fractal 2026-07-01" o "Vídeo fractal personal".

Resultado: El título no contiene información confidencial ni médica.

7. Copie el enlace del vídeo.

Resultado: El enlace se puede compartir con el cliente.

8. Enviar el enlace al cliente por correo electrónico.

Resultado: El cliente puede ver el vídeo en cualquier lugar donde haya conexión a internet.

Nota: Para subir vídeos a YouTube se requiere una cuenta de Google. Normalmente, el usuario no necesita una cuenta de Google para ver un vídeo "no listado" mediante un enlace. Lo fundamental es que el usuario tenga acceso al enlace y conexión a internet.

Un vídeo fractal es especialmente adecuado para momentos de visualización tranquilos, por ejemplo, por la noche o durante una breve fase de relajación.

Posibles aplicaciones:

- Visualización en la computadora,

- Visualización en un teléfono inteligente o tableta,
- ejercicio de relajación que lo acompaña,
- apoyo visual para un objetivo acordado,
- Revisión periódica durante un período de tiempo específico.

Consejo práctico: Acuerde con el cliente una aplicación sencilla, por ejemplo: "Vea el vídeo una vez al día durante unos minutos en un entorno tranquilo. Preste atención a los pensamientos, sentimientos o imágenes internas que surjan".

Importante: No se debe utilizar un vídeo fractal si el cliente es sensible a las imágenes en movimiento, se siente incómodo o tolera mal los estímulos visuales. En este caso, una imagen fractal estática es más adecuada.

4.2.9 Interpretación por IA de una imagen fractal

Cuando se utiliza la función de IA en BCS, una imagen fractal también puede interpretarse simbólicamente. La IA puede describir colores, formas, patrones y el efecto general de la imagen. La interpretación mediante IA puede ayudar,

- para obtener un marco interpretativo inicial,
- Para formular temas de conversación,
- para resaltar los recursos positivos en la imagen,
- para crear una descripción adjunta comprensible para el cliente.

4.2.10 Preguntas frecuentes

Pregunta: ¿Qué es una imagen fractal?

Respuesta: Una imagen fractal es una imagen abstracta de color y forma calculada a partir de un escaneo o paquete de datos. Sirve como un estímulo simbólico para trabajos posteriores.

Pregunta: ¿Cuál es la diferencia entre una imagen fractal y un vídeo fractal?

Respuesta: La imagen fractal es estática. El vídeo fractal es dinámico y puede utilizarse como acompañamiento visual de mayor duración.

Pregunta: ¿Puede una imagen fractal proporcionar un diagnóstico?

Respuesta: No. Una imagen fractal no es un hallazgo médico ni un diagnóstico. Sirve para la contemplación simbólica y la percepción interior.

Pregunta: ¿Se le permite al cliente llevarse la imagen fractal?

Respuesta: Sí. La imagen fractal se puede imprimir o proporcionar digitalmente, siempre que esto se ajuste al concepto de trabajo.

Pregunta: ¿Para qué es adecuado un vídeo fractal?

Respuesta: Un vídeo fractal es adecuado como acompañamiento visual relajante, por ejemplo, para verlo en casa o para apoyar un objetivo acordado.

Pregunta: ¿Debe cada paquete contener una imagen fractal o un vídeo fractal?

Respuesta: No. La función fractal es una característica adicional. Úsela únicamente si resulta útil para el cliente y el proceso específico.

4.3 Bucher Interblend

4.3.1 Descripción general

Bucher Interblend es un módulo complementario para diversos productos dentro de Bucher Coaching Systems. Interblend permite integrar información de regulación de un paquete seleccionado en la música.

El resultado es un nuevo archivo de música. Este archivo contiene la música seleccionada y, además, la vibración reguladora del paquete. El cliente puede entonces escuchar este archivo de música. El archivo puede, por ejemplo, reproducirse directamente, entregarse al cliente en una memoria USB o utilizarse para un vídeo fractal.

Interblend resulta especialmente útil cuando la aplicación no se va a realizar a través de un soporte de información clásico, sino a través de un archivo de música.

Importante: Interblend no es un procedimiento médico y no sustituye el diagnóstico ni el tratamiento médico. El archivo musical generado sirve como acompañamiento complementario, energético o de coaching.

4.3.2 Finalidad de Interblend

Interblend se utiliza para adaptar un paquete existente y hacerlo compatible con música.

Esta función se puede utilizar para:

- Incorporar información de regulación de un paquete en la música,
- para proporcionar al cliente un archivo de audio adjunto,
- Utilizar la música como estímulo regular para uso doméstico,
- para que los paquetes BCS existentes estén disponibles adicionalmente a través de un acceso auditivo,
- para utilizar un archivo de música Interblend más adelante en un vídeo fractal.

La selección musical incluida comprende aproximadamente cinco horas de música. Se pueden escuchar fragmentos de las pistas antes de realizar la selección.

4.3.3 Punto de entrada

Interblend se inicia en la sección "Enviar/Informes" del paquete deseado.

En la lista de paquetes, cada paquete tiene un botón con el símbolo de una nota musical. Es el sexto botón de la barra de herramientas de la fila del paquete.

Si ya se ha creado una pista Interblend para un paquete, el icono muestra una marca de verificación verde. Esto indica de inmediato en la lista de paquetes que ya existe un archivo de música Interblend para ese paquete.

[Captura de pantalla: Lista de paquetes en la sección "Enviar/Informes" con un símbolo de nota musical para Interblend. Objetivo: Mostrar el punto de entrada para Interblend y explicar la marca de verificación verde como indicación de que ya se ha creado un archivo de música.]

4.3.4 Requisitos previos

Para usar Interblend necesitará:

- una licencia válida para Bucher Interblend,
- un cliente creado,
- un paquete existente en la sección "Enviar/Informes",
- al menos una pieza musical seleccionable,
- espacio de almacenamiento suficiente para los archivos de música recién creados,
- Si es necesario, se proporcionará al cliente una memoria USB u otro medio de distribución adecuado.

Nota: Si el botón Interblend no está visible o no se puede usar, es posible que la función no esté licenciada o no esté disponible en el producto actual.

4.3.5 Abrir la ventana de Interblend

Instrucciones paso a paso

1. Abra el cliente deseado.

Resultado: El cliente ha sido seleccionado como cliente actual.


2. Abra la sección "Enviar/Informes".

Resultado: Se muestran los paquetes existentes del cliente.

3. Seleccione el paquete cuya información de regulación debe estar integrada en la música.

Resultado: El paquete correcto está marcado.

4. En la fila del paquete, haga clic en el sexto botón con el símbolo de la nota musical.

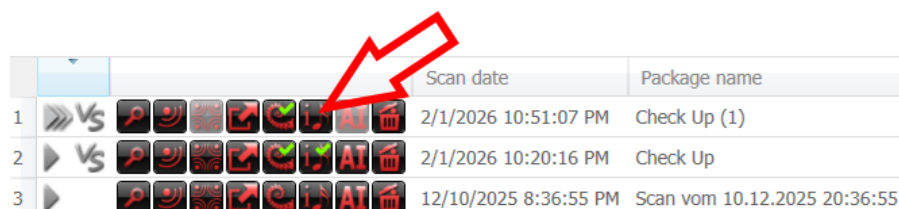

Resultado: Se abre la ventana "Interblend".

5. Compruebe si se muestra la selección musical deseada.

Resultado: Las pistas de música disponibles están listas para ser seleccionadas.

4.3.6 Estructura de la ventana de Interblend

La ventana "Interblend" muestra una lista de las pistas de música disponibles. Cada pista se puede previsualizar antes de seleccionarla.


La lista contiene, entre otras cosas, la siguiente información:

Área	Significado
"Título musical"	Título y, si procede, descripción de la pieza musical.
"Longitud"	Duración de la pieza musical.
"Estilo musical"	Estilo o categoría musical, por ejemplo pop, country, clásica, paisajes sonoros o afirmaciones habladas.
"Avance"	Pulse el botón de reproducción para escuchar un fragmento de la pista musical.

Área	Significado
"Selección"	Cuadro de selección. Esto determina qué pistas de música se utilizan para crear la mezcla.

En la ventana hay funciones adicionales disponibles:

función	Significado
"Intensidad"	Intensidad con la que la vibración reguladora se integra en la música. El valor ideal es 1000.
"Extracción de CD"	Función para importar música desde un CD, si se va a utilizar esta función.
"Descargar las pistas de música que faltan"	Descarga las pistas de música que faltan si no están disponibles localmente.
"Ver la música creada anteriormente"	Muestra los archivos de música Interblend creados previamente.
"Crear archivos de intermezcla"	Cree nuevos archivos de música Interblend a partir de las pistas de música seleccionadas.
"Cancelar"	Cierre la ventana sin crear nuevos archivos Interblend.

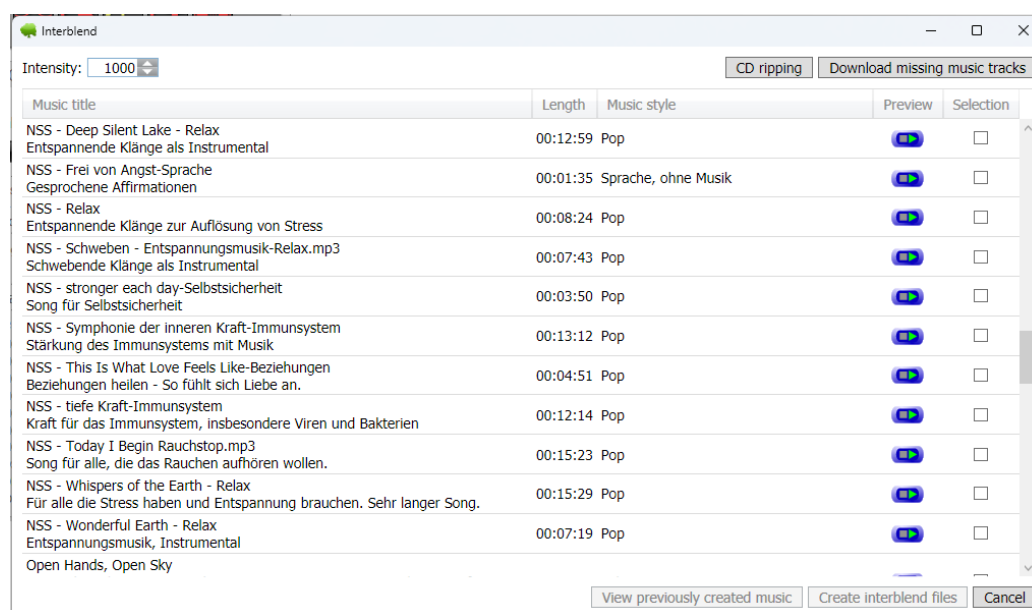

4.3.7 Escuchar y seleccionar pistas musicales

En la ventana de Interblend, puede seleccionar una o más piezas musicales.

Instrucciones paso a paso

1. Abra la ventana "Interblend".

Resultado: Se muestra la lista de pistas de música disponibles.

2. Elija una pieza musical adecuada de la lista.

Resultado: Se muestra la pieza musical deseada.

3. En la columna "Vista previa", haga clic en el botón azul de reproducción.

Resultado: La pieza musical se reproduce a modo de prueba.

4. Compruebe si la pieza musical es adecuada para el cliente y el paquete elegido.

Resultado: Usted decide si se debe utilizar la pieza musical.

5. En la columna "Selección", marque la casilla que aparece junto a la pieza musical deseada.
Resultado: La pista musical ha sido seleccionada para la creación de un archivo de Interblend.

6. Repita este proceso para otras piezas musicales según sea necesario.
Resultado: Se han seleccionado una o más piezas musicales.

Nota: Se pueden seleccionar varias pistas de música. En ese caso, se creará un archivo de música de Interblend independiente para cada pista seleccionada.

Consejo práctico: No elijas la música basándote únicamente en sus gustos personales. Considera si el estilo musical, el ritmo y el ambiente son apropiados para el cliente y el objetivo de la sesión.

4.3.8 Creación de archivos Interblend

Tras seleccionar las pistas de música, se pueden crear los archivos de Interblend.

Instrucciones paso a paso

1. Verifique la selección en la columna "Selección".

Resultado: Solo se seleccionan las pistas de música deseadas.

2. Haga clic en "Crear archivos interblend".

Resultado: BCS crea un nuevo archivo de música Interblend para cada pieza musical seleccionada.

3. Por favor, espere hasta que el proceso finalice.

Resultado: Los archivos de música recién creados se guardan en un directorio aparte.

4. Si es necesario, abra "Ver la música creada anteriormente".

Resultado: Los archivos de música de Interblend creados previamente se pueden visualizar y acceder de nuevo.

Importante: Los archivos de música originales no se sobrescribirán. Interblend crea nuevos archivos de música en los que se ha incorporado la oscilación reguladora del paquete seleccionado.

4.3.9 Uso de la música Interblend creada

La música resultante, obtenida mediante la técnica de mezcla, puede utilizarse de diversas maneras.

Posibles aplicaciones:

- Reproducción directa en el ordenador,
- Distribución al cliente en una memoria USB,
- Archivar la documentación del cliente,
- Utilizar como música para un vídeo fractal,
- Uso complementario por parte del cliente en su domicilio.

Cuando se le entregue el archivo al cliente, se deberá dar una breve explicación sobre cómo debe utilizarse la música.

Ejemplo:

Escucha esta música en un ambiente tranquilo. No tienes que hacer nada especial. Simplemente observa qué pensamientos, sentimientos o imágenes internas surgen.

Nota: No dé instrucciones demasiado estrictas al cliente a menos que sea necesario por motivos profesionales. La aplicación debe ser sencilla y práctica para el uso diario.

4.3.10 Uso de música Interblend para un vídeo fractal

También se puede utilizar un archivo de música Interblend al crear un vídeo fractal.

Para ello, seleccione la opción "MP3/Interblend" en la sección "Música" de la pestaña "Vídeo fractal". A continuación, seleccione el archivo de música Interblend correspondiente.

Resultado: El vídeo fractal se crea utilizando un archivo de música que ya contiene la oscilación reguladora del paquete.

Consejo práctico: Esta combinación puede ser útil si el cliente va a recibir acompañamiento visual y auditivo. El vídeo fractal proporciona la capa de imagen y movimiento, mientras que Interblend complementa la capa musical.

4.3.11 Instrucciones para transmitir a los clientes

Los archivos de Interblend se pueden compartir de diferentes maneras, dependiendo de su tamaño. Entre los métodos adecuados se incluyen, por ejemplo:

- memoria USB,
- enlace de descarga protegido,
- transferencia personal al dispositivo del cliente,
- Utilizar en un vídeo fractal, que se proporcionará por separado.

El correo electrónico solo es útil si el archivo es lo suficientemente pequeño y no existen restricciones impuestas por el proveedor de correo electrónico.

Precaución: No utilice datos confidenciales del cliente en el nombre del archivo. En particular, evite diagnósticos, nombres completos o información confidencial del caso.

Algunos ejemplos de nombres de archivo neutros adecuados son:

Interblend_2026-07-01.mp3

Música_Interblend_01.mp3

Música de fondo_01.mp3

4.3.12 Directrices para el uso responsable

Interblend es una herramienta complementaria. Puede acompañar una sesión o proporcionar al cliente un impulso adicional para el tiempo posterior.

Por lo tanto, tenga en cuenta lo siguiente:

- La música combinada no debe describirse como una cura.
- No haga promesas de curación.
- No se pueden garantizar efectos médicos.
- No presione a los clientes para que lo utilicen con demasiada frecuencia.
- Si se siente mal, interrumpa su uso.
- Explique la aplicación de forma sencilla y comprensible.

Importante: Antes de distribuir el archivo, compruebe siempre que se ha creado realmente a partir del paquete deseado.

4.3.13 Errores comunes y soluciones

Problema: El botón Interblend no se muestra.

Posible causa: Interblend no está autorizado o no está disponible en el producto actual.

Solución: Verifique su licencia y el producto seleccionado. Si es necesario, póngase en contacto con su socio de servicio de BCS.

Problema: El símbolo de la nota musical no muestra una marca de verificación verde.

Posible causa: Aún no se ha creado ningún archivo de música Interblend para este paquete.

Solución: Abra Interblend, seleccione una pista de música y haga clic en "Crear archivos Interblend".

Problema: El botón "Crear archivos interblend" no está activo.

Posible causa: Aún no se ha seleccionado ninguna pista musical.

Solución: En la columna "Selección", marque al menos una pista de música.

Problema: No se puede escuchar una pieza musical.

Posible causa: El archivo de música no existe o aún no se ha descargado.

Solución: Haga clic en "Descargar pistas de música que faltan" y vuelva a intentarlo.

Problema: No se encuentra el archivo de música creado.

Posible causa: El archivo se guardó en un directorio de Interblend diferente.

Solución: Abra "Ver música creada anteriormente" para ver los archivos de música creados anteriormente.

Problema: El archivo de música es demasiado grande para enviarlo por correo electrónico.

Posible causa: La pista de música es demasiado larga o el proveedor de correo electrónico limita el tamaño de los archivos adjuntos.

Solución: Utilice una memoria USB o un enlace de descarga adecuado.

Problema: Se ha insertado un paquete incorrecto en la música.

Posible causa: Se seleccionó el paquete incorrecto antes de abrir Interblend.

Solución: Compruebe siempre el cliente actual y el paquete seleccionado antes de comenzar.

4.3.14 Preguntas frecuentes

Pregunta: ¿Qué hace Interblend?

Respuesta: Interblend integra la oscilación reguladora de un paquete BCS en la música seleccionada. Esto crea un nuevo archivo de música que el cliente puede escuchar.

Pregunta: ¿Se modificará la música original?

Respuesta: No. Interblend crea nuevos archivos de música. Las pistas de música originales permanecen sin cambios.

Pregunta: ¿Puedo seleccionar varias piezas musicales?

Respuesta: Sí. Puede seleccionar varias opciones. Se creará un archivo de mezcla independiente para cada pieza musical seleccionada.

Pregunta: ¿Cómo puedo saber si un paquete ya contiene un archivo de música de Interblend?

Respuesta: En la lista de paquetes, en "Enviar/Informes", el icono de Interblend con la nota muestra una marca de verificación verde.

Pregunta: ¿Puedo entregarle la música de Interblend al cliente?

Respuesta: Sí. El archivo se puede proporcionar, por ejemplo, en una memoria USB o mediante un enlace de descarga adecuado.

Pregunta: ¿Puedo usar música Interblend para vídeos fractales?

Respuesta: Sí. La música Interblend generada se puede seleccionar como música en el vídeo fractal en "MP3/Interblend".

Pregunta: ¿Interblend es un procedimiento médico?

Respuesta: No. Interblend es un módulo complementario que ofrece apoyo energético y de acompañamiento. No sustituye el diagnóstico ni el tratamiento médico.

4.4 Selección de color en línea mediante escaneo

4.4.1 Descripción general

4.4.1.1 Finalidad y ámbito de aplicación

El escaneo de selección de color en línea permite la participación activa del cliente que no puede estar presente físicamente para el escaneo, por ejemplo, debido a la distancia, movilidad reducida o una cita exclusivamente en línea. El cliente realiza la selección desde casa a través de un enlace personal. BCS utiliza esta selección como base adicional para el escaneo en el producto final. El cliente y el usuario no necesitan estar conectados simultáneamente. El usuario realiza primero la solicitud, el cliente hace la selección en el momento oportuno y, posteriormente, el usuario recupera la información completa en BCS.

4.4.1.2 Uso en distintos productos

La función se inicia desde la administración general del cliente. Se muestran iconos pequeños en la fila del cliente para aquellos productos BCS para los que existe la activación correspondiente. Cree siempre la solicitud para el producto en el que se realizará el análisis posterior. Los iconos de producto visibles y la ubicación de la opción en la ventana de análisis dependen de la licencia, el producto y la versión del programa.

4.4.1.3 Delimitación

El escaneo de selección de color en línea no es un examen médico ni psicológico. Los colores, las formas, los tonos de gris y los tiempos de selección son utilizados por BCS como parámetros internos de su modelo de funcionamiento energético. Por sí solos, no permiten realizar un diagnóstico, una evaluación de la personalidad ni ninguna afirmación fiable sobre el cliente.

4.4.2 Requisitos previos

- El sistema BCS se instala y activa con el producto deseado.
- La estación de solicitud de BCS dispone de conexión a internet.
- El cliente está registrado en el sistema de gestión de clientes y ha sido seleccionado de forma exclusiva.
- En el registro del cliente se almacena una dirección de correo electrónico válida.
- El envío de correos electrónicos en BCS está totalmente configurado.
- El cliente dispone de un teléfono inteligente, tableta, ordenador portátil o computadora con conexión a internet y un navegador actualizado.

Antes de enviar la solicitud, revise cuidadosamente el nombre, la dirección de correo electrónico, el idioma y el producto deseado. La solicitud se asignará al registro del cliente seleccionado y al producto elegido. Una asignación incorrecta no se puede corregir seleccionando al cliente. En ese caso, elimine la solicitud y cree uno nuevo para el cliente correcto.

4.4.3 Descripción general del proceso

- Usuario: Seleccione el cliente correcto y el icono del producto deseado en la gestión de clientes.
- Usuario: Solicite un nuevo escaneo de selección de color en línea; BCS enviará al cliente un correo electrónico con un enlace personal.

- Cliente: Abra el enlace en su navegador y seleccione los colores, formas y tonalidades de gris que se ofrecen.
- BCS: Recuperar la selección completada del servidor Bucher y asignarla al cliente y al producto.
- Usuario: En la ventana de escaneo, active la opción "Utilizar escaneo con selección de color en línea existente" e inicie el escaneo.
- BCS: Utiliza la información seleccionada y los tiempos de respuesta para este escaneo y elimina la solicitud utilizada después de procesarla correctamente.

4.4.4 Crear una solicitud en la gestión de clientes

4.4.4.1 Seleccionar icono de cliente y producto

- Abra la gestión de clientes.
- Busque y seleccione el cliente deseado.
- Verifique la dirección de correo electrónico y el idioma registrados del cliente.
- En la columna de selección de color en línea, localice el pequeño icono del producto deseado. Al pasar el cursor sobre el icono (sin hacer clic ni mover el ratón), se mostrará el nombre del producto.
- Haga clic en el icono del producto y seleccione la opción del menú para crear un nuevo escaneo de selección de color en línea.

BCS comprueba la configuración y la dirección de correo electrónico, y solicita confirmar el envío. Tras confirmar la solicitud, el cliente recibe un correo electrónico con un enlace personal y BCS actualiza el estado del producto.

4.4.4.2 Comprensión de los símbolos de estatus

- Símbolo gris relleno: No hay solicitudes pendientes ni completadas para este producto.
- Símbolo claro con contorno oscuro: La solicitud se ha enviado, pero aún no se ha completado.
- Icono de producto relleno de color: La selección se ha completado y está lista para el producto correspondiente.

Mueva el puntero del ratón sobre un icono para ver el texto informativo asociado. La apariencia puede variar ligeramente según la versión del programa; la asignación del producto y el estado mostrado son determinantes.

4.4.4.3 Reenviar enlace o eliminar solicitud

Si la solicitud se ha enviado pero aún no se ha completado, puede reenviar el enlace mediante el icono del producto, por ejemplo, si el primer correo no llegó o se eliminó por accidente. Antes de reenviarlo, compruebe la dirección y pida al cliente que revise la carpeta de correo no deseado. Una solicitud pendiente o completada puede eliminarse desde el mismo menú. Elimínela si se asignó al cliente o al producto equivocado, si ya no es necesaria o si debe sustituirse por una nueva. Tras eliminarla, la información seleccionada ya no estará disponible para el escaneo.

4.4.5 Implementación por parte del cliente


4.4.5.1 Abrir enlace e iniciar selección

El cliente abre el correo electrónico enviado por BCS en un dispositivo con conexión a internet y hace clic en el enlace del navegador. Puede seleccionarlo con un ratón, un panel táctil o una pantalla táctil. Una vez abierto, el sitio web guía al cliente paso a paso durante el proceso. El cliente debe elegir espontáneamente según sus sentimientos personales del momento y no coordinar sus decisiones con otros. No hay respuestas correctas ni incorrectas. El navegador no debe cerrarse durante el proceso y la página no debe recargarse intencionadamente.

4.4.5.2 ¿Qué detalles se seleccionan?

- dos colores preferidos actualmente
- dos colores que actualmente no son los preferidos
- dos formas preferidas
- dos formas no preferidas
- un tono de gris preferido y otro no preferido

Con cada segunda selección de color, la aplicación oculta el primer color seleccionado y los tonos adyacentes. Esto crea una selección adicional más independiente de la primera opción. También se registra el tiempo necesario para cada selección.

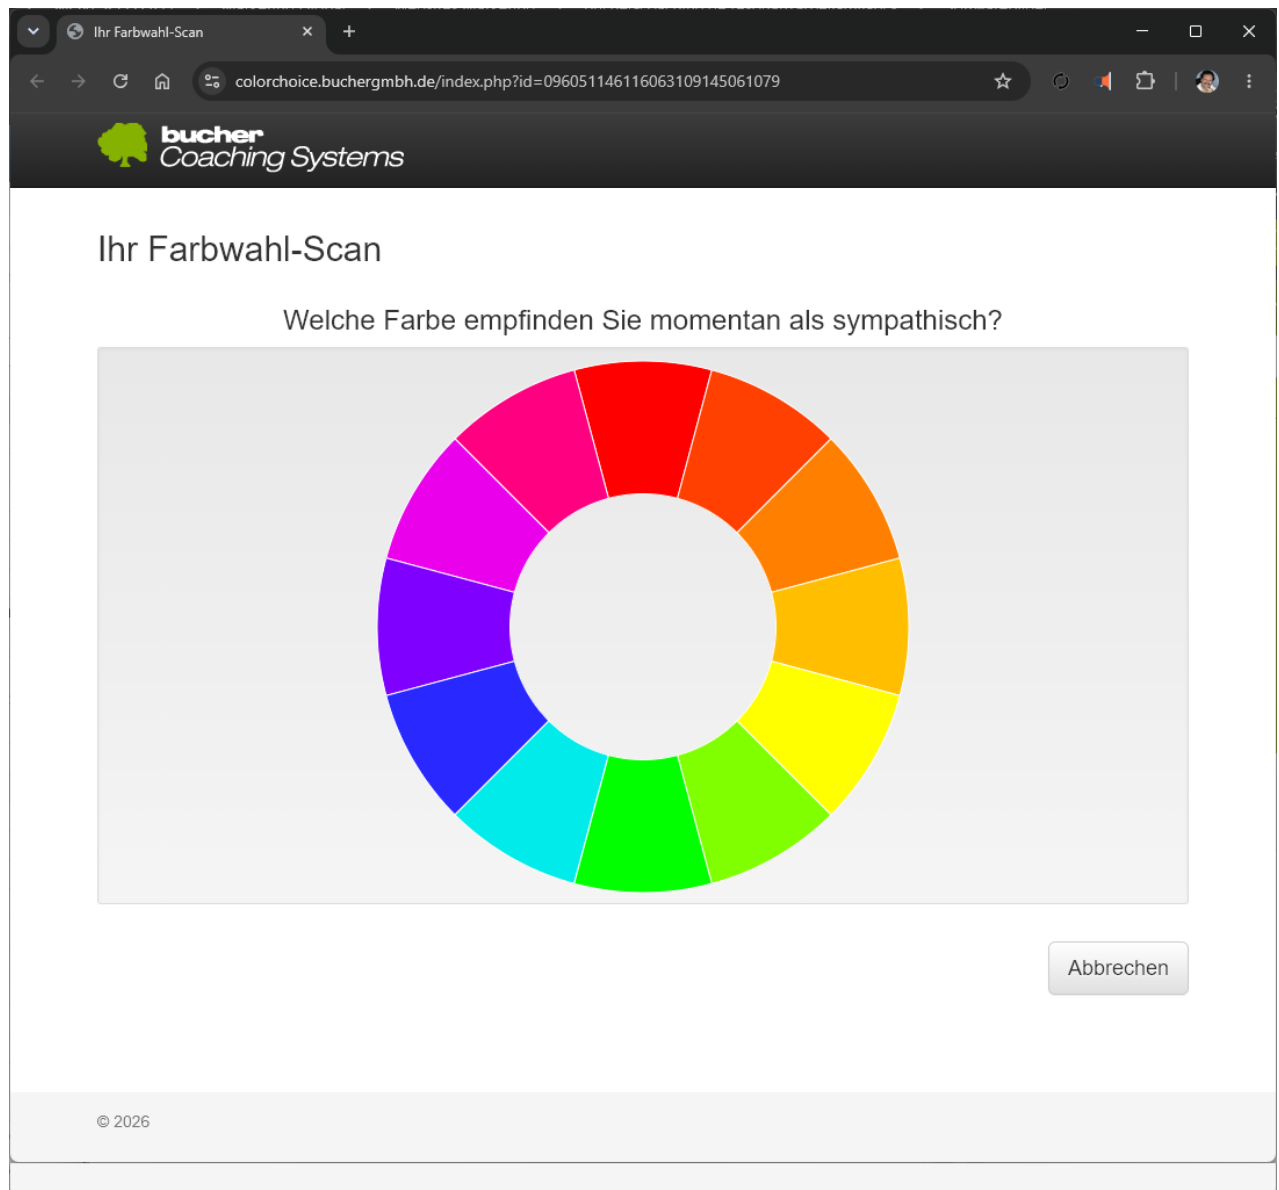

El cliente realiza el escaneo de selección de color

4.4.5.3 Selección completa

Tras la última selección, la página transmite la información. El cliente debe esperar el mensaje de confirmación. Cada solicitud personal está prevista para una sola ejecución. Para una nueva participación posterior, el usuario debe crear otra solicitud en BCS.

4.4.6 Recuperación de selecciones completadas en BCS

4.4.6.1 Estado de actualización

BCS consulta los escaneos de selección de color disponibles en línea al abrir el sistema de gestión de clientes. Para comprobar el estado de inmediato, haga clic en "Actualizar escaneo de selección

de color en línea" en el sistema de gestión de clientes. Tras la recuperación correcta, el icono del producto correspondiente se rellenará con color.

La confirmación del cliente por correo electrónico proporciona información adicional. Es fundamental que el estado "Recuperado completamente" en BCS sea decisivo para su uso. Si el icono permanece sin cambios, verifique su conexión a internet, la asignación del cliente y el producto seleccionado para la solicitud.

4.4.7 Uso de la selección de color en línea para el escaneo de un producto

4.4.7.1 Comprobar antes de empezar

- En BCS, seleccione el cliente exacto para el que se muestra el icono de producto relleno de color.
- Abra el mismo producto para el que se realizó la solicitud.
- Abra el área de escaneo y seleccione la base de datos, la categoría o el programa específico del producto.
- Compruebe el enfoque, el tipo de escaneo y todos los demás ajustes específicos del producto.

4.4.7.2 Activar el escaneo de selección de color en línea existente

Si existe un conjunto de datos completo para el cliente y el producto actuales, la ventana de escaneo mostrará la opción "Usar escaneo de selección de color en línea existente". Active esta opción. A continuación, inicie el escaneo como se describe para el producto.

BCS ahora utiliza la selección de colores, formas y tonos de gris, junto con sus respectivos tiempos de decisión, como base para el proceso de escaneo. Según el producto, cuando la selección de color en línea está habilitada, otras opciones de escaneo pueden ocultarse, deshabilitarse o configurarse automáticamente.

4.4.7.3 Después de un uso exitoso

Tras procesarse correctamente, el conjunto de datos de selección de color en línea se elimina de la solicitud pendiente. La opción de la ventana de escaneo y el icono de estado coloreado dejan de estar disponibles para esa solicitud. Para una nueva participación del cliente, solicite otro escaneo de selección de color en línea.

Si el escaneo del producto se interrumpe antes de terminar, compruebe el estado en la gestión de clientes antes de repetirlo. No cree una segunda solicitud prematuramente mientras el conjunto de datos existente siga disponible.

4.4.8 Clasificación responsable de la información de selección

BCS incorpora los colores, formas, tonalidades de gris y tiempos de respuesta seleccionados en su algoritmo de resonancia. Estos valores son datos técnicos que se introducen en el modelo interno del programa. Una selección rápida o lenta no debe interpretarse de forma aislada como una medida de certeza, incertidumbre o rasgo de carácter. Del mismo modo, los colores o formas individuales carecen de un significado inequívoco sin un contexto más amplio.

Utilice los resultados del escaneo como posibles puntos de partida para la conversación y revíselos junto con el cliente para evaluar su plausibilidad. Evite hacer afirmaciones definitivas, diagnósticos o promesas.

4.4.9 Protección de datos y asignación cuidadosa

Para el procesamiento de solicitudes, el envío de correos electrónicos, las actualizaciones de estado y la asignación, la información necesaria sobre licencias, productos y clientes, así como la información de selección, se procesa a través del servicio de Bucher. Por lo tanto, le rogamos que solo envíe solicitudes utilizando una dirección de correo electrónico válida y de acuerdo con los procedimientos de protección de datos y consentimiento aplicables.

Verifique el cliente actual antes de cada envío y escaneo de producto. No comparta el enlace personal con nadie. Evite divulgar información confidencial innecesaria en notas públicas, asuntos de correo electrónico o capturas de pantalla. Los solicitudes abiertas o completados innecesarios se pueden eliminar en la sección de gestión de clientes.

4.4.10 Errores comunes y soluciones

No se muestra ningún icono de producto al cliente.

Verifique que el producto deseado esté activado. La administración del cliente solo muestra los íconos de producto correspondientes a la licencia existente.

La solicitud no se puede enviar.

Verifique su conexión a internet, la configuración de correo electrónico y la dirección de correo electrónico registrada en la ficha del cliente. Corrija y guarde la información antes de volver a crear la solicitud.

El cliente no recibió ningún correo electrónico.

Compruebe la dirección de correo electrónico y pida al cliente que revise su carpeta de correo no deseado. Mientras la solicitud siga pendiente, puede reenviar el enlace mediante el icono del producto.

El cliente informa que la finalización se ha completado, pero el símbolo aún no está coloreado.

Haga clic en "Actualizar escaneo de selección de color en línea". Luego, verifique su conexión a internet, el cliente correcto y el producto correcto. Si es necesario, vuelva a abrir la administración del cliente.

La opción "Utilizar escaneo con selección de color en línea existente" no aparece en la ventana de escaneo.

Esta opción solo aparece si se ha recuperado un conjunto completo de datos para el cliente y el producto actuales. Marque el icono de producto de color y, a continuación, vuelva a abrir el área de escaneo.

La solicitud se creó para el cliente o el producto equivocado.

No utilice esa solicitud. Elimínela mediante el icono del producto correspondiente y cree una nueva con la asignación correcta.

El enlace no se puede reutilizar una vez realizada la selección.

Cada solicitud está prevista para **una sola ejecución**. Para una nueva participación del cliente, cree un nuevo escaneo de selección de color en línea.

4.4.11 Preguntas frecuentes

¿Es necesario que el usuario y el cliente estén conectados a internet al mismo tiempo?

No. La solicitud, la selección, la recuperación y el escaneo del producto pueden realizarse en momentos diferentes.

¿Puede el cliente realizar la selección desde un teléfono inteligente?

Sí. Un navegador moderno y conexión a internet suelen ser suficientes. También se puede seleccionar a través de la pantalla táctil.

¿Se puede utilizar un escaneo de selección de color realizado en línea para un producto diferente?

No. La solicitud queda asignada al producto seleccionado al enviarla. Debe utilizarse con ese producto y el cliente correspondiente.

¿Se puede utilizar una misma solicitud para varios escaneos?

No. Tras su uso correcto, el conjunto de datos importado se elimina. Se necesita una nueva solicitud para otro escaneo.

¿La selección de color en línea reemplaza los demás pasos de preparación para el escaneo del producto?

No. Por favor, continúe revisando el cliente, el enfoque, las bases de datos, las categorías, el tipo de escaneo y todas las configuraciones específicas del producto. La selección de color en línea complementa el flujo de trabajo de escaneo previsto.

5 Glosario de términos importantes

5.1 Descripción general

Este glosario explica los términos y funciones más importantes que se repiten en el manual. Su propósito es servir como sección de referencia. Puede añadir términos a medida que se publiquen nuevos capítulos.

5.1.1 Términos de la A a la Z

Término	Significado / Uso
Botón de IA / IA	Un botón en "Enviar/Informes" permite crear un prompt de IA o editar una evaluación de IA guardada. Los datos se transfieren a un sistema de IA externo a través del portapapeles.
análisis	Etapas de evaluación en la que se determinan y priorizan los resultados (por ejemplo, escaneo).
Anexo	Consulte la sección del capítulo para obtener información adicional, glosario, preguntas frecuentes e historial de versiones.
Escaneo de aura	El escaneo Bucher Aura Coach proporciona una visión general estructurada de los problemas relacionados con el aura, el cuerpo y los chakras. Los resultados sirven como guía energética y de coaching, y no constituyen un diagnóstico médico.
Idioma de salida (IA)	Idioma en el que se debe generar la respuesta de la IA. El idioma configurado en el campo "Idioma" de la pestaña "Datos personales" del cliente tiene prioridad. Tras un cambio, se debe regenerar el prompt.
Modo automático / Modo automático Aura	Esta función del Bucher Aura Coach realiza un escaneo, una armonización y, opcionalmente, un informe por correo electrónico para los clientes previamente seleccionados. La participación se configura individualmente para cada cliente en su perfil.
registro de modo automático	Resumen tras una ejecución en modo automático. Muestra los clientes procesados y los errores detectados, como correos electrónicos no enviados. Se recomienda revisar el registro después de cada ejecución.
BCS (Bucher Coaching Systems)	Plataforma de software compartida de Bucher GmbH. Combina funciones centrales como la gestión de clientes, la copia de seguridad de datos y la generación de informes con diversos productos y funciones adicionales.
BCS Core	Paquete profesional de inicio que incluye la versión completa de Bucher Vita Coach, Bucher Fractal, Bucher Interblend, análisis de IA y sensor CA. Está diseñado como una base amplia y ampliable.
BCS Focus Edition	Un paquete especializado y preensamblado para un área de aplicación claramente definida. Existen ediciones Focus, por ejemplo, para Bucher Aura Coach, Bucher TAO Medical, Bucher Bioresonanz Triselect y Corpus Analyser.

Término	Significado / Uso
BCS Premium	Paquete BCS integral que combina los sistemas más importantes, funciones adicionales clave, evaluación de IA, sensor CA y el mantenimiento del software mencionado en la oferta.
Socio de servicios de BCS	Su representante de ventas y persona de contacto para la aplicación, instrucciones y capacitación será su persona de contacto. Bucher GmbH se encargará generalmente de los problemas técnicos, la instalación y la activación.
Transmisión	Área de configuración que establece los valores predeterminados para la duración, la intensidad y otros parámetros de transmisión. Estos valores estandarizan el procedimiento operativo.
Familia Bucher	Función para transferir paquetes a otros usuarios (o a uno mismo con varias licencias). Está desactivada por defecto y se activa bajo petición.
Servidor Bucher	Los servidores de Bucher GmbH se utilizan para funciones en línea específicas, como la recuperación de bases de datos o el guardado y la carga de conjuntos de prompts. Para ello, se requiere conexión a internet.
sensor CA	El hardware BCS conectado por USB se utiliza para escanear o enviar datos, según el producto y el flujo de trabajo. Para muestras y soportes de información, el sensor se coloca en la bandeja designada.
Evolución de los chakras	Visualización del progreso en el Bucher Aura Coach, que permite observar los cambios en los resultados de los chakras a lo largo de varios escaneos.
Exportación CSV (Excel)	Función de exportación para generar los datos del paquete como un archivo CSV para Excel.
Bases de datos	Bases de datos de radiónica que se gestionan, importan y seleccionan para realizar escaneos en Vita Coach.
Ventana de detalles	Cuadros de diálogo/configuraciones donde los botones principales pueden no estar visibles. Para volver, normalmente se utiliza el botón Atrás.
Diagnósticos/Síntomas	Registros en el sistema de gestión de clientes para guardar información que posteriormente se puede utilizar, por ejemplo, para evaluaciones de IA.
Documentos (Módulo)	Pestaña del cliente dependiente de la licencia para almacenar archivos (por ejemplo, informes de laboratorio, fotos, archivos de Office).
Informe por correo electrónico (modo automático)	Un informe que se puede enviar automáticamente al cliente tras una ejecución en modo automático. Para que esto funcione, la cuenta de correo electrónico, la dirección del cliente y el consentimiento para el envío deben estar configurados correctamente.
Texto introductorio	Texto libre para documentar el objetivo, el contexto o el progreso de un paquete, a menudo en relación con envíos o informes.
entrada	Un único resultado/elemento dentro de un paquete (por ejemplo, de un escaneo o añadido manualmente).
Fecha de finalización	Fecha límite para que continúe una transmisión o la participación de un cliente en el Modo Automático de Aura. Después de esta fecha, el proceso no se ejecutará más.

Término	Significado / Uso
Botón de exportación	Botón en la lista de paquetes (Enviar/Informes) que abre un menú contextual con funciones de exportación/transferencia.
Trabajo remoto (telesomática)	Método de trabajo que implica colaborar con el cliente de forma remota. Requiere una clara aclaración sobre el consentimiento, la protección de datos y los procedimientos.
Mantenimiento remoto	Función de soporte para iniciar el mantenimiento remoto seguro si fuera necesario (capítulo en la sección de conceptos básicos).
Filtro (clientes)	Una función de gestión de clientes que restringe los clientes visibles. Cuando está activa, parece que los clientes han "desaparecido".
escaneo de seguimiento	Un escaneo posterior durante el proceso. Complementa/actualiza los resultados en comparación con el escaneo inicial.
Progreso / Evolución	Documentación que abarca varios paquetes (escaneo inicial más escaneos de seguimiento), incluyendo la planificación, los ajustes y los resultados.
Fractal / Función fractal	Función complementaria para crear representaciones abstractas de color y forma a partir de un escaneo o paquete. Los fractales sirven como complemento simbólico y no como diagnóstico médico.
Imagen fractal	Representación estática, calculada individualmente, del color y la forma a partir de un escaneo o de un paquete. Puede visualizarse, imprimirse, guardarse o compartirse digitalmente.
Vídeo fractal	Visualización animada de formas y colores fractales. Según la configuración, puede incluir elementos de fondo, introducción, cierre y música.
Punto de crédito	Crédito del sistema de transmisión colectiva: Por cada 50 paquetes de otros usuarios que transmita, recibe un punto de crédito para subir sus propios paquetes.
Armonización / transmisión	Paso de implementación o transmisión en el que se transmite la información de regulación seleccionada de acuerdo con el flujo de trabajo previsto en el BCS.
Botones principales	Barra superior con botones para las áreas más importantes (p. ej., clientes, escaneo, envío/informes, bases de datos, si corresponde). Para una navegación rápida.
importar	Importación de bases de datos o paquetes importados/archivos de exportación (por ejemplo, ZIP) a una instalación.
Prompt personalizado	Una tarea activada y editada por el usuario para un análisis de IA específico. Los prompts personalizados pueden contener marcadores de posición y guardarse como un conjunto de prompts en el servidor Bucher.

Término	Significado / Uso
Borrar soportes de información	Cuando esta opción está activada, los soportes de información utilizados se borran antes de su procesamiento. De este modo, se elimina cualquier información incrustada accidentalmente. El soporte de información recupera así sus propiedades originales. Un cristal de roca, por ejemplo, vuelve a ser un cristal de roca con todas sus propiedades y funciones, pero sin vibraciones adicionales no deseadas. De esta forma, se conservan las propiedades originales y "puras" del soporte de información.
Cargar soportes de información	Transferencia o "impresión" de información de regulación en soportes (por ejemplo, glóbulos, tarjetas magnéticas), según el método de operación.
escaneo inicial	Escaneo inicial sobre un tema o punto de partida. A menudo sirve de base para escaneos de seguimiento y para evaluar el progreso.
Escaneo inicial forzado	Configuración del cliente en el modo automático de Aura. Esto garantiza que se realice un análisis inicial para este cliente la próxima vez que se ejecute el modo automático.
Interblend / Música subliminal	Una función adicional que incorpora información de regulación de un paquete seleccionado en una o más piezas musicales. Se crea un nuevo archivo de Interblend para cada pieza seleccionada; la música original permanece sin cambios.
Archivo Interblend / Música Interblend	Archivo de música recién generado en el que Interblend incorpora la información de regulación del paquete seleccionado. Puede reproducirse, compartirse o utilizarse como música para un vídeo fractal.
Intensidad de Interblend	La configuración de "Intensidad" en la ventana Interblend determina la intensidad con la que se integra la información de regulación en la música seleccionada.
Introducción / Final (vídeo de Fractal)	Introducción o cierre opcional para un vídeo fractal. Según la configuración, se puede incluir un logotipo, un título, una descripción y un gráfico fractal.
Efecto caleidoscopio	Opción de visualización para vídeos fractales. El número de rayos o ejes de simetría y la velocidad de movimiento determinan su apariencia.
respuesta de la IA	Texto generado por un sistema de IA externo. Debe revisarse exhaustivamente para comprobar su exactitud y corrección lingüística antes de almacenarlo en BCS o entregarlo a un cliente.
Evaluación con IA / Análisis con IA	Un sistema de IA externo ayuda en la evaluación de la información de escaneo o paquete. Los datos se transfieren a través del portapapeles; la IA no tiene acceso directo a BCS. La responsabilidad profesional sigue recayendo en el usuario.
cliente	Persona, animal, planta u objeto sobre el que se recogen datos y con el que se realiza un trabajo.
Imagen del cliente	Foto/imagen en la gestión de clientes para una mejor asignación. Se puede añadir mediante cámara, importación o portapapeles.
Configuración del cliente	Opciones personalizadas para cada cliente, según el producto y la licencia.

Término	Significado / Uso
Gestión de clientes	Área central para la creación, el mantenimiento y la selección de clientes. Base para el trabajo interproductos en BCS.
transmisión colectiva	Una función que permite que los paquetes se compartan de forma que puedan ser enviados por varios usuarios. El contenido se proporciona de forma colectiva como un archivo MP3 ilegible (ruido blanco); se muestra una breve descripción y, si corresponde, el nombre del terapeuta o coach.
Menú contextual	Un menú que ofrece funciones adicionales en una fila o dentro de un elemento (por ejemplo, opciones de exportación para el paquete).
Breve descripción	Texto breve en el sistema colectivo para clasificar un paquete. No debe contener datos que permitan identificar al cliente.
Almacenado localmente	Nota: Los datos de los clientes y el trabajo diario de BCS generalmente se almacenan localmente en el PC. Las funciones en línea designadas explícitamente, como la recuperación de bases de datos o los conjuntos de prompts, utilizan el servidor Bucher.
No listado (YouTube)	La visibilidad en YouTube se refiere a un video que no es visible públicamente ni se muestra en el canal, pero al que cualquiera puede acceder con el enlace. No es lo mismo que "privado".
paquete	Colección de entradas relacionadas con un tema, sesión o fase de tratamiento. Facilita la priorización, la planificación y la documentación.
Copiar paquete	Función para duplicar y desarrollar o modificar un paquete inicial.
Transmitir paquetes y escanear intensidades	Transfiere los paquetes a un cliente diferente y vuelve a escanear los parámetros para que coincidan con el nuevo cliente.
Combinar paquetes	Una función para copiar varios paquetes iniciales en un solo paquete si tratan sobre el mismo tema. Mejora la claridad.
Intensidad del paquete	Intensidad de la transferencia en la programación de la transmisión. A menudo se determina también mediante los valores predeterminados del área «Broadcast».
Nombre del paquete	Nombre de libre elección para el reconocimiento y el seguimiento del progreso (por ejemplo, Sesión 1, Sueño).
Tipo de paquete	Indica si un paquete está siendo sometido a un escaneo inicial o a un escaneo posterior.
Marcador de posición (IA)	Las etiquetas de un prompt personalizado se reemplazan automáticamente con datos del BCS cuando se genera el prompt, por ejemplo, edad, enfoque, síntomas, idioma de salida o resultados del escaneo.
Prompt	Definición de tarea preparada para un sistema de IA. BCS ofrece prompts estándar y personalizadas; los marcadores de posición se rellenan con el cliente designado y los datos de escaneo durante la generación.
Conjunto de prompts	Colección de prompts personalizados configurados. A partir de la versión 6.24.1 de BCS, un conjunto de prompts solo se puede guardar y cargar desde el servidor Bucher; no es posible el almacenamiento local de conjuntos de prompts.

Término	Significado / Uso
Visibilidad del conjunto de prompts	Determinar si un conjunto de prompts almacenado en el servidor de Bucher solo es visible para el usuario o si también se ofrece a otros clientes de Bucher en "Cargar conjunto de prompts".
Rapid Transfer	Transmisión rápida, utilizada especialmente para la preparación de soportes de información. Para la transmisión directa a un cliente presente, se utiliza una transmisión más lenta en el procedimiento descrito.
Oscilación reguladora	Término interno de BCS para la información de regulación de un paquete que puede enviarse, transferirse a un soporte de información o integrarse en música mediante Interblend. El término no se refiere a un valor de laboratorio médico.
Remedy Pyramid	Pestaña o función del cliente que solo resulta pertinente cuando se utilizan las Remedy Pyramids.
resonancia	Término que describe la "adecuación" de una entrada al cliente en un contexto energético.
Análisis/escaneo de resonancia	Proceso de análisis que identifica las resonancias más relevantes para el cliente seleccionado en las bases de datos elegidas. Los resultados son indicaciones o temas, no un diagnóstico médico.
Factor de resonancia	Un valor de referencia para el estado de ánimo general de un paquete. Se describe en el manual como el promedio de los valores de intensidad.
Higiene del sueño	Diseñar la vida diaria y el entorno de sueño para favorecer un descanso saludable y reparador. Esto incluye, por ejemplo, horarios regulares para dormir, una habitación tranquila y oscura, una temperatura agradable, ejercicio durante el día, una rutina nocturna relajante y un consumo moderado de cafeína, alcohol, comidas copiosas y el uso de pantallas estimulantes por la noche.
Enviar/Informes	Área donde se almacenan, evalúan, documentan y, según el procedimiento, se transfieren/envían o exportan los paquetes. El análisis (escaneo) se realiza de forma independiente de la implementación.
Fase de transmisión	Periodo de tiempo durante el cual se produce la transmisión (por ejemplo, todo el día, durante el día, durante la noche).
Programación de emisiones	El conjunto de parámetros que definen el inicio, la duración, el ritmo y la intensidad de la transmisión.
Transmisión	Hora/estado que indica que se transmitió un paquete (parte de la visualización del historial de paquetes).
Conjunto de escaneo	Conjunto de bases de datos almacenadas para escaneos recurrentes. Un conjunto de escaneos no debe confundirse con un conjunto de prompts para prompts personalizados de IA.
Mantenimiento de software	El contrato estipula la provisión de actualizaciones periódicas, versiones de programas publicadas y ajustes técnicos al software Bucher. La capacitación, la consultoría metodológica y la resolución de problemas para software de terceros o hardware en general no están incluidas automáticamente.
especies	Tipo de cliente (p. ej., humano, perro, planta, objeto). Este se asigna al cliente y, entre otras cosas, controla la clasificación.

Término	Significado / Uso
Prompt estándar	Tareas proporcionadas por BCS para evaluaciones recurrentes de IA, por ejemplo, la evaluación de los resultados de escaneos individuales, una recomendación para el cliente o afirmaciones.
Categoría inicial (Aura Coach)	En una edición Focus de Aura Coach, la categoría seleccionada al inicio puede ser, por ejemplo, Human, Fauna, Horse, Business o Place. Se pueden añadir categorías adicionales según la licencia y la oferta.
Hora de inicio	Momento a partir del cual se prevé que una emisión tenga efecto (parte del calendario de emisión).
Tweak	Guardar un envío como un ajuste (solo para escaneos iniciales). Útil en combinación con TweakLite.
TweakLite	Hardware de iluminación de color donde las funciones de ajuste son relevantes.
transmisión	Paso de implementación/transmisión (por ejemplo, envío/informes, soportes de información).
recordatorio de renovación	Función de marcado/programación para extender o volver a comprobar un paquete más adelante.
Ventana de bienvenida	Ventana de inicio/descripción general, a través de la cual se puede acceder, entre otras cosas, a los clientes, las bases de datos o los cambios del producto.
Atrás	Botón de navegación para volver a la ventana principal desde las ventanas de detalles.
Portapapeles (IA)	Ruta de transferencia entre BCS y un sistema de IA externo. BCS copia el prompt preparado al portapapeles; la respuesta validada de la IA se transfiere de vuelta a BCS a través de la misma ruta.
Ciclo / Ciclo de escaneo	Una serie coherente que consta de un escaneo inicial y todas los escaneos de seguimiento o de control asociadas. Una nuevo escaneo inicial da comienzo a un nuevo ciclo.

6. Contacto y soporte

descripción general

Este capítulo explica a quién contactar si tiene preguntas. Para preguntas relacionadas con el contenido de la aplicación, por lo general debe contactar a su representante de Bucher (socio de servicio de BCS). Para preguntas técnicas y fallos de funcionamiento, póngase en contacto con Bucher GmbH.

Preguntas relacionadas con el contenido de la aplicación.

Si tiene preguntas sobre procedimientos, contenido de capacitación, ejemplos prácticos y flujos de trabajo relacionados con el producto, comuníquese con su representante de Bucher (socio de servicio de BCS). Ellos conocen su sistema, su situación de licencias y su aplicación habitual.

Preguntas técnicas y averías

Para problemas de instalación, activación, mensajes de error, problemas con la base de datos y problemas de actualización, póngase en contacto con Bucher GmbH.

Contacto (Bucher GmbH)

Teléfono: +49 7174 7400 (lunes a viernes de 11:00 a 16:00)

Correo electrónico: support@buchergmbh.de

Consejo práctico

Al enviar consultas técnicas, indique la versión del software, la arquitectura (32/64 bits) y una breve descripción del error. Esto agilizará la resolución del problema.

Preguntas frecuentes

¿Qué es un socio de servicios de BCS?

Esta persona será su socio comercial y persona de contacto para el uso de la aplicación, la instrucción y la capacitación.

¿De qué es responsable Bucher GmbH?

Para consultas técnicas, averías, instalación, activación y actualizaciones.